

R-9342/2013/OIP

Odsúhlasenú objednávku prosím vrátiť do 6.9.2013.

Príloha č. 1

ku zmluve o dodávke tepla č. 052/2006/PVT

Objednávka odberateľa na odber tepla a odberový diagram na rok 2014

Dodávateľ: STEFE Zvolen, s.r.o.

Sídlo: Unionka 54, 960 01 Zvolen

Odberateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Sídlo: T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen

1. Tepelný zdroj : 42183444		SO 48 Záhonok 2102, ŠD		TZ : KOST		Ekvitem. regulácia : Siemens					
2. Odberné miesto - objekt :		Záhonok 2102, ŠD				Osoby	170				
3. Výpočtový teplotný spád :		65 °C / 50 °C		Teplonosná látka :		Teplá voda					
4. Výrobné číslo a adresa		MT1		4991292		MT na vstupe do výmenníka TÚV KOST					
určeného meradla tepla TÚV		MT2									
5. Výrobné číslo a adresa		SV1		600020		Vstup SV do výmenníka TÚV KOST					
meradla SV na prípravu TÚV :		SV2									
6. Dohodnuté ročné množstvá				Domácnosti		Ostatní		SPOLU [kWh,m3]		Spolu [GJ]	
Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla ÚK [kWh] :				0		434 300		434 300		1 563,5	
Zmluvne dohodnuté ročné množstvo tepla TÚV [kWh] :				0		80 990		80 990		291,6	
Predpokladaná spotreba SV na prípravu TÚV [m3]:				0		988		988			
Regulačný príkon na rok 2014				ÚK = 81,944		TÚV = 15,279		SPOLU = 97,223		kW	
8. Termoregulačné ventily :						Pomerové rozdeľovače nákladov ÚK :					
9. Zateplenie objektu :								0		[%]	

Fixnú zložku ceny tepla žiadame fakturovať : zakrúžkovať požadovaný spôsob

a, rovnomerne - regulačný príkon rozdelený na rovnomerné mesačné čiastky (obvykle 1 / 12)

b, nerovnomerne - regulačný príkon rozdelený podľa mesačne zmluvne dohodnutého množstva tepla

Adresa určeného meradla ÚK - dohodnuté odberné miesto	Výrobné číslo určeného meradla ÚK	Údaje o objekte odberateľa				Požadované vstupné parametre z projektu		
		Byty		Nebytové priestory		Príkon [kW]	Dispozíčný tlak [kPa]	Prietok [m3/h]
		[počet]	[m2]	[počet]	[m2]			
KOST Záhonok 2102 - vstup PR do vým. ÚK	4991290/06							
SPOLU								

Vo Zvolene

Ing. Ivan Adam

konateľ spoločnosti
Dodávateľ

Ing. Vladimír Bella

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor TU
Odberateľ

Odberový diagram tepla ÚK a TUV na rok 2014 a regulačný príkon

Dodávateľ : STEFE Zvolen, s.r.o.

Sídlo : Unionka 54, 960 01 Zvolen

Odberateľ : Technická univerzita vo Zvolene

Sídlo : T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen


Tepelný zdroj :	42183444	SO 48 Záhonok 2102, ŠD
Odborné miesto :	Záhonok 2102, ŠD	

Mesiac	Teplo ÚK [kWh]			Teplo TUV [kWh]			Teplo ÚK+TUV		Voda na TUV [m3]		
	Domácnosti	Ostatní	SPOLU	Domácnosti	Ostatní	SPOLU	[kWh]	[GJ]	Domácnosti	Ostatní	SPOLU
Január	0	87 730	87 730	0	7 610	7 610	95 340	343,2	0,0	90,0	90,0
Február	0	75 130	75 130	0	7 050	7 050	82 180	295,8	0,0	86,0	86,0
Marec	0	65 580	65 580	0	7 370	7 370	72 950	262,6	0,0	93,0	93,0
Apríl	0	19 980	19 980	0	7 370	7 370	27 350	98,5	0,0	90,0	90,0
Máj	0	2 170	2 170	0	6 960	6 960	9 130	32,9	0,0	85,0	85,0
Jún	0	0	0	0	6 240	6 240	6 240	22,5	0,0	76,0	76,0
Júl	0	0	0	0	5 430	5 430	5 430	19,5	0,0	66,0	66,0
August	0	0	0	0	5 750	5 750	5 750	20,7	0,0	70,0	70,0
September	0	2 170	2 170	0	6 240	6 240	8 410	30,3	0,0	76,0	76,0
Október	0	39 960	39 960	0	6 560	6 560	46 520	167,5	0,0	80,0	80,0
November	0	59 500	59 500	0	6 640	6 640	66 140	238,1	0,0	81,0	81,0
December	0	82 080	82 080	0	7 770	7 770	89 850	323,5	0,0	95,0	95,0
Rok spolu	0	434 300	434 300	0	80 990	80 990	515 290	1 855,0	0,0	988,0	988,0
Rok [GJ]	0,0	1 563,5	1 563,5	0,0	291,6	291,6	1 855,0				

Určenie regulačného príkonu na odbornom mieste podľa §7, odseku (3) a (4) Vyhlášky č. 222/2013 Z.z. z 11.7.2013

Obdobie	Počet hodín pre výpočet regulačného príkonu						5 300	5 300
	Teplo UK DOMÁCNOSTI [kWh]	Teplo UK OSTATNÍ [kWh]	Teplo TUV DOMÁCNOSTI [kWh]	Teplo TUV OSTATNÍ [kWh]	Teplo UK SPOLU [kWh]	Teplo TUV SPOLU [kWh]	RP pre UK [kW]	RP pre TUV [kW]
Skutočnosť 2008					437 694	95 472		
Skutočnosť 2009	0	424 519	0	88 500	424 519	88 500		
Skutočnosť 2010	0	462 084	0	94 333	462 084	94 333		
Skutočnosť 2011	0	444 814	0	88 229	444 814	88 229		
Skutočnosť 2012	0	434 304	0	80 980	434 304	80 980	81,944	15,279
Objednávka r 2014					434 300	80 990		
Regulačný príkon pre rok 2014 spolu (ÚK + TUV) [kW]							97,223	

Spotreba tepla ÚK [kWh]

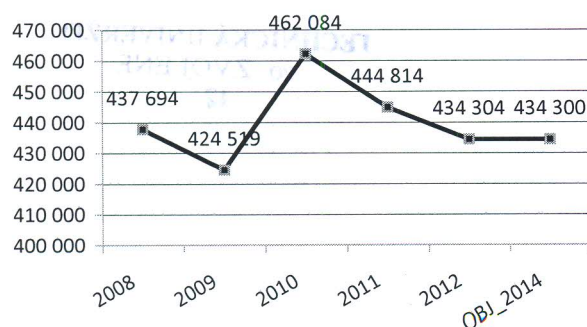

Spotreba tepla TUV [kWh]

