


Dalkia a. s.

Príloha č.: 5 k zmluve č.: 296/2005/P

OST C1007

Vykurovacia krivka

Kotloňa L3-26

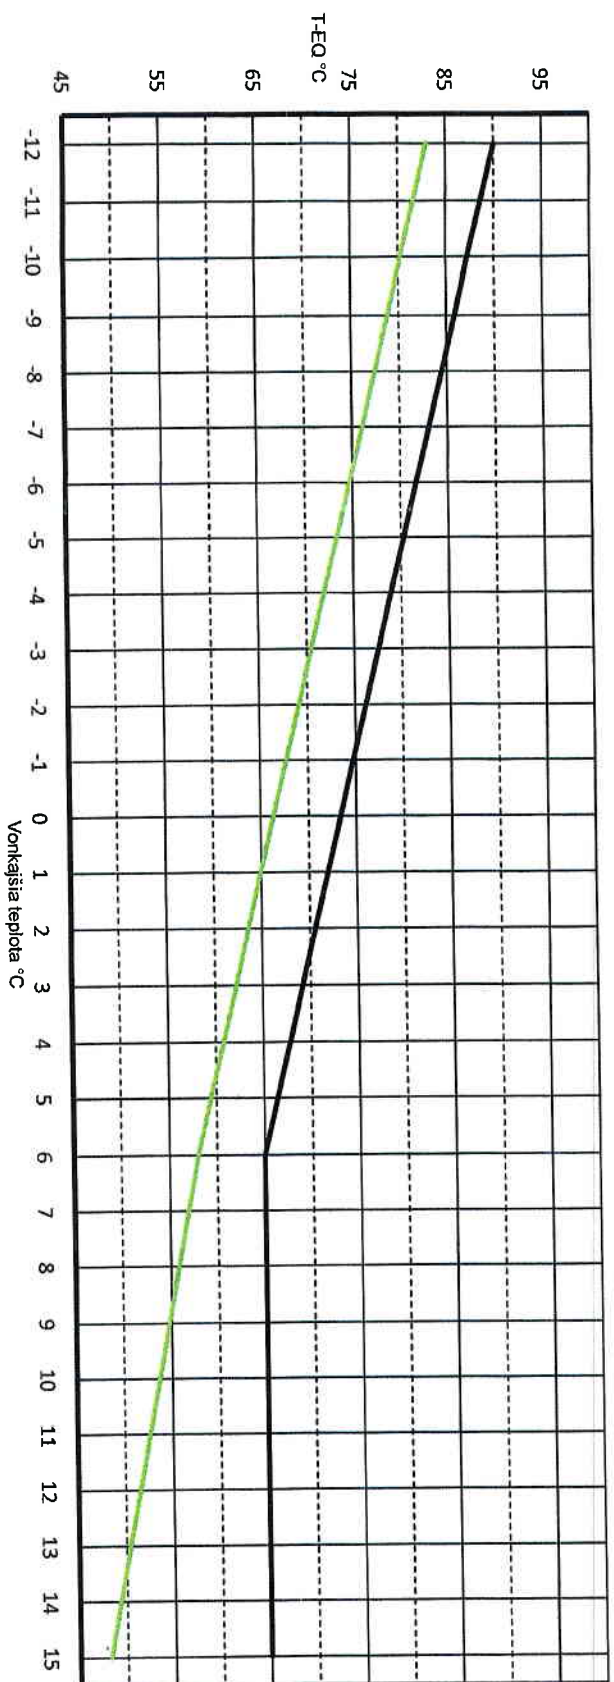

Deň
Noc



Tepelné hodnoty EQ

-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	89	87	86	84	83	82	80	79	78	76	75	73	72	71	69	68	66	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
83	82	80	79	77	76	75	73	72	71	69	68	66	65	64	62	61	59	58	57	56	55	54	53	52	50	49	48

Pozn.: v letnom režime z dôvodu optimalizácie prevádzky kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie môže byť výstupná teplota zo zdroja tepla v rozsahu 60-90°C počas 24 hod.

Dátum platnosti: 8.12.2013

Dátum vystavenia: 3.7.2014

Dodávateľ

Ing. Mgr. Miloš Valovič
senior manažér pre starostlivosť
o zákazníkov Dalkia, a.s.

Odberateľ

Ing. Jozef Magala
riadiť