

Zmluva na poskytovanie služieb podpory NON IKT CDA

č. UKB-2022-43/0613

uzavretá podľa §269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Ing. Silvia Stasselová – generálna riaditeľka
IČO: 00164631
DIČ: 2020829910
Číslo účtu: 7000070334/8180

/ďalej len „Objednávateľ“ alebo ako „UKB“/

1.2. Poskytovateľ:

ALTRON SK, a.s.
Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava
Peter Baľšan – predseda predstavenstva, Vlastimil
Daniček – člen predstavenstva
Štatutárny zástupca:
Identifikačné údaje:
a) IČO: 31 354 521
b) DIČ: 2020336230
c) IČ DPH: SK2020336230
d) Registrácia: OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. Č. 3076/B
e) Právna forma: Akciová spoločnosť

Finančná identifikácia

a) Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
b) IBAN: SK6611000000002626081577
c) SWIFT: TATRSKBX

Kontaktné údaje:

a) Tel. č.: +421259308311
b) Fax: -
c) E-mail: altron@altron.sk
Internetová
adresa: www.altron.sk

v zastúpení:

/ďalej len „Poskytovateľ“/

Článok II.

Účel a predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje dodať a realizovať pre Objednávateľa služby podpory pre NON IKT CDA v súlade s touto zmluvou a to riadne a včas, v požadovanej kvalite, ako aj plniť ostatné zmluvné povinnosti a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 2.2. Predmetom tejto zmluvy sú vzájomné zmluvné záväzky medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a jej prípadných dodatkoch a prílohách.
- 2.3. Zmluva rieši konkrétne špecifické požiadavky Objednávateľa na predmet plnenia.

Článok III.

Poskytovanie služieb

- 3.1. Predmetom plnenia Poskytovateľa v prospech Objednávateľa je poskytovanie služieb podpory vo forme paušálnych výkonov pre služby NON IKT CDA, a to:
 - Servis elektrických systémov
 - Servis chladiacich systémov
 - Servis bezpečnostných systémov
 - Monitoring dátového centra
 - SLA k elektrickým, bezpečnostným, chladiacim a monitorovacím systémom.
 - Paušálne výkony sú výkony, ktoré sú opísané v Prílohe č. 3 – Špecifikácia paušálnych výkonov (opis výkonov a frekvencia ich vykonania).
- 3.2. Rozsah zmluvne dohodnutých činností, resp. paušálne dohodnutých výkonov je stanovený na základe určenia objektívnych potrieb a účelnosti výkonu činností spadajúcich do správy nehnuteľností Objednávateľa, ktorý Objednávateľ odsúhlasil.
- 3.3. Miestom poskytovania služieb je:
Centrálny dátový archív Objednávateľa na adrese Klariská 3-5, Bratislava.
- 3.4. Poskytovateľ zabezpečí pre práce, služby a ďalšie činnosti vykonávané v priestoroch Objednávateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy popri príprave vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov z predpisov BOZP v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov § 6 odseku 4 a § 7 ods. 6 písm. a) až c) a § 8 aj oboznámenie sa s bezpečnostnými rizikami pracoviska Objednávateľa. Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov podľa predchádzajúcej vety jeho zamestnancami ako aj subjektami, ktoré pri plnení tejto Zmluvy použil.

Článok IV.

Podmienky plnenia zmluvy

- 4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať zmluvne dohodnuté činnosti profesionálne, maximálne odborne, v prvotriednej kvalite, zodpovedne a v súlade so všeobecne záväznými právnymi a technickými predpismi, návodmi výrobcu na obsluhu a údržbu zariadení a v súlade so Zmluvou, za dodržanie technologického postupu stanoveného výrobcom, za vybavenie zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, pomôckami a pracovným odevom.
- 4.2. Plnenie jednotlivých zmluvných činností realizuje Poskytovateľ na základe tejto zmluvy alebo na základe objednávky Objednávateľa.
- 4.3. Pokiaľ sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodnú inak bude Poskytovateľ Objednávateľa pravidelne informovať o vykonaných službách, a to formou mesačných správ o plnení, ktoré budú tvoriť prílohu faktúr.

- 4.4. Záruka a zodpovednosť za výkon služieb v zmysle tejto zmluvy trvá v zmysle platnej legislatívy a začína plynúť odo dňa poskytnutia služby, pričom platí, že v prípade, ak je súčasťou služby podľa tejto Zmluvy dodanie tovaru (napr. náhradného dielu), patrí Objednávateľovi záručná doba na takéto dodanie v trvaní dva roky odo dňa dodania. Na poskytnutie služby patrí objednávatel'ovi záručná doba v trvaní dvanásť mesiacov od poskytnutia služby.
- 4.5. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za priame ako aj vyvolané škody, ktoré tejto preukázateľne spôsobila, resp. jej zamestnanec alebo tretia osoba, ktorá konala na základe jej poverenia.
- 4.6. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť škody, ktoré vzniknú jednej zmluvnej strane činnosťou druhej zmluvnej strany, alebo neplnením povinností podľa tejto zmluvy.
- 4.7. Poskytovateľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretej osobe pri plnení tejto zmluvy a pri poskytovaní služieb na základe objednávok prijatých podľa tejto zmluvy, v rozsahu podľa Obchodného zákonníka.
- 4.8. Poskytovateľ zodpovedá za odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov (aj zamestnancov subdodávateľov), ako aj za pravidelné školenia v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci.
- 4.9. Poskytovateľ, ak nenastúpi v stanovenej lehote na odstránenie závad, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu 10,- Euro za každú aj začatú hodinu po uplynutí lehoty určenej pre nástup na odstránenie závady.
- 4.10. Poskytovateľ, ak nedodrží s Objednávateľom dohodnutú lehotu na odstránenie závady, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú aj začatú hodinu omeškania 10,- Euro.
- 4.11. V prípade neskorého nástupu Poskytovateľa na poskytovanie služieb, zaplatí Poskytovateľ služby Objednávateľovi zmluvnú pokutu 10,- Euro za každú aj začatú hodinu omeškania.
- 4.12. Dojednaním ani zaplatením zmluvných pokút pre porušenie povinností Poskytovateľa podľa tejto zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody popri ako aj nad rámec dohodnutých zmluvných pokút.
- 4.13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Objednávateľ nie je spokojný s kvalitou služieb alebo dodávok vykonávaných ktorýmkoľvek subdodávateľom Poskytovateľa, je Objednávateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa písomne o výmenu takéhoto subdodávateľa, pričom Poskytovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a najneskôr do 60 dní od doručenia požiadavky nahradiť vytykaného subdodávateľa iným subdodávateľom, ktorého odsúhlasí Poskytovateľ.
- 4.15. Poskytovateľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Objednávateľa a jeho klientov, organizácie prevádzky a iných činností Objednávateľa, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy, ako aj v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ako aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa Objednávateľa. Poskytovateľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci takto nadobudnuté informácie nezneužijú, neumožnia tretím osobám sa s nimi oboznámiť a neumožnia ani prístup k týmto informáciám ani po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 4.16. Poskytovateľ má povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom a poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratný finančný príspevok podpísanej objednávatel'om, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.17. Ak v dôsledku činnosti alebo nečinnosti Poskytovateľa vznikne objednávatel'ovi akákoľvek škoda, alebo ujma, je Poskytovateľ povinný túto odstrániť na vlastné náklady, prioritne uvedením do pôvodného stavu v lehote určenej objednávatel'om. V prípade, že tak neučiní, je objednávatel' oprávnený odstrániť závadný stav sám alebo treťou osobou a to na náklady poskytovateľa, ktorý je povinný tieto náklady objednávatel'ovi nahradiť. Objednávateľ bude dbať, aby ním na účely tohto bodu vynaložené náklady boli účelne a primerane, čím však nemožno rozumieť, že by mali byť na trhu najlacnejšie.

Článok V. Cena

- 5.1. Zmluvná cena, resp. cena za poskytovanie predmetu zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2. Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy pozostáva z ceny paušálne dohodnutých výkonov (ďalej len „paušálna cena“).
- 5.3. Zmluvná cena môže byť na základe vzájomnej písomnej dohody upravovaná. Úprava je možná na základe dohody zmluvných strán pri zmenách legislatívy o DPH, cla, minimálnych mzdových nárokov a pri zmenách iných právnych predpisov určených poplatkov.
- 5.4. Paušálna cena je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (Ponuka uchádzača).
- 5.5. Ak Objednávateľ trvá na vykonaní prác mimo dohodnutej pracovnej doby, je Poskytovateľ oprávnený za takéto práce k dohodnutým cenám účtovať nasledovné prirážky:
 - v pracovných dňoch prirážka 25 %,
 - v dňoch pracovného voľna a pokoja prirážka 50 %.
- 5.6. Cena paušálne dohodnutých výkonov obsahuje už aj náklady na dopravu, parkovanie, a vstup do mestskej zóny Bratislava Staré mesto Poskytovateľa na miesto výkonu prác, vrátane straty času na ceste, a preto Poskytovateľ nie je oprávnený tieto náklady zvlášť fakturovať. V paušálnej cene nie sú zahrnuté náklady za dodaný materiál. Tento bude fakturovaný podľa skutočnej spotreby a dodávky odsúhlasenej zástupcami zmluvných strán.
- 5.7. Ceny sú dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). K cenám sa pripočíta DPH v sadzbe platnej podľa všeobecne záväzných predpisov v deň zdaniteľného plnenia.

Článok VI. Platobné podmienky

- 6.1. Za paušálne plnenie je Poskytovateľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru raz mesačne, vždy za predchádzajúci mesiac, vo výške paušálnej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to vždy najneskôr do 10. dňa po uplynutí mesiaca.
- 6.2. Ako podklad pre fakturáciu slúži podľa bodu 6.1. táto zmluva a zmluvnými stranami odsúhlasený protokol o vykonaní prác/pracovný výkaz, ktorý bude priložený v kópii k vystavenej faktúre.
- 6.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 6.4. V prípade prác, vykonaných nad rámec paušálnych služieb, bude súčasťou faktúry v prílohe pracovný výkaz s uvedením údajov ako napr. súpis vykonaných prác, resp. poskytnutých služieb, počet odpracovaných hodín a najazdených kilometrov, zoznam spotrebovaného materiálu a pod.
- 6.5. V prípade, že faktúra alebo podklady k faktúre nebudú zodpovedať požiadavkám uvedeným v Zmluve, bude faktúra vrátená v lehote do 15 pracovných dní Poskytovateľovi a nová lehota splatnosti bude plynúť od dátumu doručenia novej, riadne vystavenej, respektíve opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.6. Poskytovateľ doručí faktúry za plnenia podľa tejto zmluvy na korešpondenčnú adresu Objednávateľa.
- 6.7. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Záväzok uhrádzaný prostredníctvom banky sa považuje za splatený pripísaním dlžnej čiastky na účet Poskytovateľa.
- 6.8. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou daňového dokladu, dohodli zmluvné strany úrok z omeškania v zákonnej výške; prípadný nárok na úrok z omeškania uplatňuje Poskytovateľ samostatnou faktúrou.

Článok VII. Doba platnosti zmluvy

- 7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 4 roky. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 7.2. Platnosť zmluvy končí:
- a) uplynutím doby, na ktorú je uzavretá
 - b) písomnou dohodou
 - c) objednávateľ má právo jednostranne písomne vypovedať zmluvu, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná doba je v tomto prípade 3 mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
 - d) odstúpením od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou.
- 7.3. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený aj jeho dôvod (okrem prípadu v Článku V. bod číslo 5.1 c).
- 7.4. Zmluvu možno vypovedať len písomne a výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
- 7.5. Zmluvné strany sú povinné vykonať ku dňu skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy inventúru vykonaných výkonov a platieb a na základe výsledkov tejto inventúry vyrovnať si svoje vzájomné záväzky.
- 7.6. Podstatným porušením zo strany poskytovateľa sa na účely tejto zmluvy považuje neplnenie zmluvne dohodnutých povinností tejto zmluvy riadne a včas.

Článok VIII. Vyššia moc

- 8.1. Ani jedna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie tejto zmluvy, ak toto nesplnenie bolo zapríčinené vyššou mocou. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvne strany ani predvídať, ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napríklad vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karanténa, pandémie a s tým súvisiace opatrenia, ako napr. núdzový stav a podobne. Tým nie sú dotknuté ustanovenia Obchodného zákonníka o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť.

Článok IX. Obchodné tajomstvo

- 9.1. Obidve zmluvne strany sa zaväzujú udržiavať v tajnosti všetky verbálne, aj písomne informácie o druhej zmluvnej strane, prípadne o klientoch druhej zmluvnej strany, o ich spôsobe práce, organizačnej štruktúre, o know-how a pod., zistené pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám.
- 9.2. Žiadna zo zmluvných strán nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistila alebo s prihladnutím na okolnosti mohla zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích strán, počas trvania zmluvného vzťahu, ani po jeho ukončení, prípadne odstúpení od zmluvy.

Článok X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú pri realizácii záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 10.2. Táto zmluva môže byť menená len na základe dohody oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 10.3. Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie zmluvy, alebo jeho časť je alebo sa stane neplatným či nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy alebo jej časti, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu zmluvy, že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu.
- 10.4. Táto zmluva je v zmysle platnej právnej úpravy povinne zverejňovanou zmluvou, jej účinnosť nastáva dňom nasledujúcim po jej zverejnení v súlade s právnou úpravou - §47a zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) v súvisi s §5a ods. 1/ zák.č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám).
- 10.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 10.6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy, Poskytovateľ obdrží 2 rovnopisy.
- 10.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1 – Manuál užívania stavby
Príloha č. 2 – Ponuka uchádzača
Príloha č. 3 – Špecifikácia paušálnych výkonov
Príloha č. 4 – Kontaktné údaje
Príloha č. 5 – Kontroly systémov CDA

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Za Poskytovateľa:

Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka

Peter Balšán – predseda predstavenstva
Vlastimil Daníček – člen predstavenstva

Univerzitná knižnica v Bratislave

Manuál užívania stavby

Pojmy a skratky

1. **SLA** – Dohodnuté zmluvné podmienky
2. **Poskytovateľ** – poskytovateľ služby podpory
3. **Koncový zákazník UKB** – Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava
4. **CDA** – Centrálny dátový archív Univerzitnej knižnice v Bratislave
5. **Dátové centrum** – CDA UKB
6. **DC** – dátové centrum
7. **SMD** – Servisný Monitorovací Dispečing poskytovateľa na vzdialenom pracovisku poskytovateľa
8. **Operátor, dispečer SMD** – dispečer SMD v službe
9. **Vedúci dispečer SMD** – zodpovedný manažér SMD v službe
10. **Servis Delivery manažér SMD** – zodpovedný manažér pre SMD
11. **Portál** – portál evidencia incidentov a porúch zariadení
12. **MIDS**– Monitorovací Informačný Diagnostický Systém na monitorovanie prevádzky DC
13. **SO - Servisná organizácia** – Servisná Organizácia je autorizovaný dodávateľ systému alebo zariadenia požadovanej funkcionality, oprávnený výrobcom tohto systému alebo zariadenia na špeciálne servisné a kontrolné úkony
14. **Porucha, problém, incident** - akýkoľvek stav obmedzenej funkčnosti alebo výpadku funkčnosti NON-IT zariadení
15. **NON IT** – zariadenia, technológie podporné pre dátové centrum, nevyhnutné pre prevádzku dátového centra.
16. **Poruchové hlásenie** - odoslaná a prijatá informácia o poruche alebo obmedzenej funkčnosti NON-IT zariadení
17. **Servisné chyby** - Poruchy/chyby, ktoré odstraňuje Poskytovateľ na základe Zmluvy
18. **Stav zariadení na základe úrovne porúch** - Stav zariadení technologickej infraštruktúry z hľadiska závažnosti na základe aktuálnej úrovne porúch technologickej infraštruktúry CDA:
 - **Štandardný stav** je bezporuchový stav CDA,
 - **Rizikový stav** je poruchový stav ktorý priamo neohrozí prevádzku CDA,
 - **Kritický stav** je poruchový stav ktorý priamo ohrozí prevádzku CDA,
20. **Havária alebo havarijný stav** – je keď CDA zasiahla náhla, nečakaná, závažná udalosť, ktorá spôsobí také obmedzenia funkčnosti, výpadky alebo škody na CDA, že je značne obmedzená alebo ohrozená schopnosť poskytovať služby Užívateľom CDA.
21. **Kritická porucha** (naliehavá porucha) - Porucha, ktorej následkom alebo trvaním môže nastať Havarijný stav

22. **Kritická požiadavka** (naliehavá požiadavka) - požiadavka na odstránenie Kritickej poruchy (naliehavej poruchy)
23. **Odstránenie poruchy** - návrat NON-IT zariadení do projektovanej redundancie a štandardného prevádzkového stavu v zmysle prevádzkovej a technickej dokumentácie príslušných NON-IT zariadení
24. **Neutralizácia poruchy** - dočasný, cielený a odborný zásah do NON-IT zariadenia pred vykonaním opravy NON-IT zariadenia potrebný na elimináciu vplyvu jeho poruchy na zabezpečenie parametrov CDA služby
25. **Krízová situácia** – je havarijný krízový stav keď CDA zasiahla náhla, nečakaná, závažná udalosť, ktorá spôsobí také obmedzenia funkčnosti, výpadky alebo škody na CDA, že je značne obmedzená alebo ohrozená schopnosť poskytovať služby Užívateľom CDA
26. **Odozva** - výkon nasledujúcich činností:
- **Detekcia poruchy**
 - **Posúdenie závažnosti** – Kategorizácia, analýza poruchy / stavu
 - **Eskalácia riešenia poruchy**
 - **Výzva Poskytovateľa technického servisu na zariadenie v poruche**

Úvod

Definícia

„Manuál užívania stavby“ - dokument, vytvárajúci pravidlá na také užívanie a údržbu CDA, aby bola zabezpečená maximálna využiteľnosť jeho vlastností počas celej životnosti, a tým sa optimalizovali celkové náklady CDA.

Manuál užívania stavby musí obsahovať aj určenie postupov na zabezpečenie dostupnosti dátového centra, ktoré sú nevyhnutné na udržanie prevádzkových podmienok poskytovaním profylaktických a servisných služieb počas záručnej doby formou tzv. „Služby podpory“.

„Služba podpory“ - všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu dostupnosti dátového centra, ktoré sú nevyhnutné na udržanie požadovaných prevádzkových podmienok poskytovaním/vykonávaním údržby, opráv, profylaktických prehliadok komponentov a servisných služieb (vrátane výkonu opráv) technologických častí a systémov CDA.

Popis

Dátové centrum je kritickou časťou prevádzky informačných technológií a jeho dostupnosť priamo ovplyvňuje dostupnosť IT služieb v nich umiestnených. Okrem zabezpečenia nepretržitej prevádzky (eliminácie výpadkov napájania a chladenia, ktoré by mali za dôsledok výpadok IT služieb) musí zaručiť bezpečnosť a ochranu údajov, ktoré sa v ňom spracovávajú alebo ukladajú v informačných systémoch alebo dátových úložiskách. Kvôli tomu je Dátové centrum vybavené komplikovanou technickou infraštruktúrou, ktorej prevádzka vyžaduje existenciu pravidelných kontrol, inšpekcií, revízií a podpory.

Pre splnenie definovaných „služieb podpory“ je nutné dodržať rozsah pravidelných kontrolných servisných úkonov, ktoré sú definované jednak legislatívnym rámcom (napríklad pravidelné kontroly pre protipožiarne systémy, bezpečnostné systémy, pravidelné revízie) a samotnými výrobcami technologických zariadení (napríklad pravidelné kontroly a servis motorgenerátora, chladiacich a klimatizačných jednotiek a pod.) Okrem toho splnenie „služieb podpory“ vyžaduje prevádzkovanie nahlasovacieho centra / technologického dispečingu pre potreby diaľkového diagnostikovania porúch, analýzu udalostí, riešenia kritických udalostí v Dátovom centre a pokrytie servisných úkonov a servisnej pohotovosti na dodržanie definovaných podmienok v rámci záručných a pozáručných podmienok. „Služby podpory“ môžu vykonávať len školené, certifikované osoby, ktoré predložia Koncovému zákazníkovi UKB relevantné dokumenty o oprávnenosti poskytovať dané služby.

Centrálny dátový archív a jeho dátové centrum ako držiteľ certifikátu o zavedení a používaní Systému manažérstva informačnej bezpečnosti, musí mať zabezpečené „Služby podpory“ v zmysle ustanovení normy STN ISO/IEC 27001:2013 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti.

Služby podpory pre zabezpečenie dostupnosti dátového centra

Služby podpory pre zabezpečenie dostupnosti dátového centra, t.j. pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky inštalovaných technológií v zmysle prevádzky dátových stredísk uvedenej úrovne (služby obnovy prevádzky, odstraňovanie porúch infraštruktúry). Zabezpečenie profylaktických prehliadok a zabezpečenie servisných služieb definovaných technických komponentov a kritických zariadení dátového centra.

Profylaktické prehliadky (kontroly, revízie)

Profylaktické prehliadky (kontroly, revízie):

- Protipožiarny systém,
- Bezpečnostný systém,
- Chladenie a vzduchotechnika,
- Zabezpečovacie systémy,
- Detekcia zaplavenia,
- Systém monitoringu,
- Úradné tlakové skúšky tlakových a plynových nádob.

Servisné služby technologickej časti

Servisné služby systémov technologickej časti:

- Protipožiarny systém,
- Bezpečnostný systém,
- Chladenie a vzduchotechnika,
- Zabezpečovacie systémy,
- Detekcia zaplavenia,
- Systém monitoringu.
- Zariadenia elektrického napájania (motorgenerátory, palivové hospodárstvo),
- Systémy nepretržitého napájania – UPS,

Analýza udalostí a diaľková diagnostika porúch

Nahlasovacie centrum / technologický dispečing s možnosťou telefonického alebo e-mailového spôsobu nahlásenia poruchy, ktorého pracovníci následne poruchu klasifikujú a okamžite iniciujú aktivitu vedúcu k obnove prevádzky.

Popis systémov

Elektrické systémy

VN a Transformátor

V objekte trafostanice sa nachádza VN rozvodňa, v ktorej sú štyri VN odpínače určené odpojenie VN linky (2ks) a odpojenie transformátorov (2ks). Ďalej sú tam dve trafokobky. V každej jeden transformátor. V samostatnej miestnosti je hlavný rozvádzač RH, ktorý istí privody z transformátorov a vývody pre napájanie el. energiou UKB. Okrem toho obsahuje zvodiče prepätia a kompenzačný rozvádzač.

V každom z transformátorov je nainštalovaný bezpečnostný termostat, ktorý sníma jeho teplotu a informáciu o nej dáva v podobe dvoch hraničných stavov:

- 1. stupeň – **nebezpečie** – teplota transformátora prekročila hodnotu 80°C

Spustená svetelná signalizácia v miestnosti trafostanice.

- 2. stupeň – **havária** – teplota transformátora prekročila 95°C

Odstavenie transformátora na sekundárnej strane NN.

Rozvody a rozvádzače

Pre zásobovanie el. energiou UKB je zrealizovaná sústava distribučných rozvádzačov, ktoré sú napájané privodmi z trafostanice a z motorgenerátora. Rozvádzače napájajú technologické rozvody CDA, infraštruktúry chladenia, svetelné a zásuvkové obvody v administratívnych aj hospodárskych miestnostiach.

Napájanie elektrickou energiou je zabezpečené pomocou NN prípojky z existujúcej trafostanice TS772. Trasa NN prípojky je zaústená do objektu na Klariskej ulici kde pokračuje v suteréne na rošte do NN rozvodne hlavného rozvádzača dátového centra RATS. Hlavný silnoprúdový elektrický rozvádzač RATS je určený pre napájanie technologických rozvádzačov dátového centra a na prenos záťaže na motorgenerátor v prípade výpadku napájania NN siete. V poli č.1 rozvádzača RATS je realizované meranie veličín na vstupe s možnosťou ich monitorovania a v poli č. 2 rozvádzača RATS sú realizované motorgenerátorom zálohované a nezálohované vývody pre rozvádzače RTN1 a RTN2.


Silnoprúdový elektrický rozvádzač RTN1 a RTN2, ktorý je umiestnený v miestnosti UPS1 č. 0.14d a UPS2 č.0.14e je určený pre napájanie technologických zariadení, klimatizácie a umelého osvetlenia dátového centra. V tomto rozvádzači je realizované meranie veličín a stavov vybraných elektrických prvkov, vývody pre napájanie rozvádzačov pre jednotlivé technológie. Z rozvádzačov sú napájané vývody 1. vetvy a 2. vetvy zdrojov nepretržitého napájania. Sú to vývody pre decentralizovaný prípojnícový systém a servisné zálohované zásuvkové okruhy.

Silnoprúdový elektrický rozvádzač RTN2 je identický rozvádzač s rozvádzačom RTN1. Slúži ako redundantný napájací systém výpočtového centra.

Pod zdvojenou podlahou sú inštalované silnoprúdové elektrické rozvádzače decentralizovaného prípojnícového systému, ktoré sú určené pre napájanie zálohovaných systémov zariadení informačnej technológie.

Rozvádzače RCH1-RCH4 sú určené na napájanie elektrickou energiou chladiace a klimatizačné technológie v CDA. Sú umiestnené čo najbližšie k danej technológii a napájajú všetky motory ventilátorov, kompresory, čerpadlá ako aj riadiacu elektroniku daného zariadenia.

Rozvádzač RT slúži na napájanie bezpečnostných technológií SHZ, PTV, EPS, DZ, PSN, SKV.

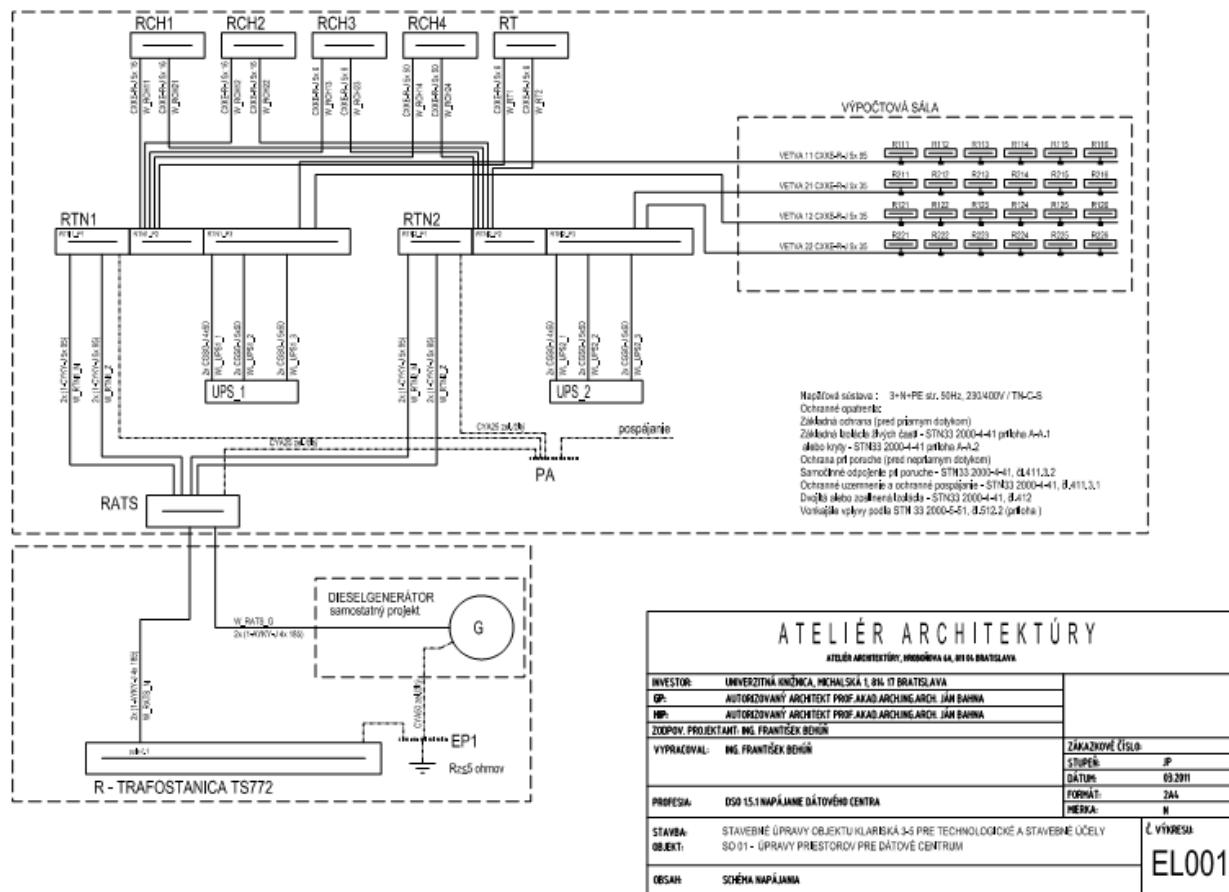

Motorgenerátor

Motorgenerátor s naftovým motorom o výkone 246 kW slúži ako náhradný zdroj elektrickej energie pre objekt dátového centra. Pohonná jednotka motorgenerátora CATERPILLAR OLYMPIAN GEH 275 má štvordobý naftový motor, jednočinný, šesťvalcový, s valcami do V, s priamym vstrekováním paliva, pravotočivý. Chladenie motora je vodné, uzavreté s chladičom voda – vzduch.

Motorgenerátor je osadený v samostatnej miestnosti na 1.NP v zadnom trakte budovy vedľa garáží. DA s odhlučnenou kapotou SA tvorí samostatný celok a je hlukovo izolovaný. Súčasťou motorgenerátora v odhlučnenej SA kapote je aj palivové hospodárstvo postačujúce na 8 hodín chodu zariadenia pri plnej záťaži.

Motorgenerátor je pripojený do rozvádzača RATS, ktorý zabezpečuje aj automatické prepínanie napájania medzi bežným napájaním z RH NN a napájaním z motorgenerátora napájajúce zdroje chladu a IT infraštruktúru budovy.

Rozvádzač RATS a motorgenerátor sú riadené riadiacou jednotkou ComAp, ktorá je umiestnená v motorgenerátore. Na to, aby bol motorgenerátor pripravený na prevzatie záťaže musí byť v automatickom režime riadiaca jednotka motorgenerátora a zároveň aj riadiaca jednotka ComAp. Riadiaca jednotka ComAp sleduje v rozvádzači RATS prítomnosť napätia zo siete, t. j. prírodné napätie rozvádzača RH NN.

Po strate napätia siete dochádza k naštartovaniu motorgenerátora a po ustálení jeho napätia k zapnutiu stykača KMG v rozvádzači RATS a tým sa napätie motorgenerátora dostane na vstupné svorky zálohovaných rozvádzačov.

Po obnovení napájania na prívoде z RH a jeho ustálení dôjde k odpojeniu stykača KMG a automatickému prechodu na napájanie z trafostanice.

Prevádzkové hodnoty motorgenerátora:

Motor:

Typ motora	PERKINS 1306C-E87TAG6
Menovité otáčky nj	1500 ot/min.
Objem	8,7 l
Menovitý výkon Nj	246 kW

Alternátor:

Typ alternátora	OLYMPIAN LL65014J
Výkon pri $\cos \varphi$ 0,8	220 kW
Napätie	400/230 V
Frekvencia	50 Hz
Otáčky	1500 ot/min.
Izolácia	triedy H
Krytie	IP 23

Skreslenie sínusového napr. menej než 2%

Regulácia napätia $\pm 0,5\%$ pri ustálenom stave

Zaťažiteľnosť motorgenerátora:

Schopnosť DA prevziať zaťaženie po štarte je podmienená druhom zaťaženia (ohmickým, indukčným alebo oboma). 100% zaťaženie je možné do 10 sekúnd po spustení.

Spotreba paliva o spodnej výhrevnosti 41,87 MJ/kg pri Nj je 63,3 litrov / hod. $\pm 5\%$

Spotreba oleja pri Nj 0,01 kg / hod. $\pm 10\%$

Postup prevzatia záťaže v prípade výpadku verejnej siete

Výpadok napätia:

- 1) Výpadok napájania z trafostanice TS772
- 2) V okamihu výpadku napájania z trafostanice:
 - a) V rozvádzači RATS sa automaticky prepína zdroj z trafostanice na motorgenerátor
 - b) Napájanie všetkých IT a vybraných elektrických zariadení CDA preberá zdroj nepretržitého napájania UPS
 - i) Automatické odpojenie servisného obtoku
 - ii) Automatické pripojenie batériových modulov (zdroj energie pre CDA)
 - c) Štartovanie motorgenerátora cca. 1-2 min.
- 3) UPS sú navrhnuté tak, aby poskytovali záložný zdroj elektrickej energie po dobu cca. 20 min.
- 4) Po plnom naštartovaní motorgenerátora:
 - a) a jeho elektricky korektnom pripojení na rozvody CDA preberá v plnom rozsahu záťaž CDA.

b) Zdroj nepretržitého napájania UPS:

- i) Automatické odpojenie batériových modulov
- ii) Automatické pripojenie servisného obtoku

Obnovenie napájania z trafostanice:

- 1) V rozvádzači RATS sa okamžite prepne napájanie z motorgenerátora na napájanie z trafostanice TS772
- 2) Automatické vypnutie motorgenerátora
 - a) Dochladzovanie motorgenerátora cca 10. min


Dopĺňanie PHM

Dopĺňanie pohonných hmôt pre chod motorgenerátora je v režii Koncového zákazníka UKB.

Palivo: nafta

Objem palivovej nádrže: 550l

Umiestnenie palivovej nádrže:

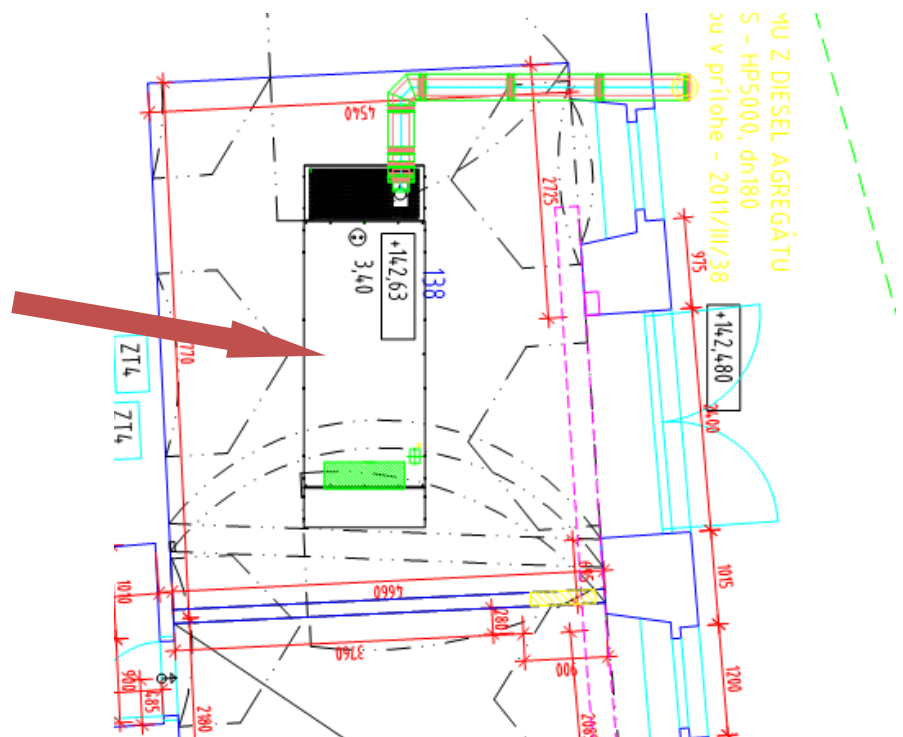

BEZPEČNOSŤ:

Nedopĺňajte palivo do nádrže pri bežiacom motore.

Počas dopĺňania palivovej nádrže nefajčite a zabráňte výskytu otvoreného ohňa v okolí.

Vizuálne skontrolujte celý generátor, či nedochádza k úniku z palivového systému, chladiaceho systému alebo mazacieho systému.

Do motora generátora možno čerpať palivo iba pri vypnutom generátore a neaktívnych alebo neprítomných podmienkach vypnutia.

UPS

Ako zdroja nepretržitého napájania (uninterruptible power supply – UPS) sú navrhnuté dva nezávislé systémy umiestnené v miestnostiach 014f a 014d, ktoré tvoria zariadenia UPS APC Symmetra PX 128kW (112kW N+1). Zdroj nepretržitého napájania je určený na zabezpečenie dodávky elektrickej

energie pri jej výpadku alebo počas nábehu Motorgenerátora. UPS je navrhnutá ako modulárna, pre prípad zvýšenia požadovaného času potrebného pre chod CDA a technológií.

UPS sú veľkým zdrojom tepla a preto je vetranie miestností UPS zabezpečené 4 fan-coilami GEA s jednotkovým chladiacim výkonom 6kW. Presné udržiavanie teploty je zabezpečené riadiacou automatikou a nástennými snímačmi teploty.

V miestnostiach je nutné udržiavať bezprašné a suché prostredie.

Chladiace systémy

Chladenie CDA

Chladenie dátového centra zabezpečujú štyri kompaktné chladiace jednotky Uniflair. Dve jednotky zabezpečujú chladenie dátovej sály každá o výkone 80 kW, kedy jedna jednotka je redundantná. Jednotky sú umiestnené každá v samostatnej miestnosti na protiahlych stranách dátovej sály. Jednotky majú výfuk chladiaceho vzduchu do spodnej časti jednotky a vyfukujú vzduch do zdvojenej podlahy, ktorý je cez podlahové mriežky distribuovaný do priestoru dátovej sály. Nasávanie vzduchu je riešené zhora cez nasávaciu mriežku. Jednotky sú vybavené parnými zvlhčovačmi so zabudovanou reguláciou teploty a vlhkosti.

Chladenie priestorov páskovej knižnice zabezpečujú dve kompaktné chladiace Uniflair jednotky. Každá jednotka má výkon 6 kW, kedy jedna jednotka je redundantná. Jednotky sú umiestnené spolu v jednej miestnosti, majú taktiež výfuk do spodnej časti jednotky a chladiaci vzduch je vyfukovaný do zdvojenej podlahy a cez podlahové mriežky distribuovaný do priestorov páskovej knižnice. Nasávanie vzduchu je riešené zhora cez nasávaciu mriežku. Jednotky budú vybavené parnými zvlhčovačmi so zabudovanou reguláciou teploty a vlhkosti.

Všetky štyri jednotky sú napojené na primárny okruh chladiacej vody s teplotným spádom 7/13°C. Príprava chladiacej vody sa uskutočňuje cez tri chladiace stroje (chladiaci výkon 62,3kW každý stroj) s oddelenými kondenzátormi. Chladiace stroje sa nachádzajú v suteréne v strojovni chladienia a kondenzátory v podkroví. Prepojené sú medeným potrubím. Pre trvalý chod bežia súčasne dve chladiace jednotky, pričom tretia jednotka vrátane príslušenstva tvorí redundanciu. Kvôli rovnomernému opotrebeniu sa budú chladiace stroje pravidelne striedať čo bude zabezpečovať MaR.

Chladenie UPS

Chladenie miestnosti UPS budú zabezpečovať 4 nástenné chladiace jednotky (parapetné fancoily), každý o výkone 6kW. Inštalované sú po dva kusy pre každú miestnosť, kedy vždy jedna jednotka bude redundantná. Kvôli rovnomernému opotrebeniu sa budú chladiace jednotky pravidelne prestriedať čo bude zabezpečovať MaR. Nasávanie vzduchu bude cez spodnú časť jednotky a výfuk bude cez vrchnú časť jednotky s výfukovou mriežkou.

Všetky štyri jednotky sú napojené na ten istý primárny okruh chladiacej vody s teplotným spádom 7/13°C ako jednotky pre chladenie dátovej sály.

Vzduchotechnika a chladenie administratívnych priestorov

Chladenie administratívnych priestorov zabezpečujú dva samostatné chladiace VRV systémy Daikin. Vonkajšie kondenzačné jednotky sú umiestnené v podkroví a sú v inverterovom prevedení. Nad každou jednotkou je výfukový komín pre odvádzanie teplého vzduchu z podkrovia. V jednotlivých kanceláriách sú umiestnené nástenné jednotky. Na jednu kondenzačnú jednotku je napojených 10 ks vnútorných nástenných jednotiek. Vnútorne jednotky a vonkajšie jednotky sú prepojené medeným potrubím s izoláciou. Systém pracuje s chladivom R410A. Vnútorne jednotky budú ovládané každá samostatne svojím infra ovládačom.

Chladenie laboratórií na 3.NP zabezpečuje jeden chladiaci VRV systém Daikin. Vonkajšia kondenzačná jednotka sa nachádza v podkroví a je nad ňou umiestnený výfukový komín pre odvádzanie teplého vzduchu z priestorov podkrovia. Na vonkajšiu kondenzačnú jednotku je napojených 5 vnútorných nástenných jednotiek . Každá jednotka bude samostatne ovládaná

infračerveným diaľkovým ovládačom. Vnútorne nástenné jednotky a vonkajšia kondenzačná jednotka v podkroví sú prepojené medeným potrubím s izoláciou. Systém pracuje s chladivom R 410A.

Bezpečnostné a protipožiarne systémy

Protipožiarne systémy (EPS + SHZ)

Elektrická požiarňa signalizácia - EPS

EPS zabezpečuje včasnú signalizáciu vzniknutého ohniska požiaru alebo požiaru samotného. Samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa odovzdáva EPS tieto informácie osobám, určených k zabezpečeniu represívneho protipožiarneho zásahu a pri vybavení objektu automatickými zariadeniami, zabraňujúcimi rozšíreniu požiaru, prípadne zariadeniami, zabezpečujúcimi protipožiarne zásah, uvádza tieto do činnosti.

Zariadenie EPS tvorí súbor samočinných a manuálnych hlásičov požiaru, signalizačných zariadení, riadiacej a vyhodnocovacej ústredne, káblových rozvodov a príslušenstva. K vyhodnoteniu požiarnej situácie v objekte na základe signálov od hlásičov požiaru je nainštalovaná existujúca požiarňa ústredňa ESSER v priestore stálej služby na prízemí objektu. K ústredni sú kruhovými požiarňami linkami pripojené hlásiče požiaru a vstupno-výstupné moduly pre monitorovanie / ovládanie pripojených externých zariadení. Hlásiče požiaru sú nainštalované adresovateľné samočinné bodové a manuálne (tlačidlové) hlásiče požiaru. Samočinné hlásiče bodové optické sú osadené do pätic na strop. Manuálne – tlačidlové hlásiče požiaru adresovateľné sú nainštalované pri všetkých východoch z požiarneho úseku do chránenej únikovej cesty a na voľné priestranstvo. Signalizácia požiaru v objekte je riešená optickou a akustickou signalizáciou.

Stabilné hasiace zariadenie - SHZ

Účelom SHZ je samočinná eliminácia požiaru pomocou hasiaceho média. V priestoroch pre dátové centrum v suteréne a na prízemí je nainštalované objemové plynové hasenie s hasiacou látkou HFC-227ea. Je to plyn Heptafluórpropán bez farby a zápachu, všeobecne akceptovaný ako náhrada halónu 1301, vhodný do každého prostredia. HFC-227ea slúži k haseniu požiarov triedy A, B a z časti aj C, je elektricky nevodivý, nie je korozívny a nepoškodzuje ozónovú vrstvu. Tento plyn spĺňa podmienky kladené Montrealským protokolom, kde reakcia s ozónovou vrstvou je rovná nule (ODP = 0). Do haseného priestoru v prípade požiaru bude distribuovaný pod tlakom 25bar vypúšťacími hubicami, prepojeným so zásobníkmi cez potrubné rozvody.

Chránené priestory tvoria tri samostatné hasiace úseky C1, C2 a C3, hasené samostatne, nezávisle na sebe. Každý hasiaci úsek je zároveň aj samostatný požiarne úsek. Hasiaci úsek C2 a C3 (na 1.PP) sú samostatné miestnosti, úsek C1 (1.NP) je zložený z troch hasiacich sektorov C1.1, C1.2 a C1.3 a budú hasené súčasne ako jeden celok bez ohľadu na to, v ktorom priestore (sektore) vznikol požiar.

Hasiaca látka pre hasenie chránených priestorov je uskladnená v zásobníkoch SHZ. Zásobníky sú umiestnené do strojovne SHZ v suteréne. Zásobníky tvoria oceľové fľaše - tlakové nádoby s hasiacou látkou, osadené solenoidnými ventilmi, pripojenými spojkami na potrubný rozvod. Vypúšťacie ventily na zásobníkoch sú osadené elektrickým a ručným aktivátorom (ručným pre núdzové ručné spustenie SHZ) a pneumatickými aktivátormi (v prípade sústavy viacero fliaš). Pre hasiaci úsek C1 je nainštalovaný záložný zdroj hasiacej látky, čo umožní okamžitú akcieschopnosť SHZ pre tieto priestory v prípade vypustenia hasiva z pohotovostného (hlavného) zdroja hasiacej látky.

Spustenie hasenia SHZ je riešené na základe signálu od EPS (samočinne alebo manuálne) a ručne (núdzové spustenie ručným aktivátorom). Samočinne signálom od EPS na základe spracovaných a vyhodnotených informácií pripojených detektorov požiaru k ústredni EPS a definovaných podmienok viac-hlásičovej závislosti. Manuálne spúšťacími (aktivačnými) tlačidlami SHZ. Signalizáciu požiaru v priestoroch s SHZ zabezpečuje elektrický detekčný systém.

Elektrický detekčný systém - EDS pre SHZ

Signalizáciu požiaru v priestoroch, kde je nainštalované SHZ, zabezpečuje detekčný systém s dvomi samostatnými požiarными ústredňami EPS - ECD1 (pre prízemie) a ECD2 (pre suterén). Ústredne sú vzájomne prepojené kruhovou zbernicou do jednotného systému. Signalizácia stavov je riešená ovládacím a zobrazovacím TPC panelom (Touch Panel Computer) s dotykovým displejom a platformou WINMAG Plus v priestore stájej služby na prízemí objektu. Nainštalované systémy ECD1 a ECD2 nemajú vplyv na existujúcu objektovú EPS, pracujú samostatne, nezávisle na sebe a na nainštalovanej objektovej EPS v objekte UKB.

V hasiacich úsekoch sú na monitorovanie požiarnej situácie nainštalované samočinné bodové optické hlásiče požiaru a nasávacie dymové hlásiče požiaru (SDP) na princípe nasávania a monitorovania vzduchu. Opticko-dymové bodové hlásiče sú osadené do päťíc na strop a do priestoru zdvojenej podlahy, k ústredniam EPS sú pripojené kruhovými požiarными linkami dvojvodičovým vedením.

Hlásiče **SDP** sú riešené nasávacím, vysoko citlivým zariadením detekcie dymu. Zariadenie SDP tvorí nasávacia / vyhodnocovacia jednotka a sústava vzorkovacích trubiek s nasávacími otvormi. Jednotky SDP sú nainštalované samostatne pre každý hasiaci úsek. Adresne monitorujú situáciu v priestore miestnosti a v zdvojenej podlahe. K ústredniam EPS sú pripojené cez výstupy z jednotiek SDP.

Signalizácia požiaru v hasiacich úsekoch je riešená jednostupňová s nastaveným časom oneskorenia na 120sec. (je to čas od aktivovania signalizácie požiaru do momentu aktivovania signálu pre SHZ a otvorenia ventilov na zásobníkoch s hasiacou látkou). Čas oneskorenia sa môže upraviť podľa miestnych prevádzkových podmienok. Túto zmenu je nutné vždy zapísať do prevádzkového denníka SHZ!

Signalizácia dymu, požiaru a spusteného hasenia v hasiacich úsekoch je riešená optickou a akustickou signalizáciou pred a v priestore hasiacich úsekov požiarными majákmi, sirénkami a bezpečnostnými návestiami.

EDS bude vykonávať aj pomocné funkcie - monitorovanie poruchových stavov vlastných a externých zariadení a prenos stavov do externých systémov (do objektovej EPS a do technologického monitoringu, vrátane zasielania správ niektorých parametrov SHZ e-mailom určenému príjemcovi. V schéme č.1 je zobrazené prepojenie jednotlivých systémov.

Zariadenia pre účely SHZ môžu byť uvedené do prevádzky a v byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb ani materiálne hodnoty. Majiteľ, ktorý má zariadenie v prevádzke, na zaistenie bezpečnej prevádzky zabezpečí vykonanie predpísaných skúšok a kontrol podľa platných predpisov a sprievodnej technickej dokumentácie. O prevádzke zariadenia sa prevádzková kniha. Osoby, ktoré nie sú oprávnené na obsluhu SHZ a nie sú zaškolení dodávateľom SHZ na obsluhu nainštalovaných zariadení SHZ, nesmú tieto zariadenia obsluhovať! Podmienky prevádzkovania SHZ a povinnosti prevádzkovateľa SHZ plynového sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákonov NR SR a rezortnými vyhláškami, vrátane Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č.842/2006 a príslušných nariadení Európskej komisie. Kontrola na únik plynu bude vykonaná certifikovanou osobou každých 6 mesiacov.

Priestory, riešené s SHZ musia byť bez ohľadu na tieto zariadenia, vybavené prostriedkami protipožiarnej ochrany v zmysle projektu PO (napr. ručnými hasiacimi prístrojmi a pod.).

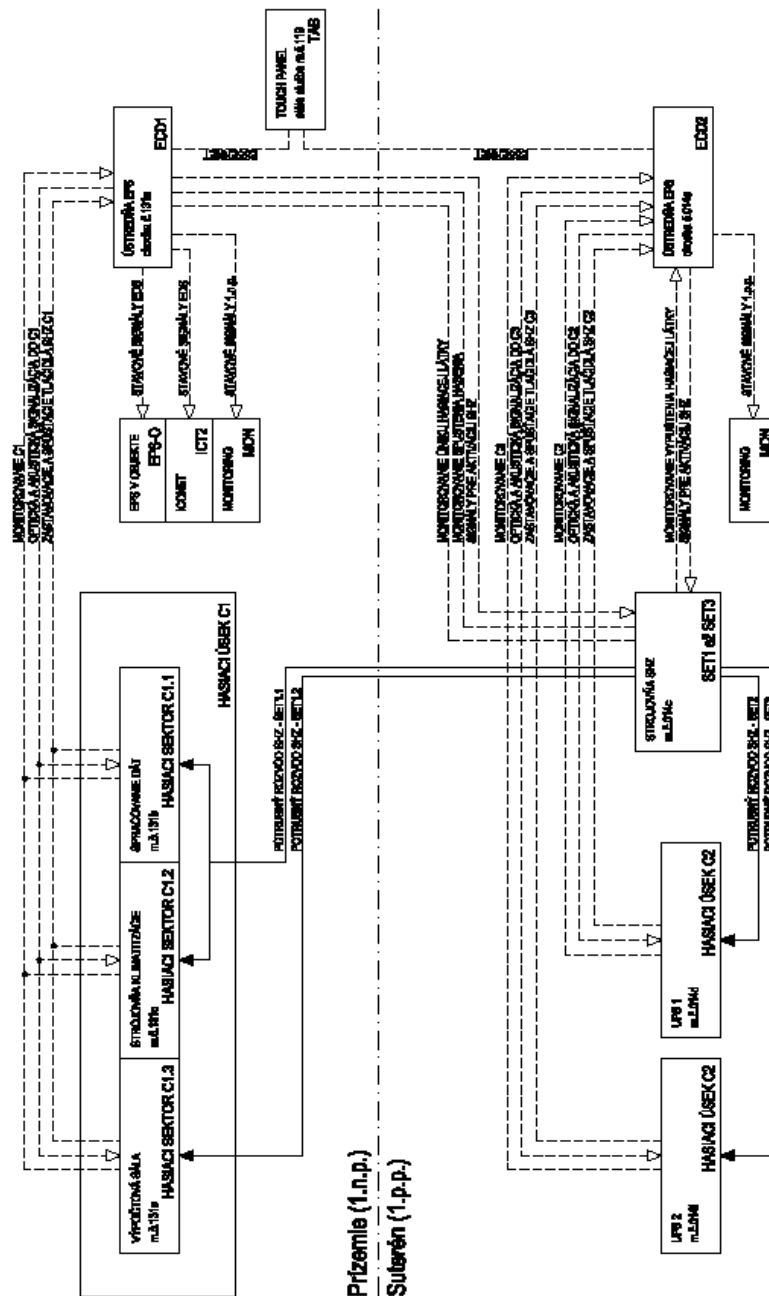


SCHÉMA SZ:

Bezpečnostné systémy (EVS + PKS + PTV+ DR + DZ)

Elektrický zabezpečovací systém - EVS

Zariadenie elektrického zabezpečovacieho systému slúži na včasnú signalizáciu vniknutia, pokusu o vniknutie do chráneného objektu, alebo inej nežiaducej činnosti narušiteľa. Zásadne nenahrádza mechanickú a režimovú ochranu, dopĺňa a zvyšuje účinnosť ochrany. Systém umožňuje rýchle odovzdanie poplachovej informácie na miesto určenia.

Pre ochranu objektu je nainštalovaná poplachová ústredňa EVS ARITECH rady ATS4000, umiestnená je v priestore stálej služby na prízemí. K ústredni sú pripojené prvky ochrany – detektory pohybu a kontakty uzatvorenia. Ovládanie EVS je riešené LCD klávesnicami na prízemí a v suteréne. Zapnutie / vypnutie ochrany EVS a užívateľské editovanie v systéme EVS bude možné oprávnenou osobou prostredníctvom zadania PIN kódu na klávesnici.

Vyvedenie poplachového signálu je signalizované na LCD klávesnici (LED + bzučiak) v priestore stálej služby na prízemí.

Prístupový a kontrolný systém - PKS

PKS zvyšuje bezpečnosť vstupov do vybraných priestorov, kontroluje pohyb oprávnených osôb cez určené priechody, vstupy do objektu alebo priestoru. Autonómne čítacie zariadenia ID kariet sú nainštalované priamo na dverách.

Priemyselná televízia - PTV

PTV umožňuje sledovanie monitorovaných priestorov z jedného miesta. Zvyšuje úroveň ochrany objektu, sprostredkúva vizuálne reálne informácie z dôležitých priestorov v objekte pomocou kamier.

V objekte sú nainštalované farebné CCD analógové kamery podľa požiadaviek užívateľa. Kamery sú vybavené objektívmi s nastaviteľnou ohniskovou vzdialenosťou, pripojené sú koaxiálnymi káblami k digitálnemu záznamníku od výrobcu Dallmayr v priestore stálej služby. Obráz z kamier je vyvedený na LCD monitor.

Domáci rozhlas - DR

Slúži pre ozvučenie objektu, možnosťou informovania osôb v objekte z jedného miesta. V riešenom objekte sú nainštalované ozvučovacie telesá – reproduktory v skrinkovom vyhotovení a pre zapustenú montáž. Reprodukory sú pripojené do existujúceho 100V systému domáceho rozhlasu s ústredňou v priestore stálej služby na prízemí objektu.


Domáci rozhlas nespĺňa funkciu požiarneho evakuačného rozhlasu!

Detekcia zaplavenia - DZ

Zariadenie slúži na minimalizáciu škôd rôzneho charakteru, ktoré môžu nastať pri poruchách na dátových, technických alebo technologických zariadeniach. Systém je riešený lineárnymi detekčnými káblami v priestoroch dátového centra na prízemí a v suteréne. Výstupy z detektorov sú vyvedené do technologického monitorovacieho systému.

Monitoring

Topológia monitoringu dátového centra je principiálne zobrazená na nasledovnom obrázku:

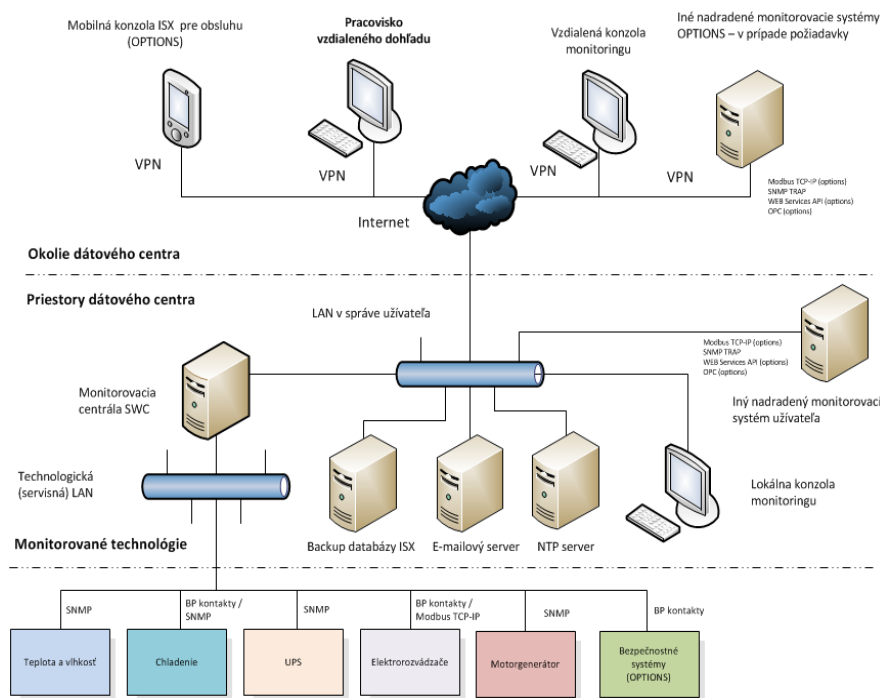

Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie služby vzdialeného monitoringu monitorovacím systémom podporných technologických zariadení dátového centra s nasledovnými funkciami:

- zaznamenávanie prevádzkových stavov zariadení a ovládacích prvkov on-line v reálnom čase,

- meranie a záznam parametrov prevádzkových médií (spotreba energie, teplota, vlhkosť, tlak, ...),
- prezentácia poplachových stavov v reálnom čase,
- možnosť exportu údajov snímačov a ich štatistického spracovania.

Monitorovací systém bude zabezpečovať sledovanie nasledovných súborov zariadení:

- systém napájania od prívodu trafostanice, cez motorgenerátor, UPS, až po odberné miesta v stojanoch na datasále,
- systém ističov a ovládacích prvkov elektrických rozvádzačov napájania technológií,
- technológie klimatizovania a vetrania určených priestorov,
- systém merania teplôt a vlhkosti prostredia v priestoroch datacentra,
- systém detekcie zaplavenia v kritických priestoroch datacentra,
- spracovanie signalizácie vybraných alarmov a poruchových stavov z bezpečnostných systémov datacentra.

Monitorovací systém:

- je vybudovaný na oddelenej privátnej technologickej LAN,
- umožňuje centrálné zálohované napájanie samostatných monitorovacích snímačov cez LAN (PoE),
- umožňuje prenos meraných hodnôt a hlásení alarmov do nadradených monitorovacích systémov (napr. HP OpenView, BMS),
- umožňuje klientsky operátorský prístup do monitorovacieho servera z ľubovoľnej pracovnej stanice v LAN objektu pracovníkom Koncový zákazník UKB s individuálne definovanými prístupovými právami a heslami,
- poskytuje možnosť zabezpečenej šifrovanej komunikácie medzi klientom a serverom,
- umožňuje zjednodušenú formu prístupu k dátam a udalostiam cez webové rozhranie,
- slúži na zabezpečenie nepretržitého dispečerského dohľadu zo vzdialeného pracoviska.

Režim prevádzky dátového centra

Štandardný stav



Jedná sa o bezporuchový stav Dátového Centra, keď celá NON IT technológia funguje v rámci predpísaných tolerancií a keď sú splnené prevádzkové požiadavky:

- UPS – redundancia $2(N+1)$ alebo $2(N+0)$
- MG – redundancia $N+0$

Elektrické rozvody:

- N – pred rozvádzačmi RTN1 a RTN2
- $2N$ na úrovni rozvádzačov / za rozvádzačmi RTN1 a RTN2
- $2N$ na úrovni napájania IT zariadení – funkčné obe vetvy (zariadenia v racku s 2 zdrojmi alebo jednozdrojové napájané cez ATS)

Chladenie:

- zdroje chladu – redundancia $N+1$
- čerpadlá – redundancia $N+1$
- sálové klimatizačné jednotky – redundancia $N+1$
- klimatizačné jednotky pre UPS – redundancia $N+1$
- MaR – redundancia N

NON IT zariadení, t.j. v prevádzke je počet zariadení požadovaný na pokrytie požadovanej záťaže, pričom k dispozícii sú redundantné zariadenia a distribučné cesty zachovávajúce možnosť výkonu služieb údržby bez prerušenia prevádzky IT zariadení. Pod tento stav spadá aj prevádzka pri plánovanej profylaktike. Pod plánovanou profylaktikou tu rozumieme všetky činnosti, ktoré súvisia s prevádzkovanou NON IT technológiou, ako sú preventívny zásah, testovanie, servisný zásah, revízia, plánované prerušenie činnosti a pod.

Samotné činnosti súvisiace s plánovanou profylaktikou sa riadia príslušnými predpismi – pracovnými postupmi jednotlivých NON IT technológií.

Predpokladá sa prítomnosť navyše min. jedného človeka z obsluhy CDA, v ktorého prítomnosti pracujú zamestnanci servisnej organizácie.

Rizikový stav



Tento stav nastane, ak na jednom, prípadne viacerých zariadeniach NON IT (Napájanie, UPS, Monitoring, a ďalšie) nastane porucha, ktorá priamo neohroží prevádzku CDA.

Rizikový stav je teda poruchový stav kedy je splnená prevádzková požiadavka „ N “ NON IT zariadení, t.j. v prevádzke je počet zariadení požadovaný na pokrytie požadovanej záťaže, ale k dispozícii NIE sú všetky redundantné zariadenia:

- UPS – redundancia $N+1$ alebo $N+0$
- MG – Nízky stav paliva alebo nekritická porucha MG (MG je schopný obmedzene zálohovať)

Elektrické rozvody:

- N na úrovni rozvádzačov / za rozvádzačmi RTN1 a RTN2
- N na úrovni napájania IT zariadení – výpadok 1 vetvy (zariadenia v racku s 2 zdrojmi alebo jednozdrojové napájané cez ATS)

Chladienie:

- zdroje chladu – redundancia N
- čerpadlá – redundancia N
- sálové klimatizačné jednotky – redundancia N
- klimatizačné jednotky pre UPS – redundancia N
- nefunkčná MaR – manuálny chod chladienia (mal by potvrdiť MF Team)
- stlačenie STOP tlačidla pre jednu z vetiev

Bezpečnostné systémy:

- Detekcia zaplavenia: zaznamenaný únik vody

Požiarny systém (EPS, SDP, SHZ):

- 1 Aktívny hlásič EPS alebo SDP v hasiacom úseku C1 alebo naraz v úsekoch C2 a C3

Tým je obmedzené alebo znemožnená možnosť výkonu služieb údržby bez prerušenia prevádzky IT zariadení. V prípade údržby alebo výpadku ďalšieho zariadenia týkajúceho sa daného priestoru by nastal stav kritický a porucha môže postupne prejsť až do havárie (napr. pri oneskorenom odstránení)

Činnosti súvisiace s odstraňovaním poruchy sa riadia príslušnými predpismi – pracovnými postupmi jednotlivých NON IT technológií a uzavretými SLA.

Kritický stav



Tento stav nastane, ak na jednom prípadne viacerých zariadeniach NON IT (Napájanie, UPS, Monitoring, a ďalšie) nastane taký stav, ktorý priamo ohrozí prevádzku CDA.

Niektoré z kritických stavov CDA:

- UPS – obe UPS nefunkčné (neschopné zálohovania)
- MG – nefunkčný alebo neschopný zálohovania alebo palivo na úrovni "havarijne minimum"

Elektrické rozvody:

- výpadok napájania na oboch rozvádzačoch RTN1 a RTN2
- výpadok oboch vetiev na úrovni napájania IT zariadení (zariadenia v racku s 2 zdrojmi alebo jednozdrojové napájané cez ATS)
- stlačenie oboch STOP tlačidiel - pre obe vetvy

Chladienie:

- zdroje chladu – N-1 - všetky nefunkčné alebo neschopné dodávať chlad
- čerpadlá – redundancia N-1 - všetky nefunkčné alebo neschopné dodávať chlad
- sálové klimatizačné jednotky – N=0 - obe z dvojice nefunkčné

- klimatizačné jednotky pre UPS1 a UPS2 – N=0 obe z dvojice nefunkčné

Požiarné systémy:

- Požiar (zaznamenaná aktivita viacerých hlásičov) v hasiacom úseku C1, C2 a C3

Krízová situácia je havarijný krízový stav keď CDA zasiahla náhla, nečakaná, závažná udalosť, ktorá spôsobí také obmedzenia funkčnosti, výpadky alebo škody na CDA, že je značne obmedzená alebo ohrozená schopnosť poskytovať služby Užívateľom CDA.

Činnosti súvisiace s riešením havarijných stavov NON IT sa riadia príslušnými predpismi – pracovnými postupmi jednotlivých NON IT technológií, uzavretými SLA, resp. havarijným plánom.

Požiadavky na užívanie systémov

Aktívne činnosti

Výpis činností a ich pravidelnosť

1 Všeobecná správa	Pravidelnosť	Zodpovednosť za iniciáciu	Zodpovednosť za výkon činnosti
1.1.1 Pravidelná obchôdzka	Odporúčaná 1x denne	Automaticky	Koncový zákazník UKB
1.1.2 Upratovanie priestorov CDA	Odporúčaná 1x týždenne	Automaticky	Koncový zákazník UKB
2.0 Elektrické systémy			
2.1 Transformátor			
2.1.1 TF pravidelná obchôdzka / kontrola teploty	Odporúčaná 1x denne	Automaticky	Koncový zákazník UKB
2.1.2 TF pravidelná revízia	Povinne 1x za 5 rokov	Automaticky	Poskytovateľ
2.1.3 TF úradná skúška	Povinne 1x za 10 rokov	Automaticky	Poskytovateľ
2.2. Rozvádzače			
2.2.1 RH-hlavný rozvádzač v objekte trafostanice - vizuálna kontrola	Odporúčaná 1x denne	Automaticky	Koncový zákazník UKB
2.2.2 RH1 tretie pole, 1.PP- vizuálna kontrola	Odporúčaná 1x denne	Automaticky	Koncový zákazník UKB
2.2.3 R4.1 m.č.4.42- vizuálna kontrola	Odporúčaná 1x denne	Automaticky	Koncový zákazník UKB
2.2.4 R4.2 m.č.4.11- vizuálna kontrola	Odporúčaná 1x denne	Automaticky	Koncový zákazník UKB
2.2.5 Rozvádzače – profylaktika	Odporúčaná 1x za rok	Automaticky	Poskytovateľ
2.2.6 Rozvádzače – pravidelná revízia	Povinne 1x za 5 rokov	Koncový zákazník UKB	Poskytovateľ
2.3. UPS			
2.3.1 Ročná profylaktická prehliadka	1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
2.3.2 Štvrťročná obhliadka – kontrola logov a základných parametrov	1x 3 mesiace	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
2.4. Motorgenerátor			

2.4.1 Ročná profylaktická prehliadka	1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
2.4.2 Profylaktická prehliadka	po 250 motohodinách	Koncový zákazník UKB	Poskytovateľ
2.4.3 Prevádzková kontrola - naštartovanie	1x týždeň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
2.5 Dátové rozvody			
2.5.1 Metalická a optická štruktúrovaná kabeláž - premeranie	1x za 5 rokov	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
3.0 Chladiace systémy			
3.1 Chladiaci stroj Daikin	strojovňa chladenia		
3.1.1 Vizuálna kontrola	Jar/Jeseň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
3.1.2 Kontrola množstva chladiva	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.1.3 Kontrola uchytenia kompresorov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.1.4 Vizuálna kontrola chladiaceho okruhu	Jar/Jeseň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
3.1.5 Kontrola tesnosti chlad. okruhu, dotiahnutie spojov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.1.6 Úradná tlaková skúška	Povinne 1x za 10 rokov	Koncový zákazník UKB	Poskytovateľ
3.2 Kondenzátory	podkrovie		
3.2.1 Vizuálna kontrola	Jar/Jeseň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
3.2.2 Kontrola ventilátorov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.2.3 Kontrola stavu priechodnosti prípadne vyčistenie lamelových výmenníkov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.3 Chladiace jednotky Uniflair	1NP		
3.3.1 Vizuálna kontrola	Jar/Jeseň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
3.3.2 Vyčistenie filtrov/výmena	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ

3.3.3 Kontrola a vyčistenie výmenníkov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.4 Fancoily			
3.4.1 Vizualna kontrola	Jar/Jeseň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
3.4.2 Vyčistenie filtrov/výmena	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.4.3 Kontrola a vyčistenie výmenníkov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.5 Čerpadlá Grundfos	suterén		
3.5.1 Vizualna kontrola	Jar/Jeseň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
3.5.2 Kontrola uchytenia a hlučnosti	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.6 Úpravovňa vody	suterén		
3.6.1 Kontrola funkcie	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.6.2 Doplnenie chemikálie	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.7 Vonkajšie kondenzačné jednotky	podkrovie zar.č.1		
3.7.1 Vizualna kontrola	Jar/Jeseň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
3.7.2 Kontrola chodu a hlučnosti kompresora, ventilátorov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.7.3 Vyčistenie vonkajších registrov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.7.4 Kontrola množstva chladiva	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.8 Vnútorne nástenné jednotky	admin. priestory podkrovie		
3.8.1 Vizualna kontrola	Jar/Jeseň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
3.8.2 Vyčistenie filtrov/výmena	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.8.3 Kontrola a vyčistenie výmenníkov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.9 Vonkajšia kondenzačná jednotka	podkrovie zar.č.3		
3.9.1 Vizualna kontrola	Jar/Jeseň	Koncový zákazník	Koncový zákazník

		UKB	UKB
3.9.2 Kontrola chodu a hlučnosti kompresora, ventilátorov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.9.3 Vyčistenie vonkajších registrov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.9.4 Kontrola množstva chladiva	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.10 Vnútorné nástenné jednotky	3.NP laboratória		
3.10.1 Vizuálna kontrola	Jar/Jeseň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
3.10.2 Vyčistenie filtrov/výmena	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
3.10.3 Kontrola a vyčistenie výmenníkov	Jar/Jeseň	Automaticky	Poskytovateľ
4.0 Bezpečnostné systémy			
4.1 Elektrická požiarňa signalizácia - EPS			
4.1.1 Kontrola denná – test ústredne	Povinne 1x denne	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
4.1.2 Kontrola mesačná	Povinne 1x mesačne	Automaticky	Poskytovateľ
4.1.3 Kontrola štvrť ročná	Povinne každý štvrťrok	Automaticky	Poskytovateľ
4.1.4 Kontrola ročná	Povinne 1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
4.2 Stabilné hasiace zariadenie - SHZ FM-200			
4.2.1 Kontrola denná – vizuálna kontrola strojovne	Odporúčané 1x denne	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
4.2.2 Kontrola plynového SHZ týždenná	Povinne 1x za týždeň	Automaticky	Poskytovateľ
4.2.3 Kontrola mesačná	Povinne 1x mesačne	Automaticky	Poskytovateľ
4.2.4 Kontrola polročne	Povinne každý polrok	Automaticky	Poskytovateľ
4.2.5 Kontrola ročná	Povinne 1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
4.2.6 F plyny Kontrola polročne	Povinne každý polrok	Automaticky	Poskytovateľ

4.2.7. Úradná tlaková skúška	Povinne 1x za 10 rokov	Koncový zákazník UKB	Poskytovateľ
4.3 Elektrický detekčný systém - EDS pre SHZ			
4.3.1 Kontrola denná – test ústredne	Povinne 1x denne	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
4.3.2 Kontrola mesačná	Povinne 1x mesačne	Automaticky	Poskytovateľ
4.3.3 Kontrola štvrť ročná	Povinne každý štvrťrok	Automaticky	Poskytovateľ
4.3.4 Kontrola ročná	Povinne 1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
4.4 Skorá detekcia požiaru - SDP pre SHZ			
4.4.1 Kontrola denná – vizuálna kontrola panelu ústredne	Odporúčané 1x denne	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
4.4.2 Kontrola mesačná	Povinne 1x mesačne	Automaticky	Poskytovateľ
4.4.3 Kontrola štvrť ročná	Povinne každý štvrťrok rok	Automaticky	Poskytovateľ
4.4.4 Kontrola ročná	Povinne 1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
4.5 Detekcia zaplavenia - DZ			
4.5.1 Kontrola denná – kontrola alarmov v monitoringu	Odporúčaná 1x denne	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
4.5.2 Kontrola štvrť ročná	Každý štvrťrok	Automaticky	Poskytovateľ
4.5.3 Kontrola ročná	1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
4.6 Elektrický zabezpečovací systém - EZS			
4.6.1 Kontrola denná – vizuálna kontrola signalizácie stavu ústredne	Odporúčané 1x denne	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
4.6.2 Kontrola polročne	Každý polrok	Automaticky	Poskytovateľ

4.6.3 Kontrola ročná	1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
4.7 Prístupový kontrolný systém - PKS			
4.7.1 Kontrola týždenne – vizuálna kontrola funkčnosti otvárania dverí	Odporúčané 1x za týždeň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
4.7.2 Kontrola ročná	1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
4.8 Priemyselná televízia - PTV			
4.8.1 Kontrola denná – zobrazovanie na monitore	Odporúčaná 1x denne	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
4.8.2 Kontrola ročná	1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
4.9 Domáci rozhlas - DR			
4.9.1 Kontrola týždenne – preskúšanie počuteľnosti	Odporúčaná 1x za týždeň	Koncový zákazník UKB	Koncový zákazník UKB
4.9.2 Kontrola ročná	1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ
4.10 Monitoring dátového centra			
4.10.1. Ročná profylaktická prehliadka	1x ročne	Automaticky	Poskytovateľ

Úkony označené ako povinné vyplývajú z príslušnej legislatívy.

Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláške č. 726/2002 Zb. Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15.

Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláške 508/2009 Z. z.

Reaktívne činnosti

Účelom monitorovania zariadení infraštruktúry dátového centra je zbierať, spracovať a zobrazovať údaje o stave prostredia dôležitých priestorov (teplota, vlhkosť) a prevádzkových parametroch zariadení, ktoré zabezpečujú činnosť dátového centra (UPS, motorgenerátor, chladiace jednotky a bezpečnostné systémy).

Všetky zariadenia, ktoré sú schopné poskytovať potrebné údaje do monitoringu (či už priamo cez svoje IP rozhranie alebo prostredníctvom dodatočných komunikačných zariadení) sú pripojené do servisnej LAN CDA. Do technologickej siete je pripojený aj jeden z portov monitorovacej centrály nazývanej ako MIDS (skrátene MIDS).

Údaje zo zariadení spracováva monitorovacia centrála, ktorá údaje vyhodnocuje na základe nakonfigurovaných pravidiel. V prípade prekročenia stanovených limitov je vygenerovaný poplachový stav (alarm), ktorý je následne zobrazený na vzdialenej monitorovacej konzole na pracovisku SMD (vzdialený dohľad).

Spôsob reakcie na rizikový stav

1. SMD Poskytovateľa na základe vyhodnotenia udalostí z automatického monitorovacieho systému MIDS kategorizuje poruchy / stavy zariadení, iniciuje diagnostické procedúry a koordinuje príslušné servisné aktivity až do odstránenia poruchy.

Tabuľka pre kategorizáciu porúch je uvedená nižšie **Parametre SLA** a konkrétne časť - **rizikový stav**.

2. SMD Poskytovateľa vykonáva okamžité oznámenie zistenej skutočnosti – nahlásenie poruchy zároveň pre všetkých nižšie uvedených:
 - hotline SO - mailom aj telefonicky,
 - vedúceho SMD – mailom

všetky kontaktné osoby koncového zákazníka UKB - mailom

Forma emailového okamžitého oznámenia zistenej skutočnosti je uvedená v bode 5.3.3V prípade výskytu poruchy, pri ktorej je nevyhnutný zásah SO externého servisného Poskytovateľa kontaktuje pracovisko dohľadu SMD priamo hotline SO zodpovednej za odstránenie chyby.

3. Ak v automatickom monitorovacom systéme MIDS porucha zanikne, tak SMD ju na základe tejto informácie musí odhlásiť aj z portálu, kde napíše aj presný dátum a čas kedy porucha zanikla. Ak sa uvedená porucha počas toho istého dňa objaví znova a bude sa opakovať, tak SMD vytvorí nové hlásenie v portáli kde zaškrtnie že sa jedná o opakovaný výskyt a toto uvedie aj s presným dátumom a časom v hlásení v portáli. Keď sa bude jednať o opakujúcu sa poruchu, tak SMD volá hotline SO aby preverila situáciu na mieste, ktorá po preverení situácie následne informuje SMD telefonicky podľa závažnosti poruchy.
4. SMD Poskytovateľa vykonáva oznámenie o odstránení a uzavretí poruchy emailom v poradí:
 - hotline SO - mailom aj telefonicky,
 - vedúceho SMD – mailom

všetky kontaktné osoby koncového zákazníka UKB - mailom

Forma emailového oznámenia o vyriešení poruchy je v bode 5.3.4

Forma emailového oznámenia o uzavretí poruchy je uvedená nižšie.

5. SMD Poskytovateľa bude na základe kategorizácie porúch výskyt **rizikového stavu** okamžite hlásiť na hotline SO a vyzve ju na nástup podľa bodu **Parametre SLA** a konkrétne časť - **rizikový stav**.
6. Servisný záznam alebo iný papierový dokument z kontroly, revízie a skúšky môže obsahovať aj zoznam ďalších potrebných opráv, bez vykonania ktorých môže byť zariadenie poškodené alebo zničené a termín vykonania takýchto opráv. Navrhnuté opravy SMD zaeviduje ako nové hlásenia o chybe a rieši ich ako nahlásené chyby alebo poruchy.

Spôsob reakcie na kritický stav

1. SMD Poskytovateľa na základe vyhodnotenia udalostí z automatického monitorovacieho systému MIDS kategorizuje poruchy / stavy zariadení, iniciuje diagnostické procedúry a koordinuje príslušné servisné aktivity až do odstránenia poruchy.

Tabuľka pre kategorizáciu porúch je uvedená nižšie v **Parametre SLA** a konkrétne časť - **kritický stav**.

2. SMD Poskytovateľa vykonáva okamžité oznámenie zistenej skutočnosti – nahlásenie poruchy poradí:
 - hotline SO - mailom aj telefonicky,
 - vedúceho SMD – mailom
 - všetky kontaktné osoby koncového zákazníka UKB - mailom

Forma emailového okamžitého oznámenia zistenej skutočnosti je uvedená v bode 5.3.3

3. V prípade výskytu poruchy, pri ktorej je nevyhnutný zásah SO externého servisného Poskytovateľa kontaktuje pracovisko dohľadu SMD priamo hotline SO zodpovednej za odstránenie chyby.
4. Ak v automatickom monitorovacom systéme MIDS porucha zanikne, tak SMD ju na základe tejto informácie uzavrie s presným dátumom a časom kedy porucha zanikla. Ak sa uvedená porucha počas toho istého dňa objaví znova a bude sa opakovať, tak SMD vytvorí nové hlásenie v portáli kde zaškrtnie že sa jedná o opakovaný výskyt a toto uvedie aj s presným dátumom a časom. Keď sa bude jednať o opakujúcu sa poruchu, tak SMD volá hotline SO aby preverila situáciu na mieste, ktorá po preverení situácie následne informuje SMD telefonicky podľa závažnosti poruchy.
5. SMD Poskytovateľa vykonáva oznámenie o odstránení a uzavretí poruchy emailom v poradí:
 - hotline SO - mailom aj telefonicky,
 - vedúceho SMD – mailom

všetky kontaktné osoby koncového zákazníka UKB - mailom

Forma emailového oznámenia o vyriešení poruchy je uvedená nižšie a v prípade nedostupnosti portálu pre nahlásenie udalosti je SMD povinný použiť „**Záložný stav**“ klasické mailové hlásenie pre nahlásenie udalosti.

Forma emailového oznámenia o uzavretí poruchy je uvedená v bode 5.3.4.

6. SMD Poskytovateľa bude na základe kategorizácie porúch výskyt **kritického stavu** okamžite hlásiť na hotline SO a vyzve ju na nástup podľa bodu **Parametre SLA** a konkrétne časť - **kritický stav**.
7. Servisný záznam alebo iný papierový dokument z kontroly, revízie a skúšky môže obsahovať aj zoznam ďalších potrebných opráv, bez vykonania ktorých môže byť zariadenie poškodené alebo zničené a termín vykonania takýchto opráv. Navrhnuté opravy SMD zaeviduje ako nové hlásenia o chybe a rieši ich ako nahlásené chyby alebo poruchy.

Zabezpečenie služby vzdialeného dohľadu

1. Zriadenie vzdialeného Servisného Monitorovacieho Dispečingu Poskytovateľa.
2. Monitoring stavu NON IT zariadení CDA pomocou monitorovacieho systému MIDS, t.j. sledovanie prevádzkových parametrov prostredia, systémov a zariadení, udalostí z protipožiarneho a bezpečnostného systému.
3. Okamžité oznámenie zistenej skutočnosti, t.j. oznámenie porúch, rizikových a kritických stavov zariadení, v poradí ako je uvedené.
4. Požadované reakcie na stavy z monitoringu zariadení technologickej infraštruktúry cieľom zamedzenia škôd, minimalizácie rizík, odstránenia porúch a obnovy plnej funkčnosti zariadení CDA v minimálnom možnom čase s dodržaním parametrov SLA.
5. Prijímanie hlásení o poruchách, chybách a neštandardných stavoch na kontaktných bodoch vzdialeného SMD.
6. Inicievanie, koordinovanie a monitorovanie servisných zásahov v prípade nesprávnej činnosti, obmedzenej činnosti alebo porúch systémov a zariadení.
7. Inicievanie, koordinovanie a monitorovanie servisných zásahov SO a externého servisného Poskytovateľa.
8. Vedenie záznamov o poruchách systémov a zariadení v IS.
9. Inicievanie a sledovanie činnosti súvisiacej s nepretržitým zásobovaním elektrickou energiou z motorgenerátora (sledovanie stavu paliva).
10. Evidenciu výkonov prác na zariadeniach a systémoch NON IT infraštruktúry v priestoroch CDA v rozsahu: Kto vykonáva činnosť; na ktorom zariadení (prípadne v ktorej časti), t.j. názov zariadenia a časť; akú činnosť vykonáva, t.j. čo konkrétne robí na zariadení; uviesť začiatok a koniec výkonu prác, t.j. uviesť dátum (deň, mesiac, rok) a hodinu.
11. Spätná väzba po každom výkone (prevádzkovom alebo servisnom), t.j. zápis spôsobu a termínu odstránenia poruchy.
12. Koordináciu plánovaných a neplánovaných činností v priestoroch CDA.

Nahlasovanie porúch SMD (vzdialený dohľad)

Kontaktné body vzdialeného servisného monitorovacieho dispečingu SMD Poskytovateľa tvoria primárny bod kontaktu spoločnosti na vzájomné nahlasovanie a komunikáciu v prípade incidentu, problému a požiadavky, monitorovanie stavu ich riešenia a získanie konečnej informácie o výsledku pre službu Poskytovateľa.

KAŽDÉ nahlásenie poruchy MUSÍ oprávnená osoba kontaktovať non-stop dispečing zhotoviteľa (24/7) prostredníctvom špeciálnej telefonickej HOTLINE linky (hradenej zhotoviteľom):

- na číslo: 0850 606 606

Všetky poruchy sú VŽDY hlásené aj e-mailom podľa uvedeného :

- na e-mailovú adresu: servis.sk@altron.sk

Pri každej požiadavke na servisný zásah, t.j. aj pri urgentnom nahlásení poruchy, je nutné vždy poslať nahlásenie poruchy aj e-mailom na vyššie uvedenú e-mailovú adresu zhotoviteľa prostredníctvom riadne vyplneného formulára. Vzor formulára je uvedený v bode 5.3.5.

Oprávnenie pre odovzdanie požiadavky na vykonanie servisného zásahu je určené pre oprávnené osoby objednávateľa, prípadne koncového používateľa. V rámci nahlásenia poruchy sú vždy odovzdávané základné identifikačné údaje:

- názov a sídlo objednávateľa
- názov a sídlo koncového užívateľa
- meno oprávnenej osoby, ktorá poruchu hlási
- telefonické spojenie na oprávnenú osobu (prípadne aj inú osobu, ktorá môže ísť fyzicky k zariadeniu na požiadanie technika)
- dátum a hodina nahlásenia poruchy
- typ servisovaného zariadenia a jeho výrobné číslo alebo číslo predmetu servisu
- presnú lokalizáciu zariadenia (miesto požadovaného servisného zásahu a to aj v rámci objektu)
- základný popis poruchy, ako bola zistená, prípadne čo jej predchádzalo

Dispečing zhotoviteľa potvrdí vždy e-mailom alebo telefonicky (v urgentných prípadoch) prevzatie požiadavky objednávateľa a objednávateľa informuje o ďalšom riešení jeho požiadavky až po jej vyriešení.

Servisný monitorovací dispečing informuje emailom kontaktné osoby koncového zákazníka UKB o priebehu riešenia požiadaviek až do ich vyriešenia.

Parametre služieb podpory

1. Parametre služieb podpory SLA k elektrickým, bezpečnostným, chladiacim a monitorovacím systémom:

Popis	Množstvo	Porucha			Profylaktické prehliadky
		Odozva	Nástup	Odstránenie*	
Elektrické systémy					
Vnútorne silnoprúdové rozvody	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
Monitorovací systém systémov technologickej infraštruktúry					
APC StruxureWareDatacenter Expert	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	3x štvrťročné, 1x ročná
Záložné zdroje UPS					

UPS záložné zdroje	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
Motorgenerátory					
Motorgenerátor	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
Technologická a objektová bezpečnosť					
EPS - Elektronická požiarne signalizácia	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná
SHZ FM-200 - Stabilné hasiace zariadenie	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	8x mesačné, 2x štvrťročné, 1x polročná, 1x ročná
EDS pre SHZ – elektronický detekčný systém	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná
SDP pre SHZ - Skorá detekcia požiaru	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná
DZ - Detekcia zaplavenia	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	3x štvrťročné, 1x ročná
EZS – elektrický zabezpečovací systém	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x polročná, 1x ročná
PKS – prístupový kontrolný systém	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
PTV - Priemyselná televízia	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
DR – domáci rozhlas	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
FPL – Fluorovodíkové plyny (súčasť SHZ)	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	2x polročná
Chladiace systémy	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	2x polročná

(*) Pod odstránením poruchy sa myslí aj vykonanie náhradného opatrenia a následné trvalé odstránenie problému.

(**) Pri výmene a dodávke náhradného dielu bude predložená cenová ponuka na schválenie s konečnou sumou za materiál a práce s uvedením presného dátumu dodania a dátumu odstránenia poruchy. Ak Objednávateľ cenovú ponuku neodsúhlasí do 5 pracovných dní, nie je Poskytovateľ v omeškaní s plnením. Ak je potrebná súčinnosť tretej strany pre odstránenie závady, vykonávateľ bezodkladne predloží objednávateľovi riešenie a harmonogram jej odstránenia, ktorý bude stanovený spoločne s objednávateľom a treťou stranou.

Predmetom cenovej ponuky môžu byť práce, ktoré pri bežnej prevádzke a pri kontrolách uvedených v Prílohe číslo 5 – (Príloha zmluvy-c.5-KontrolySystemovCDA) a pri prevádzke systémov uvedených v Špecifikácii paušálnych výkonov nie sú potrebné (napr. výmena nejakého náhradného dielu, pájkovanie, vákuovanie, odsanie chladiva, naplnenie okruhu chladivom, výmena batérií, a podobne...).

Nepatria sem úkony, práce, pri ktorých sa zisťuje/diagnostikuje/kontroluje stav zariadení, napr. po výpadku, reštart zariadení, kontrola prevádzkových parametrov (tlak, teplota, elektrické napätie, prúd a odpor...) a snaha o dosiahnutie ich bežného prevádzkového stavu, bez výmeny náhradných dielov a bez vyššie uvedených prác. Nepatria sem práce, ktoré smerujú k odstráneniu poruchy bez dodania náhradných dielov.

Paušálne výkony nezahŕňajú náklady na dodané náhradné diely, tovary a spotrebný materiál.

Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláske č. 726/2002 Zb. Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15.

Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláske 508/2009 Z. z.

Systémová podpora a servis – služby Systémovej podpory a servisnej činnosti pre systémy technologickej infraštruktúry, ktoré budú minimálne obsahovať:

- nepretržitá servisná pohotovosť pre nahlasovanie porúch 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
- telefonická asistencia v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod. (spätné zavolanie do 2 hodín od vyžiadania služby v rámci telefonickej asistencie),
- garanciu reakčných časov a doby opráv v zmysle požadovaných parametrov SLA od nahlásenia poruchy
- vykonávanie pravidelných prehliadok zariadení v špecifikovaných intervaloch,
- vykonávanie opráv náhodných porúch zariadení,
- priebežné vykonávanie upgrade a update zariadení,
- priebežné vedenie prevádzkových denníkov zariadení.

Incident	poskytovanie služby	nástup na poruchu a odstránenie poruchy ak nie je potrebný náhradný diel	nástup na poruchu a odstránenie poruchy ak je potrebný náhradný diel
Štandardný stav (b,d)	8x5	Do 10 dní	Do 48 hod
Rizikový stav (c,d)	8x5	Do 24 hod	Do 48 hod
Kritický stav (a,d)	24x7	Do 4 hod	Do 48 hod

- a)** doba opravy do 4 hodín od nahlásenia Poskytovateľa alebo Koncového zákazníka UKB v prípade poruchy časti redundantného systému, ak takáto porucha alebo výpadok časti redundantného systému spôsobuje prerušenie prevádzky IT zariadení. Poskytovateľ zabezpečí opravu kritických porúch v nepretržitom časovom pokrytí (sedem dní v týždni, 24 hodín denne aj počas sviatkov a dní pracovného pokoja).

- b)** doba opravy do 10 dní od nahlásenia Poskytovateľa alebo Koncového zákazníka UKB v prípade poruchy nekritického systému technologickej časti CDA.
- c)** pre poruchy, ktoré neohrozujú redundanciu alebo prevádzku dátového centra, sa servis a odstránenie poruchy poskytne v štandardnom režime 24 hodín od nahlásenia Poskytovateľa alebo Koncového zákazníka UKB.
- d)** ak je zásah spojený s dodaním náhradného dielca pre opravu zariadenia, bude Poskytovateľ poskytovať servis a odstránenie poruchy v štandardnom režime nástupu do 48 hodín od nahlásenia Poskytovateľa alebo Koncového zákazníka UKB.
- e)** Pod odstránením poruchy sa myslí aj vykonanie náhradného opatrenia a následné trvalé odstránenie problému.
- f)** Pri výmene a dodávke náhradného dielu bude predložená cenová ponuka na schválenie s konečnou sumou za materiál a práce s uvedením presného dátumu dodania a dátumu odstránenia poruchy. Ak Objednávateľ cenovú ponuku neodsúhlasí do 5 pracovných dní, nie je Poskytovateľ v omeškaní s plnením. Ak je potrebná súčinnosť tretej strany pre odstránenie závady, vykonávateľ bezodkladne predloží objednávatelovi riešenie a harmonogram jej odstránenia, ktorý bude stanovený spoločne s objednávatelom a treťou stranou. Poskytovateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri schvaľovaní cenových ponúk postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.
- g)** Prioritne platí tabuľka s Parametrami služieb podpory v kapitole 5.3.2 (s farebným označením stavov – Štandardný, Rizikový, Kritický).

Okamžité oznámenie zistenej skutočnosti elektronickou poštou - nahlásenie poruchy alebo nahlásenie kontroly/údržby/servisu

Miesto problému:

UKB

2. Problém zistený monitoringom:
3. Meno pracovníka, ktorý problém zistil/analyzoval:
4. Zariadenie:
5. Popis vzniknutého problému:
6. Kategorizácia stavu:
7. Dátum a čas vzniku problému:
8. Problém hlási:
9. Spätný telefonický kontakt:
10. Spätný e-mailový kontakt:

Oznámenie o vyriešení servisného hlásenia elektronickou poštou

1. Miesto problému:

UKB

2. Zariadenie:

3. Stav problému:

Ukončenie

4. Stav nahlasuje:

5. Dátum a čas ukončenia problému:

6. Spätný telefonický kontakt:

7. Spätný e-mailový kontakt:

5.3.5 Hotline formulár pre nahlásenie poruchy koncovým zákazníkom do SMD

Dátum	
Čas nahlásenia:	

HOTLINE NAHLÁSENIE PORUCHY

Určené na hlásenie poruchy v zmysle servisnej zmluvy.

Non-stop dispečingu Altron SK

e-mail adresa: servis.sk@altron.sk

Pri žiadaní o vyriešenie poruchy zariadenia v zmysle servisnej zmluvy treba postupovať takto:

VŠETKY NIŽŠIE VYŽADOVANÉ INFORMÁCIE oznámiť telefonicky na non-stop hotline číslo: 0850 606 606

a zároveň zaslať e-mailom tento formulár riadne vyplnený na servis.sk@altron.sk . Spätné budete kontaktovaní pohotovostným technikom!

V pracovných dňoch (mimo pracovnej doby t.j. od 15.30 hod do 7.30 hod nasledujúceho pracovného dňa, počas víkendov a sviatkov) nie je nutné nahlásenie e-mailom, nahlásenie emailom bude dodatočne urobené najbližší pracovný deň.

Obchodný názov spoločnosti:		
Adresa umiestnenia zariadenia (prípadne objekt /resp. miestnosť, kde sa zariadenie nachádza):		
Typ zariadenia:	Typ zariadenia (UPS, MG, klíma) + model:	
Presné určenie zariadenia:	S/N:	Číslo PS:
Sériové číslo (S/N) alebo číslo predmetu servisu ALTRON (PS). Číslo PS je uvedené na nálepke na každom zariadení, ktoré servisuje		
Kontaktná osoba pre spätné volanie:	Tel. č. (najlepšie mobil): Meno osoby:	
Poverená osoba, ktorej môže technik uskutočniť spätné volanie tak, aby mohla ísť aj fyzicky k zariadeniu.		
Popis poruchy, ako sa prejavuje alebo bola zistená, prípadne ako vznikla a čo jej bezprostredne predchádzalo:		

Nahlásenie zapísal (meno):	
----------------------------	--

Oprávnené osoby Koncového zákazníka UKB na nahlasovanie porúch do SMD

Oprávnená osoba je vyškolená osoba poverená Koncovým zákazníkom UKB. Odporúčenia na oprávnenú osobu pre nahlasovanie porúch:

- praktické znalosti s obsluhou a základnou údržbou elektrických zariadení – UPS, motorgenerátor, klimatizácie, zdroje chladu, elektrické rozvody a MaR
- zaškolenie na všetky technológie v rámci rozsahu dotknutých dodávok
 - monitoring
 - motorgenerátor
 - UPS
 - bezpečnosť:
 - Stabilné hasiace zariadenie plynové FM-200
 - Elektrický detekčný systém pre SHZ
 - Detekčný systém pre SHZ - skorá detekcia požiaru
 - Detekcia zaplavenia (DZ)
 - Poplachový systém narušenia (PSN)
 - Priemyselná televízia (PTV)
 - Domáci rozhlas
 - EPS
 - elektroinštalácia
 - klimatizačné jednotky, zdroje chladu a MaR
- odporúčená vyhláška - samostatný elektrotechnik (§ 22 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.)
- základné znalosti s prácou s PC
- osoba na vykonávanie hlásení musí byť osoba určená koncovým zákazníkom UKB
- Univerzitná knižnica v Bratislave:

1. Meno a priezvisko: Ing. Ondrej Kádár

tel.: +421 2 20466 710

mobil: 0918656776

e-mail: ondrej.kadar@ulib.sk

Počas pracovnej doby v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod

2. Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Tomečková

tel.: +421 2 20466 708

mobil: 0918657162

e-mail: lenka.tomeckova@ulib.sk

Počas pracovnej doby v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod

3. Meno a priezvisko: Ing. Štefan Sebeš

tel.: +421 2 20466 713
mobil:+421918 657109
e-mail:stefan.sebes@ulib.sk
Počas pracovnej doby v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod

Mimo pracovnej doby, počas víkendov, sviatkov – stála služba SBS - vrátnica na Klariskej ulici 5:
Telefónne čísla: +421 2 20466 100, +421254431150 (len telefonický kontakt)

V Bratislave,dňa.....

Za Objednávateľa:

V Bratislave,dňa.....

Za Poskytovateľa:

Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
Univerzitná knižnica v Bratislave

Peter Balšán – predseda predstavenstva
Vlastimil Daniček – člen predstavenstva

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Predmet zákazky	NON IKT služby Centrálného dátového archívu UKB
Verejný obstarávateľ	Univerzitná knižnica v Bratislave
Uchádzač:	
Obchodné meno uchádzača:	ALTRON SK, a.s.
Sídlo:	Galvaniho 15/C, 82104 Bratislava
IČO:	31354521
Kontaktná osoba uchádzača:	Róbert Lehuta – Key Account Manager 0903 220 034 robert.lehuta@altron.sk

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

položka	Jednotková cena v EUR bez DPH za mesiac	Počet mesiacov	Celková cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena EUR s DPH
Cena mesačného paušálu	3 312,00	48	158 976,00	31 795,20	190 771,20

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave,

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:

.....
Peter Balšán – predseda predstavenstva
Vlastimil Daniček – člen predstavenstva

Špecifikácia paušálnych výkonov pre služby NON IKT CDA

1. Servis elektrických systémov
2. Servis chladiacich systémov
3. Servis bezpečnostných systémov
4. Monitoring dátového centra
5. SLA k elektrickým, bezpečnostným, chladiacim a monitorovacím systémom

1. Servis elektrických systémov

1.1 Servis elektrických rozvádzačov 1x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Profylaktická prehliadka bude pozostávať z:
 - 1) Vizuálna kontrola:
 - Kontrola prostredia, čistota, priestor okolo zariadenia, prístup k zariadeniu
 - Kontrola kompletnosti zariadenia, celistvosti krytov (IP krytie), zábran
 - Kontrola svetiel, optických, prípadne akustických ukazovateľov
 - Kontrola nálepiek, označovacích a popisných štítkov, dokumentácie
 - Kontrola zapojenia v súlade so schémou či dokumentáciou
 - Kontrola celistvosti izolácie vodičov, farby a prierezu vodičov, zapojenie vodičov
 - Kontrola hodnôt spínacích a odpínacích prvkov, istiacich prvkov v súlade s dokumentáciou
 - Kontrola organizácie uloženia a umiestnenia prvkov, zariadení, ukazovateľov v súlade s dokumentáciou
 - 2) Mechanická kontrola:
 - Kontrola pevnosti a funkčnosti krytov, zábran
 - Kontrola utiahnutia skrutiek, spojov, kontaktov
 - Kontrola upevnenia či uchytenia prvkov, prístrojov, zariadení, ukazovateľov, vodičov
 - Kontrola pevnosti spojov, kontaktov
 - Kontrola mechanickej funkčnosti spínacích a odpínacích prvkov
 - Kontrola rozvádzačov termovíznou kamerou
 - vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

1.2 Motorgenerátor(CaterpillarOlympian GEH275 – 1ks)1x ročne / po 250 motohodinách (podľa Manuálu užívania stavby)

- 1) *Ročná kontrola:*
 - dodávka, výmena motorového oleja,
 - dodávka, výmena olejových filtrov,
 - dodávka, výmena palivových filtrov,
 - dodávka, výmena vzduchových filtrov,
 - kontrola a doliatie chladiacej zmesi,
 - kontrola odvetrania kľukovej skrine,
 - kontrola napnutia klinových remeňov,
 - kontrola stavu štartovacích akumulátorov, test a doplnenie elektrolytu,
 - kontrola regulátora čerpadla,
 - kontrola turbo dúchadiel,

- kontrola alternátora,
 - kontrola nabíjačky akumulátora,
 - kontrola tesnosti motora,
 - kontrola predohrevu,
 - kontrola elektroinštalácie, elektrických spojov a konektorov,
 - kontrola riadiaceho systému motora,
 - kontrola výstupného napätia a frekvencie,
 - kontrola elektrického rozvádzača motorgenerátora,
 - kontrola funkčnosti meracích a signalizačných prístrojov,
 - skúšobné spustenie stroja po prehliadke,
 - celková kontrola a nastavenie parametrov zariadenia,
 - vypracovanie protokolu z profylactickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylactickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

1.3 Zdroje neprerušiteľného napájania UPS (APC SYMMETRA PX SYCF160KH) – 2 ks

1) *Ročná kontrola* (s odstavkou príslušnej napájacej vetvy):

- všetky činnosti vykonané v rámci štvrťročnej kontroly,
 - vizuálna kontrola záložného zdroja (kabeláž, svorky, ventilátory, batérie),
 - preventívna kontrola súčastí podľa aktuálnych servisných upozornení výrobcu,
 - overenie základných funkcií záložného zdroja (zapnutie a vypnutie, normálne prevádzkové podmienky, zálohovanie, koniec vybíjania, prehriatie, preťaženie – ak sa dá, pripojenie a odpojenie batérie, manuálny obtok, komunikácia),
 - kontrola premietnutia manipulácií s UPS do signalizácie UPS, interných denníkov UPS a prípadného centrálného monitoringu,
 - kontrola funkčnosti pri prevádzkovej a menovitej záťaži,
 - meranie menovitého napätia, prúdu a frekvencie striedača,
 - meranie tvaru krivky napätia striedača,
 - meranie harmonického skreslenia na výstupe,
 - meranie napätia a prúdu usmerňovača,
 - odstránenie prachu pre zlepšenie chladenia výkonových prvkov,
 - kontrola mechanickej funkčnosti ventilátorov,
 - mechanická kontrola obvodov,
 - kontrola vyhriatia vodičov,
 - kontrola dotiahnutia svoriek,
 - riadené vybitie batérií pre určenie ich stavu a kapacity,
 - meranie celkového napätia a prúdu sady batérií,
 - meranie napätia jednotlivých akumulátorov,
 - vizuálna kontrola stavu batérií,
 - kontrola a dotiahnutie batériových spojok,
 - kontrola tesnosti batériových článkov,
 - odstránenie prachu a nečistôt z batérií,
 - konzervovanie batériových kontaktov,
 - výpis interných denníkov činnosti riadiacich modulov a ich analýza na prípadné abnormality,
 - vypracovanie protokolu z profylactickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylactickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

2. Servis chladiacich systémov

2.1 Servis kondenzátorov - vzduchom chladených jednotiek Güntner GVV 100.3B/1-L(S).E (6ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Vizuálna kontrola
- Kontrola ventilátorov
- Kontrola stavu priechodnosti prípadne vyčistenie lamelových výmenníkov

2.2 Servis fancoilov A+B, Dvojtrubkový kazetový fancoil GEA GSC1.UW0.K05 (4ks), Dvojtrubkový parapetný fancoil GEA FlexGeko GF72.UW1.M00C1 (4ks), Dvojtrubkový nástenný fancoil Daikin FWT05CATNMV1 (2ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Vizuálna kontrola
- Vyčistenie filtrov/výmena
- Kontrola a vyčistenie výmenníkov

2.3 Servis vonkajších kondenzačných jednotiek DAIKIN VRV RXYQ8T7Y1B (1ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Vizuálna kontrola
- Kontrola chodu a hlučnosti kompresora, ventilátorov
- Vyčistenie vonkajších registrov
- Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A podľa nariadenia 517/2014

2.4 Servis vnútorných nástenných jednotiek DAIKIN FXAQ25PAV1 (12 ks), DAIKIN FXAQ40PAV1 (1 ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Vizuálna kontrola
- Vyčistenie filtrov/výmena
- Kontrola a vyčistenie výmenníkov

2.5 Servis vonkajších kondenzačných jednotiek DAIKIN VRV RXYQ10T7Y1B (2ks) 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Vizuálna kontrola
- Kontrola chodu a hlučnosti kompresora, ventilátorov
- Vyčistenie vonkajších registrov
- Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A podľa nariadenia 517/2014

2.6 Servis vnútorných nástenných jednotiek DAIKIN FXAQ32PAV1 (12 ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Vizuálna kontrola
- Vyčistenie filtrov/výmena
- Kontrola a vyčistenie výmenníkov

2.7 Servis chladiacich strojov DAIKIN EWLP065KBW1N (3ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Vizuálna kontrola
- Kontrola množstva chladiva
- Kontrola uchytenia kompresorov
- Vizuálna kontrola chladiaceho okruhu
- Kontrola tesnosti chlad. Okruhu, dotiahnutie spojov
- Kontrola množstva a úniku chladiva R407C podľa nariadenia 517/2014

2.8 Servis chladiacich jednotiek UNIFLAIER - kompaktné VZT jednotky Uniflair SDCV 250 (2ks) a kompaktné VZT jednotky Uniflair TDCV 2500 (2ks) 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Vizuálna kontrola
- Vyčistenie filtrov/výmena
- Kontrola a vyčistenie výmenníkov

2.9 Servis čerpadiel GRUNDFOS MAGNA3 40-80 F, PN6/10, 250 W, 1x230V, 50 Hz. (5ks), GRUNDFOS MAGNA3 50-120 F, PN6/10, 1000 W, 1x230V, 50 Hz. (2ks), 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Vizuálna kontrola
- Kontrola uchytenia a hlučnosti

2.10 Servis úpravne vody 2x ročne (podľa Manuálu užívania stavby)

- Kontrola funkcie
- Doplnenie chemikálie
-
- vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej (2 ks) podľa vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa STN 69 0012:2014, STN 06 0830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto kontrole tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie.

3. Servis bezpečnostných systémov

3.1 Servis elektrickej požiarnej signalizácie – EPS (ESSER) (podľa Manuálu užívania stavby)

- *Kontrola mesačná (8x ročne)*
 - kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
 - kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
 - aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),

- aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.
- *Kontrola štvrtročná (3x ročne)*
 - kontrola náhradného napájacieho zdroja,
 - kontrola hlásičov požiaru
 - kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
 - funkčná kontrola hlásičov požiaru,
 - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
 - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,
 - funkčná skúška výstupov
 - ovládacích zariadení,
 - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
 - doplňujúcich zariadení,
 - kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.
- *Kontrola ročná (1x ročne)*
 - kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
 - kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
 - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
 - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
 - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
 - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
 - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
 - prepojenia jednotlivých zariadení,
 - kontrola hlásičov požiaru
 - funkčných parametrov hlásičov,
 - vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia,
 - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.
- vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

3.2 Servis stabilného hasiaceho zariadenia SHZ FM-200 (podľa Manuálu užívania stavby)

s hasiacou látkou HFC-227ea. Je to plyn Heptafluórpropán bez farby a zápachu, všeobecne akceptovaný ako náhrada halónu 1301, vhodný do každého prostredia. HFC-227ea slúži k haseniu požiarov triedy A, B a z časti aj C, je elektricky nevodivý, nie je korozívny a nepoškodzuje ozónovú vrstvu. Tento plyn spĺňa podmienky kladené Montrealským protokolom, kde reakcia s ozónovou vrstvou je rovná nule (ODP = 0).

- *Kontrola mesačná (8x ročne)*
 - kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,

- skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,
 - kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia
 - kontrola zapnutia ústredne,
 - kontrola napätia v ústredni,
 - kontrola stavu náplne hasiacej látky,
 - kontrola teploty v strojovni,
 - kontrola stavu akumulátorových batérií.
- *Kontrola štvrtročná (2x ročne)*
- kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
 - skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,
 - kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia
 - kontrola zapnutia ústredne,
 - kontrola napätia v ústredni,
 - kontrola stavu náplne hasiacej látky,
 - kontrola teploty v strojovni,
 - kontrola stavu akumulátorových batérií.
- *Kontrola polročná (1x ročne)*
- kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
 - skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,
 - kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia
 - kontrola zapnutia ústredne,
 - kontrola napätia v ústredni,
 - kontrola stavu náplne hasiacej látky,
 - kontrola teploty v strojovni,
 - kontrola stavu akumulátorových batérií.
 - kontrola spúšťania stabilného hasiaceho zariadenia
 - kontrola činnosti sekčných ventilov,
 - kontrola spustenia batérií hasiaceho plynu,
 - kontrola činnosti signalizácie,
 - kontrola vykonávania pomocných funkcií stabilného hasiaceho zariadenia a ovládania nadväzujúcich technických a technologických zariadení,
 - kontrola signalizácie úbytku hasiaceho plynu,
 - kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia.
 - súladu inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia so schválenou dokumentáciou, prípadne s odsúhlasenými zmenami stabilného hasiaceho zariadenia,
 - vybavenosti predpísanými označeniami,
 - prístupu k čerpadlám, kompresorom, armatúram, riadiacim ventilom a k ďalším ovládacím prvkom a meracím zariadeniam,
 - pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
 - tesnosti zásobníka hasiacej látky,
 - chráneného priestoru a jeho súladu so schválenou dokumentáciou stavby alebo s odsúhlasenými zmenami stavby
 - kontrola tesnosti chráneného priestoru,
 - kontrola rozmiestnenia zariadení a predmetov, technológií a materiálu v chránenom priestore.

- priepustnosti potrubia voľným prúdením bez prekážok, napríklad prefúknutím stlačeným vzduchom alebo CO₂,
 - funkčnosti chodu samočinného spúšťania a ručného spúšťania,
 - funkčnosti poistných ventilov,
 - neporušenosti plomby poistnej armatúry,
 - funkčnosti poplachového zariadenia vrátane diaľkového prenosu signálu,
 - funkčnosti chodu automatiky (samočinného spúšťania),
 - funkčnosti signalizácie činnosti jednotlivých strojných zariadení,
 - skúška funkčnosti ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením.
- *Kontrola ročná (1x ročne)*
- kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
 - skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,
 - kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia
 - kontrola zapnutia ústredne,
 - kontrola napätia v ústredni,
 - kontrola stavu náplne hasiacej látky,
 - kontrola teploty v strojovni,
 - kontrola stavu akumulátorových batérií.
 - kontrola spúšťania stabilného hasiaceho zariadenia
 - kontrola činnosti sekčných ventilov,
 - kontrola spustenia batérií hasiaceho plynu,
 - kontrola činnosti signalizácie,
 - kontrola vykonávania pomocných funkcií stabilného hasiaceho zariadenia a ovládania nadväzujúcich technických a technologických zariadení,
 - kontrola signalizácie úbytku hasiaceho plynu,
 - kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia.
 - súladu inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia so schválenou dokumentáciou, prípadne s odsúhlasenými zmenami stabilného hasiaceho zariadenia,
 - vybavenosti predpísanými označeniami,
 - prístupu k čerpadlám, kompresorom, armatúram, riadiacim ventilom a k ďalším ovládacím prvkom a meracím zariadeniam,
 - pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
 - tesnosti zásobníka hasiacej látky,
 - chráneného priestoru a jeho súladu so schválenou dokumentáciou stavby alebo s odsúhlasenými zmenami stavby
 - kontrola tesnosti chráneného priestoru,
 - kontrola rozmiestnenia zariadení, technológií a materiálu v chránenom priestore.
 - priepustnosti potrubia voľným prúdením bez prekážok, napríklad prefúknutím stlačeným vzduchom alebo CO₂,
 - funkčnosti chodu samočinného spúšťania a ručného spúšťania,
 - funkčnosti poistných ventilov,
 - neporušenosti plomby poistnej armatúry,
 - funkčnosti poplachového zariadenia vrátane diaľkového prenosu signálu,

- funkčnosti chodu automatiky (samočinného spúšťania),
- funkčnosti signalizácie činnosti jednotlivých strojných zariadení,
- skúška funkčnosti ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením.
- kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia,
- kontrola prístupu do strojovne a k strojným zariadeniam,
- kontrola zaistenia proti neoprávnenému vstupu,
- kontrola výstražného označenia,
- - vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
 - profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

- Kontrola F plyny (2x ročne)

- *Polročná kontrola úniku F-plynov*, kontrola systému, jeho súčastí a zápis hodnôt:
 - Servisný inžinier / spoločnosť (č. osvedčenia)
 - Typ hasiaceho média
 - Typ a objem zásobníka:
 - Výrobné číslo zásobníka:
 - Vypúšťaná látka:
 - Chemický názov:
 - Kategória vypúšťanej látky:
 - Aplikácia:
 - Nomenklatúra:
 - Množstvo látky (kg)
 - Celková hmotnosť zásobníka (kg):
 - Pracovná teplota:
 - Prevádzkové parametre:
 - Dátum plnenia:
- Zmeny hasiaceho média
 - Množstvo pridané / odobrané (kg)
 - Dôvod zmeny
- Kontrola únikov (vrátane nasledujúcich kontrol)
 - Kontrolované oblasti
 - Výsledok
 - Prijaté opatrenia
 - Je potrebná doplňujúca kontrola?
- Činnosti údržby alebo starostlivosti
 - Príslušná oblasť
 - Vykonaná údržba alebo servis
 - Poznámky
- Testovanie automatického systému detekcie únikov
 - Výsledok
 - Poznámky
 - Iné dôležité informácie
 -

- vypracovanie systémového záznamu z kontroly s uvedením prípadných nedostatkov ku každej nádobe s hasiacim médiom

- **Ročná opakovaná vonkajšia kontrola a skúška tlakovej nádoby stabilnej** podľa zákona: 124/2006 Z.z., vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z., § 9 ods. 1c,2d/ v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12 čl.5.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov, k tejto kontrole tlakových nádob stabilných pre SHZ (stabilné hasiace zariadenie) je nutné vypracovať správu ku každej nádobe s hasiacim médiom, kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

3.3 Servis elektrického detekčného systému EDS pre SHZ (podľa Manuálu užívania stavby)

- *Kontrola mesačná (8x ročne)*
 - kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
 - kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
 - aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
 - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.
- *Kontrola štvrťročná (3x ročne)*
 - kontrola náhradného napájacieho zdroja,
 - kontrola hlásičov požiaru
 - kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
 - funkčná kontrola hlásičov požiaru,
 - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
 - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,
 - funkčná skúška výstupov
 - ovládacích zariadení,
 - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
 - doplňujúcich zariadení,
 - kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.
- *Kontrola ročná (1x ročne)*
 - kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
 - kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
 - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
 - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
 - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
 - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
 - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
 - prepojenia jednotlivých zariadení,
 - kontrola hlásičov požiaru
 - funkčných parametrov hlásičov,
 - vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia,

- vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

-vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov

- profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

3.4 Servis systému skorej detekcie požiaru - SDP pre SHZ (podľa Manuálu užívania stavby)

- *Kontrola mesačná (8x ročne)*
 - kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
 - kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
 - aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
 - aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.
- *Kontrola štvrťročná (3x ročne)*
 - kontrola náhradného napájacieho zdroja,
 - kontrola hlásičov požiaru
 - kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
 - funkčná kontrola hlásičov požiaru,
 - kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
 - kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,
 - funkčná skúška výstupov
 - ovládacích zariadení,
 - zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
 - doplňujúcich zariadení,
 - kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.
- *Kontrola ročná (1x ročne)*
 - kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
 - kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
 - povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
 - utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovnic,
 - jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
 - napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
 - záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
 - prepojenia jednotlivých zariadení,
 - kontrola hlásičov požiaru
 - funkčných parametrov hlásičov,
 - vizuálna a mechanická kontrola päťice vrátane vyčistenia,
 - vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

- vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

3.5 Servis systému detekcie zaplavenia DZ (podľa Manuálu užívania stavby)

- *Kontrola štvrťročná (3x ročne)*
 - Kontrola zasunutia všetkých konektorov prepojovacích káblov - zasunutie na doraz a upevnenie
 - Kontrola mechanického pripevnenia všetkých čidiel
 - Kontrola vhodnosti montáže všetkých prvkov, ktorá musí byť prevedená v súlade s TP výrobcu
 - Kontrola prenosu monitorovanej veličiny do riadiacej jednotky
 - Kontrola prenosu alarmových stavov na zadané e-mailové adresy
 - Kontrola zobrazovania on-line stavov čidiel prostredníctvom web-rozhrania
 - Skúška činnosti všetkých čidiel
 - Kontrola nastavenia dátumu a času riadiacej jednotky
 - Kontrola či prevádzka zariadenia nie je rušená inými zariadeniami
 - Kontrola funkčnosti zálohového napájania
- *Kontrola ročná (1x ročne)*
 - Kontrola zasunutia všetkých konektorov prepojovacích káblov - zasunutie na doraz a upevnenie
 - Kontrola mechanického pripevnenia všetkých čidiel
 - Kontrola vhodnosti montáže všetkých prvkov, ktorá musí byť prevedená v súlade s TP výrobcu
 - Kontrola prenosu monitorovanej veličiny do riadiacej jednotky
 - Kontrola prenosu alarmových stavov na zadané e-mailové adresy
 - Kontrola zobrazovania on-line stavov čidiel prostredníctvom web-rozhrania
 - Skúška činnosti všetkých čidiel
 - Kontrola nastavenia dátumu a času riadiacej jednotky
 - Kontrola či prevádzka zariadenia nie je rušená inými zariadeniami
 - Kontrola funkčnosti zálohového napájania
 - Kontrola prevádzkovej knihy a vykonanie zápisu o skúške činnosti
 - Kontrola stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
- vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

3.6 Servis elektrického zabezpečovacieho systému - EZS (Aritech ATS 4099) (podľa Manuálu užívania stavby)

- *Kontrola polročná (1x ročne)*
 - Kontrola činnosti všetkých prvkov
 - Kontrola činnosti všetkých poplachových a sabotážnych slučiek
 - Kontrola nasmerovania všetkých hlásičov nedovolených pohybov
 - Kontrola činnosti optickej a akustickej signalizácie
 - Kontrola činnosti všetkých samostatne vypínateľných zón
 - Kontrola všetkých funkcií ústredne zariadenia a ovládacích panelov
 - Kontrola činnosti náhradného zdroja

- Kontrola činnosti zariadenia ako celku
 - Kontrola prenosového zariadenia na PCO
 - Kontrola času a dátumu
- *Kontrola ročná (1x ročne)*
- Kontrola či je zariadenie vybavené platnou projektovou dokumentáciou
 - Kontrola upevnenia všetkých prvkov
 - Kontrola (meraním) izolačného odporu
 - Kontrola stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
 - Kontrola nastavenia citlivosti prvkov
 - Kontrola nasmerovanie prvkov
 - Vyčistenie optík hlásičov nedovolených pohybov
 - Kontrola činnosti všetkých prvkov
 - Kontrola činnosti zariadenia ako celku
 - Kontrola nasmerovania všetkých hlásičov nedovolených pohybov
 - Kontrola činnosti optickej a akustickej signalizácie
 - Kontrola činnosti všetkých samostatne vypínateľných zón
 - Kontrola všetkých funkcií ústredne zariadenia a ovládacích panelov
 - Kontrola činnosti náhradného zdroja
 - Kontrola činnosti zariadenia ako celku
 - Vytlačenie protokolu o skúške
 - Kontrola, či prevádzkou zariadenia nemôže dôjsť k ohrozeniu osôb alebo okolia
 - Kontrola, či prevádzka zariadenia nie je rušená inými zariadeniami alebo či zariadenie EZS neruší iné zariadenia
 - Kontrola prenosového zariadenia na PCO
 - Kontrola dátumu a času
- vypracovanie protokolu z profylactickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylactickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

3.7 Servis prístupového kontrolného systému - PKS (podľa Manuálu užívania stavby)

- *Kontrola ročná (1x ročne)*
- Kontrola či zariadenie PKS je vyhotovené podľa projektovej dokumentácie
 - Kontrola či prevedenie a úplnosť montážnych prác je v súlade s projektovou dokumentáciou (kontrola umiestnenia každého prvku, kontrola každého namontovaného prvku - výrobca a typ, Kontrola vedenia káblových rozvodov, vrátane umiestnenia v trubkách alebo v žľaboch, pričom sa touto kontrolou zisťuje kvalita a vzhľad jednotlivých spojení a napojenia trubiek a žľabov, kontrola dodržania 30% rezervy stúpajúcich káblových trás (pokiaľ je to zahrnuté do zmluvy o dielo)
 - Kontrola upevnenia každého prvku - dotiahnutie každého skrutkového inštalačného spoja
 - Kontrola materiálov, farieb izolácie a prierezov vodičov káblových rozvodov
 - Kontrola vzdialenosti vodičov od zdrojov, ktoré by mohli mať vplyv na vedené napätie, prípadne naindukovanie nežiaducich napätí do káblových trás (súbehy, križovania)

- Kontrola vhodnosti montáže všetkých prvkov, ktorá musí byť prevedená v súlade
- Kontrola či prevádzkou zariadenia nemôže dôjsť k ohrozeniu osôb alebo okolia
- Kontrola či prevádzka zariadenia nie je rušená inými zariadeniami a zariadenie PKS neruší iné zariadenia
- Kontrola stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
- Kontrola stavu a zaplnenia databázy
- Uvoľnenie nepotrebných dát
- Kontrola času a dátumu
-
- vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

3.8 Servis priemyselnej televízie - PTV (podľa Manuálu užívania stavby)

- *Kontrola ročná (1x ročne)*
 - Kontrola nasmerovania každej kamery - nasmerovanie
 - Kontrola funkcie nastavenia každého prvku objektívu každej kamery - nastavenie
 - Kontrola činnosti vykurovania každej vonkajšej kamery
 - Kontrola funkčnosti ovládacej klávesnice alebo myši záznamového zariadenia
 - Kontrola nastavenia dátumu a času na každom záznamovom zariadení
 - Kontrola správneho označenia pozície každej kamery na každom záznamovom zariadení-označenie
 - Kontrola oprávnenia pre ovládanie každého záznamového zariadenia a úrovne blokovania každej klávesnice
 - Kontrola nastavenia obrazu na každom monitore - umiestnenie, jas a ostrosť - nastavenie
 - Kontrola nastavenia každej funkcie každého záznamového zariadenia (režim nahrávania pri poplachu, programovanie časových zón, popis záznamu, automatické vypínanie, časový mod-rýchlosť nahrávania a podobne) - nastavenie
 - Kontrola posledného nahratého obrázku z každej kamery na poslednej videokazete (ostrosť obrazu, dátum, čas, názvy pozícií jednotlivých kamier a podobne)
 - Kontrola sieťových a náhradných zdrojov
 - Kontrola zasunutia všetkých konektorov prepojujúcich káblov - zasunutie na doraz a upevnenie
 - Kontrola stavu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
 - Kontrola spojenia na vzdialený prehliadač po LAN sieti
 -
- vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

3.9 Servis domáceho rozhlasu - DR (podľa Manuálu užívania stavby)

- *Kontrola ročná (1x ročne)*

- Kontrola stavu spojov a upevnenia jednotlivých liniek
- Kontrola vstupov na ovládanie DR
- Kontrola zobrazovania jednotlivých stavov
- Kontrola DR ako celku
- Kontrola výkonových zosilňovačov
- Funkčné skúšky reproduktorov
- Funkčná skúška riadiacich vstupov
- Funkčná skúška spúšťania evakuačných správ
- Kontrola počuteľnosti a zrozumiteľnosti evakuačných správ
- Kontrola činnosti ústredne DR - vstup pre hudbu
- Kontrola činnosti ústredne DR - kontrola digitálneho záznamu hlásení
- Meranie izolačných stavov káblov, kontrola upevnenia jednotlivých prvkov
- *Kontrola prenosu signálov na vzdialené zariadenia*
- Kontrola ovládania zariadení systémom Hlasovej signalizácie požiaru
- Kontrola či zariadenie DR je vybavené projektovou dokumentáciou vystihujúcou stav v čase prehliadky
- Kontrola stavov ochrany pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 20 00 6-61, STN 33 20 00 4-41
- Kontrola či prevádzkou zariadenia nemôže dôjsť k ohrozeniu osôb alebo okolia
- Kontrola či prevádzka zariadenia DR nie je rušená inými zariadeniami a či zariadenie HSP neruší iné zariadenia (týka sa iba namontovaných zariadení v priestore možného ovplyvňovania)
- Funkčná skúška činnosti zariadenia ako celku
- Vypracovanie správy o odbornej prehliadke a skúškach elektrického zariadenia DR
- profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie
-

4. Monitoring dátového centra (podľa Manuálu užívania stavby)

- *Kontrola štvrťročná (3x ročne)*
 - Kontrola prenosu a odozvy monitorovaných veličín elektro, BB krabice, UPS, BS T/H, MG
 - Kontrola správnosti merania snímačov teploty a vlhkosti, ich rozmiestnenia a vizuálny stav
 - Kontrola funkčnosti notifikácie / nastavenie notifikácie
 - Analýza všetkých log súborov a histórie poplachov
 - Aktualizácia softvérového vybavenia monitorovacej centrál (v prípade potreby)
 - Záloha systému a databázy na externé optické médium
 - Kontrola zálohovania na externé úložisko
 - Kontrola softvérového vybavenia APC StruxureWareDatacenter Expert
 - Kontrola oprávnenia pre ovládanie monitorovacieho zariadenia a úroveň prístupu
- *Ročná profylaktická prehliadka (1x ročne)*
 - Kontrola štvrťročná
 - Kontrola zasunutia všetkých konektorov prepojujúcich káblov - zasunutie na doraz a upevnenie

- Kontrola binárných vstupov monitorovacích boxov Constable POE
- Kontrola funkčnosti všetkých snímačov a kontrola odozvy monitorovacieho systému na zmenu stavu snímača
- Kontrola a zariadení: Server APC, Switch CISCO , ATS APC
-
- vypracovanie protokolu z profylaktickej prehliadky/kontroly s uvedením prípadných nedostatkov
- profylaktickej prehliadku/kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie

Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024

Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024

Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvody SHZ - je potrebné ich vykonať do 2.4.2024

Monitoring Poskytovanie služby vzdialeného dohľadu

Zabezpečenie služby vzdialeného dohľadu

1. Zriadenie vzdialeného Servisného Monitorovacieho Dispečingu Poskytovateľa.
2. Monitoring stavu NON IT zariadení CDA pomocou monitorovacieho systému ISXC, t.j. sledovanie prevádzkových parametrov prostredia, systémov a zariadení, udalostí z protipožiarneho a bezpečnostného systému.
3. Okamžité oznámenie zistenej skutočnosti, t.j. oznámenie porúch, rizikových a kritických stavov zariadení.
4. Požadované reakcie na stavy z monitoringu zariadení technologickej infraštruktúry cieľom zamedzeniu škôd, minimalizácie rizík, odstránenia porúch a obnovy plnej funkčnosti zariadení CDA v minimálnom možnom čase s dodržaním parametrov služieb podpory pre jednotlivé systémy zazmluvnené u poskytovateľa.
5. Prijímanie hlásení o poruchách, chybách a neštandardných stavoch na kontaktných bodoch vzdialeného SMD
6. Inicievanie, koordinovanie a monitorovanie servisných zásahov v prípade nesprávnej činnosti, obmedzenej činnosti alebo porúch systémov a zariadení.
7. Inicievanie, koordinovanie a monitorovanie servisných zásahov SO a externého servisného Poskytovateľa.
8. Vedenie záznamov o poruchách systémov a zariadení v informačnom systéme Poskytovateľa.
9. Inicievanie a sledovanie činnosti súvisiacej s nepretržitým zásobovaním elektrickou energiou z motorgenerátora (sledovanie stavu paliva).
10. Evidenciu výkonov prác na zariadeniach a systémoch NON IT infraštruktúry v priestoroch CDA v rozsahu: Kto vykonáva činnosť; na ktorom zariadení (prípadne v ktorej časti), t.j. názov zariadenia a časť; akú činnosť vykonáva, t.j.

čo konkrétne robí na zariadení; uviesť začiatok a koniec výkonu prác, t.j. uviesť dátum (deň, mesiac, rok) a hodinu.

11. Spätná väzba po každom výkone (prevádzkovom alebo servisnom), t.j. zápis spôsobu a termínu odstránenia poruchy.

12. Koordináciu plánovaných a neplánovaných činností v priestoroch CDA.

5. Parametre služieb podpory SLA k elektrickým, bezpečnostným, chladiacim a monitorovacím systémom:

Popis	Množstvo	Porucha			Profylaktické prehliadky
		Odozva	Nástup	Odstránenie*	
Elektrické systémy					
Vnúťorné silnoprúdové rozvody	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
Monitorovací systém systémov technologickej infraštruktúry					
APC StruxureWareDatacenter Expert	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	3x štvrťročné, 1x ročná
Záložné zdroje UPS					
UPS záložné zdroje	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
Motorgenerátory					
Motorgenerátor	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
Technologická a objektová bezpečnosť					
EPS - Elektronická požiarne signalizácia	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná
SHZ FM-200 - Stabilné hasiace zariadenie	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	8x mesačné, 2x štvrťročné, 1x polročná, 1x ročná
EDS pre SHZ – elektronický detekčný systém	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná
SDP pre SHZ - Skorá detekcia požiaru	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná
DZ - Detekcia zaplavenia	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	3x štvrťročné, 1x ročná
EZS – elektrický zabezpečovací systém	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x polročná, 1x ročná
PKS – prístupový kontrolný systém	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
PTV - Priemyselná televízia	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná

DR – domáci rozhlas	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	1x ročná
FPL – Fluorovodíkové plyny (súčasť SHZ)	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	2x polročná
Chladiace systémy	-	2 hodiny	do 12 hodín	do 10 dní / besteffort**	2x polročná

(*) Pod odstránením poruchy sa myslí aj vykonanie náhradného opatrenia a následné trvalé odstránenie problému.

(**) Pri výmene a dodávke náhradného dielu bude predložená cenová ponuka na schválenie s konečnou sumou za materiál a práce s uvedením presného dátumu dodania a dátumu odstránenia poruchy. Ak Objednávateľ cenovú ponuku neodsúhlasí do 5 pracovných dní, nie je Poskytovateľ v omeškaní s plnením. Poskytovateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný pri schvaľovaní cenových ponúk postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. Ak je potrebná súčinnosť tretej strany pre odstránenie závady, vykonávateľ bezodkladne predloží objednávateľovi riešenie a harmonogram jej odstránenia, ktorý bude stanovený spoločne s objednávateľom a treťou stranou.

Predmetom cenovej ponuky môžu byť práce, ktoré pri bežnej prevádzke a pri kontrolách uvedených v Prílohe číslo 5 – (Príloha zmluvy-c.5-KontrolySystemovCDA) a pri prevádzke systémov uvedených v Špecifikácii paušálnych výkonov nie sú potrebné (napr. výmena nejakého náhradného dielu, pájkovanie, vákuovanie, odsanie chladiva, naplnenie okruhu chladivom, výmena batérií, a podobne...).

Nepatria sem úkony, práce, pri ktorých sa zisťuje/diagnostikuje/kontroluje stav zariadení, napr. po výpadku, reštart zariadení, kontrola prevádzkových parametrov (tlak, teplota, elektrické napätie, prúd a odpor...) a snaha o dosiahnutie ich bežného prevádzkového stavu, bez výmeny náhradných dielov a bez vyššie uvedených prác. Nepatria sem práce, ktoré smerujú k odstráneniu poruchy bez dodania náhradných dielov.

Paušálne výkony nezahŕňajú náklady na dodané náhradné diely, tovary a spotrebný materiál.

Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláske č. 726/2002 Zb. Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15.

Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláske 508/2009 Z. z.

Systémová podpora a servis – služby Systémovej podpory a servisnej činnosti pre systémy technologickej infraštruktúry, ktoré budú minimálne obsahovať:

- nepretržitá servisná pohotovosť pre nahlasovanie porúch 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
- telefonická asistencia v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30 hod. (spätné zavolanie do 2 hodín od vyžiadania služby v rámci telefonickej asistencie),
- garanciu reakčných časov a doby opráv v zmysle požadovaných parametrov SLA od nahlásenia poruchy
- vykonávanie pravidelných prehliadok zariadení v špecifikovaných intervaloch,

- vykonávanie opráv náhodných porúch zariadení,
- priebežné vykonávanie upgrade a update zariadení,
- priebežné vedenie prevádzkových denníkov zariadení.

5.3.1 Parametre služieb podpory

Incident	poskytovanie služby	nástup na poruchu a odstránenie poruchy ak nie je potrebný náhradný diel	nástup na poruchu a odstránenie poruchy ak je potrebný náhradný diel
Štandardný stav (b,d)	8x5	Do 10 dní	Do 48 hod
Rizikový stav (c,d)	8x5	Do 24 hod	Do 48 hod
Kritický stav (a,d)	24x7	Do 4 hod	Do 48 hod

- a)** doba opravy do 4 hodín od nahlásenia Poskytovateľa alebo Objednávateľa v prípade poruchy časti redundantného systému, ak takáto porucha alebo výpadok časti redundantného systému spôsobuje prerušenie prevádzky IT zariadení. Poskytovateľ zabezpečí opravu kritických porúch v nepretržitom časovom pokrytí (sedem dní v týždni, 24 hodín denne aj počas sviatkov a dní pracovného pokoja).
- b)** doba opravy do 10 dní od nahlásenia Poskytovateľa alebo Objednávateľa v prípade poruchy nekritického systému technologickej časti CDA.
- c)** pre poruchy, ktoré neohrozujú redundanciu alebo prevádzku dátového centra, sa servis a odstránenie poruchy poskytne v štandardnom režime 24 hodín od nahlásenia Poskytovateľa alebo Objednávateľa.
- d)** ak je zásah spojený s dodaním náhradného dielca pre opravu zariadenia, bude Poskytovateľ poskytovať servis a odstránenie poruchy v štandardnom režime nástupu do 48 hodín od nahlásenia Poskytovateľa alebo Objednávateľa.

Štandardný stav, Rizikový stav a Kritické stavy sú popísané v Manuáli užívania stavby – Príloha číslo 1 k zmluve.

Prioritne platí tabuľka s Parametrami služieb podpory v kapitole 5.3.1 (s farebným označením stavov – Štandardný, Rizikový, Kritický).

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa

V Bratislave, dňa

Za poskytovateľa

Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
Univerzitná knižnica v Bratislave

Peter Balšán – predseda predstavenstva
Vlastimil Daníček – člen predstavenstva

Kontaktné osoby za Objednávateľa:

Univerzitná knižnica v Bratislave:

1. Meno a priezvisko Ing. Ondrej Kádár
tel.: +421 2 20466 710
mobil: 0918656776
e-mail: ondrej.kadar@ulib.sk
Počas pracovnej doby v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod
2. Meno a priezvisko Mgr. Lenka Tomečková
tel.: +421 2 20466 708
mobil: 0918657162
e-mail: lenka.tomeckova@ulib.sk
Počas pracovnej doby v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod
3. Meno a priezvisko Ing. Štefan Sebeš
tel.: +421 2 20466 713

mobil: +421918 657109
e-mail: stefan.sebes@ulib.sk
Počas pracovnej doby v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod

Mimo pracovnej doby, počas víkendov, sviatkov – stála služba SBS - vrátnica na Klariskej ulici 5:

Telefónne čísla: +421 2 20466 100, +421254431150 (len telefonický kontakt)

Kontaktné osoby za Poskytovateľa:

Za.:

1. Kontakty pre nahlasovanie servisných požiadaviek:
Dispečing SMD:
email: servis.sk@altron.sk
telefón: 0850 606 606
2. Kontaktná osoba pre veci technické:
mobil: 0903 642 505
e-mail: rastislav.hanula@altron.sk
3. Kontaktná osoba pre veci obchodné:
mobil: 0903 220 034
e-mail: robert.lehuta@altron.sk

Telefónne rozhovory na linke dispečingu SMD sú nahrávané za účelom sledovania kvality poskytovaných služieb.

Poskytovateľ aj Objednávateľ sú každý za svoju stranu vo vzťahu k ním označenej kontaktnej osobe oprávnení kedykoľvek písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane jednostranne zmeniť

ktorúkoľvek kontaktnú osobu určenú za jeho stranu a to bez uzavretia dodatku k tejto čiastkovej zmluve;
účinky zmeny kontaktnej osoby nastávajú prvým dňom po doručení oznámenia podľa tejto vety.

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Za Poskytovateľa:

Ing. Silvia Stasselová
generálna riaditeľka
Univerzitná knižnica v Bratislave

Peter Balšán – predseda predstavenstva
Vlastimil Daníček – člen predstavenstva

Zoznam servisovaných systémov a periodicita výkonu servisných kontrol																																																						
ROK	Systém	Frekvencia vykonávania kontrol	2022																																																			
MESIAC			Máj				Jún				Júl				August				September				October				November				December																							
TYŽDEŇ			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																	
2.0 Elektrické systémy	2.2 Rozvádzače	1 x ročne																																																				
	2.3 UPS	1 x ročne																																																				
	2.4 Motorgenerátor	1 x ročne. Po 260 motúch/ročne																																																				
	3.1 Chladiac sání Dalkin	Jar/Jeseň																																																				
	3.2 Kondenzátory	Jar/Jeseň																																																				
3.0 Chladiace systémy	3.3 Chladiace jednotky Uniflair	Jar/Jeseň																																																				
	3.4a Fancovy	Jar/Jeseň																																																				
	3.4b Fancovy	Jar/Jeseň																																																				
	3.5 Čerpadlá Grundfos	Jar/Jeseň																																																				
	3.6 Upravovňa vody	Jar/Jeseň																																																				
	3.7 Vonkajšie kondenzačné jednotky	Jar/Jeseň																																																				
	3.8 Vnútorné nástenné jednotky	Jar/Jeseň																																																				
	3.9 Vonkajšia kondenzačná jednotka	Jar/Jeseň																																																				
	3.10 Vnútorné nástenné jednotky	Jar/Jeseň																																																				
	4.0 Bezpečnostné systémy	4.1 Elektrická požiarna signalizácia	8x mesačne, 3x štvrťročné, 1x ročná					M	S				M																																									
4.2 Stacionárne hasiace zariadenie - SHZ FM-200		8x mesačne, 2x štvrťročné, 1x ročná, 1x podrobná					M	S				M																																										
4.3 Elektrický detekčný systém - EDS pre SHZ		8x mesačne, 3x štvrťročné, 1x ročná					M	S				M																																										
4.4 Skúška detekcia požiaru - SDP pre SHZ		8x mesačne, 3x štvrťročné, 1x ročná					M	S				M																																										
4.5 Detekcia nariadenia - DZ		3x štvrťročné, 1x ročná						S																																														
4.6 Elektrický zabezpečovací systém - EZS		1x podrobná, 1x ročná																																																				
4.7 Prístupový kontrolný systém - PKS		1 x ročne																																																				
4.8 Priemyselná televízia - PTV		1 x ročne																																																				
4.9 Domáca rozlúčka - DR		1 x ročne																																																				
Kontrola F plynov		1x podrobná, 1x ročná																																																				
4.10 Monitoring	4.10.1. Ročná profylaktická prehliadka	4 x ročne											S																																									
dátového centra																																																						

Miera rizika:			M	mesačná	
	vysoká		S	štvrťročná	
	stredná				
	nízka		P	podrobná	
	žiadna		R	ročná	

Transformátor - pravidelná revízia - povinne 1x za 5 rokov, úradná skúška povinne 1x za 10 rokov

Rozvádzače – pravidelná revízia povinne 1x za 5 rokov

Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024

Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024

Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvody SHZ - je potrebné ich vykonať do 2.4.2024

Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - raz ročne (- 2 ks - aparátomat Reflex NG s vnútorným objemom 0,08 metra kubického) podľa vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa STN 69 0012:2014, STN 06 0830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto kontrole tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie.

Ročná opakovaná vonkajšia kontrola a skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - raz ročne - (podľa zákona: 124/2006 Z.z., vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z., § 9 ods. 1c,2d) v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12 3.5.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov) - pre každú fľašu s hasiacim médiom osobitne - máme 10ks fľaš.

Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A a chladiva R407C (raz ročne) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014, vyhovenie písomného potvrdenia ku kontrole chladiva pre každé zariadenie

Metalická a optická štruktúrovaná kabeľáž - premeranie 1x za 5 rokov

Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláške č. 726/2002 Zb. Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15.

Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláške 508/2009 Z. z.

Zoznam servisovaných systémov a periodičita výkonu servisných kontrol																																																							
ROK	Systém	Frekvencia vykonávania kontrol	2023																																																				
MESIAC			Január				Február				Marec				April				Maj				Jún				Júl				August				September				Oktober				November				December								
TYŽDEŇ			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
2.0 Elektrické systémy	2.2 Rozvádzače	1 x ročne																																																					
	2.3 UPS	1 x ročne																																																					
	2.4 Motorgenerátor	1 x ročne, Po 250 m3/hodínach																																																					
	3.1 Chladivá stroj Daikin	Jar/Jeseň																																																					
3.0 Chladiace systémy	3.2 Kondenzátory	Jar/Jeseň																																																					
	3.3 Chladiace jednotky Uniflair	Jar/Jeseň																																																					
	3.4a Fancoil	Jar/Jeseň																																																					
	3.4b Fancoil	Jar/Jeseň																																																					
	3.5 Čerpadlá Grundfos	Jar/Jeseň																																																					
	3.6 Utváracia voda	Jar/Jeseň																																																					
	3.7 Vonkajšie kondenzačné jednotky	Jar/Jeseň																																																					
	3.8 Vnútrovné nástenné jednotky	Jar/Jeseň																																																					
	3.9 Vonkajšia kondenzačná jednotka	Jar/Jeseň																																																					
	3.10 Vnútrovné nástenné jednotky	Jar/Jeseň																																																					
4.0 Bezpečnostné systémy	4.1 Elektrická ochrana stavieb/objektu	6x mesačne, 3x štvrťročne, 1x ročne	M						M										M																																				
	4.2 Stablie hasiace zariadenie - SHZ FM-200	6x mesačne, 2x štvrťročne, 1x ročne, 1x polročne	M						M										M																																				
	4.3 Elektrický detekčný systém - EDS are SHZ	6x mesačne, 3x štvrťročne, 1x ročne	M						M										M																																				
	4.4 Sústava detekcia požiaru - SDP are SHZ	6x mesačne, 3x štvrťročne, 1x ročne	M						M										M																																				
	4.5 Detekcia zapálenia - DZ	3x štvrťročne, 1x ročne																																																					
	4.6 Elektrický zabezpečovací systém - EZS	1x polročne, 1x ročne																																																					
	4.7 Prístupový kontrolný systém - PKS	1 x ročne																																																					
	4.8 Príemyslatná televízia - PTV	1 x ročne																																																					
4.10 Monitoring dátového centra	4.9 Domáci routery - DR	1 x ročne																																																					
	Kontrola F-primov	1x polročne, 1x ročne																																																					
4.10.1. Ročná profilaktická prehliadka			S																																																				

Transformátor - pravidelná revízia - povinne 1x za 5 rokov, úradná skúška povinne 1x za 10 rokov

Rozvádzače – pravidelná revízia povinne 1x za 5 rokov

Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024

Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024

Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvody SHZ - je potrebné ich vykonať do 2.4.2024

Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - raz ročne (- 2 ks
- equarzonat Reflex NG s vnútorným objemom 0.08 metra kubického podľa vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa STN 69 00 12:2014, STN 06 0830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto kontrole tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má ná na oprávnenie.

Ročná opakovaná vonkajšia kontrola a skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - raz ročne - (podľa zákona: 124/2006 Z.z., vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z., § 9 ods. 1c,2d v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12 a 5.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov) - pre každú časť s hasiacim médiom osobitne - máme 10ks fliaš.

Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A a chladiva R407C (raz ročne) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014, vystavenie písomného potvrdenia ku kontrole chladiva pre každé zariadenie

Metalická a optická štruktúrovaná kabeľáž - premeranie 1x za 5 rokov

Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláške č. 726/2002 Zb. Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15

Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláške 508/2009 Z. z.

Miera rizika	M	mesačná
vysoká	S	štvrťročne
stredná	P	polročne
nízka	R	ročne

Transformátor - pravidelná revízia - povinne 1x za 5 rokov, úradná skúška povinne 1x za 10 rokov Rozvádzače - pravidelná revízia povinne 1x za 5 rokov Úradná skúška tlakové nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks, je potrebné ju vykonať do 2.4.2024 Úradná skúška tlakové nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024 Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvod SHZ - je potrebné ich vykonať do 2.4.2024 Odborná prehliadka a skúška tlakové nádoby stabilnej chladiaceho systému - raz ročne (2 ks - reparovaná Reflex NG s vnútorným objemom 0,08 m3 kubického) podľa výhlasky: MPSV/61 č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa STN 69 0012:2014, STN EN 6830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto kontrolu tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie. Ročná opakovaná vontajšia kontrola a skúška tlakové nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - raz ročne (podľa zákona: 124/2006 Z.z., výhlasky: MPSV/61 č. 508/2009 Z.z. § 9 ods. 1c,2d) v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12 ČS.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov) - pre každú fazu s hasiacim medziom osobou - máme 10ks fliaš. Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A a chladiva R407C (raz ročne) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014, vyšetrenie plnsmosného potvrdenia ku kontrolu chladiva pre každé zariadenie Metalická a optická štruktúrovaná kabeľz - premeranie 1x za 5 rokov Denná kontrola požiarneho systému je definovaná vo výhlasky č. 726/2002 Zb. Podmienky kontrola požiarnej signalizácie §16 Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo výhlasky 508/2009 Z.z.	
---	--

Miera rizika :	M	mesačná
vysoká	S	štvrtročná
stredná		
nízka	P	polročná
žiadna	R	ročná

[illegible]

Miera rizika :		M	mesačná
	vysoká	S	štvrtročná
	stredná		
	nízka	P	polročná
	žiadna	R	ročná

Zoznam servisovaných systémov a periodicita výkonu servisných kontrol

ROK	Systém	Frekvencia vykonávania kontrol	2026																	
MESIAC			Január				Február				Marec				April					
TYŽDEN			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.0 Elektrické systémy	2.2 Rozvádzače	1 x ročne															R			
	2.3 UPS	1 x ročne															R			
	2.4 Motorgenerátor	1 x ročne, Po 250 motohodinách															R			
3.0 Chladiace systémy	3.1 Chladiaci stroj Daikin	Jar/Jeseň															P			
	3.2 Kondenzátory	Jar/Jeseň															P			
	3.3 Chladiace jednotky Uniflair	Jar/Jeseň															P			
	3.4a Fancoily	Jar/Jeseň															P			
	3.4b Fancoily	Jar/Jeseň															P			
	3.5 Čerpadlá Grundfos	Jar/Jeseň															P			
	3.6 Upravovňa vody	Jar/Jeseň															P			
	3.7 Vonkajšie kondenzačné jednotky	Jar/Jeseň															P			
	3.8 Vnútorne nástenné jednotky	Jar/Jeseň															P			
	3.9 Vonkajšia kondenzačná jednotka	Jar/Jeseň															P			
3.10 Vnútorne nástenné jednotky	Jar/Jeseň															P				
4.0 Bezpečnostné systémy	4.1 Elektrická požiarňa signalizácia	8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná	M					M			R						M			
	4.2 Stabilné hasiace zariadenie - SHZ FM-200	8x mesačné, 2x štvrťročné, 1x ročná, 1x polročná	M					M			R						M			
	4.3 Elektrický detekčný systém - EDS pre SHZ	8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná	M					M			R						M			
	4.4 Skorá detekcia požiaru - SDP pre SHZ	8x mesačné, 3x štvrťročné, 1x ročná	M					M			R						M			
	4.5 Detekcia zaplavenia - DZ	3x štvrťročná, 1x ročná									R									
	4.6 Elektrický zabezpečovací systém - EZS	1x polročná, 1x ročná									R									
	4.7 Prístupový kontrolný systém - PKS	1 x ročne									R									
	4.8 Priemyselná televízia - PTV	1 x ročne									R									
	4.9 Domáci rozhlas - DR	1 x ročne									R									
	Kontrola F plynov	1x polročná, 1x ročná									R									
4.10 Monitoring dátového centra	4.10.1. Ročná profilaktická prehliadka	4 x ročne	S														R			

Transformátor - pravidelná revízia - povinne 1x za 5 rokov, úradná skúška povinne 1x za 10 rokov

Rozvádzače – pravidelná revízia povinne 1x za 5 rokov

Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - 2 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024

Úradná skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - 10 ks - je potrebné ju vykonať do 2.4.2024

Odborná prehliadka a odborná skúška plynového zariadenia - rozvody SHZ - je potrebné ich vykonať do 2.4.2024

Odborná prehliadka a skúška tlakovej nádoby stabilnej chladiaceho systému - raz ročne (- 2 ks
- expanzomat Reflex NG s vnútorným objemom 0,08 metra kubického) podľa vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa STN 69 0012:2014, STN 06 0830 a ďalších súvisiacich predpisov. K tejto kontrole tlakových nádob stabilných pre chladiaci systém je nutné vypracovať správu ku každej nádobe, kontrolu môže vykonať len osoba, ktorá má na to oprávnenie.

Ročná opakovaná vonkajšia kontrola a skúška tlakovej nádoby stabilnej hasiaceho systému SHZ - raz ročne - (podľa zákona: 124/2006 Z.z., vyhlášky: MPSVaR č. 508/2009 Z.z., § 9 ods. 1c,2d/ v platnom znení, normy: STN 69 0012:2014-12 čl.5.1.1 a ďalších súvisiacich predpisov) - pre každú fľašu s hasiacim médiom osobitne - máme 10ks fľaš.

Kontrola množstva a úniku chladiva R 410A a chladiva R407C (raz ročne) podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014, vystavenie písomného potvrdenia ku kontrole chladiva pre každé zariadenie

Metalická a optická štruktúrovaná kabeľáž - premeranie 1x za 5 rokov

Denná kontrola požiarnych systémov je definovaná vo vyhláške č. 726/2002 Zb. Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie §15.

Kontrola elektrických zariadení a rozvodov je definovaná vo vyhláške 508/2009 Z. z.

Miera rizika :	M	mesačná
vyšoká	S	štvrťročná
stredná		
nízka	P	polročná
žiadna	R	ročná