


Stavebný objekt	Intenzívny účel	Porcie	Účel výstavby	výmera v m ²	číslo v m	Vlastník/Strojovňa
5002 Zelenánska stanica	Banská Bystrica	E 238/248	4579	31	005	SK-Slovenská správa diaľ, Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00003328
	Banská Bystrica	C 190/212	4970	196	08	SK-Slovenská správa diaľ, Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00003328
	Banská Bystrica	C 965/16	6024	4,4	2,2	SK-Slovenská správa diaľ, Miletičova 19, Bratislava, IČO: 00003328
	Banská Bystrica	C 5502/18	8243	15,6	7,7	PRIMAUK s.r.o., Záhradnícka 34, Bratislava, IČO: 35789648

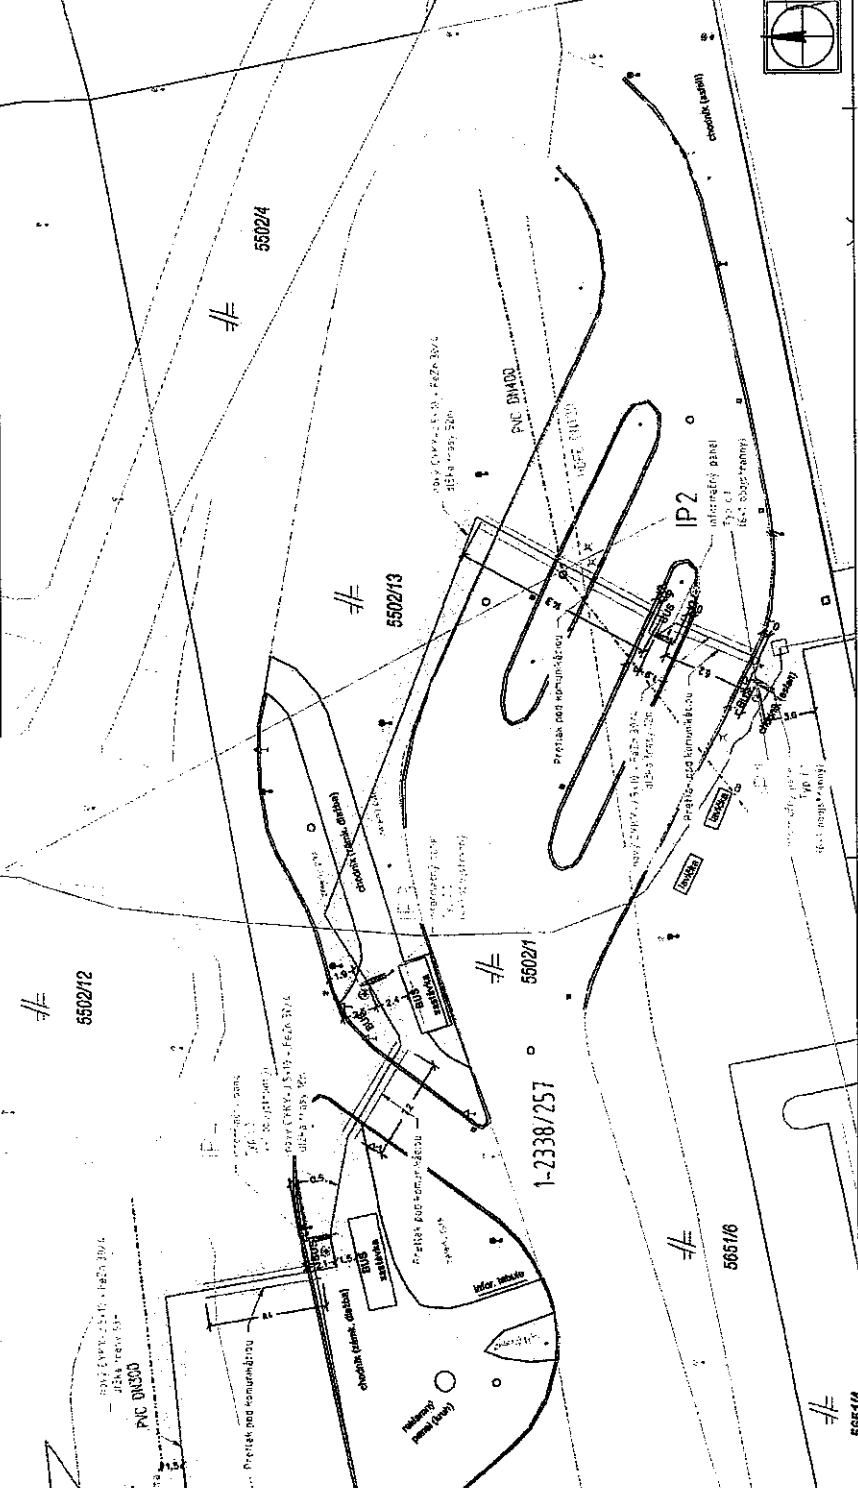

ROZVEDNÁ SIET' NN
 ZPEK - 50 Hz 400V/10 kV
 Iradičová sieť s uzmeneným neutrálnym bodom a voľným PEN
 NPE - 50 Hz 230V/10 kV trojfázová sieť s uzmeneným neutrálnym bodom
 a oddelenou funkčiou neutrálneho ochranného vodiča

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41
 Zhrnútá ochrana:
 - základná izolácia živých častí (EI, 411.2; príloha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z);
 - protizrážková izolácia (EI, 411.2; príloha A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z);
 - ochrana pachoňou (unášačom mlieko dosah) (EI, 410.3.5; príloha B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z);
 - ochrana pri poruche samostatným odpojením zdroja od siete (EI, 411.3).

PROSTREDIE
 Stanovné v zmysle STN 33 2000-5-5120B v príloženom protokole č. 2019202/SO.01-SO.38

Pred začiatkom zemných prác investor zabezpečí vyčistenie všetkých pozemkových častí za štátnej majiteľov alebo správcov pozemkových častí.

Pri ukladaní inžinierskych sietí do zeme dodržať úsilovné vzťahlosti od budov a ostatných pozemkových častí v zmysle normy STN 73 6095

STN 33 6095

1KV KÁBEL	KATEGÓRIA		MATERIÁL	MNOŽSTVO	MNOŽSTVO	MNOŽSTVO	MNOŽSTVO
	STN 33 6095	STN 33 6095					
AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND
AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND
AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND
AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND
AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND
AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND
AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND	AKROBOND

Novel
 s.p.a.
 Bratislava
 Mesto Banská Bystrica
 Čestokovská armády 26
 974 01 Banská Bystrica

Novel
 s.p.a.
 Bratislava
 Mesto Banská Bystrica
 Čestokovská armády 26
 974 01 Banská Bystrica

Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD
 (zvyšovanie elektronické informácie tabuľky)

Mesto Banská Bystrica
 Čestokovská armády 26
 974 01 Banská Bystrica

Ing. Peter Gabura
 Mesto Banská Bystrica
 Čestokovská armády 26
 974 01 Banská Bystrica

Ing. Peter Gabura
 Mesto Banská Bystrica
 Čestokovská armády 26
 974 01 Banská Bystrica

Projekt pre stavebné povolenie

1:250 3 A4 05.2020

Situácia

003


GENÉRALNE RIADITEĽSTVO
Odbor expertízy

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

 Váš list číslo/zo dňa
/ 23.03.2020

 Naše číslo
31484/2021/O230-4

 Vybavuje/linka
Ing. arch. Kocáková/
055 229 4132

 Bratislava 1
16.08.2021

Vec

**Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD (zastávkové elektronické informačné tabule),
k. ú. Banská Bystrica, Radvaň, Sasova - súhrnné stanovisko**

Odbor expertízy GR ŽSR, (zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach), ako dotknutý orgán a účastník konania v zmysle § 140a, § 34 a § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa zákona č. 479/2005, na základe žiadosti investora - stavebníka: Mesto Banská Bystrica, v zastúpení: Mgr. Ivan Saktor, Banská Bystrica (žiadosť doručená na O 230 GR ŽSR z OR Zvolen, listom č. J.02090/2021/ORZV/SŽTS/31 dňa 06.05.2021), vydáva **súhrnné stanovisko k stavbe v ochrannom pásme dráhy (ďalej OPD) pre stavbu: „Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD (zastávkové elektronické informačné tabule)“, Banská Bystrica, Radvaň, Sasova.**

Predložená projektová dokumentácia v členení stavby na objekty SO. 01 až SO.36 rieši umiestnenie a realizáciu zastávkových elektronických informačných tabulí v 36 lokalitách zastávok MHD v meste Banská Bystrica a ich situované napojenie na elektrickú energiu. V rámci stavby objekty SO.01 Železničná stanica a SO.06 Štadlerovo nábrežie - sú situované do ochranného pásma dráhy vľavo od žel. trate Zvolen - Banská Bystrica - Dolná Štubňa v žkm cca 19,73(SO.06) vo vzdialenosti min. 45m od osi krajnej koľaje a vľavo od žel. trate Banská Bystrica - Červená Skala v žkm 21,410 vo vzdialenosti min. 30m od osi krajnej koľaje ŽST. Banská Bystrica(SO.01). Stavba (SO) svojou polohou zasahuje do pozemku k. ú. Banská Bystrica v správe ŽSR. Riešenie stavby je uvedené v projektovej dokumentácii.

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi, nemáme námietky k vydaniu súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním **územného rozhodnutia a stavebného povolenia**, pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:

1. Riešiť pri styku v záujmovom území (zemné práce) ochranu IS (splašková kanalizácia, plynovod) v správe ŽSR, OSM Zvolen - rešpektovať ochranné pásma trás IS od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľné a prístupné,
 - realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe,
 - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Stavebník preukáže „iné právo k pozemku“ v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, č.j. 03317/2021/SM/SSZV-5 zo dňa 01.07.2021).
3. Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste navrhovanej stavby u ŽSR, OSM Zvolen(Ing. Vladimír Blaško, tel. č. 0902 946 923) a vykoná potrebné opatrenia na ich ochranu podľa podmienok stanovených správcom. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR musia byť vykonané ručne za dozoru správcu podzemných vedení.
4. Stavebník pred začatím prác oznámí termín začatia a ukončenia stavby v ochrannom pásme dráhy na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica (p. Začko, tel. č. 048 229 6538, 0911 679 559) a zároveň oznámí termín začatia a ukončenia prác na ŽSR, OSM Zvolen.
5. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
6. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy.

 Telefón
(02) 2029 7765

 E-mail
gro230@zsr.sk

 IČO
0031364501

 DIČ
2020480121

 IČ DPH
SK2020480121

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddiele Po, vo vložke 312/B

Železnice Slovenskej republiky, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, Odbor expertízy

Naše číslo
31484/2021/O230-4

17. 08. 2021

Strana 2 z 2

7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby, požadujeme skladovať mimo pozemkov v správe ŽSR. Po skončení prác terén upraviť do stavu podľa PD.
8. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou.
9. Po ukončení prác stavby v miestach styku so zariadeniami dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Banská Bystrica. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.

Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie MDV SR Bratislava, Sekcia ŽDD, Odbor DSÚ, (Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre udelenie súhlasu na realizáciu stavby v ochrannom pásme dráhy (súhlas na vykonávanie činnosti v OPD v rámci stavby).

S pozdravom

riaditeľ odboru

Príloha: 1x Vyjadrenie Oblastné riaditeľstvo Zvolen
1x Vyjadrenie Správy majetku ŽSR Bratislava

Na vedomie: ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen
ŽSR, Oblastná správa majetku Zvolen, M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvo