

8	Skladba obyvateľstva v mieste stavby vysoká hustota obyvateľstva	III.	0,500	6	3,00
9	Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná	III.	0,500	5	2,50
10	Konfigurácia terénu rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%	I.	1,500	6	9,00
11	Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa	II.	1,000	7	7,00
12	Doprava v okolí nehnuteľnosti železnica, autobus a miestna doprava	II.	1,000	7	7,00
13	Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, služby, kultúra) okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a základné služby	II.	1,000	10	10,00
14	Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí	V.	0,050	8	0,40
15	Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby bežný hluk a prašnosť od dopravy	II.	1,000	9	9,00
16	Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut. bez zmeny	III.	0,500	8	4,00
17	Možnosti ďalšieho rozšírenia žiadna možnosť rozšírenia	V.	0,050	7	0,35
18	Dosahovanie výnosu z nehnuteľností nehnuteľnosti bez výnosu	V.	0,050	4	0,20
19	Názor znalca veľmi problematická nehnuteľnosť	V.	0,050	20	1,00
Spolu				180	117,85

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	$k_{PD} = 117,85 / 180$	0,655
Všeobecná hodnota	$VŠH_S = TH * k_{PD} = 3\,365,95 \text{ €} * 0,655$	2 204,70 €

4. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY PRE SKUPINU OBJEKTOV: Domové prípojky

V zmysle Odbornej dokumentácie tvoria túto skupinu kanalizačné úseky a kanalizačné šachty, ktoré sú prípojkami do jednotlivých bytových domov. Ohodnocované úseky sú v katastrofálnom technickom stave a potrebujú okamžitú výmenu alebo generálnu rekonštrukciu. V takomto stave sa jedná o veľmi problematickú nehnuteľnosť.

Z hľadiska polohy sa jedná o Strojárenskú štvrť, ktorá je vlastne satelitným centrom mesta. O nehnuteľnosti v tejto časti mesta je záujem. Celá lokalita je rovinatá s možnosťou napojenia na všetky druhy inžinierskych sietí. Je rovinatá. V dosahu je autobusová stanica, železničná stanica, obchodná sieť, škola, škôlka, futbalový štadión, zimný štadión, plaváreň. V susedstve je priemyselný areál bývalých Považských strojární. Do centra mesta je cca 1,5 km, na diaľnicu 1,5 km. V celej Strojárskej štvrti je problematické parkovanie.

Na základe vyššie uvedeného volím priemerný koeficient polohovej diferenciacie 0,5, ktorý je aj v súlade s Metodikou výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3.

4.1 STAVBY

4.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

4.1.1.1 STAVBY NA BÝVANIE

Priemerný koeficient polohovej diferenciacie: 0,5

Určenie koeficientov polohovej diferenciacie pre jednotlivé triedy:

Trieda	Výpočet	Hodnota
I. trieda	III. trieda + 200 % = (0,500 + 1,000)	1,500
II. trieda	Aritmetický priemer I. a III. triedy	1,000
III. trieda	Priemerný koeficient	0,500
IV. trieda	Aritmetický priemer V. a III. triedy	0,275
V. trieda	III. trieda - 90 % = (0,500 - 0,450)	0,050

Výpočet koeficientu polohovej diferenciacie:

Číslo	Popis/Zdôvodnenie	Trieda	k _{PDI}	Váha v _i	Výsledok k _{PDI} * v _i
1	Trh s nehnuteľnosťami dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe	III.	0,500	13	6,50
2	Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a vybraných sídlisk	II.	1,000	30	30,00
3	Súčasný technický stav nehnuteľností nehuteľnosť vyžaduje okamžitú rozsiahlu opravu, rekonštrukciu	V.	0,050	8	0,40
4	Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod.	I.	1,500	7	10,50
5	Príslušenstvo nehnuteľnosti bez dopadu na cenu nehnuteľnosti	III.	0,500	6	3,00
6	Typ nehnuteľnosti priemerný - dom v radovej zástavbe, átriový dom - s predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým dispozičným riešením.	III.	0,500	10	5,00
7	Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, nezamestnanosť do 10 %	II.	1,000	9	9,00
8	Skladba obyvateľstva v mieste stavby vysoká hustota obyvateľstva	III.	0,500	6	3,00
9	Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná	III.	0,500	5	2,50
10	Konfigurácia terénu rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5%	I.	1,500	6	9,00
11	Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, telefón, spoločná anténa	II.	1,000	7	7,00

12	Doprava v okolí nehnuteľnosti železnica, autobus a miestna doprava	II.	1,000	7	7,00
13	Občianska vybavenosť (úrad, školy, zdrav., obchody, služby, kultúra) okresný úrad, banka, súd, daňový úrad, stredná škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť obchodov a základné služby	II.	1,000	10	10,00
14	Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí	V.	0,050	8	0,40
15	Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby bežný hluk a prašnosť od dopravy	II.	1,000	9	9,00
16	Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut. bez zmeny	III.	0,500	8	4,00
17	Možnosti ďalšieho rozšírenia žiadna možnosť rozšírenia	V.	0,050	7	0,35
18	Dosahovanie výnosu z nehnuteľností nehnuteľnosti bez výnosu	V.	0,050	4	0,20
19	Názor znalca veľmi problematická nehnuteľnosť	V.	0,050	20	1,00
	Spolu			180	117,85

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

Názov	Výpočet	Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie	$k_{PD} = 117,85 / 180$	0,655
Všeobecná hodnota	$VŠH_S = TH * k_{PD} = 2\,509,03 \text{ €} * 0,655$	1 643,41 €

III. ZÁVER

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

Názov	Všeobecná hodnota [€]
Rekapitulácia VŠH pre skupinu objektov: Verejná kanalizácia	
Zberač A úseky 1 - 5	209,48
Zberač A úseky 6 - 12	210,83
Zberač A úseky 13 a 14	29,08
Zberač A1 úseky 19 - 26	197,91
Zberač B úsek 1	77,39
Zberač B úsek 2 - 10	590,71
Zberač B úseky 11 - 16	303,75
Zberač B úseky 17 - 20	218,17
Zberač B úseky 21 a 22	57,46
Kanalizačné šachty na zberači A	65,69
Kanalizačné šachty na zberači A1	37,54
Kanalizačné šachty na zberači B	206,69
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou za skupinu: Verejná kanalizácia	2 204,70
Rekapitulácia VŠH pre skupinu objektov: Domové prípojky	
Zberač A, A11, úseky 15,16,17,18,48,49, prípojky k s.č. 300	35,73
Zberač A10, úseky 18a,47, prípojky k s.č. 287	14,23
Zberač A8, úseky 43,44, prípojka k s.č. 308	16,84
Zberač A5, A6, úseky 36,27,38,39,40, prípojky k s.č. 313	37,13
Zberače A7,A4,A3, úseky 32,33,34,35,41,42, prípojky k s.č. 288	49,07
Zberač A2, úseky 29,30,31, prípojka k s.č. 316	19,08
Zberače A1,A16, úseky 27,28,64,65,66, prípojky k s.č. 335	28,22
Zberač A15, úseky 61,62,63, prípojka k s.č. 339	15,49
Zberač A13, úseky 52,53,54, prípojka k s.č. 338	15,84
Zberač A14, úseky 55,56,57,58,59,60, prípojka k s.č. 338 a 337	32,69
Zberače A18, A17, úseky 78,79,80,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 prípojky k s.č. 334	40,95
Zberače A171,B4, úseky 77,39,70,41,42,43,44, prípojky k s.č. 333	29,94
Zberač B, úsek 24, prípojka k s.č. 304, 305 a 306	5,84
Zberač B, úsek 25, prípojka k s.č. 304 a 305	9,31
Zberač B, úsek 26, prípojka k s.č. 305	3,91
Zberač B3, úseky 32,33,34,35,36,37,38, prípojka k s.č. 332 a s.č. 336	104,32
Zberače B5,B7 úseky 45,46,51,52,53, prípojky k s.č. 294	579,73
Zberač B6, úseky 47,48,49,50, prípojka k s.č. 301	23,06
Zberač B8, úsek 55, prípojka k s.č. 302 a 310	3,34
Zberač B8, úseky 56,57, prípojka k s.č. 310	20,63
Zberač B81, úseky 58,59,60,61, prípojka k s.č. 302	18,22
Zberač B9, úseky 62,63, prípojka k s.č. 306	11,22
Kanalizačné šachty na zberači A,A11, na prípojkách k s.č. 300	32,85
Kanalizačné šachty na zberači A10, na prípojke k s.č. 287	18,79
Kanalizačné šachty na zberači A8, na prípojke k s.č. 308	9,39

Kanalizačné šachty na zberači A5,A6, na prípojkách k s.č. 313	23,46
Kanalizačné šachty na zberačoch A3,A4,A7, na prípojkách k s.č. 288	28,15
Kanalizačné šachty na zberači A2, na prípojke k s.č. 316	14,08
Kanalizačné šachty na zberačoch A1,A16 na prípojkách k s.č. 335	23,46
Kanalizačné šachty na zberači A15 na prípojke k s.č. 339	14,08
Kanalizačné šachty na zberači A13 na prípojke k s.č. 338	14,08
Kanalizačné šachty na zberači A14 na prípojke k s.č. 338 a 337	28,15
Kanalizačné šachty na zberači A18, A17 na prípojke k s.č. 334	28,15
Kanalizačné šachty na zberači A171, B4 na prípojke k s.č. 333	32,85
Kanalizačné šachty na zberači B, na prípojke k s.č. 304,305 a 306	18,79
Kanalizačné šachty na zberači B, na prípojke k s.č. 304,305	9,39
Kanalizačné šachty na zberači B, na prípojke k s.č.305	9,39
Kanalizačné šachty na zberači B3, na prípojke k s.č.332, 336	59,89
Kanalizačné šachty na zberači B5, B7 na prípojke k s.č.294	93,27
Kanalizačné šachty na zberači B6 na prípojke k s.č.301	18,77
Kanalizačné šachty na zberači B8 na prípojke k s.č.302, 310	4,69
Kanalizačné šachty na zberači B8 na prípojke k s.č.310	9,39
Kanalizačné šachty na zberači B81 na prípojke k s.č.302	18,77
Kanalizačné šachty na zberači B9 na prípojke k s.č.306	18,79
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou za skupinu: Domové prípojky	1 643,41
Všeobecná hodnota celkom za všetky skupiny	3 848,11
Všeobecná hodnota zaokrúhlene	3 850,00
Všeobecná hodnota slovom: Tritisícosemstopäťdesiat Eur	

V Považskej Bystrici, dňa 04.11.2021

Ing. Miroslav Smatana

IV. PRÍLOHY

- Výber z Odbornej dokumentácie "Považská Bystrica, sídlisko Kolónia, Technicko-prevádzkové zhodnotenie jestvujúceho stavu kanalizácie" – Celková situácia, Pôdorysy a Prehľadné tabuľky.
- Informatívna kópia z katastrálnej mapy na príslušnú lokalitu k. ú. Považská Bystrica zo dňa 5.11.2021 vytvorená cez katastrálny portál
- Potvrdenia vekov príľahlých bytoviek
- Fotodokumentácia



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy

Vytvorené cez katastrálny portál

5. novembra 2021 6:52

Okres: Považská Bystrica
Obec: POVAŽSKÁ BYSTRICA
Katastrálne územie: Považská Bystrica

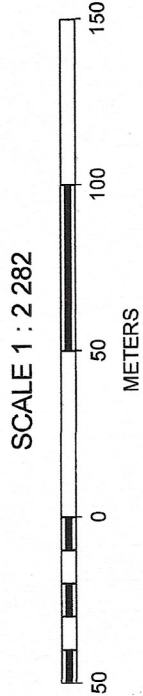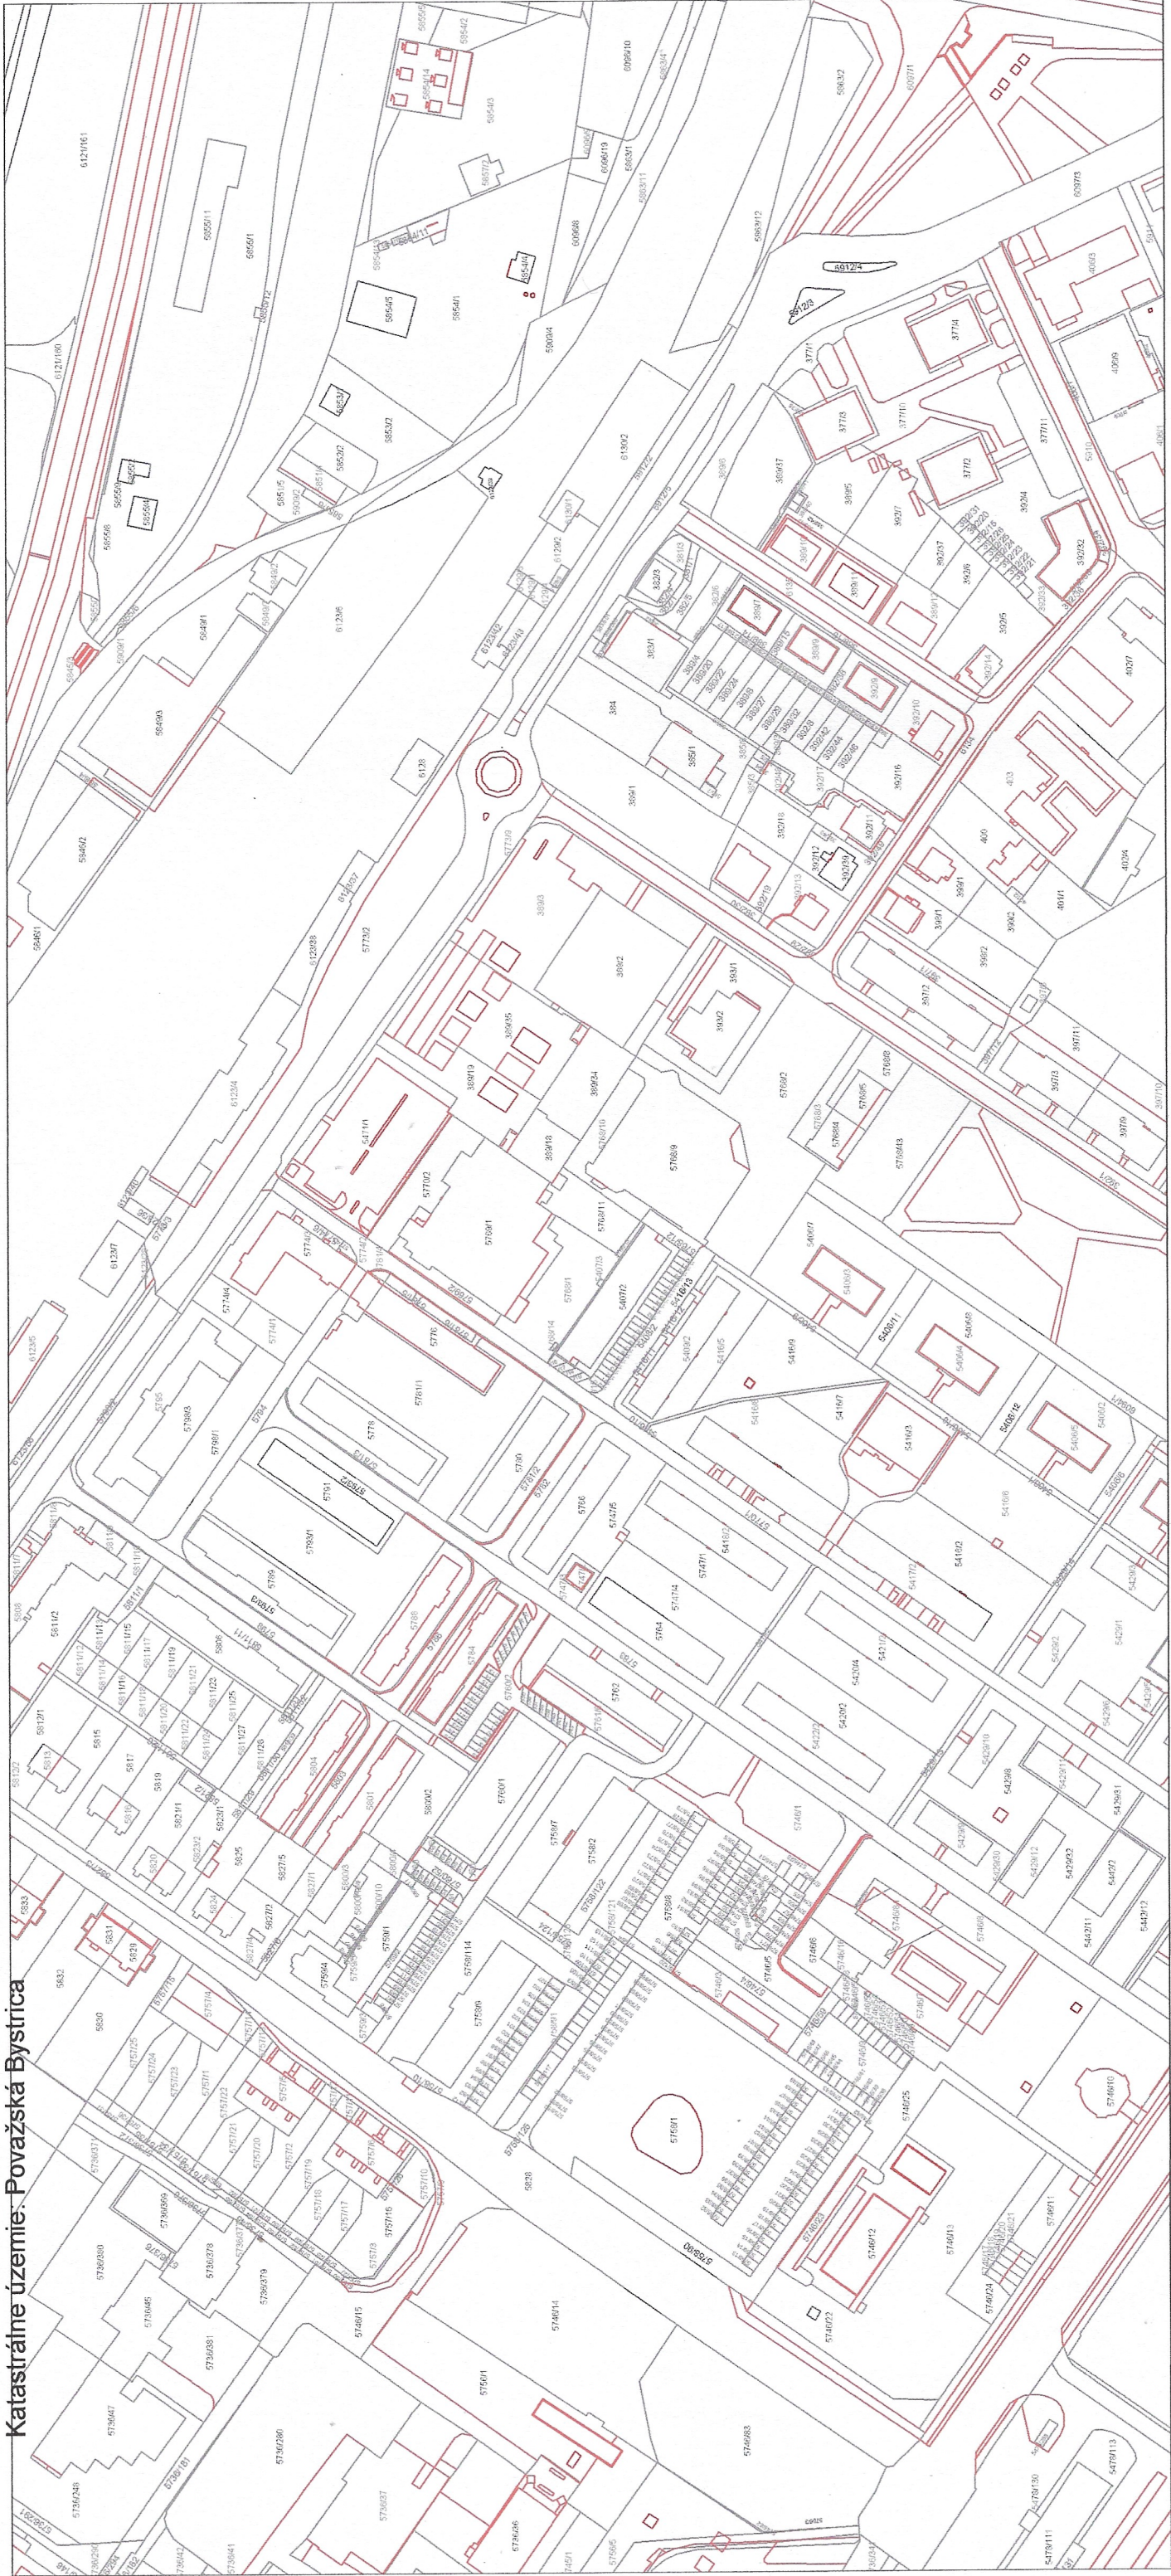

Medzišachtové úseky - zberače B

Tabuľka č.2

Poradové číslo	Zberač	Od šachty	Do šachty	Profil (DN)	Materiál	Dĺžka úseku (m)	Chyba potrubia	Počet prípojok	Spád potrubia (‰)	Vyhovuje/nevyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovuje pre kanalizačnú prípojku	Technický stav a potrebné úpravy	Charakter(druh) kanalizácie určený autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Danielom Sádeckým	K domu s.č.
1	B	T23	Napojenie	800	betón	18,4	x	0	10	Nevyhovuje	vyhovuje		Verejná kanalizácia	
2	B	T22	T23	600	betón	29,58	II - opravované miesto, V - mechanické opotrebovanie po celom obvode, LV-O Vertikálny posun, strop	0	11,8	Nevyhovuje	vyhovuje	sanovať potrubie	Verejná kanalizácia	
3	B	T21	T22	600	betón	17,63	II - potrubie cez kanalizáciu	0	0	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie bez spádu, navrhovaná výmena potrubia, preložiť potrubie vedúce cez kan.	Verejná kanalizácia	
4	B	T20A	T21	600	betón	3,98	x	0	-35,2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
5	B	T20	T20A	600	betón	16,59	II - potrubie cez kanalizáciu	0	4,2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie, preložiť potrubie vedúce cez kan.	Verejná kanalizácia	
6	B	T19	T20	600	betón	32,82	II - potrubie cez kanalizáciu, D - deformácia ohybných rúr po celom obvode	1	2,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie	Verejná kanalizácia	
7	B	T18	T19	600	betón	13,89	D- deformácia ohybných rúr po celom obvode,	0	7,2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie, preložiť potrubie vedúce cez kan.	Verejná kanalizácia	
8	B	T17	T18	600	betón	5,93	x	0	-54	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
9	B	T16	T17	600	betón	13,66	x	0	5,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie	Verejná kanalizácia	
10	B	T15	T16	600	betón	12,45	x	0	4,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie	Verejná kanalizácia	
11	B	T14	T15	400	betón	25,21	x	1	-4,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
12	B	T13	T14	400	betón	10,08	x	1	31,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie	Verejná kanalizácia	
13	B	T12	T13	400	betón	18,22	x	1	-1,6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
14	B	T11	T12	400	betón	18,27	x	2	16,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie	Verejná kanalizácia	
15	B	T10	T11	400	betón	20,98	UC-R - netesný spoj rúry, pravá strana	5	-12,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
16	B	T9	T10	400	betón	3,12	x	0	-3,2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
17	B	T8	T9	300	betón	10,56	x	2	-1,9	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
18	B	T7	T8	300	betón	18,5	D- deformácia ohybných rúr po celom obvode,	2	-3,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
19	B	T6	T7	300	betón	18,09	2 x HF-O Stuhnuté usadenin strop	1	2,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie	Verejná kanalizácia	
20	B	T5	T6	300	betón	31,17	RS-O Poškodený črep, strop, RS-R Poškodený črep pravá strana	2	4,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie	Verejná kanalizácia	
21	B	T4	T5	300	kamenina	16,41	x	0	7,9	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie	Verejná kanalizácia	
22	B	T3	T4	300	kamenina	16,88	x	0	5,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie	Verejná kanalizácia	
23	B	T2	T3	300	kamenina	18,5	SE-R Presadená prípojka, zával	1	5,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
24	B	T1	T2	200	betón	10	x	0	8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom,sanovať potrubie	Kanalizačná prípojka	s.č.304, 305 a 306
25	B	T1A	T1	200	kamenina	27,27	RS-L Poškodený črep, ľavá strana	0	9,5	Nevyhovuje	vyhovuje	prispôbiť predchádzajúcim úsekom, výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.304 a 305
26	B	T1B	T1A	200	kamenina	11,46	LV-O Vertikálny posun, strop	0	-1,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.305
27	B2	K13E1	T17	200	betón	10,34	x	0	92,8	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.337
28	B2	K13E	K13E1	160	PVC	12	x	0	11,4	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.337
29	B2	K13D	K13E	160	PVC	5	x	0	29,7	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.337
30	B2	K13C	K13D	160	PVC	22,6	x	0	14,5	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.337

31	B2	K13A1	K13C	160	PVC	18	x	0	14,5	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.337
Poradové číslo	Zberač	Od šachty	Do šachty	Profil (DN)	Materiál	Dĺžka úseku (m)	Chyba potrubia	Počet prípojok	Spád potrubia (‰)	Vyhovuje/nevyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovuje pre kanalizačnú prípojku	Technický stav a potrebné úpravy	Charakter(druh) kanalizácie určený autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Danielom Sádeckým	K domu s.č.
32	B3	T15A	T15	400	betón	5	x	1	3,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, sanovať potrubie	Kanalizačná prípojka	s.č. 332 a 336
33	B3	T15B	T15A	400	betón	3,92	x	1	-5,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 332 a 336
34	B3	T15C	T15B	400	betón	16,35	2 x V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	2	4,3	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom,sanovať potrubie	Kanalizačná prípojka	s.č. 332 a 336
35	B3	T15D	T15C	400	betón	1,37	x	0	73	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom,sanovať potrubie	Kanalizačná prípojka	s.č. 332 a 336
36	B3	T15E	T15D	400	betón	19,03	2 x HF-O Stuhnuté usadenin dno	3	-5,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 332 a 336
37	B3	T15F	T15E	400	betón	6,12	x	0	71,9	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 332 a 336
38	B3	T15G	T15F	400	betón	10,2	x	0	5,2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom	Kanalizačná prípojka	s.č. 332 a 336

39	B4	T15a	T15	300	betón	9,13	x	0	14,2	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.333
40	B4	T15b	T15a	300	betón	15,54	2 x V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	0	-4,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.333
41	B4	T15c	T15b	200	betón	12,48	x	1	14,4	Nevyhovuje	vyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom	Kanalizačná prípojka	s.č.333
42	B4	T15d	T15c	200	betón	5,88	2 x V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	0	165	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom	Kanalizačná prípojka	s.č.333
43	B4	T15e	T15d	200	betón	19,62	2 x V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	1	10,2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom	Kanalizačná prípojka	s.č.333
44	B4	T15f	T15e	200	betón	6,43	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	0	7,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom	Kanalizačná prípojka	s.č.333

45	B5	T14a	T14	300	betón	17,51	x	0	33,1	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č. 294
46	B5	T14b	T14a	200	betón	32,91	x	0	10	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.294

47	B6	S8	T14	300	betón	10,1	x	0	19,8	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č. 301
48	B6	S7	S8	300	betón	24,73	HF-O Stuhnuté usadenin dno	5	-0,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 301
49	B6	S6	S7	300	betón	18,22	x	2	-1,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 301
50	B6	S6a	S6	300	betón	13,24	V-U Mech. Opotrebovanie dno, RL.R pozdĺžna trhlina, pravá strana	2	9,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom	Kanalizačná prípojka	s.č. 301

51	B7	T10a	T10	300	betón	17,06	x	0	17,6	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.294
52	B7	T10c	T10a	200	betón	29,92	x	0	10	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.294
53	B7	T10d	T10c	200	betón	27,51	x	0	10,2	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.294

54	B71	T10b	T10a	200	betón	8,94	x	0	11,2	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	voľná vetva
----	-----	------	------	-----	-------	------	---	---	------	------------	----------	--	----------------------	-------------

55	B8	S5	T9	300	betón	9,6	x	0	-8,3	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.310 a 302
56	B8	S5a	S5	300	betón	14,48	3 x V - mechanické opotrebovanie	1	2,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.310
57	B8	S5b	S5a	300	betón	44,82	RL pozdĺžna trhlina, HF-L Stuhnuté usadeniny ľavá strana, zemniaca tyč	1	1,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.310

58	B81	S4	S5	300	betón	9,79	x	3	-6,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 302
59	B81	S3	S4	300	betón	16,19	x	3	3,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.302
60	B81	S2	S3	300	betón	21,25	HP-L Vrast koreňov	4	4,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.302

61	B81	S1	S2	300	betón	5,15 x		0	11,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.302
----	-----	----	----	-----	-------	--------	--	---	------	------------	------------	---	----------------------	---------

Poradové číslo	Zberač	Od šachty	Do šachty	Profil (DN)	Materiál	Dĺžka úseku (m)	Chyba potrubia	Počet prípojk	Spád potrubia (‰)	Vyhovuje/nevhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevhovuje pre kanalizačnú prípojku	Technický stav a potrebné úpravy	Charakter(druh) kanalizácie určený autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Danielom Sádeckým	K domu s.č.
62	B9	T1a	T1	250	kamenina	9,68	RS-L Poškodený črep, ľavá strana	0	1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 306
63	B9	T1b	T1a	250	kamenina	20,3	LV-O Vertikálny posun, strop	0	1,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 306

Medzišachtové úseky - zberače A													Tabuľka č.1	
Poradové číslo	Zberač	Od šachty	Do šachty	Profil (DN)	Materiál	Dĺžka úseku (m)	Chyba potrubia	Počet prípojok	Spád potrubia (‰)	Vyhovuje/nevyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovuje pre kanalizačnú prípojku	Technický stav a potrebné úpravy	Charakter(druh) kanalizácie určený autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Danielom Sádeckým	K domu s.č.
1	A	R12	R13	500/750	betón	30,79	II zemniaca tyč	0	-1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia, odstrániť zemniacu tyč	Verejná kanalizácia	
2	A	R11	R12	500/750	betón	21,42	x	0	12,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
3	A	R10	R11	500/750	betón	24,29	II - potrubie cez kanalizáciu	0	-3,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie bez spádu, navrhovaná výmena potrubia, preložiť potrubie vedúce cez kan.	Verejná kanalizácia	
4	A	M7	R10	500/750	betón	18,78	x	2	5,9	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
5	A	Mi7	M7	500/750	betón	8,76	x	0	-3,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
6	A	Mi6	Mi7	500	betón	16,73	HP-R Vrast koreňov, pravá strana	1	3	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
7	A	Mi5a	Mi6	500	betón	2,67	x	0	56,2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
8	A	Mi5	Mi5a	500	betón	19,22	x	0	1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
9	A	Mi4	Mi5	500	betón	15,18	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	1	2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
10	A	Mi0	Mi4	500	betón	6,28	x	0	-9,6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
11	A	Mi0	T30A1	500	betón	20,68	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	1	6,3	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
12	A	T30A1	T30	500	betón	27,48	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	1	1,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
13	A	T29	T30	400	betón	5,68	x	0	-21,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
14	A	T28	T29	400	betón	12,7	x	4	17,3	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
15	A	T27	T28	250	betón	8,15	x	1	-4,9	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.300
16	A	T26	T27	250	betón	14,81	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode, HF-O Stuhnuté usadenín dno	2	-4,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.300
17	A	T25	T26	250	betón	25,73	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode, II - diera v potrubí,	5	2,3	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.300
18	A	T24	T25	250	betón	16,25	2 x V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	1	10,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.300
18a	A	K28	úsek	250	betón	5,11	3 x V - mechanické opotrebovanie po celom obvode			Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 287
19	A1	M6	M7	400	betón	20,39	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	3	10,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	

20	A1	M5	M6	400	betón	12,11	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode, potrubie cez kanalizáciu	0	5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia, preložiť potrubie cez kanalizáciu	Verejná kanalizácia	
21	A1	M4	M5	400	betón	19,5	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	1	0,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
22	A1	M3	M4	400	betón	13,1	HF-O Stuhnuté usadenin dno	0	10,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	

Poradové číslo	Zberač	Od šachty	Do šachty	Profil (DN)	Materiál	Dĺžka úseku (m)	Chyba potrubia	Počet prípojok	Spád potrubia (‰)	Vyhovuje/nevhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevhovuje pre kanalizačnú prípojku	Technický stav a potrebné úpravy	Charakter(druh) kanalizácie určený autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Danielom Sádeckým	K domu s.č.
23	A1	M2	M3	400	betón	24,5	RS-R Poškodený črep, pravá strana, V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	3	-1,6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
24	A1	M1	M2	400	betón	12,5	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	1	11,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
25	A1	K9	M1	400	betón	10,05	RL pozdĺžna trhlina	0	6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
26	A1	K9A1	K9	400	betón	12,93	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	0	-0,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Verejná kanalizácia	
27	A1	K9A5	K9A1	200	betón	18,31	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	3	-1,6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.335
28	A1	K9A6	K9A5	200	betón	25,82	x	3	6,2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	a.č.335

29	A2	Mi6A	Mi6	200	betón	21,2	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	2	7,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.316
30	A2	Mi6B	Mi6A	200	betón	12,1	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	0	6,6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.316
31	A2	Mi6C	Mi6B	200	betón	32,07	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode, chýba časť potrubia	3	7,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.316

32	A3	Mi5b	Mi5a	400	PVC KG	11,42	HP-R Vrst koreňov, pravá strana	1	-1,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.288
33	A3	Mi5c	Mi5b	400	PVC KG	9,3	x	1	-2,2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.288

34	A4	Mi5C	Mi5	300	betón	20,97	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	0	-1,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.288
35	A4	Mi5D	Mi5C	300	betón	8,15	x	0	7,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.288

36	A5	Mi5A	Mi5	200	betón	32,49	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode, RS Poškodený črep	2	5,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 313
37	A5	Mi5B	Mi5A	200	betón	25,67	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode, RS Poškodený črep	5	12,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 313

38	A6	Mi3	Mi4	200	betón	32,14	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	3	5,9	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 313
39	A6	Mi2	Mi3	200	betón	22,45	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	4	4,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 313
40	A6	Mi1	Mi2	200	betón	14,44	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	1	11,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 313

41	A7	Mi0A	Mi0	400	betón	12,84	x	1	16	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.288
42	A7	Mi0B	Mi0A	300	betón	7,78	HF-O Stuhnuté usadenin dno	0	-6,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.288

43	A8	Mi01B	Mi0	300	betón	28,34	x	2	6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.308
44	A8	Mi01	Mi01B	200	betón	29,36	x	5	6,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.308

Poradové číslo	Zberač	Od šachty	Do šachty	Profil (DN)	Materiál	Dĺžka úseku (m)	Chyba potrubia	Počet prípojok	Spád potrubia (‰)	Vyhovuje/nevyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovuje pre kanalizačnú prípojku	Technický stav a potrebné úpravy	Charakter(druh) kanalizácie určený autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Danielom Sádeckým	K domu s.č.
45	A9	T30A3	T30A1	160	PVC	28,37	x	3	1,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.308
46	A9	T30A4	T30A3	160	PVC	29,34	x	6	7,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.308

47	A10	T30A2	T30A1	250	betón	19,24	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode, RS Poškodený črep, zával potrubia	0	-0,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.287
----	-----	-------	-------	-----	-------	-------	---	---	------	------------	------------	---	----------------------	---------

48	A11	T30A	T30	250	betón	28,35	3 x V - mechanické opotrebovanie po celom obvode, RS Poškodený črep	3	4,6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.300
49	A11	T30B	T30A	250	betón	29,12	zával potrubia	1	1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.300

50	A12	M2A1	M2	125	PVC	18,3	neodborne vykonaná oprava vsunutím potrubia PVC D125	3	11,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.339
51	A12	M2A2	M2A1	125	PVC	25,96	neodborne vykonaná oprava vsunutím potrubia PVC D125	2	7,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.339

52	A13	M2A	M2	200	betón	25,33	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode, zával potrubia	2	10,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.338
53	A13	M2B	M2A	200	betón	2,73	x	0	29,3	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.338
54	A13	M2C	M2B	200	betón	26,2	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	4	3,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.338

55	A14	K10	M1	250	betón	19,15	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	2	5,2	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 338 a 337
56	A14	K11	K10	250	betón	26,35	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode v celom úseku, W-S zatopenie vodou,	5	0	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v nulovom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 338 a 337
57	A14	K12	K11	200	betón	16,15	x	3	-0,6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 338 a 337
58	A14	K13	K12	200	betón	15,02	HF-O Stuhnuté usadenin strop, LV-O Vertikálny posun, strop	0	11,3	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 338 a 337
59	A14	K14	K13	160	PVC	20,02	x	2	3,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 338 a 337
60	A14	K15	K14	160	PVC	15,32	x	0	6,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 338 a 337

61	A15	M1	M1A	250	betón	19,09	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	4	1,6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 339
----	-----	----	-----	-----	-------	-------	--	---	-----	------------	------------	--	----------------------	----------

62	A15	M1B	M1A	250	betón	17,88	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	1	4,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 339
63	A15	M1C	M1B	200	betón	16,1	zával potrubia	1	6,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 339

64	A16	K9A	K9	250	betón	19,48	x	4	5,6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.335
65	A16	K9B	K9A	250	betón	17,73	2 x V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	1	-2,3	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.335
66	A16	K9C	K9B	250	betón	15,36	RS Poškodený črep, zmena svetlosti strop	1	6,5	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.335

Poradové číslo	Zberač	Od šachty	Do šachty	Profil (DN)	Materiál	Dĺžka úseku (m)	Chyba potrubia	Počet prípojok	Spád potrubia (‰)	Vyhovuje/nevyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovuje pre kanalizačnú prípojku	Technický stav a potrebné úpravy	Charakter(druh) kanalizácie určený autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Danielom Sádeckým	K domu s.č.
67	A17	K8	K9	200	betón	19,53	2 x V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	2	-3,6	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v protispáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.334 a 333
68	A17	K6A	K8	200	betón	25,87	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	3	2,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.334 a 333
69	A17	K7	K6A	200	betón	7,77	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	2	7,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.334 a 333
70	A17	K6	K7	200	betón	7,4	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	2	2,7	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.334 a 333
71	A17	K5	K6	200	PVC	16,4		0	6,3	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.334 a 333
72	A17	K4	K5	200	PVC	11		1	-11,6	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.334 a 333
73	A17	K3	K4	200	PVC	6		1	28,2	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.334 a 333
74	A17	K2	K3	200	PVC	17		0	1,1	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.334 a 333
75	A17	K1	K2	200	PVC	8		1	12	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.334 a 333
76	A17	K0	K11	200	PVC	9		1	12	Nevyhovuje	vyhovuje		Kanalizačná prípojka	s.č.334 a 333

77	A171	K5a	K5	200	betón	17,01	x	0	9,4	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č. 333
----	------	-----	----	-----	-------	-------	---	---	-----	------------	------------	--	----------------------	----------

78	A18	K9A2	K9A1	300	kamenina	26,8	V - mechanické opotrebovanie po celom obvode	0	4,1	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.334
79	A18	K9A3	K9A2	300	kamenina	25	2 x RL - Pozdĺžna trhlina	3	0,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	potrubie v malom spáde, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.334
80	A18	K9A4	K9A3	300	kamenina	10,22	RL - Pozdĺžna trhlina	0	9,8	Nevyhovuje	Nevyhovuje	prispôsobiť predchádzajúcim úsekom, navrhovaná výmena potrubia	Kanalizačná prípojka	s.č.334

Revízne šachty - na trase zberačov B

Tabuľka č. 4

Poradové číslo	Zberač	načenie šachty	Tvar	Rozmer	Otvor	Poklop	Stupačky	Kyneta	Hĺbka rúry	Prípojky	Dno	Hlavný prítok	Odtok	Poznámky	Vyhovuje/ne vyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovuje pre kanalizačnú prípojku	Potrebné úpravy
1	B	T23	valec	Ø 1000 x 3040 mm	Ø 550 mm	liatinový, ľahký 600 x 600 mm	oceľ.rebrík, skorodovaný	vymurovaná	3040 mm	DN200	Vymurovaná kyneta	DN 600	DN 800	Lomová šachta cca 30°	Po úpravách vyhovíe	Po úpravách vyhovíe	Vymeniť otvor, opraviť rebrík
2	B	T22	kváder	900 x 900 x 2650 mm	600x600 mm, skomínom 900 mm	betónový kruhový Ø 800 mm	6 ks oceľové, skorodované	žiadna	2350 mm	DN600-nefunkčná	usadzovacie, hĺbka 300 mm	DN 600	DN 600	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	Dobetonovať dno s vytvorením kynety, výmena poklopu
3	B	T21	kváder	1200 x 1200 x 1650 mm	600x600 mm	liatinový, ľahký 600 x 600 mm	žiadne	dno rúry DN600	2210 mm	DN400, DN400	hlina okolo rúry	DN 600	DN 600	priebežná šachta, prebitý malý otvor do rúry	Po úpravách vyhovíe	Po úpravách vyhovíe	Doplnenie stupačiek, vytvorenie dna s kynetou, pretesniť dopojenia prípojok - odporúčaná výmena za novú šachtu
4	B	T20A	kváder	600 x 900 x 2380 mm	600x600 mm	kompozitový, 600 x 600 mm	žiadne	dno rúry DN600	2380 mm	DN100, DN200, DN100	hlina okolo rúry	DN 600	DN 600	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
5	B	T20	kváder	800 x 800 x 2100	600x600 mm	oceľový kruhový Ø 800 mm	žiadne	dno rúry DN600	2100 mm	DN150, DN300, DN??	hlina okolo rúry	DN 600	DN 600	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
6	B	T19	valec s kónusom	f1000 x 1300 mm	600x600 mm	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	dno rúry DN600	1940 mm	DN150	hlina okolo rúry	DN 600	DN 600	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
7	B	T18	kváder	900 x 1000 x 1650 mm	600x600 mm	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	dno rúry DN600	2050 mm	3 x DN250	hlina okolo rúry	DN 600	DN 600	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
8	B	T17	kváder	600 x 900 x 1800	600x600 mm	kompozitový kruhový Ø 600 mm	žiadne	dno rúry DN600	2100 mm	DN200	hlina okolo rúry	DN 600	DN 600	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
9	B	T16	kváder	800 x 1000 x 1600	600x600 mm	kompozitový kruhový Ø 600 mm	žiadne	dno rúry DN600	2240 mm	DN300	hlina okolo rúry	DN 600	DN 600	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
10	B	T15	kváder	600 x 600 x 2450	600x600 mm	plechový 800 x 800 mm	žiadne	žiadna	1900 mm	DN300 od T15a, DN400 od T15A	usadzovacie, hĺbka 550 mm	DN 400	DN 600	sútoková šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
11	B	T14	kváder	600 x 900 x 2080	600x600 mm	betónový 800 x 800 x 80, zlomený	žiadne	žiadna	2060 mm	DN100, DN300 od S8, DN300 od T14a	usadzovacie	DN 400	DN 400	sútoková šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
12	B	T13	kváder	600 x 900 x 1900	600x600 mm	betónový 800 x 800 x 80	žiadne	dno rúry DN400	1900 mm	DN100, DN300 od S8, DN300 od T14a	domurovaná kyneta	DN 400	DN 400	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
13	B	T12	kváder	600 x 900 x 1920	600x600 mm	plechový 800 x 800 mm	žiadne	žiadna	1870 mm	DN100	usadzovacie	DN 400	DN 400	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
14	B	T11	kváder	600 x 900 x 1870	600x600 mm	betónový 800 x 800 x 80	žiadne	žiadna	1780 mm	DN100	úsadzovacie	DN 400	DN 400	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
15	B	T10	kváder	800 x 1000 x 1760	360x360 mm	liatinový malý, 400 x 400 mm	oceľové skorodované, 3ks	dno rúry DN400	1760 mm	DN300 od T10a	domurované do kynety	DN 400	DN 400	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
16	B	T9	kváder	600 x 900 x 1920	600x600 mm	plechový 600 x 600 mm	žiadne	žiadna	1850 mm	DN125, DN300 od S5	pevné, usadzovacie	DN 300	DN 400	sútoková šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
17	B	T8	kváder	600 x 900 x 1820	600x600 mm	liatinový, štvorcový 600 x 600 mm	žiadne	žiadna	1850 mm	DN100	pevné, usadzovacie	DN 300	DN 300	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
18	B	T7	kváder	600 x 900 x 1870	600x600 mm	liatinový, štvorcový 600 x 600 mm	žiadne	žiadna	1850 mm	DN100,DN150	pevné, usadzovacie	DN 300	DN 300	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
Poradové číslo	Zberač	načenie šachty	Tvar	Rozmer	Otvor	Poklop	Stupačky	Kyneta	Hĺbka rúry	Prípojky	Dno	Hlavný prítok	Odtok	Poznámky	Vyhovuje/ne vyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovuje pre kanalizačnú prípojku	Potrebné úpravy
19	B	T6	kváder	600 x 900 x 1800	600x600 mm	liatinový, štvorcový 600 x 600 mm	žiadne	žiadna	1750 mm	DN100, DN150	pevné, usadzovacie	DN 300	DN 300	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

20	B	T5	kváder	600 x 900 x 1850	Ø600 mm	liatinový, kruhový, ťažký 600 mm	žiadne	žiadna	1820 mm	3 x DN200	pevné, usadzovacie	DN 300	DN 300	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu
21	B	T4	kváder	800 x 1000 x 1840	Ø500 mm	liatinový, kruhový 500 mm	žiadne	žiadna	1790 mm	DN100, DN200, DN200	pevné, usadzovacie	DN 300	DN 300	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu
22	B	T3	nenájdená šachta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	neprístupná šachta	Pravdepodobne nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu
23	B	T2	kváder	600 x 900 x 1480 mm	Ø600 mm	liatinový, kruhový, ťažký 600 mm	žiadne	žiadna	1460 mm	DN200, DN200, DN100	pevné, usadzovacie	DN 200	DN 300	lomová sútoková šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu
24	B	T1	kváder	900 x 900 x 1440 mm	600x600 mm	plechový 600 x 600 mm	žiadne	žiadna	1420 mm	DN250, 3xDN200, DN110	pevné, usadzovacie	DN 200	DN 200	sútoková šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu
25	B	T1A	kváder	600 x 750 x 1240 mm	460x460 mm	plechový 500 x 500	žiadne	dno rúry DN200	1240 mm	DN150	pevné okolo kynety	DN 200	DN 200	priebežná šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu
26	B	T1B	kváder	750 x 900 x 1110 mm	480x680 mm	liatinový 480 x 680 mm	žiadne	žiadna	1060 mm	DN150, DN150	pevné, usadzovacie	DN 150	DN 200	koncová šachta	Nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu

28	B9	T1a	kváder	600 x 900 x 1700 mm	600x900 mm	plechový, 600 x 900 mm	žiadne	dno rúry DN250	1700 mm	DN200	priebežná rúra DN250, okolo hlina	DN 250	DN 250	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu
29	B9	T1b	kváder	600 x 750 x 1200 mm	600x750 mm	kompozitový, 600 x 600 mm	žiadne	žiadna	1200 mm	DN100, 2xDN200	pevné, usadzovacie	DN 200	DN 250	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu

30	B2	K13E1	kváder	800 x 1000 x 1250 mm	600x600 mm	liatinový, štvorcový 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1360 mm	DN200	vymurované do kynety	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	vyhovuje	x
31	B2	K13E	kruhová	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm PP	žiadne	plastové dno	1280 mm	???	plastové dno	D160	D160	priebežná šachta	nevyhovuje	vyhovuje	x
32	B2	K13D	kruhová	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm PP	žiadne	plastové dno	1280 mm	???	plastové dno	D160	D160	priebežná šachta	nevyhovuje	vyhovuje	
33	B2	K13C	kruhová	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm PP	žiadne	plastové dno	1280 mm	???	plastové dno	D160	D160	priebežná šachta	nevyhovuje	vyhovuje	
34	B2	K13A1	kruhová	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm PP	žiadne	plastové dno	1280 mm	???	plastové dno	D160	D160	priebežná šachta	nevyhovuje	vyhovuje	

35	B4	T15a	kváder	600 x 900 x 2140 mm	600x600 mm	betónový 800 x 800	žiadne	žiadna	2060 mm	DN100	pevné, usadzovacie	DN 300	DN 300	lomová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	vymeniť zlomený poklop, dobetónovať kynetu
36	B4	T15b	kváder	600 x 900 x 2070 mm	600x600 mm	betónový 800 x 800	žiadne	žiadna	2040 mm	DN100, DN200, DN???	pevné, usadzovacie	DN 200	DN 300	lomová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	vymeniť zlomený poklop, dobetónovať kynetu
37	B4	T15c	kváder	600 x 900 x 1040 mm	600x600 mm	liatinový 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1120 mm	2 x DN150	ploché s vymurovaniou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	x
38	B4	T15d	kváder	600 x 900 x 930 mm	600x600 mm	liatinový 600 x 600 mm, zlomený	žiadne	vymurovaná	1040 mm	3 x DN150	ploché s vymurovaniou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	vymeniť zlomený poklop
39	B4	T15e	kváder	600 x 900 x 740 mm	600x600 mm	liatinový 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	830 mm	2 x DN150	ploché s vymurovaniou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
40	B4	T15f	kváder	600 x 900 x 650 mm	600x600 mm	liatinový 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	720 mm	DN120, DN150	ploché s vymurovaniou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	

Poradové číslo	Zberač	načenie šachty	Tvar	Rozmer	Otvor	Poklop	Stupačky	Kyneta	Hĺbka rúry	Prípojky	Dno	Hlavný prítok	Odtok	Poznámky	Vyhovuje/ne vyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovu je pre kanalizačnú prípojku	Potrebné úpravy
41	B3	T15A	kváder	600 x 1000 x 1200 x 1890 mm	600x600 mm	plechový 800 x 800 mm	žiadne	náznak murovanej kynety na plochom dne	1890 mm	DN100, DN200	ploché s náznakom kynety	DN 400	DN 400	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
42	B3	T15B	kváder	600 x 900 x 1880 mm	600x600 mm	plechový 800 x 800 mm	žiadne	vymurovaná	1880 mm	žiadne	kyneta	DN 400	DN 400	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
43	B3	T15C	kváder	600 x 900 x 1820 mm	600x600 mm	plechový 800 x 800 mm	žiadne	vymurovaná	1820 mm	DN100, DN200	kyneta	DN 400	DN 400	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	

44	B3	T15D	kváder	950 x 1100 x 1700 mm	600x600 mm	plechový 600 x 600	žiadne	dno rúry DN400	2000 mm	DN200	okolo rúry DN400 hlina	DN 400	DN 400	priebežná šachta, el. kábel cez šachtu	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	dobetónovať kynetu, odstrániť el. kábel
45	B3	T15E	kváder	600 x 900 x 1790 mm	600x600 mm	plechový 800 x 800 mm	žiadne	dno rúry DN400	1790 mm	DN100	vymurovaná kyneta	DN 400	DN 400	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
46	B3	T15F	kváder	900 x 1200 x 1640 mm	600x600 mm	plechový 800 x 800 mm	žiadne	dno rúry DN400	1900 mm	DN200	dno rúry DN400	DN 400	DN 400	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	dobetónovať kynetu
47	B3	T15G	neprístupná šachta														

48	B6	Š8	kváder	600 x 900 x 2000 mm	600x600 mm	betónový, 800 x 800 mm	žiadne	žiadna	1870 mm	DN100	nie pevné, usadzovacie	DN300	DN 300	lomová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	dobetónovať kynetu
49	B6	Š7	kváder	600 x 900 x 1810 mm	600x600 mm	plechový, 600 x 600 mm	žiadne	dno rúry DN300	1850 mm	DN100	domurované do kynety	DN300	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
50	B6	Š6	kváder	600 x 900 x 1650 mm	600x600 mm	plechový, 800 x 800 mm	žiadne	dno rúry DN300	1650 mm	DN100, DN150	domurované do kynety	DN300	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
51	B6	Š6a	kváder	600 x 900 x 1850 mm	600x600 mm	betónový, 800 x 800 mm	žiadne	žiadna	1780 mm	DN100, DN150	usadzovacie		DN 300	koncová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	dobetónovať kynetu

52	B8	Š5	kváder	600 x 900 x 1800 mm	600x600 mm	betónový, 770 x 770 mm	žiadne	dno rúry DN300	1840 mm	DN300 od Š4	domurované do kynety	DN 300	DN 300	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
53	B8	Š5a	kváder	600 x 900 x 1750 mm	600x600 mm	plechový 800 x 800 mm	žiadne	dno rúry DN300	1780 mm	žiadne	domurované do kynety	DN 300	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
54	B8	Š5b	kváder	600 x 900 x 1750 mm	600x600 mm	betónový, 770 x 770 mm	žiadne	vymurovaná	1750 mm	žiadne	domurované do kynety	x	DN 300	koncová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	

55	B81	Š4	kváder	600 x 900 x 1800 mm	600x600 mm	plechový, 770 x 770 mm	žiadne	dno rúry DN300	1840 mm	DN100	domurované do kynety	DN 300	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
56	B81	Š3	kváder	600 x 900 x 1700 mm	600x600 mm	plechový, 770 x 770 mm	žiadne	dno rúry DN300	1730 mm	DN100	domurované do kynety	DN 300	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
57	B81	Š2	kváder	600 x 900 x 1700 mm	600x600 mm	betónový, 770 x 770 mm	žiadne	dno rúry DN300	1730 mm	DN100	domurované do kynety	DN 300	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
58	B81	Š1	kváder	1000 x 1200 x 1500 mm	500x550 mm	plechový, 500 x 550 mm	žiadne	dno rúry DN300	1630 mm	DN200	nespevnené	DN 300	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	

59	B5	T14a	kváder	800 x 1000 x 1540 mm	470x470 mm	liatinový, 490 x 490 mm	oceľová skorodovaná 1 ks	žiadna	1540 mm	DN200	ploché pevné	DN 200	DN 200	lomová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
----	----	------	--------	----------------------	------------	-------------------------	--------------------------	--------	---------	-------	--------------	--------	--------	---------------	------------	---------------------	--

60	B7	T10a	kváder	800 x 1000 x 1480 mm	360x360 mm	liatinový malý, 400 x 400 mm	oceľová skorodovaná 1ks	žiadna	1450 mm	2 x DN200, DN300	ploché, pevné	DN 200	DN 300	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	
----	----	------	--------	----------------------	------------	------------------------------	-------------------------	--------	---------	------------------	---------------	--------	--------	-----------------	------------	---------------------	--

Revízne šachty - na trase zberačov A																Tabuľka č. 3	
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Poradové číslo	Zberač	Označenie šachty	Tvar	Rozmer	Otvor	Poklop	Stupačky	Kyneta	Hĺbka rúry	Prípojky	Dno	Hlavný prítok	Odtok	Poznámky	Vyhovuje/ne vyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovu je pre kanalizačnú prípojku	Potrebné úpravy
1	A	R13	kváder	1100 x 1100 x 1450	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	skorodovaná	1750 mm	DN 300	domurované do kynety	500 x 750	500 x 750	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	Poklop bol zasypaný, odkopať
2	A	R12	kváder	750 x 750 x 1390 mm	600 x 600	plechový, 600 x 600	žiadne	skorodovaná	1900 mm	DN 300	domurované do kynety	500 x 750	500 x 750	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu
3	A	R11	kváder	750 x 750 x 1900 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	3 ks oceľ, skorodované	žiadna	1900 mm	DN 150, DN 300	zdvýhnuté pevné	500 x 750	500 x 750	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu
4	A	R10	kváder	650 x 850 x 1580 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	žiadna	1580 mm	2 x DN 200	domurované do kynety	500 x 750	500 x 750	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu
5	A	M7	kváder	800 x 1000 x 1200 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1520 mm	DN 400	domurované do kynety	500 x 750	500 x 750	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovie	odporúčaná výmena za novú šachtu

6	A	Mi7	kváder	750 x 750 x 1550 mm	600 x 600	plechový, 600 x 600	3 ks oceľ, skorodované	žiadna	1550 mm	DN 150	pevné, skorodované	DN 500	500 x 750	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
7	A	Mi6	kváder	800 x 1000 x 1230 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1450 mm	DN 200	domurované do kynety	DN 500	DN 500	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
8	A	Mi5a	kváder	750 x 750 x 1400 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	3 ks oceľ, skorodované	žiadna	1310 mm	DN 150	pevné, skorodované	DN 500	DN 500	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
9	A	Mi5	kváder	750 x 750 x 1310 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	3 ks oceľ, skorodované	žiadna	1310 mm	DN 250, DN 200	pevné, skorodované	DN 500	DN 500	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
10	A	Mi4	kváder	800 x 1000 x 950 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1100 mm	DN 250	domurované do kynety	DN 500	DN 500	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
11	A	Mi0	kváder	750 x 750 x 1310 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	1 ks oceľ, skorodované	žiadna	1310 mm	DN 400, DN 300	pevné, skorodované	DN 500	DN 500	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
12	A	T30A1	kváder	800 x 1000 x 970 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	1 ks oceľ, skorodované	vymurovaná	1110 mm	DN 300, DN 250	domurované do kynety	DN 500	DN 500	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
13	A	T30	kváder	800 x 1000 x 940 mm	600 x 600	plechový, 600 x 600	1 ks oceľ, skorodované	vymurovaná	1000 mm	DN 250, DN 250	vymurovaná kyneta	DN 400	DN 500	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
14	A	T29	kváder	800 x 900 x 1200 mm	600 x 600	plechový, 600 x 600	žiadne	vymurovaná	1320 mm	žiadne	vymurovaná kyneta	DN 400	DN 400	lomová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
15	A	T28	kváder	800 x 900 x 1140 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1250 mm	DN 400 od T28A, DN 250 od T27	vymurovaná kyneta	DN 400	DN 400	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
16	A	T27	kváder	800 x 900 x 1300 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1350 mm	DN 200	vymurovaná kyneta	DN 250	DN 250	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
17	A	T26	kváder	800 x 1000 x 1000 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	1 ks oceľ, skorodované	vymurovaná	1100 mm	DN 150, DN 200	vymurovaná kyneta	DN 250	DN 250	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
18	A	T25	kváder	800 x 1000 x 970 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	1 ks oceľ, skorodované	vymurovaná	1070 mm	DN 150	vymurovaná kyneta	DN 250	DN 250	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
19	A	T24	kváder	800 x 1000 x 940 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	žiadna	940 mm	DN 100	ploché	x	DN 250	koncová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

20	K28	T28A	kváder	700 x 1200 x 1100 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	žiadna	1100 mm	DN 100, DN 200	pevné	x	DN 400	koncová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
----	-----	------	--------	----------------------	-----------	------------------------	--------	--------	---------	----------------	-------	---	--------	----------------	------------	---------------------	----------------------------------

21	A1	M6	kváder	800 x 1000 x 1150 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1230 mm	2 x DN 150	domurované do kynety	DN 400	DN 400	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
22	A1	M5	kváder	800 x 1000 x 1070 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1170 mm	2 x DN 150	domurované do kynety	DN 400	DN 400	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
23	A1	M4	kváder	800 x 1000 x 1070 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1140 mm	2 x DN 150	domurované do kynety	DN 400	DN 400	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
24	A1	M3	kváder	800 x 1000 x 1000 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1080 mm	2 x DN 150	domurované do kynety	DN 400	DN 400	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
25	A1	M2	kváder	800 x 1000 x 900 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	990 mm	2 x DN 200	domurované do kynety	DN 400	DN 400	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

Poradové číslo	Zberač	Označenie šachty	Tvar	Rozmer	Otvor	Poklop	Stupačky	Kyneta	Hĺbka rúry	Prípojky	Dno	Hlavný prítok	Odtok	Poznámky	Vyhovuje/ne vyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovu je pre kanalizačnú prípojku	Potrebné úpravy
26	A1	M1	kváder	800 x 1000 x 870 mm	600 x 600	plechový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	950 mm	DN 250 od M1A, DN 250 OD K10	ploché s vymurovanou kynetou	DN 400	DN 400	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
27	A1	K9	kváder	800 x 1000 x 850 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	880 mm	DN 250 od K9A, DN 250 od K8	ploché s vymurovanou kynetou	DN 400	DN 400	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
28	A1	K9A1	kváder	850 x 1000 x 800 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	850 mm	DN 200, DN 300 od K9A2	ploché s vymurovanou kynetou	DN 300	DN 400	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
29	A1	K9A5	kváder	800 x 1000 x 740 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	800 mm	DN 150	ploché s vymurovanou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
30	A1	K9A6	neprístupná šachta												nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

31	A18	K9A2	kváder	750 x 1000 x 710 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	760 mm	DN 150	ploché s vymurovanou kynetou	DN 300	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
32	A18	K9A3	kváder	750 x 1000 x 640 mm	600 x 600	liatinový,600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	670 mm	DN 300 od K9A4, 2 x DN 150	ploché s vymurovanou kynetou	DN 300	DN 300	sútoková šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

33	A18	K9A4	kváder	750 x 1000 x 430 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	480 mm	2 x DN 150, DN 200	ploché s vymurovanou kynetou	DN 200	DN 300	sútoková šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
----	-----	------	--------	---------------------	-----------	-------------------------	--------	------------	--------	--------------------	------------------------------	--------	--------	-----------------	------------	---------------------	----------------------------------

34	A12	M2A1	kváder	800 x 1000 x 730 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	850 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 125	DN 125	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
35	A12	M2A2	kváder	800 x 1000 x 600 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	670 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 125	DN 125	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

36	A15	M1A	kváder	800 x 1000 x 870 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	870 mm	DN 150	ploché s vymurovanou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
37	A15	M1B	kváder	800 x 1000 x 720 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	780 mm	DN 150	ploché s vymurovanou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
38	A15	M1C	kváder	800 x 1000 x 690 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	730 mm	2 x DN 150	ploché s vymurovanou kynetou	x	DN 200	koncová šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

39	A16	K9A	kváder	800 x 1000 x 790 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	830 mm	DN 150	ploché s vymurovanou kynetou	DN 250	DN 250	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
40	A16	K9B	kváder	800 x 1000 x 710 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	770 mm	DN 100	ploché s vymurovanou kynetou	DN 250	DN 250	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
41	A16	K9C	kváder	800 x 1000 x 600 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	710 mm	2 x DN 150	ploché s vymurovanou kynetou	x	DN 250	koncová šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

42	A17	K8	kváder	800 x 1000 x 810 mm	550 x 550	liatinový, 550 x 550 mm	žiadne	vymurovaná	880 mm	DN 100	ploché s vymurovanou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
43	A17	K6A	kváder	600 x 750 x 540 mm	600 x 750	plechový 700 x 900 mm	žiadne	dno rúry DN 200	830 mm	DN 100	dno rúry DN 200	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
44	A17	K7	kváder	800 x 1000 x 740 mm	550 x 550	liatinový, 550 x 550 mm	žiadne	vymurovaná	780 mm	DN 150	ploché s vymurovanou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

Poradové číslo	Zberač	Označenie šachty	Tvar	Rozmer	Otvor	Poklop	Stupačky	Kyneta	Hĺbka rúry	Prípojky	Dno	Hlavný prítok	Odtok	Poznámky	Vyhovuje/ne vyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovu je pre kanalizačnú prípojku	Potrebné úpravy
45	A17	K6	kváder	800 x 1000 x 650 mm	550 x 550	liatinový, 550 x 550 mm	žiadne	vymurovaná	710 mm	DN 100, DN 150	ploché s vymurovanou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
46	A17	K5	kruhová	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm PP	žiadne	plastové dno	870 mm		plastové dno	D200	D200	priebežná šachta	nevýhovuje	vyhovuje	
47	A17	K4	kruhová	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm PP	žiadne	plastové dno	800 mm		plastové dno	D200	D200	priebežná šachta	nevýhovuje	vyhovuje	
48	A17	K3	kruhová	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm PP	žiadne	plastové dno	760 mm		plastové dno	D200	D200	priebežná šachta	nevýhovuje	vyhovuje	
49	A17	K2	kruhová	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm PP	žiadne	plastové dno	640 mm		plastové dno	D200	D200	priebežná šachta	nevýhovuje	vyhovuje	
50	A17	K1	kruhová	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm PP	žiadne	plastové dno	590 mm		plastové dno	D200	D200	priebežná šachta	nevýhovuje	vyhovuje	
51	A17	K0	kruhová	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm PP	žiadne	plastové dno	530 mm		plastové dno	D200	D200	priebežná šachta	nevýhovuje	vyhovuje	

52	A171	K5a	kváder	800 x 1000 x 580 mm	600 x 600	liatina, 600 x 600 mm	žiadne	žiadna	580 mm	DN 100	ploché	x	DN 200	koncová šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
----	------	-----	--------	---------------------	-----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---	--------	----------------	------------	---------------------	----------------------------------

53	A14	K10	kváder	800 x 1000 x 680 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	840 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
54	A14	K11	kváder	800 x 1000 x 660 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	720 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
55	A14	K12	kváder	800 x 1000 x 720 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	žiadna	720 mm	2 x DN 150	ploché	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevýhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

56	A14	K13	kváder	800 x 1000 x 640 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	700 mm	2 x DN 150, DN 200	ploche s vymurovanou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
57	A14	K14	kváder	800 x 1000 x 620 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	650 mm	DN 100	ploche s vymurovanou kynetou	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
58	A 14	K15	kváder	800 x 1000 x 600 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	630 mm	DN 150	ploche s vymurovanou kynetou	x	DN 200	koncová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

59	A13	M2A	valec	Ø 600 x 1200 mm	Ø 600	betónový Ø 800	žiadne	žiadna	1200 mm	DN 100	pevné	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
60	A13	M2B	kváder	800 x 1000 x 690 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	770 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
61	A13	M2C	kváder	800 x 1000 x 620 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	680 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 150	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

63	A2	Mi6A	kváder	600 x 800 x 1300 mm	600 x 600	plechový, 700 x 900 mm	žiadne	žiadna	1300 mm	DN 150	žiadne	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
64	A2	Mi6B	kváder	800 x 1000 x 1060 m	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1140 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 200	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
65	A2	Mi6C	kváder	800 x 1000 x 830 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	900 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 150	DN 200	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
66	A3	Mi5b	nemožné otvoriť šachtu												nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
67	A3	Mi5c	kváder	1000 x 600 x 1340 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	2 ks oceľ. Skorodované	žiadna	1340 mm	2 ks DN 150, DN 100, DN 150	pevné	x	DN 400	koncová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

68	A4	Mi5C	kváder	600 x 1000 x 1340 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	2 ks oceľ. Skorodované	žiadna	1340 mm	DN 150, DN 100, DN 300	pevné	DN 300	DN 300	lomová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
69	A4	Mi5D	kváder	1000 x 600 x 1310 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	2 ks oceľ. Skorodované	žiadna	1310 mm	DN 150, DN 100, DN 300	pevné	x	DN 300	koncová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

Poradové číslo	Zberač	Označenie šachty	Tvar	Rozmer	Otvor	Poklop	Stupačky	Kyneta	Hĺbka rúry	Prípojky	Dno	Hlavný prítok	Odtok	Poznámky	Vyhovuje/ne vyhovuje pre verejnú kanalizáciu	Vyhovuje/nevyhovu je pre kanalizačnú prípojku	Potrebné úpravy
70	A5	Mi5A	kváder	800 x 1000 x 990 mm	600 x 600	plechový, 600 x 600	žiadne	vymurovaná	1050 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 300	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
71	A5	Mi5B	kváder	800 x 1000 x 830 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	900 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 300	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

72	A6	Mi3	kváder	800 x 1000 x 1010 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	1090 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 250	DN 250	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
73	A6	Mi2	kváder	800 x 1000 x 880 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	960 mm	DN 150	domurované do kynety	DN200	DN 250	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
74	A6	Mi1	kváder	800 x 1000 x 710 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	vymurovaná	770 mm	DN 125, DN 150	domurované do kynety	x	DN 200	koncová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

75	A7	Mi0A	kváder	600 x 1000 x 1350 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	2 ks oceľ. Skorodované	žiadna	1350 mm	2 x DN 100	pevné	DN 300	DN 400	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
76	A7	Mi0B	kváder	1000 x 600 x 1330 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	žiadne	žiadna	1330 mm	DN 100, 2 x DN 150	pevné	x	DN 300	koncová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

77	A8	Mi0B	kváder	800 x 1000 x 1030 mm	600 x 600	plechový, 600 x 600 mm	1 ks oceľ. Skorodovaná	vymurovaná	1130 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 200	DN 300	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
78	A8	Mi01	kváder	800 x 1000 x 810	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	1 ks oceľ. Skorodovaná	vymurovaná	930 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 200	DN 200	koncová šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

79	A9	T30A3	kváder	800 x 1000 x 1060 mm	600 x 600	plechový, 600 x 600 mm	1 ks oceľ. Skorodovaná	vymurovaná	1120 mm	DN 150	domurované do kynety	D 160	D 160	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
80	A9	T30A4	kváder	800 x 1000 x 920 mm	600 x 600	plechový, 600 x 600 mm	1 ks oceľ. Skorodovaná	vymurovaná	900 mm	DN 150	domurované do kynety	D 160	D 160	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu

81	A11	T30A	kváder	800 x 1000 x 930 mm	600 x 600	plechový, 600 x 600 mm	1 ks oceľ. Skorodovaná	vymurovaná	1040 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 250	DN 250	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
----	-----	------	--------	---------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------	---------	--------	----------------------	--------	--------	------------------	------------	---------------------	----------------------------------

82	A11	T30B	kváder	800 x 1000 x 930 mm	600 x 600	liatinový, 600 x 600 mm	1 ks ocel. Skorodovaná	vymurovaná	950 mm	DN 150	domurované do kynety	DN 150	DN 250	priebežná šachta	nevyhovuje	Po úpravách vyhovíe	odporúčaná výmena za novú šachtu
----	-----	------	--------	---------------------	-----------	-------------------------	---------------------------	------------	--------	--------	-------------------------	--------	--------	---------------------	------------	---------------------	----------------------------------