

Príloha č. 2 k zmluve o dodávke tepla č.


94/10/2023/268

Objekt: J. A. Baťu 198, DK Svit

Nastavenie vykurovacej krivky :

Vonkajšia teplota °C	-40	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	20
Teplota média °C	62	62	62	62	62	62	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42	38

Vykurovacia krivka

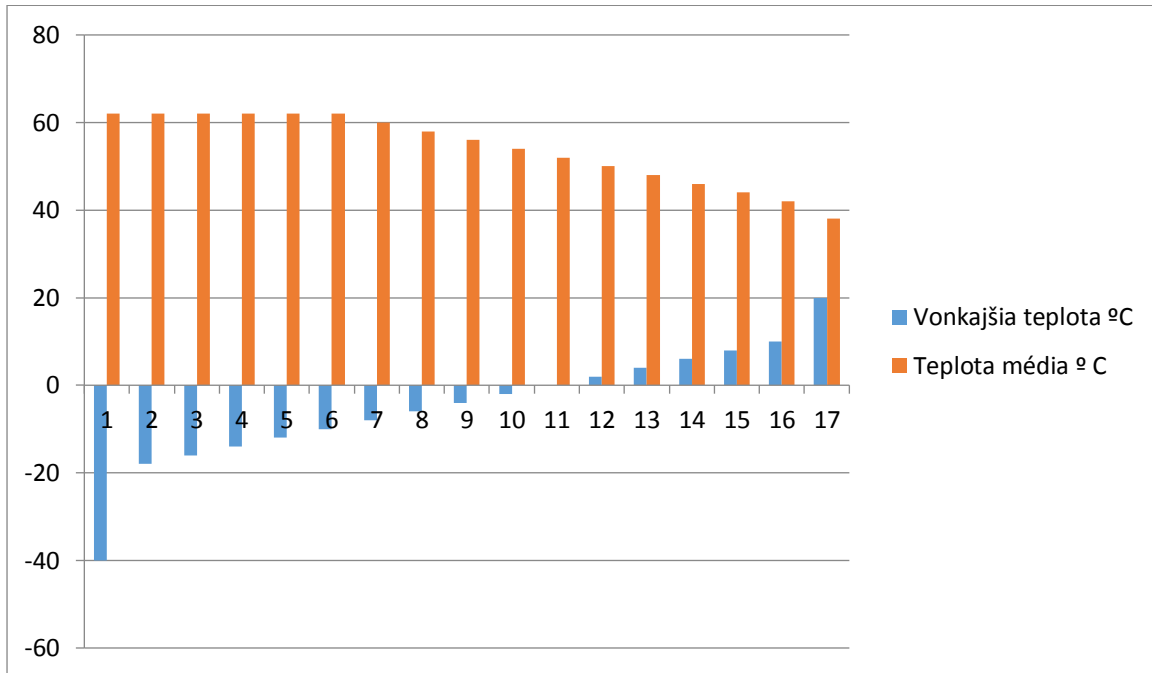


Čas vykurovania - komfort: pondelok-nedeľa 06:00-22:00 hod.pri poklese teploty pod +20°C
Čas temperovania - útlm: pondelok-nedeľa 00:00-06:00 a 22:00-24:00hod. , pri poklese teploty pod -5°C a znížením vykurovacej krivky (teploty vykurovacej vody) o 15°C

Čas dodávky TUV: -

Objekt: Hviezdoslavova 268, MsÚ

Nastavenie vykurovacej krivky :

Vonkajšia teplota °C	-40	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	20
Teplota média °C	68	68	68	68	66	65	65	63	61	59	57	55	53	49	47	43	38

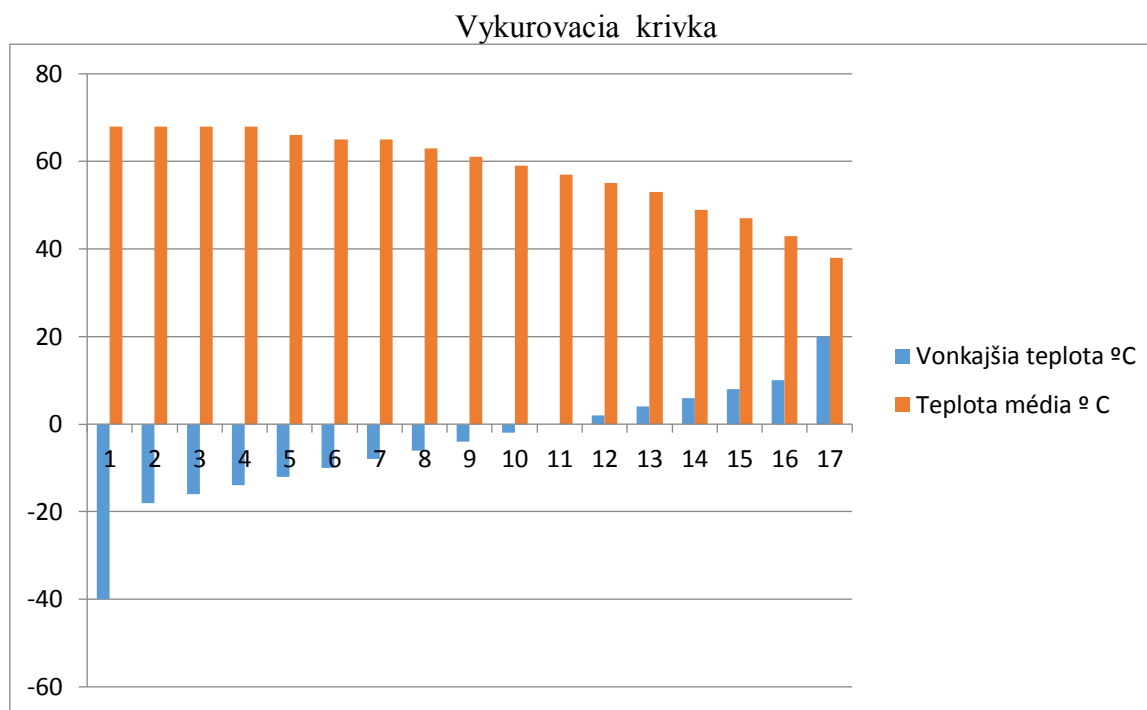

Čas vykurovania - komfort: pondelok-štvrtok 04:00-15:00 hod., piatok 04:00-13:00 sobota-nedeľa 00:00-00:00 hod. pri poklese teploty pod +17°C

Čas temperovania - útlm: pondelok-štvrtok 00:00-04:00 a 15:00-24:00 hod., piatok 00:00-04:00 a 13:00-24:00 sobota-nedeľa 00:00-24:00., pri poklese teploty pod -10°C a znížením vykurovacej krivky (teploty vykurovacej vody) o 15°C


Čas dodávky TUV: -

Objekt: Štúrova 237, dielňa

Nastavenie vykurovacej krivky :

Vonkajšia teplota °C	-40	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	20
Teplota média °C	74	74	74	73	71	69	67	58	58	56	56	54	52	50	48	46	44

Vykurovací krivka

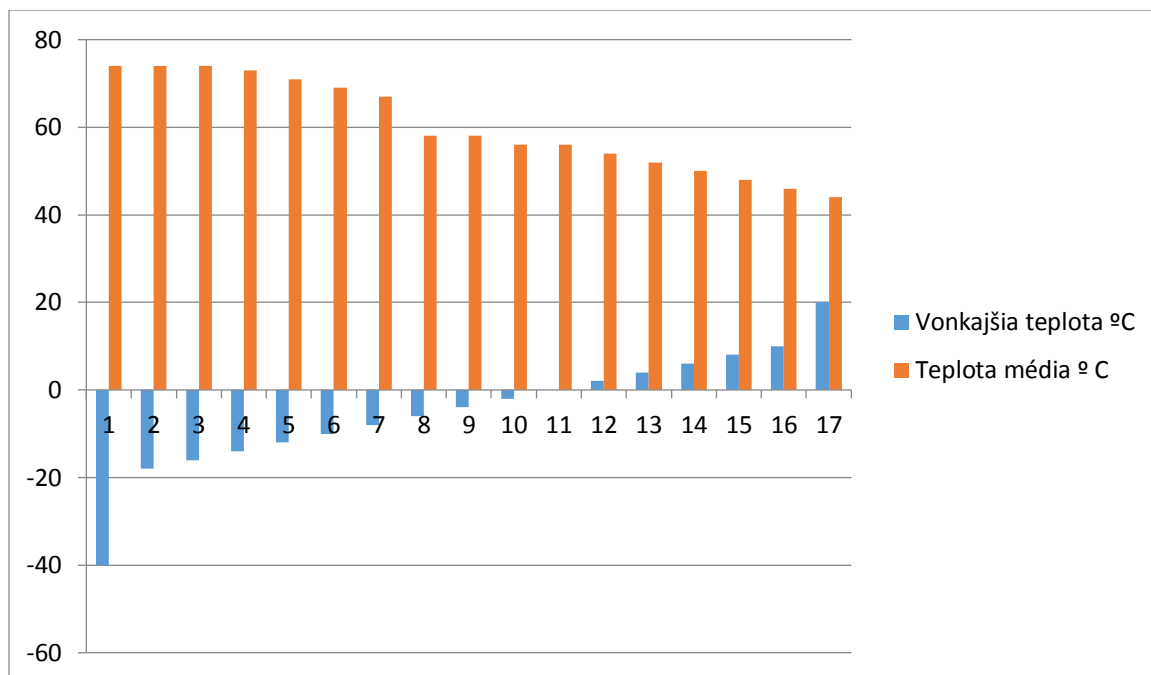

Čas vykurovania - komfort: pondelok-nedeľa 05:00-22:00 hod., pri poklese teploty pod +15°C

Čas temperovania - útlm: pondelok-nedeľa 0:00-05:00 a 22:00-24:00 hod., pri poklese teploty pod 0°C a znížením vykurovacej krivky (teploty vykurovacej vody) o 15°C


Čas dodávky TUV: pondelok-nedeľa 04:20-22:50 hod.

Objekt: Fraňa Kráľa 273, OZS

Nastavenie vykurovacej krivky :

Vonkajšia teplota °C	-40	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	20
Teplota média °C	66	66	66	66	66	64	62	60	58	56	54	52	50	48	46	44	42

Vykurovacia krivka

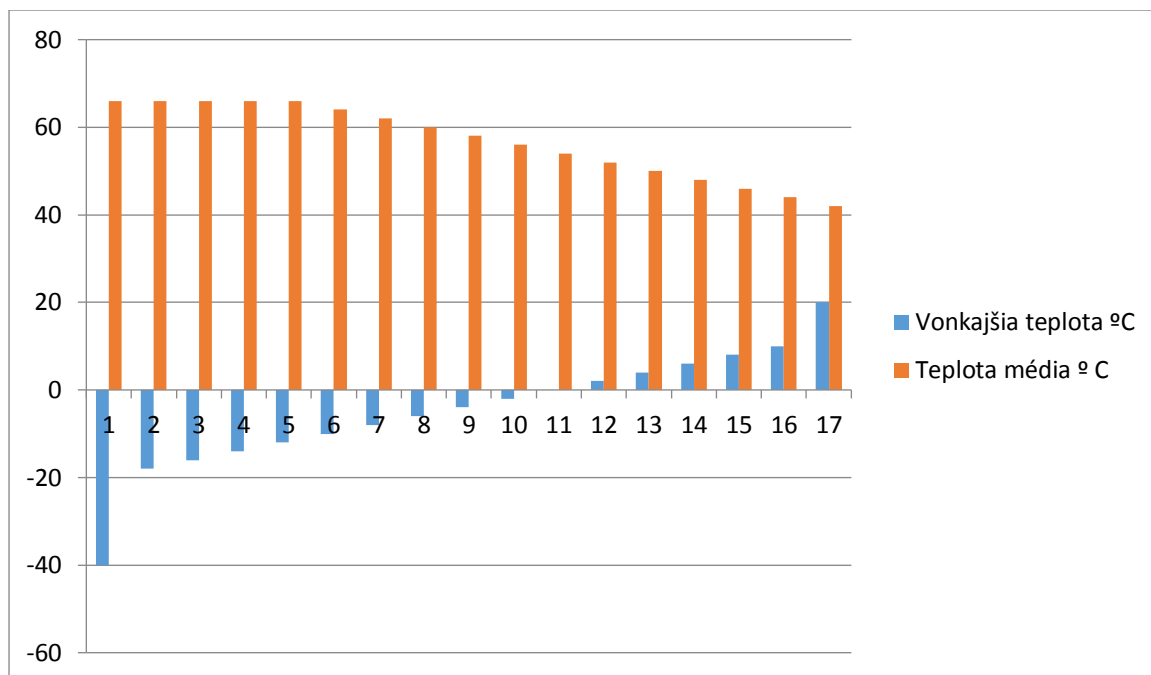

Čas vykurovania - komfort: pondelok-piatok 03:00-18:00 hod. sobota 00:00-00:00hod.,
nedeľa 00:00-00:00 hod., pri poklese teploty pod +15°C

Čas temperovania - útlm: pondelok-piatok 00:00-03:00 a 18:00-24:00 hod., sobota 00:00-24:00
hod., nedeľa 00:00-24:00 hod., pri poklese teploty pod 5°C a znížením vykurovacej krivky
(teploty vykurovacej vody) o 5°C


Čas dodávky TUV: pondelok-piatok 06:30-18:00 hod., sobota- nedeľa 00:00-00:00

Objekt: Štúrova 275, BP Svit

Nastavenie vykurovacej krivky :

Vonkajšia teplota °C	-40	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	20
Teplota média °C	70	70	68	66	64	62	60	58	56	54	52	50	47	43	39	35	31

Vykurovacia krivka

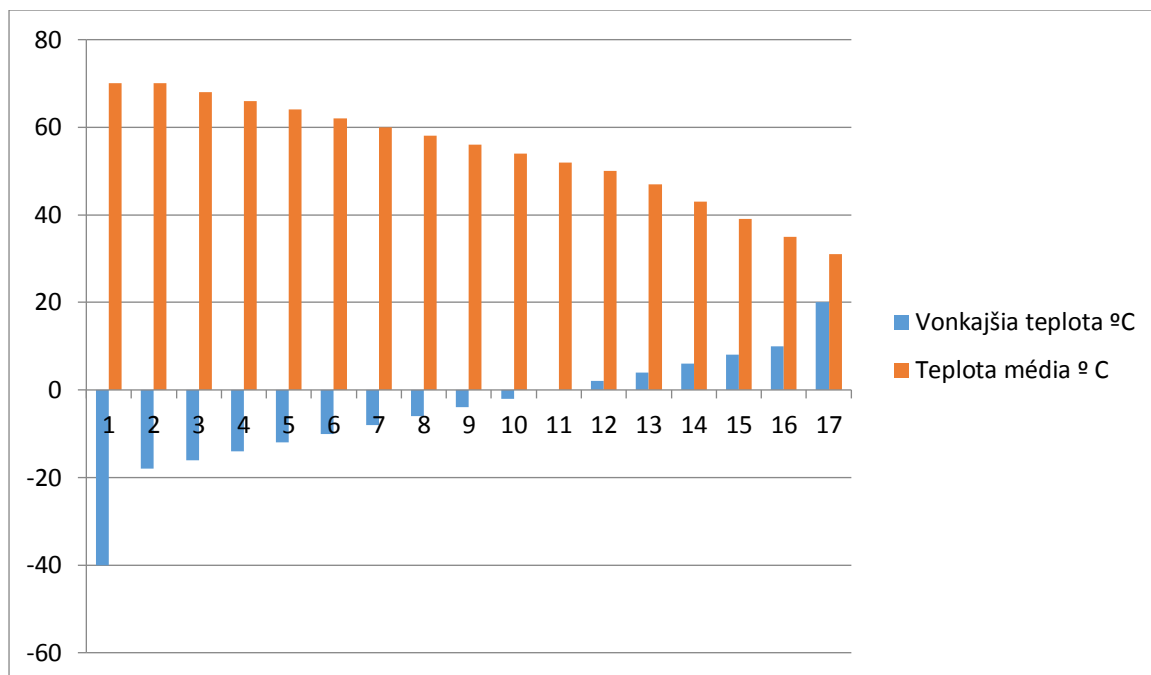

Čas vykurovania - komfort: pondelok, utorok, štvrtok, piatok 06:00-17:00 hod. streda 06:00-16:00 sobota 00:06-12:00hod., nedeľa 00:00-00:00 hod., pri poklese teploty pod +13°C

Čas temperovania - útlm: pondelok, utorok, štvrtok,piatok 00:00-06:00 a 17:00-24:00 hod., streda 00:00-06:00 a 16:00-24:00 sobota 00:00-06:00 hod. a 12:00-24:00, nedeľa 00:00-24:00 hod., pri poklese teploty pod 6°C a znížením vykurovacej krivky (teploty vykurovacej vody) o 16°C


Čas dodávky TUV: pondelok–piatok 06:45–18:00 hod., sobota 06:45-12:00 nedeľa 00:00-00:00

Objekt: Štefánikova 284, FŠ

Nastavenie vykurovacej krivky :

Vonkajšia teplota °C	-15	18
Teplota média °C	65	35

Vykurovacia krivka

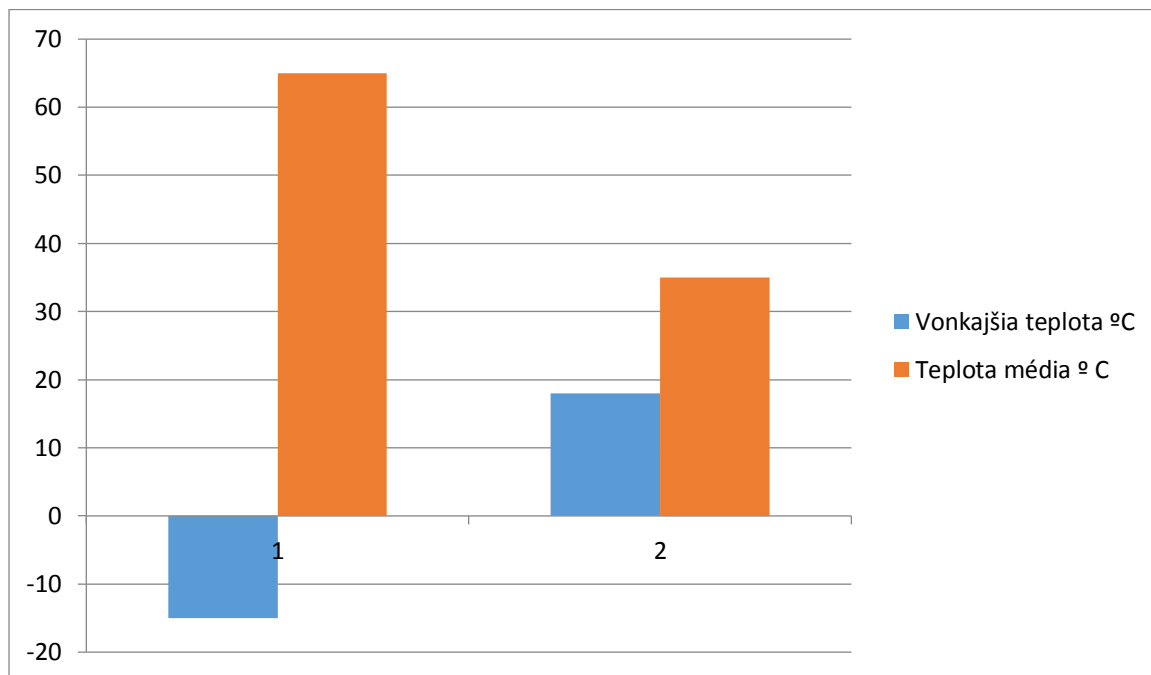

Čas vykurovania - komfort: pondelok, streda, piatok 12:00-19:00 hod., utorok 15:00-19:30, štvrtok 00:00-00:00 sobota 06:00-16:00hod., nedeľa 00:00-00:00 hod., pri poklese teploty pod +15°C

Čas temperovania - útlm: pondelok, streda, piatok 00:00-12:00 a 19:00-24:00 hod., utorok 00:00-15:00 a 19:30-24:00 hod., štvrtok 00:00-24:00 hod., sobota 00:00-06:00 hod. a 16:00-24:00, nedeľa 00:00-24:00 hod., pri poklese teploty pod 0°C a znížením vykurovacej krivky (teploty vykurovacej vody) o 5°C


Čas dodávky TUV: pondelok, streda, piatok 14:00–19:00 hod., utorok 17:30-19:30 hod., štvrtok 00:00-00:00 sobota 06:00-16:00 hod., nedeľa 00:00-00:00

Objekt: Štúrova 296, DOS, nebyty

Nastavenie vykurovacej krivky :

Vonkajšia teplota °C	-15	18
Teplota média °C	65	35

Vykurovacia krivka

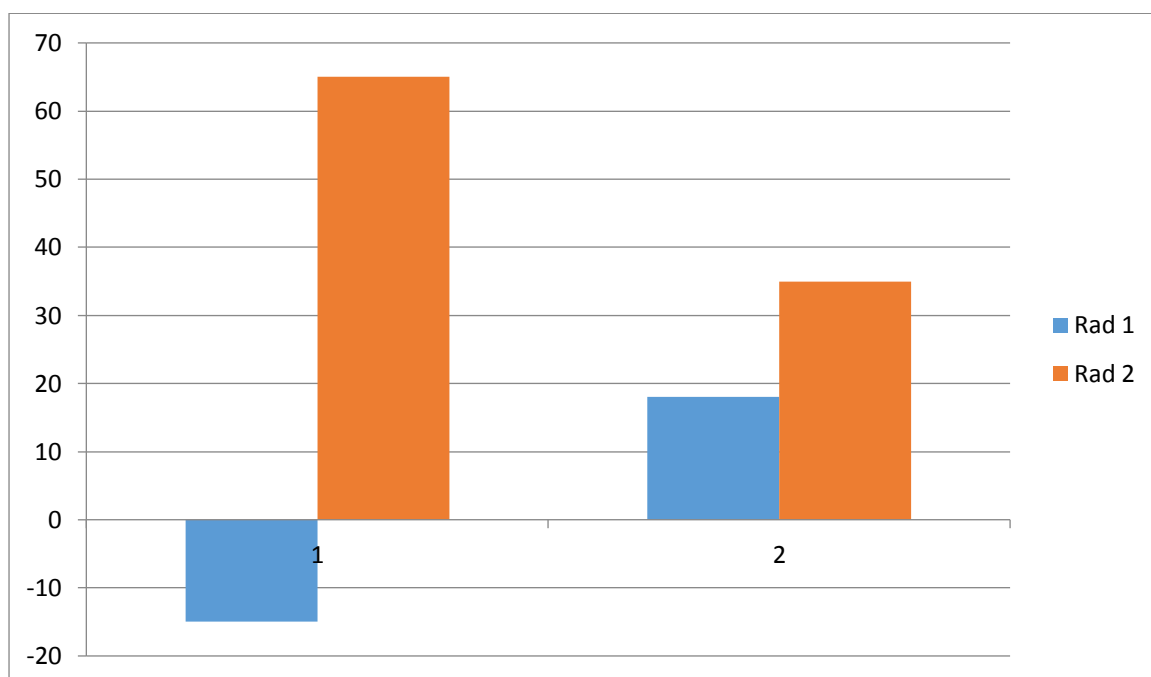

Čas vykurovania - komfort: pondelok- nedeľa 04:00-22:55 hod., pri poklese teploty pod +15°C

Čas temperovania - útlm: pondelok- nedeľa 00:00-04:00 22:55-24:00 hod., pri poklese teploty pod -2°C a znížením vykurovacej krivky (teploty vykurovacej vody) o 5°C


Čas dodávky TUV: pondelok- nedeľa 05:00-22:00 hod.

Objekt: Štefánikova 267/35, ŠH

Nastavenie vykurovacej krivky :

Vonkajšia teplota °C	-40	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	20
Teplota média °C	68	68	68	68	66	64	62	60	58	56	54	52	49	45	41	37	33

Vykurovacia krivka

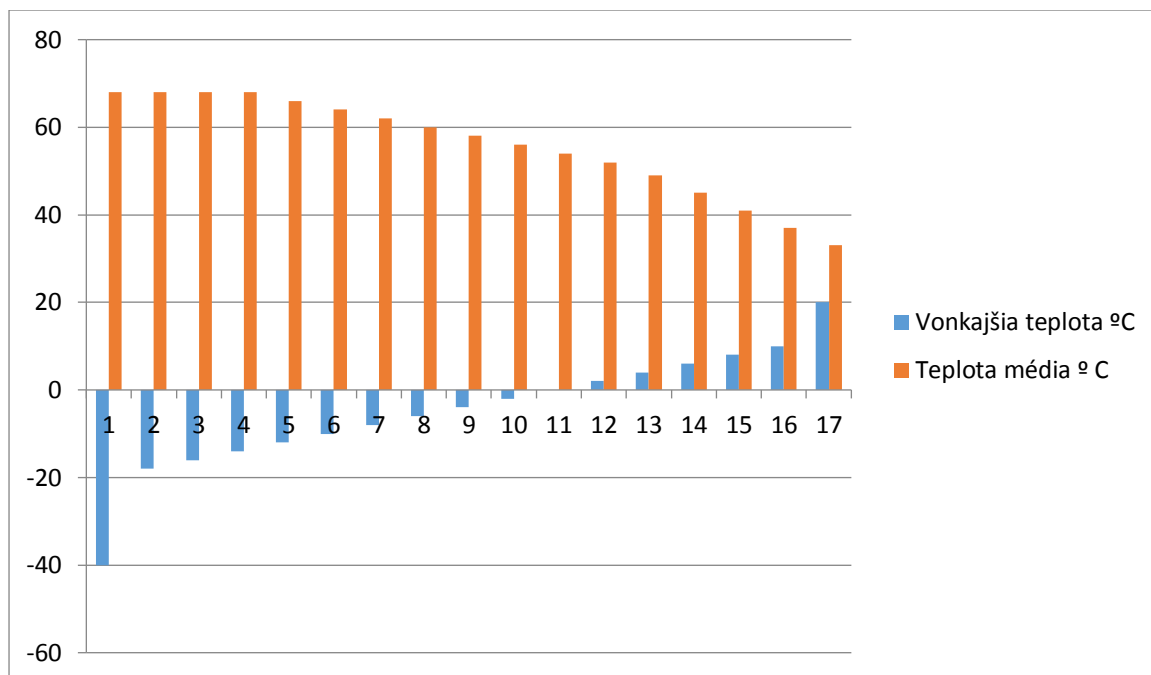

Čas vykurovania - komfort: pondelok-piatok 06 :00-20:00 hod. sobota 09:00-:17:00hod.,
nedeľa 07:00-18:00 hod., pri poklese teploty pod +13°C

Čas temperovania - útlm: pondelok-piatok 00:00-06:00 a 20:00-24:00 hod., sobota 00:00-06:00
a 20:00-24:00 hod., nedeľa 00:00-07:00 a 18:00-24:00 hod., pri poklese teploty pod -5°C a
znížením vykurovacej krivky (teploty vykurovacej vody) o 18°C


Čas dodávky TUV: pondelok-piatok 09:30-23:00 hod., sobota 12:00-18:00 hod., nedeľa
10:00-22:00

Objekt: Štefánikova 267/35, ŠH - VZT

Nastavenie vykurovacej krivky :

Vonkajšia teplota °C	-40	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10	20
Teplota média °C	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Vykurovacia krivka

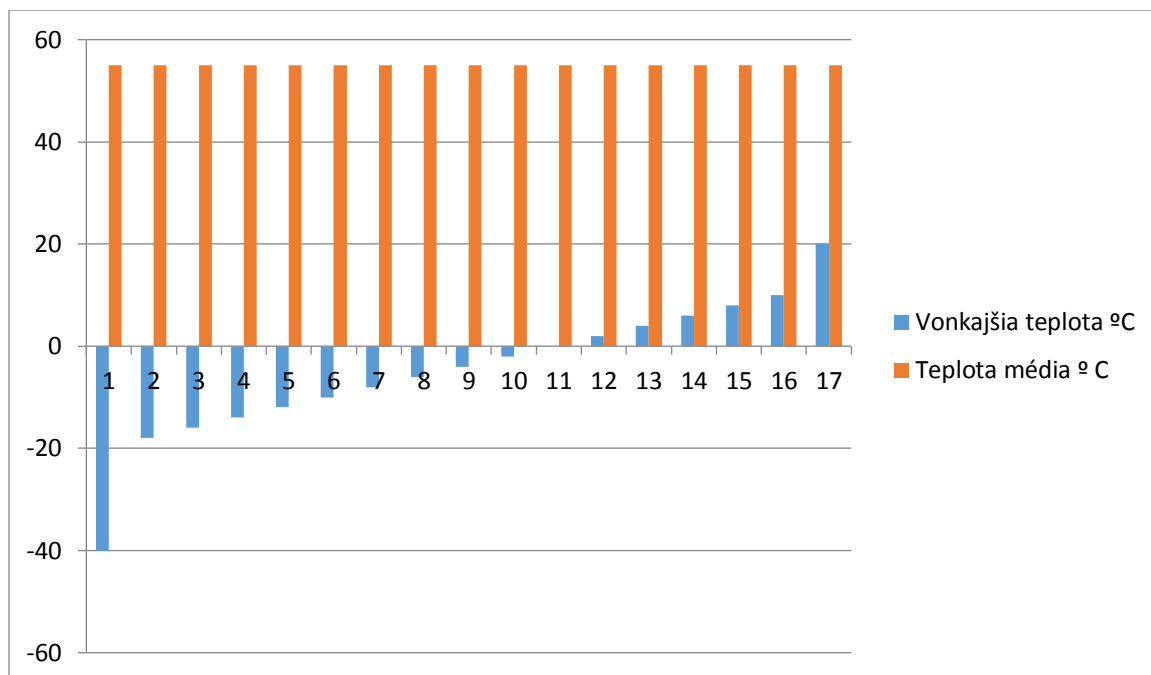

Čas vykurovania - komfort: pondelok-piatok 06 :30-21:00 hod. sobota 10:00-:17:00hod.,
nedeľa 08:00-18:00 hod., pri poklese teploty pod +22°C

Čas temperovania - útlm: pondelok-piatok 00:00-06:30 a 21:00-24:00 hod., sobota 00:00-10:00
a 17:00-24:00 hod., nedeľa 00:00-08:00 a 18:00-24:00 hod., pri poklese teploty pod -10°C
a znížením vykurovacej krivky (teploty vykurovacej vody) o 18°C

Čas dodávky TUV:

Objekt: SNP 263, nebyty

Čas vykurovania - komfort: pondelok- nedeľa 04:30-23:00 hod., pri poklese teploty pod +15°C. Teplota vykurovacej vody v režime komfort: 70 °C

Čas temperovania - útlm: pondelok- nedeľa 00:00-04:30 23:00-24:00 hod.

Teplota vykurovacej vody v režime útlm: 63,9 °C