


PRÍLOHA č. 1



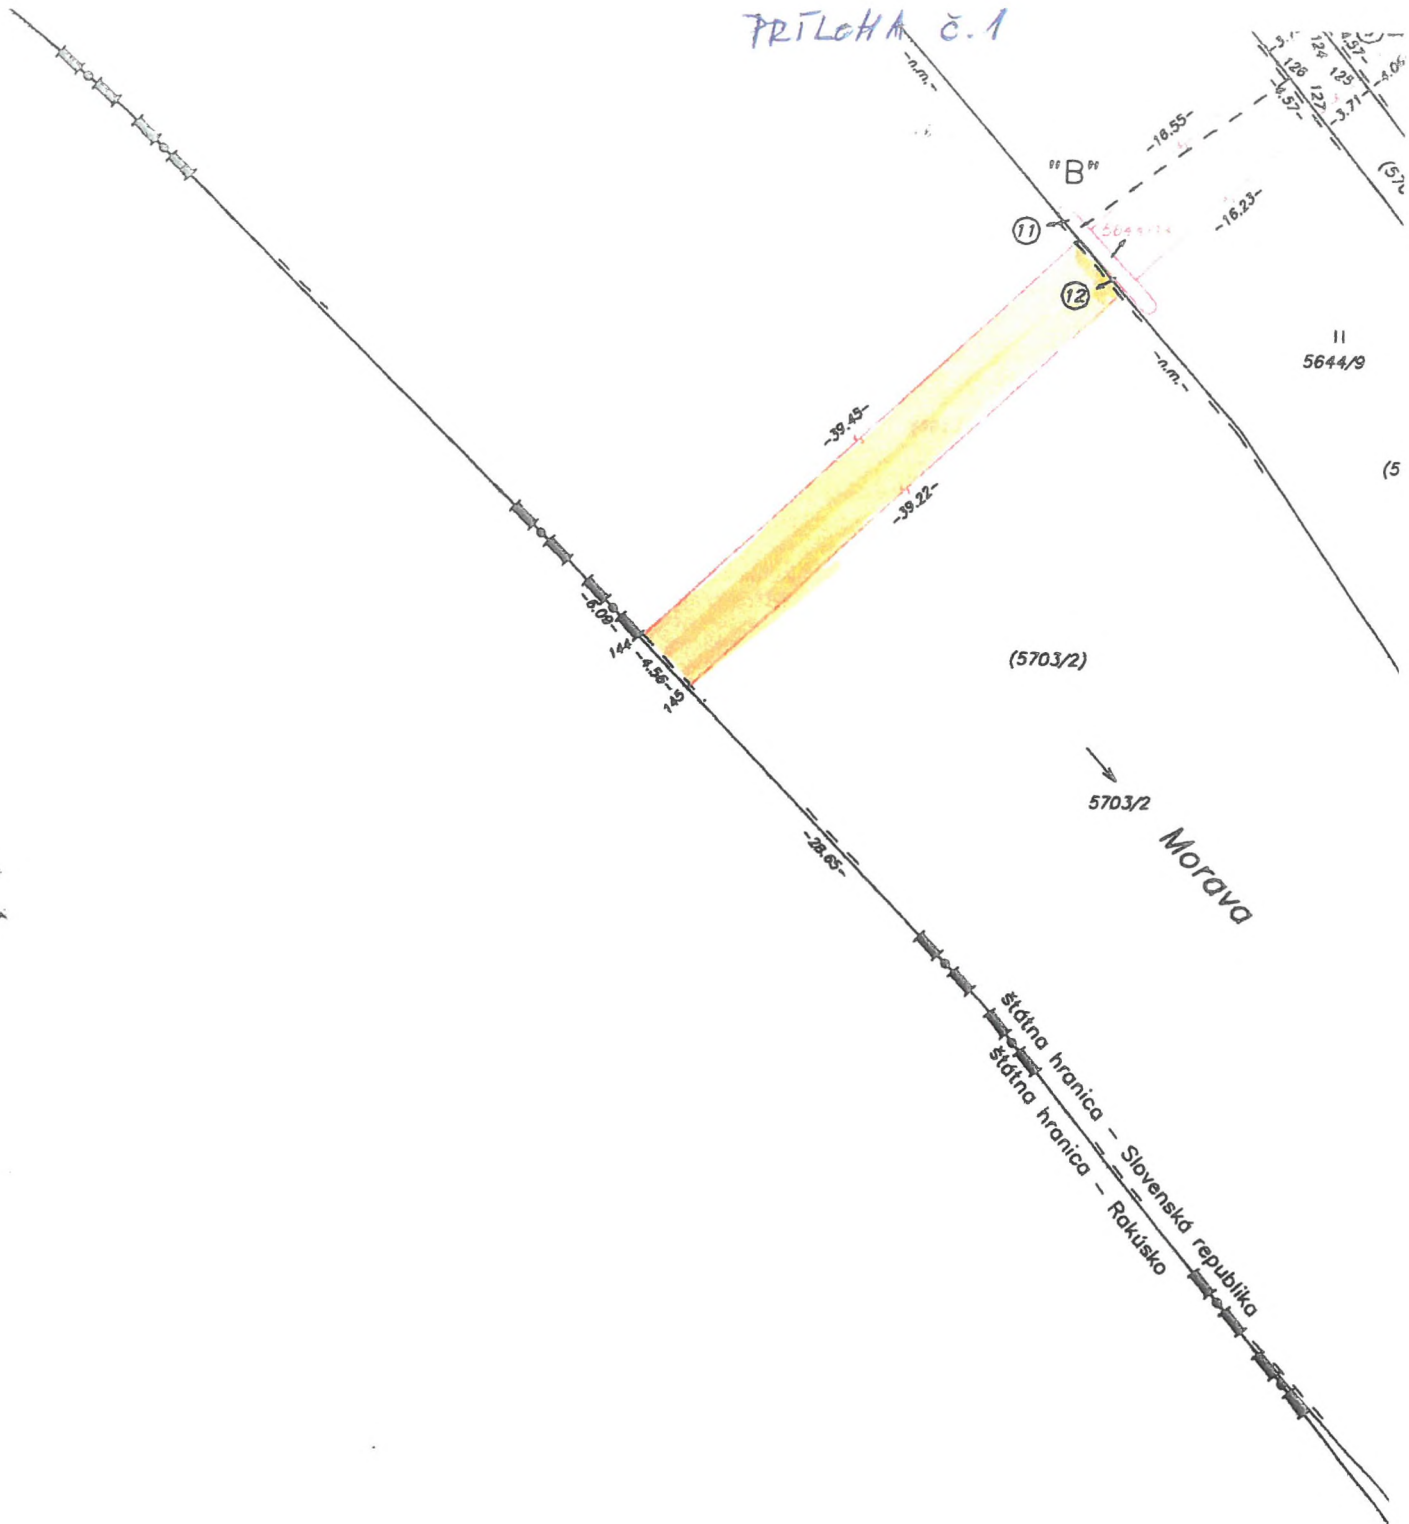

SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Bratislava
Karloveská 2, 842 17 Bratislava

PRÍLOHA č.2

Dátum odoslania:
Podpis:

KONSTRUKT PLUS spol. s r.o.

Halašova 10
831 03 Bratislava

Váš list/zo dňa
17.7.2018

Naše číslo
CS SVP OZ BA 2314/2018/2

Vybavuje/linka

Bratislava
27.7.2018

Vec Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavbu „VYSOMARCH Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom“

Listom zo dňa 17.7.2018 ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavbu „VYSOMARCH Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom“ pre účely územného konania.

Predmetom PD je stavba „VYSOMARCH Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom“, navrhovaná v rkm cca 14 rieky Morava.

Výstavbou navrhovaného cyklomosta ponad hraničný vodný tok Morava medzi obcami Vysoká pri Morave (Slovenská republika) a Marchegg (Rakúsko) sa vytvorí prepojenie existujúcich cyklotrás na slovenskej strane a na rakúskej strane.

Cyklomost bol navrhnutý v lokalite s relatívne úzkou inundáciou, na slovenskom štátnom území sa plánuje s osadením dvoch pilierov.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava ako správca vodného toku Morava dáva nasledovné vyjadrenie:

S výstavbou predmetného mosta je možné súhlasiť pri dodržaní nasledovných podmienok:

- V zmysle STN 73 6822 "Križovanie a súbeh vedenia a komunikácii s vodnými tokmi" požadujeme situovať celú konštrukciu mostného objektu, vrátane pilierov a pylónov, mimo koryta vodného toku Morava, t.j. nad úroveň brehovej čiary vodného toku, definovanej v zákone č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon).
- Vytýčenie stavby (zameranie koryta rieky Morava) požadujeme odsúhlasiť našou organizáciou pred zahájením stavebných prác.
- Požadujeme preukázať hydrotechnickým prepočtom, že nepríde k negatívnemu vplyvu na bezpečnostné prevýšenie ochrannej hrádze rieky Morava pri prechode povodňových prietokov v rieke Morava.
- Požadujeme rešpektovať jestvujúcu polygónovú sieť, nachádzajúcu sa na slovenskej strane inundačného územia. Stavbou nesmie dôjsť k poškodeniu jej objektov, t.j. polygónových bodov v správe nášho podniku. Tiež musí byť zachovaná viditeľnosť medzi bodmi polygónovej siete.
- Naša organizácia nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody na stavbe mostného objektu pri povodniach na hraničnom vodnom toku Morava, resp. Dunaj.
- Upozorňujeme budúceho vlastníka mostného objektu na jeho povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon), § 47.
- Upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon), § 27, odst.1a. je na predmetnú stavbu potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica
podiel Pš, vložka číslo 713/S
IČO 36022047

DIČ / IČ DPH:
2020066213
SK 2020066213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK31 0200 0000 0029 6002 6557
BIC: SUBASKBX

Úsek:
riaditeľa OZ
technický námestník
ekonomický námestník
dispečing

Telefón:
02 / 602 92 301
02 / 602 92 302
02 / 602 92 308
02 / 654 25 425

Fax:

Email:
ozbratislava@svp.sk
tpn.ozba@svp.sk
en.ozba@svp.sk
dispecing.dunaj@svp.sk

- Pri realizácii stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu majetku v správe SVP š.p. OZ Bratislava, Správa povodia Moravy so sídlom v Malackách a k zhoršeniu odtokových pomerov vodných tokov.
- Stavebné práce požadujeme realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a zákonom č. 7/2010 Z.z. (Zákon o ochrane pred povodňami). Počas nich nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- Stavbou dotknuté pobrežné pozemky pozdĺž vodného toku Morava (do 10 m od brehovej čiary vodného toku) žiadame po skončení stavebných prác uviesť do prevádzky schopného stavu a prizvať na predmetnú lokalitu pracovníka našej organizácii na odkontrolovanie prác.
- Upozorňujeme na ustanovenia Vyhlášky MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov (minimálna podjazdná výška nad najvyššou plavebnou hladinou je 7 m). Rovnako upozorňujeme na povinnosť dodržiavať ustanovenia zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Predmetná stavba musí byť prerokovaná v Slovensko-rakúskej komisii pre hraničné vody a v Stálej slovensko-rakúskej hraničnej komisii.

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy, ktoré sú vzhľadom na realizáciu prác na hraničnom vodnom toku a dikciu ES 60/2000 bezpodmienečne potrebné.

S pozdravom

Ing. Jozef Dúcz
riaditeľ OZ Bratislava

Na vedomie: SPM, 220.