
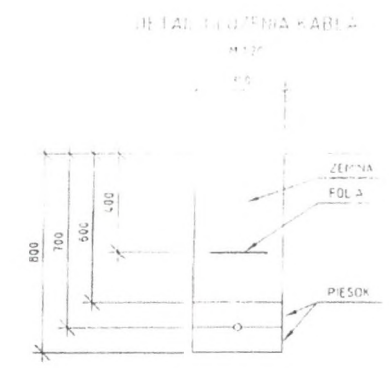


3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C  
 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

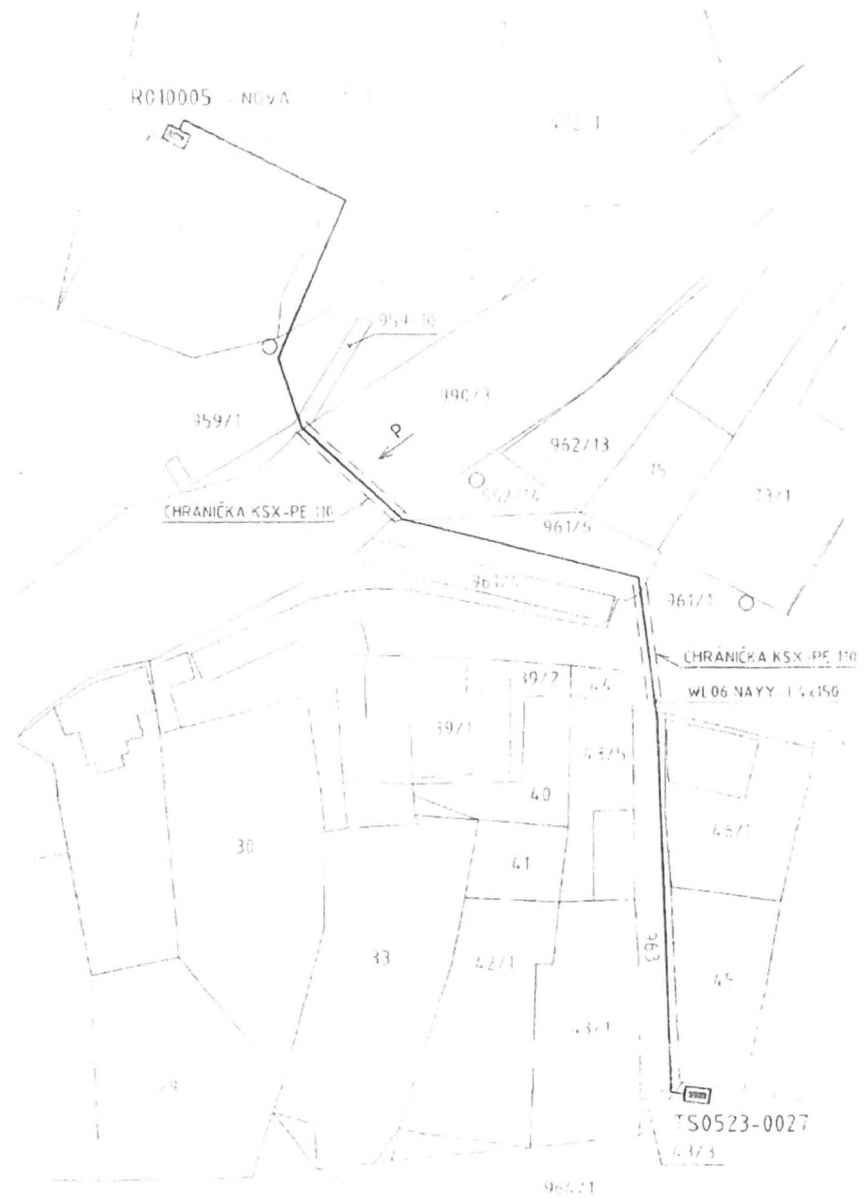

POZNÁMKY

1. NN PRŮZVADZAČ V TS0523-0027 JE EXISTUJÚCI
2. EXISTUJÚCA SKRINIA RC10005 SA ZDŔŽI NA MIESTE, JE TO S-BANK NA NOVOM ÚSTĽE
3. KÁBEL SA KLADIE VO VÝKOVE DO PIESKOVEHO LÔŽKA V HLBKKE 800 mm.  
 POD MIESTOM KOMUNIKÁCIOU DO CHRANIČKY KSX-PE 110
4. PRI KRÍŽOVANÍ VODNÉHO TOKU SA KÁBEL UDRŽUJE DĽU CHRANIČKY KSX-PE 110  
 KTORÁ SA UKOTVÍ NA EXISTUJÚCU OCEĽOVU LÁVKU PRE PEŠÍCH  
 NA VYTKROVEJ STRANE LÁVKY NIE NIŽŠE AKO JE SPODNÁ ČASŤ LÁVKY

SO 05/1

ZOD. PROJEKT:			
VYPRACOVAL:			1
INVESTOR:	KOHO s.r.o. MATEJOVCE	DATUM:	05/2019
STAVBA:	BYTOVÝ DOM MATEJOVCE, PARC. Č. 91, 90/1	FORMAT:	A3
OBJEKT:	ÚPRAVA (ROZŠIŘENIE) NN SIETE	STUPEŇ:	RP
VYKRES:	SITUÁCIA I.	MIERKA:	Č. VYKRESU 1:500 E-02



•  
KOHO, spol. s r. o.  
Smetanova 19  
059 51 Matejovce  
•

Váš list zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Štiavnica

CS SVP PR 1526/2018/2

19. februára 2018

**Vec**

**Žiadosť o súhlas k umiestneniu stavby – úprava NN elektrickej siete – zaslanie stanoviska**

Listom zo dňa 5.02.2018, ako investor pripravovanej stavby bytového domu v lokalite Matejovského námestia v k. ú. Matejovce, ste požiadali Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (ďalej SVP, š. p.) Banská Štiavnica o súhlas k umiestneniu stavby „SO 05-1 Rozšírenie elektrickej NN káblovej prípojky“ na pozemku C KN 990/3, druh pozemku vodná plocha, vedený na LV č. 1763 vo vlastníctve SR v správe SVP, š. p. Banská Štiavnica. Jedná sa o nové káblové NN vedenie pre plánovanú stavbu bytového domu, ktoré bude napojené na NN rozvádzač existujúcej trafostanice na Allendeho ulici v Matejovciach. Trasa nového NN vedenia bude križovať vodný tok Slavkovský potok, pretekajúci parcelou C KN 990/3 v správe nášho podniku. Križovanie vodného toku Slavkovský potok bude zrealizované uložením kábla do oceľovej chráničky, ktorá bude ukotvená na existujúcu oceľovú lávku pre peších na výtokovej strane lávky nie nižšie, ako je spodná časť lávky. Lávka je vo vlastníctve Mesta Poprad a bola vybudovaná pri realizácii opevnenia koryta vodného toku oporným múrom.

K Vašej žiadosti ste predložili výkres situácie SO 01 - Úprava NN siete, súhlasné vyjadrenie vlastníka lávky - Mesta Poprad k umiestneniu inžinierskej siete na telese lávky, súhlasné stanovisko k zámeru trasovania NN vedenia s uvedením podmienok správcu Slavkovského potoka - SVP, š. p. Odštepny závod Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu Poprad č. listu CS SVP OZ KE 3453/2017/2 zo dňa 22.11.2017, súhlas OÚ Poprad, odbor starostlivosti o ŽP vydaný v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Z hľadiska záujmov nášho podniku **súhlasíme** s umiestnením pripravovanej stavby rozšírenia elektrickej NN káblovej prípojky na pozemku C KN 990/3 vo vlastníctve SR, v správe nášho podniku za nasledovných podmienok:

- oceľovú chráničku NN vedenia ukotviť na výtokovej strane lávky a nie nižšie ako je spodná časť lávky,

vypracovať detail ukotvenia ocelevej chráničky NN vedenia na ocelevej lávke, ako aj detail prechodu kábla cez oporné múry v mieste uloženia lávky a predložiť na vyjadrenie Správe povodia Dunajca a Popradu Poprad.

- v prípade záberu pozemku C KN 990/3 vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p. bude potrebné najneskôr k termínu kolaudačného konania uzatvoriť s našou organizáciou zmluvu o zriadení vecného bremena, prostredníctvom odboru správy majetku SVP, š. p. Odštepny závod Košice.

Toto stanovisko má platnosť po dobu dvoch rokov od jeho vydania a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

**Na vedomie**

SVP, š. p. Správa Povodia Dunajca a Popradu, Poprad

Ing. Pavel Virág  
technicko-prevádzkový riaditeľ

4 ku STAVEBNÉMU ÚKONU