

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
51 /2022

Vybavuje/telefón
Trungel/0910/958 453

Šurany
28.12.2022

Vec: Objednávka odberateľa tepla pre rok 2023 – zaslanie.

V prílohe Vám zasielame na podpis Objednávku odberateľa na odber tepla pre rok 2023, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o odbere tepla, uzatvorenej v predchádzajúcich rokoch na dobu neurčitú, v zmysle § 19, ods. 1 a 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, v znení zákona č. 99/2007 Z. z., pre Vaše odberné miesto.

Vami potvrdenú a podpísanú Objednávku odberateľa tepla na odber tepla pre rok 2023 vráťte, prosím, v jednom vyhotovení (bez príloh) dodávateľovi tepla – MsBP Šurany, s.r.o., Školská 2, 942 01 Šurany, **najneskôr do 15. januára 2023.**

Zároveň Vám oznamujeme, že vzhľadom k legislatívnym zmenám, pohybu cien energií, Rozhodnutie o cene tepla pre rok 2023 Vám bude zaslané ihneď po jeho obdržaní z regulačného úradu (URSO) na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Dávame Vám uvedené na vedomie a zostávame

s pozdravom



MBP Šurany
Mestský bytový podnik Šurany
942 01 ŠURANY, Školská
IČO: 36 561 011 DIČ: SK2021

Jozef Trungel, DiS

konateľ a riaditeľ spoločnosti

Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.

Rozdeľovník: 1. Občianske bytové držstvo Šurany
2. Materská škola, MDŽ 26, Šurany
3. Materská škola, Mostná 1, Šurany
4. Habyter Real, s.r.o. Nitra
5. Bytkomfort Nové Zámky, s.r.o.

6. Mestská poliklinika Šurany
7. Handimex-byt Nové Zámky, s.r.o.
8. Handimex – správca domu, Nové Zámky
9. Základná škola, SNP 5, Šurany

Objednávka odberateľa na odber tepla pre rok 2023

Príloha č. 1/2023 ku Zmluve o dodávke tepla č. 6/2010/TE

Dodávateľ: Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o., Školská 2, 942 01 Šurany
zastúpený: Jozefom Trungelom, DiS, konateľom a riaditeľom spoločnosti
IČO: 365 61 011
DIČ/IČ DPH: 2021850413/SK2021850413
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Nové Zámky, č. účtu: 48832172/0200
IBAN: SK9702000000000048832172
Licencia, číslo: 2007 T 0344

a

Odberateľ: Mestská poliklinika
sídlo: ul. SNP 2, 942 01 Šurany
zastúpený: Ing. Miroslavou Križanovou, riaditeľkou
IČO: 356 06 347
DIČ:
Odborné miesto: Detská poliklinika Šurany
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Nové Zámky, č. účtu: 20733-172/0200
IBAN:

sa dohodli

na odbere **61 930 kWh** tepelnej energie, na obdobie **od 1.1.2023 do 31.12.2023**
(z toho na ÚK 61 930 kWh a na ohrev TUV 0 kWh)

Zmluvné množstvo teplej vody: 0


Špecifikácia meračov: samostatná príloha


Táto dohoda – Objednávka odberateľa tepla pre rok 2023 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dodávke a odbere tepla, číslo 6/2010/TE. Je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom výtlačku obdrží každá zmluvná strana. Účinnosť tejto dohody – objednávky je **od 1. januára 2023**, podpisom oboch zmluvných strán.

Zmena tejto dohody – Objednávky odberateľa môže byť vykonaná iba písomnou formou.

28 -12- 2022

V Šurane,


.....
dodávateľ

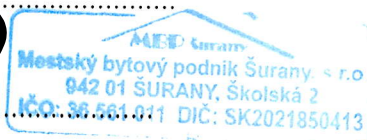

V Šurane,

.....
odberateľ

Samostatná príloha ku Zmluve o dodávke tepla, číslo:

6/2010/TE

Špecifikácia odborného miesta odberateľa:


Mestská poliklinika - detská poliklinika Šurany

Špecifikácia merača ÚK:

Č.	Názov:	Zdroj:	Umiestnenie:	Číslo merača:	Tep.strata v kW:	Projekt.prietok v m ³ /h:	Projekt.tlak v kPa:	Reg.prikon TV v kW	Reg.prikon ÚK v kW:	Reg.prikon spolu:
1.	Detská poliklinika	OST 2, Nábřeží	šachta	Pollutherm B 100 42250240	80,37	0	20	0	15,47	15,47

Špecifikácia meračov na prípravu TUV a meračov studenej vody na prípravu TUV v OST:


Druh merača:	Výrobné číslo:	Umiestnenie:
TE na TV:		
SV na TV:		

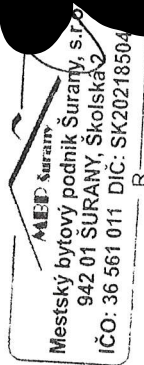

Závislosť priemernej teploty výstupnej obehovej vody (tolerancia $\pm 8\%$)

Priem. teplota vonkajšieho vzduchu ($^{\circ}\text{C}$)	15	14	13	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
Priem. teplota výstupnej obehovej vody ($^{\circ}\text{C}$)	35,0	36,7	38,5	40,2	43,7	47,1	50,8	54,1	57,5	61,0	62,7	64,3	66,0	67,7	69,3	71,0
Priem. teplota výstupnej obehovej vody - počas nočného útlim ($^{\circ}\text{C}$)	-	-	33,5	35,2	38,7	42,1	45,6	49,1	52,5	56,0	57,7	59,3	61,0	62,7	64,3	66,0

Diagram závislosti priemernej teploty výstupnej obehovej vody sekundárneho systému ÚK na priemernej vonkajšej teplote vzduchu

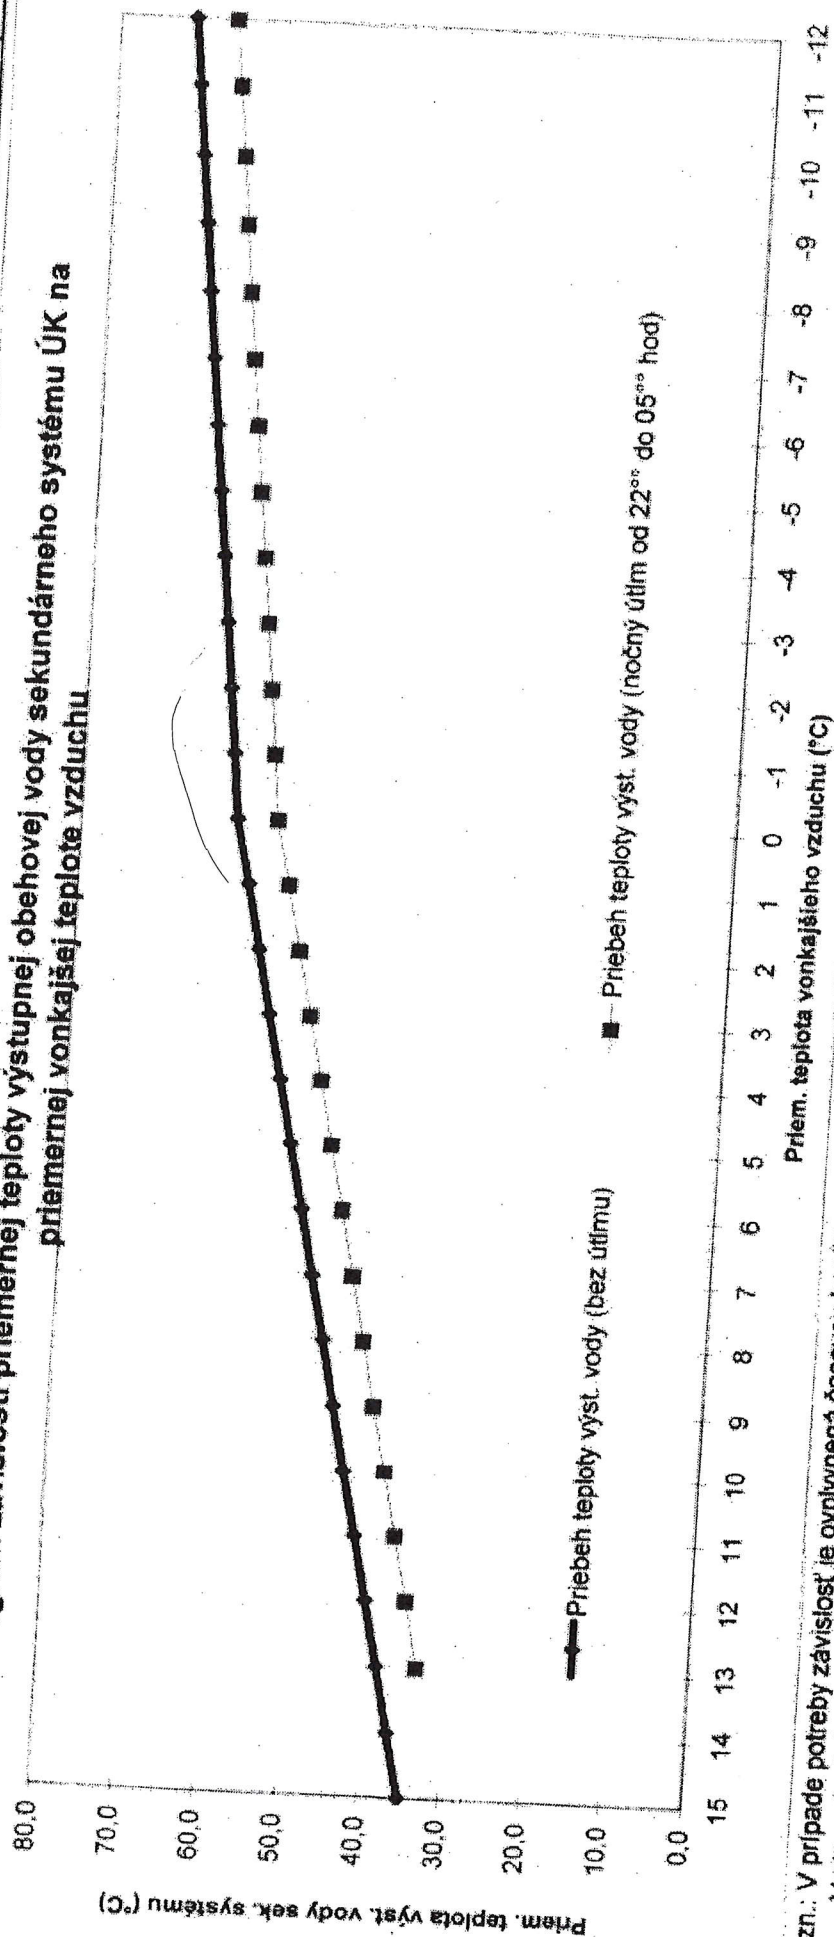

Pozn.: V prípade potreby závislosť je ovplyvnená časovou konštantou vykurovaných budov, ktorá zohľadňuje akumuláciu tepla v predmetných budovách. V stavoch núdze dodávateľov prim. energií sa vyk. krivka zníži podľa platných obmedzení dodávateľov.