


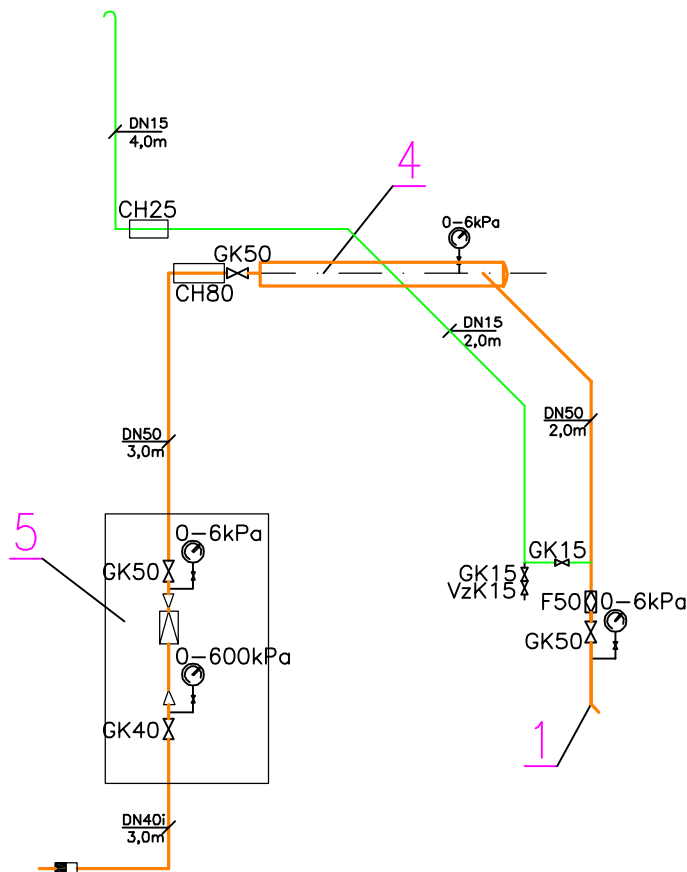

LEGENDA

1. Plynový kondenzačný kotol HOVAL ULTRAGS 500
2. Dymovod Ø250
3. Komín trojvrstvový nerezový Ø360/300
4. Akumulačné potrubie DN300 – 1,5m
5. Regulácia tlaku plynu RTP Tartarini R72 300/4 kPa

VzK – vzorkovací kohút DN15
GU – gulový uzáver

FP – filter plynový

(M) – tlakomer

(T1) – meranie teploty spalín

(M1) – manostat tlaku spalín

N1 – miesto odberu vzoriek spalín

— ocelové potrubie navrhované
— ocelové potrubie existujúce
— odvzdušňovacie potrubie

HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU:			PLYNMONT PROJEKT ING. IVAN SOKOLOGORSKÝ AUTORIZOVANÝ STAV. INŽNIER P. JILEMNICKÉHO 58, 071 01 MICHALOVCE plynmontmi@gmail.com, mob. 0918 532 705		
ZODPOV. PROJEKTANT: Ing. IVAN SOKOLOGORSKÝ					
VYPRACOVAL, KRESLIL: Ing. IVAN SOKOLOGORSKÝ					
STAVBA:		REKONŠTRUKCIA KOTOLNE - HAVARIJNÝ STAV		STUPEŇ:	
		ZÁKLADNEJ ŠKOLY GRUNDSCHULE V OBCI MEDZEV		PD SP	
INVESTOR:		Mesto Medzev, Štóska č.6, 044 25 Medzev		ČÍSLO ZÁKAZKY:	
				7/06/2023	
MIESTO STAVBY:		ZŠ Grundschule, Štóska č.183, 044 25 Medzev		DÁTUM:	
				06.2023	
OBJEKT:		KOTOLŇA – odberné plynové zariadenie		MIERKA:	
		DIEL: PL		BEZ	
VÝKRES:		AXONOMETRIA		POČET FOR. A4:	
				1	
				ČÍSLO VÝKRESU:	
				OPZ - 4	