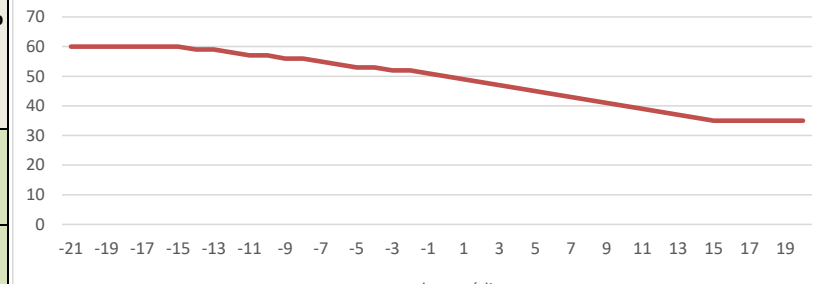


k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 843/2023/STEFE THS/KA

Odberateľ:	Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, ul. Milana Rastislava Štefánika 3, Krupina
Dodávateľ:	STEFE THS, s.r.o., Okružná 42/9, 050 01 Revúca
Odborné miesto:	kompaktná odovzdávacia stanica tepla umiestnená v nebytových priestoroch objektu spotreby tepla v suteréne budovy: Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej, ul. Milana Rastislava Štefánika 3, Krupina

Odberový diagram		január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december
	ÚK	19,0%	16,0%	15,0%	9,0%	1,0%	0.0%	0.0%	0.0%	1,0%	8,0%	14,0%	17,0%
	TV	9,0%	9,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	9,0%	9,0%

Požadovaný maximálny tepelný príkon (kW) na odbernom mieste			ÚK			120							
			TV			-							
Technické parametre teplonosnej látky			chemicky upravená teplá voda s teplotou do 90°C a tlakom do 0,6 Mpa na vstupe do odberného miesta										
Vykurovanie													
Zapnutie vykurovania vo vykurovacej sezóne pri vonkajšej teplote nižšej ako (°C)			18										
Nastavenie vykurovacej krivky na výstupe z odberného miesta			Vykurovacia krivka 										
			vonkajšia teplota °C		-15		15						
			max. teplota ÚK v °C na výstup z odb. miesta		60		35						
Dohodnuté dodávky tepla nad rámec určeného času a kvality (podľa vhlášky č. 152/2005 Z. z.) na základe požiadavky odberateľa									Pondelok - Piatok		Sobota - Nedeľa		
			časový interval						14:00 - 4:00		0:00 - 24:00		
			zmena krivky v °C						-9		-9		
Dohodnuté prerušenia dodávky tepla (podľa vhlášky č. 152/2005 Z. z.) na základe požiadavky odberateľa			časový interval						-		-		
			vonkajšia teplota vyššia ako (°C)						18		18		
Dodávky tepla na prípravu TV (0-24h)													
nastavenie teploty (°C) na výstupe z odberného miesta									Pondelok - Piatok				
			časový interval						-		-		
			Výstupná teplota (°C)						-		-		
									Sobota - Nedeľa				
			časový interval						-		-		
			Výstupná teplota (°C)						-		-		
Dohodnuté prerušenia dodávky tepla (podľa vhlášky č. 152/2005 Z. z.) na základe požiadavky odberateľa			deň v týždni		Po	Ut	St	Štv	Pia	So	Ne		
			časový interval	začiatok	-	-	-	-	-	-	-		
				koniec	-	-	-	-	-	-	-		
				začiatok	-	-	-	-	-	-	-		
				koniec	-	-	-	-	-	-	-		
Technické parametre zariadenia/zariadení na spotrebu tepla:			popis		teplovodný rozvod vykurovania s vykurovacími telesami								
			tlak		max. do 0.6 Mpa								

Sústava tepelných zariadení v objekte spotreby na strane Odberateľa-je/nie je ku dňu podpisu tejto zmluvy hydraulicky vyregulovaná.

V Revúcej, dňa 27.10.2023

V Krupine, dňa 30.10.2023

Dodávateľ:

Odberateľ:

.....
Ing. Ľudovít Grendel
STEFE THS, s.r.o.
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Ján Brunner
STEFE THS, s.r.o.
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Maroš Skopal
Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej
riaditeľ školy