



8889230092751

**DODATOK Č. 7 K ZMLUVE Č. 20-000020945PO2009**

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.

**Čl. I.  
Zmluvné strany****1. Predávajúci (ďalej len „predávajúci“):**

<b>Obchodné meno:</b>	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		
<b>Sídlo:</b>	Komenského 50, 042 48 Košice	<b>Právna forma:</b>	Akciová spoločnosť
<b>Obchodný register:</b>	Zapísaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V		
<b>IČO:</b>	36570460	<b>IČ DPH:</b>	SK 2020063518
<b>DIČ:</b>	2020063518		
<b>V zastúpení:</b>	Ing. Fedor Marián	riaditeľ závodu Humenné	
<b>Bankové spojenie (IBAN):</b>	SK95 7500 0000 0000 2552 6893		
<b>Závod:</b>	Humenné		
<b>Adresa závodu:</b>	Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné		

**2. Kupujúci (ďalej len „kupujúci“):**

<b>Obchodné meno:</b>	Obec Hrabovec Nad Laborcom		
<b>Sídlo:</b>	č. d. 156, 067 01 Hrabovec nad Laborcom	<b>Právna forma:</b>	Obec (obecný úrad)
<b>Obchodný register:</b>			
<b>Číslo obchodného partnera:</b>	2000005269	<b>Identifikátor:</b>	4290001317
<b>IČO:</b>	00322997	<b>DIČ:</b>	2021232565
<b>V zastúpení:</b>	Ing. Anton Kulan		

**Čl. II.**

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na zmene Zmluvy č. 20-000020945PO2009 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd podľa Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nasledovne:

Pôvodné znenie čl. III. bodu 7.2. sa nahrádza nasledovným znením:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy uvedené v zozname príloh zo dňa 2.11.2023 a samostatný zoznam príloh.

### Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa uzatvára na dobu: neurčitú

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán.

Dodatok sa zverejňuje v zmysle platných právnych predpisov.

Ak je v deň platnosti dodatku vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Ak nie je vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom pripojenia na verejný vodovod/kanalizáciu, resp. dňom montáže meradla.


2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých kupujúci a predávajúci obdržia po jednom vyhotovení spolu so zoznamom príloh a príslušnými prílohami.

4. Kupujúci **súhlasí so spracúvaním svojich identifikačných údajov** predávajúcim vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu tohto dodatku. Účelom spracúvania identifikačných údajov je plnenie predmetu tohto dodatku. Identifikačné údaje sa uchovávajú podľa platných právnych predpisov (najmä daňových a účtovných predpisov a predpisov o archívoch a registratúrach).

Vyhotovil: Fejková Ľudmila

Humenné, 2.11.2023

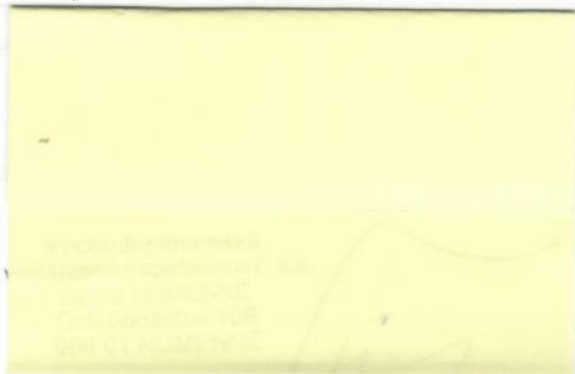

Predávajúci

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Ing. Fedor Marián, riaditeľ závodu Humenné

Humenné, 2.11.2023



Kupujúci

Obec Hrabovec Nad Laborcom  
Ing. Anton Kulan






Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice  
IČO: 36 570 460  
Zapísaná v obch. registri Mestského súdu Košice  
Oddiel: Sa, vložka č.:1243/V


**ZOZNAM PRÍLOH  
ZO DŇA 2.11.2023  
K ZMLUVE Č.  
20-000020945PO2009**

Príloha č. 1. zo dňa	30.4.2009	k zmluve č. 20-000020945PO2009
Príloha č. 2. zo dňa	30.4.2009	k zmluve č. 20-000020945PO2009
Príloha č. 3. zo dňa	22.9.2011	k zmluve č. 20-000020945PO2009
Príloha č. 4. zo dňa	25.6.2012	k zmluve č. 20-000020945PO2009
Príloha č. 5. zo dňa	4.10.2013	k zmluve č. 20-000020945PO2009
Príloha č. 6. zo dňa	7.3.2019	k zmluve č. 20-000020945PO2009
Príloha č. 7. zo dňa	29.5.2020	k zmluve č. 20-000020945PO2009
Príloha č. 8. zo dňa	29.6.2022	k zmluve č. 20-000020945PO2009
Príloha č.9. zo dňa	2.11.2023	k zmluve č. 20-000020945PO2009

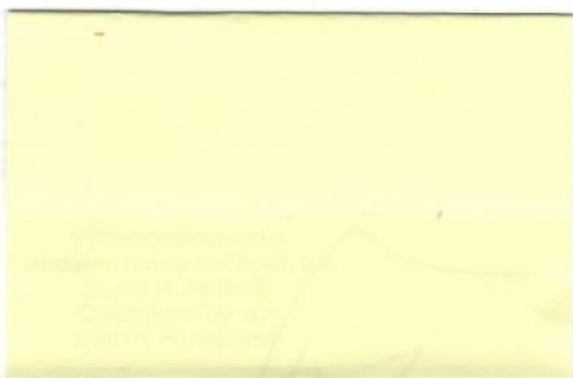

**Predávajúci**

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Ing. Fedor Marián, riaditeľ závodu Humenné

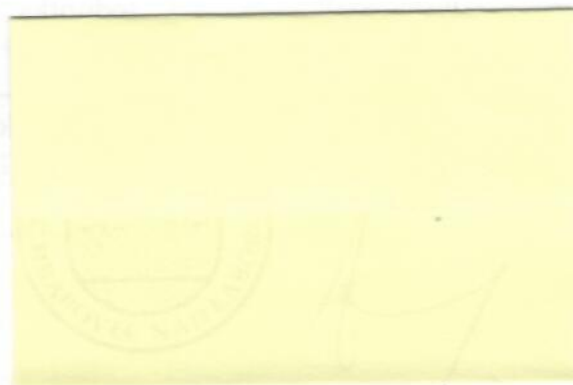

**Kupujúci**

Obec Hrabovec Nad Laborcom  
Ing. Anton Kulan

Identifikácia odberného miesta				
1. Číslo odberateľa:	2000005269	2. Identifikátor:	4290001317	
3. Číslo odberného miesta:	2000019167			
4. Adresa odberného miesta:	č. d. 40, 067 01 Hrabovec nad Laborcom			
5. Dodávka vody z verejného vodovodu:	áno			
6. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:	nie			
7. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:	nie			
8. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:	nie			
9. Vykonávanie odpočtov/fakturácie:	polročne			
10. Charakter/účel prevádzky:	Klub mládeže			
11. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu:	vodomerom			
12. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:				
a) verejný vodovod (spôsob určenia):	-			
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):	-			
c) iné zdroje (spôsob merania):	-			
13. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie:				
Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m <sup>2</sup> )	Súčiniteľ odtoku $\psi$	Redukovaná plocha Sr	
A	0	0,9	0	
B	0	0,4	0	
C	0	0,05	0	
Súčet redukovaných plôch Sr v m <sup>2</sup> :			0	
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu (Hz) v mm:			0	
14. Maximálne koncentračné limity vypúšťaných odpadových vôd:				
Ukazovateľ	Jednotka	Kvalifikovaná bodová vzorka	Bodová vzorka	Metóda stanovenia
15. Miesto odberu vzorky vypúšťaných odpadových vôd:				
16. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:				
Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo l.s <sup>-1</sup> )	Prekročené ukazovatele:			
	CHSK <sub>cr</sub> a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK <sub>5</sub> (St)		pH
	0 – 5	2 %	4 %	12%
	viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
	viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%	
17. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby:				



Množstvo vody využívanéj vo výrobnom/technologickom procese (do výrobku alebo odparením), ktoré sa neodvádza do verejnej kanalizácie, vyjadrené v:

- a) 0 m<sup>3</sup>/jednotka výrobku
- b) 0 %
- c) 0 m<sup>3</sup>/rok
- d) 0 m<sup>3</sup>/mesiac

18. Poznámky:

*(Faint, illegible text in a form box)*

*(Faint, illegible text in a form box)*