

20230720

**ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O
ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA**

uzavretá podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)
v spojitosti s § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
(Občiansky zákonník)

-----CEZ /2023-----

medzi týmito zmluvnými stranami:

Budúci povinný z vecného bremena:

Názov: **Mesto Ružomberok**
Sídlo: **Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok**
V ktorého mene koná: **JUDr. Ľubomír Kubáň, primátor mesta**
IČO: **00315737**
DIČ: **2021339265**
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
samostatný územný samosprávny celok zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
(ďalej len „budúci povinný z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Budúci oprávnený z vecného bremena:

Obchodné meno: **Stredoslovenská distribučná, a.s.**
Sídlo: **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**
JUDr. Marián Cesnek, riaditeľ sekcie Právne, poverený
k podpisu na základe poverenia
IČO: **36442151**
DIČ: **2022187453**
Zápis v registri: **Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom**
Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L

(ďalej len „budúci oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Investor:

Obchodné meno: **boon.properties s.r.o.**
Sídlo: **Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava – Dúbravka**
V ktorého mene koná: **Jakub Kiska, konateľ**
IČO: **52954285**
Zápis v registri: **Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom**
Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.
144515/B

(ďalej len „investor“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spolu budúci oprávnený z vecného bremena, budúci povinný z vecného bremena a investor ďalej aj
ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

a

na základe rozhodnutia **Primátora Mesta Ružomberok zo dňa 19.06. 2023** v zmysle § 3 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 12, platné od 31.12. 2021 a účinné od 01.01. 2022 dohodli na nasledujúcom znení tejto zmluvy:

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti:
 - **EKN parc. č. 1-30384 o celkovej výmere 2908 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie**, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 17033, vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres a obec Ružomberok, k.ú. Ružomberok,
(ďalej len ako „**nehnuteľnosť**“ alebo „**pozemok**“).
2. Investor pripravuje realizáciu stavby „**15980 – Ružomberok – Pod skalami - Rozšírenie NNK**“ (ďalej aj len „**stavba**“), ktorou bude dotknutý pozemok EKN parc. č. 1-30384 o celkovej výmere 2908 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 17033, vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres a obec Ružomberok, k.ú. Ružomberok, podľa projektu stavby vypracovaného spoločnosťou ELSPOL - SK, s.r.o., so sídlom Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, zodpovedný projektant Ing. P. Mikušiak z 05/2023, v prílohe tejto zmluvy. **Investorom stavby „15980 – Ružomberok – Pod skalami - Rozšírenie NNK“** je spoločnosť **boon.properties s.r.o.**, so sídlom Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava – Dúbravka, IČO: 52954285.
3. Primátor mesta Ružomberok **Rozhodnutím primátora mesta Ružomberok zo dňa 19.06. 2023**, rozhodol o prebytočnosti nevyhnutnej časti majetku Mesta Ružomberok uvedeného v bode 1. tohto článku na základe ustanovenia § 14 ods. 1 a 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 12 a zámere zriadenia vecného bremena na časti tohto prebytočného majetku na základe ustanovenia § 15 ods. 1 a § 28 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 12 a v súlade s § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva sa uzatvára **za účelom** realizácie stavby „15980 – Ružomberok – Pod skalami - Rozšírenie NNK“ podľa projektu stavby vypracovaného spoločnosťou ELSPOL - SK, s.r.o., so sídlom Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, zodpovedný projektant Ing. P. Mikušiak z 05/2023.
5. Budúci oprávnený z vecného bremena a Investor má vedomosť o prípadných ťarchách na pozemku dotknutom vyššie uvedenou stavbou v zmysle zápisu na príslušnom liste vlastníctva a tieto je povinný akceptovať. Investor a Budúci oprávnený uvádzajú, že sa oboznámili s predmetom budúcej zmluvy a jeho stav mu je dobre známy. V prípade, ak sa v/na predmete tejto zmluvy nachádzajú inžinierske siete alebo elektroinštalácie rozvody, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva alebo o ich existencii budúci povinný nemal vedomosť, a ak by takéto ťarchy bránili splneniu účelu tejto zmluvy, Investor si s predchádzajúcim písomným súhlasom budúceho povinného na vlastné náklady zabezpečí ich prekládku, rekonštrukciu, v prípade ich poškodenia zabezpečí ich opravu na vlastné náklady.

Čl. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán uzavrieť v budúcnosti zmluvu o zriadení vecného bremena s podstatnými obsahovými náležitosťami, dohodnutými v tejto zmluve.
Predmetom budúcej zmluvy bude zriadenie vecného bremena v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako vlastníka pozemku špecifikovaného v článku I. bod 1. tejto zmluvy na časti tejto nehnuteľnosti:
 - „**strpieť uloženie inžinierskych sietí NN káblového vedenia, optickej chráničky HDPE a istiacich skríň VRIS a PRIS v rámci stavby: „15980 – Ružomberok – Pod skalami - Rozšírenie NNK“, prístup a údržbu uložených inžinierskych sietí a istiacich skríň VRIS a PRIS, a to na časti pozemku:**
EKN parc. č. 1-30384 z celkovej výmery 2908 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 17033, vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres a obec Ružomberok, k.ú. Ružomberok, podľa projektu stavby, vypracovaného spoločnosťou ELSPOL - SK, s.r.o., so sídlom Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, zodpovedný projektant Ing. P. Mikušiak z 05/2023, a to v rozsahu určenom geometrickým plánom, ktorý bude vyhotovený po realizácii stavby.
2. Vecné bremeno podľa bodu 1. tohto článku bude v budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zriadené podľa § 28 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 12, **za odplatu stanovenú znaleckým posudkom, pričom úhradu za zriadenie vecného bremena uhradí budúcemu oprávnenému investor v plnej výške.**
3. Práva zodpovedajúce vecnému bremenu budú spojené s vlastníctvom nehnuteľností budúceho povinného z vecného bremena, a preto budú prechádzať s vlastníctvom nehnuteľností na ich nadobúdateľa, t.z. zmluvné strany budúcou zmluvou zriadia **vecné bremeno s účinkami - in rem**, a to ako časovo neobmedzené vecné bremeno zriadené **na dobu neurčitú**.
4. Budúci povinný z vecného bremena súhlasí s realizáciou stavby uvedenej v bode 2. článku I. zmluvy a za týmto účelom so vstupom a prácami na dotknutej nehnuteľnosti.
5. Investor sa zaväzuje:
 - **stavbu realizovať** v súlade s projektom stavby vypracovaným spoločnosťou ELSPOL - SK, s.r.o., so sídlom Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, zodpovedný projektant Ing. P. Mikušiak z 05/2023,
 - **stavbu realizovať** v súlade s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní a v súlade s podmienkami a lehotami vydaných povolení a rozhodnutí v stavebnom konaní,
 - **stavbu zrealizovať**, t.z. zabezpečiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie ku stavbe najneskôr do 2 rokov od uzatvorenia tejto zmluvy,
 - **pri realizácii stavby udržiavať** na stavenisku čistotu a poriadok, postupovať s odbornou spôsobilosťou a dodržiavať všetky všeobecné záväzné predpisy ako aj podmienky tejto zmluvy. Budúci oprávnený z vecného bremena plne zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení podľa príslušných právnych predpisov,
 - **dodržiavať podmienky spätných povrchových úprav** zo dňa 28.06. 2023 podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve,
 - **dodržiavať podmienky** príslušných noriem pri realizácii prác, úprav terénu a po zrealizovaní prác vykonať úpravu terénu a pozemok uviesť do pôvodného stavu.
6. Investor a budúci oprávnený z vecného bremena podpisom na tejto zmluve vyslovene súhlasia so všetkými podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

Čl. III.

Podmienky uzatvorenia budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

1. Riadna zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až po realizácii stavby a zameraní rozsahu vecného bremena porealizačným geometrickým plánom s vyznačením skutočného rozsahu vecného bremena.
2. Investor vyzve budúceho povinného z vecného bremena na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa čl. II. tejto zmluvy do 1 mesiaca odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k príslušnej stavbe. V tejto lehote Investor k uzatvoreniu riadnej zmluvy zabezpečí porealizačný geometrický plán a znalecký posudok. O právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia je Investor povinný povinného z vecného bremena bez zbytočného odkladu písomne informovať.
3. Vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy zabezpečí Investor na vlastné náklady. Kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán overený príslušným katastrálnym odborom a znalecký posudok v potrebnom počte k uzatvoreniu zmluvy, budú prílohou výzvy na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, inak sa výzva nebude považovať za kompletnú a povinnosť zaslať výzvu sa nebude považovať za riadne splnenú.
4. V prípade, ak investor nesplní povinnosť zaslať riadne a v lehote výzvu na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, je budúci povinný oprávnený vyzvať investora na uzatvorenie zmluvy. Ak Investor na základe výzvy nezabezpečí potrebné podklady k uzatvoreniu zmluvy a nesplní záväzok uzavrieť zmluvu, môže povinný z vecného bremena požadovať, aby obsah zmluvy určil súd. Nárok na náhradu škody, ktorá by tým vznikla, ostáva povinnému z vecného bremena zachovaný.
5. Budúci povinný z vecného bremena, investor a budúci oprávnený z vecného bremena uzatvoria riadnu zmluvu o zriadení vecného bremena v lehotách a postupom určeným podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok a v príslušných interných predpisoch.
6. Návrh na vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať budúci povinný z vecného bremena. Náklady na zápis práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností znáša investor, ktorý bude uhrádzať správny poplatok za vkladové konanie na základe výzvy z príslušného Okresného úradu – katastrálneho odboru.

Čl. IV.

Doba trvania zmluvy a skončenie zmluvy

1. Záväzok budúceho povinného uzavrieť v budúcnosti zmluvu o zriadení vecného bremena trvá **po dobu 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.** Právo/nárok budúceho povinného z vecného bremena a tomu zodpovedajúci záväzok budúceho oprávneného a investora na uzatvorenie zmluvy ostáva zachovaný aj po uplynutí tejto doby.
2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je možné ukončiť aj:
 - dohodou zmluvných strán dňom nadobudnutia účinnosti dohody, prípadne ku dňu uvedenému v dohode,
 - odstúpením budúceho povinného od zmluvy z dôvodov a za podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka alebo z dôvodov uvedených v tejto zmluve:

- a) budúci povinný z vecného bremena je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:
 - investor poruší ktorúkoľvek podmienku uvedenú v čl. II. bod 5. tejto zmluvy.

Odstúpením od tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov zmluvných strán, ktoré sa stali splatnými za trvania zmluvy (najmä nárok na náhradu škody a na zaplatenie zmluvnej pokuty).

Čl. V.
Sankcie a náhrada škody

1. V prípade, ak investor nesplní alebo poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. II. bod 5. tejto zmluvy alebo inú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, sa investor zaväzuje uhradiť budúcemu povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 200 € (slovom: dvesto eur) za každé porušenie povinnosti jednotlivo. V prípade, ak investor na výzvu budúceho povinného nevykoná nápravu v lehote určenej budúcim povinným z vecného bremena, sa investor zaväzuje uhradiť budúcemu povinnému z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 50 € (slovom: päťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania budúceho oprávneného alebo investora s vykonaním nápravy.
2. Zaplatením zmluvnej pokuty sa investor nezbaňuje svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý prípadný nárok budúceho povinného z vecného bremena na náhradu škody, a to v plnom rozsahu.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť preukázateľnú škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane v prípade nedodržania podmienok uvedených v tejto zmluve, ako aj porušením zákona a iných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany považujú zmluvnú pokutu a ostatné sankcie podľa tejto zmluvy za primerané, čo potvrdzujú podpisom tejto zmluvy.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá podľa slovenského právneho poriadku. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy, či už vzhľadom k platnému právnemu poriadku alebo vzhľadom k jeho zmenám, stanú neplatnými, neplatné časti sa nahradia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.
2. Zmluva sa vyhotovuje v 8 vyhotoveniach, pre budúceho povinného z vecného bremena tri vyhotovenia, budúceho oprávneného z vecného bremena dve vyhotovenia totožného znenia a tri vyhotovenia zmluvy pre investora.
3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení platných právnych predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle budúceho povinného z vecného bremena a v CRZ.
4. **Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.**
5. Zmluva sa môže meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu alebo sporného nároku sa zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou vzájomnej dohody.
6. Všetky nároky a úkony vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči druhej zmluvnej strane uplatnené písomne doporučeným listom alebo odovzdané osobne.
7. Budúci oprávnený z vecného bremena a investor nie sú oprávnení postúpiť svoje práva, nároky, pohľadávky alebo povinnosti, či záväzky z tejto zmluvy na iný subjekt.
8. Povinnosť zmluvných strán doručiť písomnosť sa splní, len čo druhá zmluvná strana písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne. Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa považuje za platné a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na adresu sídla zmluvnej strany.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že na požiadanie si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť na splnenie predmetu a účelu tejto zmluvy.

10. Zmluva bola účastníkmi prečítaná, vzájomne vysvetlená, zmluvné strany jej obsahu porozumeli a keďže vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenu určitým a zrozumiteľným spôsobom, naznak súhlasu s jej obsahom pripájajú vlastnoručné podpisy a prehlasujú, že ju neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Za budúceho povinného z vecného bremena:
V Ružomberku, dňa: 15.12.2023

Za budúceho oprávneného z vecného bremena:
V ŽILINE....., dňa:

27-11-2023

JUDr. Ľubomír Kubáň,
primátor mesta

Stredoslovenská distribučná, a.s.
JUDr. Marián Cesnek,
riaditeľ sekcie Právne

Za investora:
V Ružomberku....., dňa: 14.12.2023

boon.properties, s. r. o.

ELSPOL - SK, s. r. o.
Miestneho priemyslu 1085
029 01 Námestovo


+421 918 555 701
projekty@elspolno.sk
www.elspolno.sk

strih
nos

DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE STAVEBNÉ
POVOLENIE

15980 – Ružomberok – Pod skalami
Rozšírenie NNK

Zodpovedný projektant: Ing. Patrik Mikušiak
Archivačné číslo: PO 23002
Dátum: 05/2023

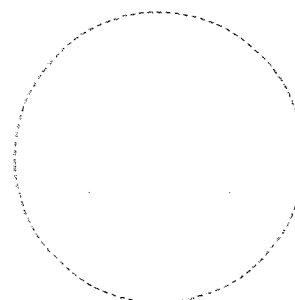

DOKUMENTÁCIA STAVBY

OBSAH

A/ SPRIEVODNÁ SPRÁVA
B/ SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
E/ TECHNICKÁ SPRÁVA
F/ PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

Prílohy:

Súpis použitých noriem
Protokol o určení prostredia

Výkres č.01	Situačný výkres stavby
Výkres č.02	Jednopolová schéma zapojenia NN siete
Výkres č.03	Uloženie káblov
Výkres č.05	Situácia širších vzťahov
Výkres č.06	Koordinačný výkres stavby

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE

Názov stavby: 15980 – Ružomberok – Pod skalami – Rozšírenie NNK
Katastrálne územie: KÚ Ružomberok
Okres: Ružomberok
Kraj: Žilinský
Zodpovedný projektant: Ing. Patrik Mikušiak
Zhotoviteľ dokumentácie: ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo
Stavebník a prevádzkovateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

A.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Rozvodná sústava: NN-3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C
Skratové pomery: určené v technickej správe, písm. E
Prostredie: Viď príloha - Protokol o určení vonkajších vplyvov č. PO 23002, vypracovaný odbornou projekčnou komisiou v zmysle platnej normy STN 33 2000-5-51:2010
Námrazová oblasť: STREDNÁ (STN 33 3300: 1983)
Stupeň dodávky: 3. stupňa, STN 34 1610 – §16107.
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
Technické zariadenie: V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., §4, odstavec 1, sa jedná o druh technického zariadenia elektrického, ktoré je zaradené do skupiny „B“ - Technické zariadenia s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

A.3 ČLENENIE STAVBY

Stavba obsahuje jeden stavebný objekt. Projektovaná kapacita dokumentácie zahŕňa:

Projektovaná kapacita: **SO.01 – Rozšírenie NNK**

- Montáž istiacich skríň PRIS, počet 1 ks
- Výmena istiacej skrine VRIS, počet 1 ks
- Montáž zemných NN vedení, celková trasa 102 m
- Montáž optickej chráničky HDPE 40, celková trasa 102 m
- Rozrezanie asfaltu v trase NNK, celková trasa 58 m
- Montáž zvodičov prepätia, počet 6 ks

A.4 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- technický návrh od SSD, a. s.
- katalóg prvkov a funkčných celkov KPFC, SSD, a. s.
- predpisy a normy STN platné v čase vyhotovenia dokumentácie
- katastrálna mapa v mierke 1:1000, výškopisné a polohopisné geodetické zameranie
- obhliadka existujúceho stavu

A.5 TERMÍNY ZAHÁJENIA A UKONČENIA

Projekčné práce: 05/2023
Montážne práce: Po právoplatnom stavebnom povolení
Uvedenie do prevádzky: Po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

B.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

B.1.1 POLOHA A STAV STAVENISKA

Stavba bude realizovaná v zastavanom území katastrálneho územia KÚ Ružomberok na ulici Pod Skalami.

Rozšírenie nového NN káblového vedenia je určené od existujúceho podperného bodu NN vzdušnej siete (miesto výmeny skrine VRIS 1 Pod Skalami 2 za VRIS 2.2 č.1437) v asfaltovom chodníku a ďalej v zeleni až po navrhovanú istiacu skriňu PRIS 5 č.1438 pri budúcom bytovom dome "Pod skalami". V celej trase navrhovaných NN zemných vedení sa do výkopu uloží aj optická chránička HDPE 40.

Trasa rozšírenia NN zemných vedení a polohy nových istiacich skríň VRIS a PRIS sú zrejmé zo situačného výkresu stavby.

Celá stavba bude realizovaná na povrchovo upravenom, mierne členitom teréne. Prístupnosť k miestu stavby je zabezpečená po miestnych cestných komunikáciách, obvyčajnými dopravnými prostriedkami.

B.1.2 POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY

Pre spracovanie mapových podkladov bolo použité geodetické zameranie, katastrálna mapa v mierke 1:1000 a energetická mapa GIS.

B.1.3 PRÍPRAVA VÝSTAVBY

Pred zahájením výstavby sa v trase nového NN vedenia rozreže asfaltový povrch chodníka a cesty na ul. Pod Skalami. Celková trasa rozrezania asfaltového povrchu je 58 m. Výkop sa po uložení nových vedení zhutní. Rozrezané povrchy sa po realizácii stavby uvedú do pôvodného stavu zabetónovaním a zaasfaltovaním.

Pre túto stavbu nie sú potrebné žiadne demolačné práce. Rovnako nie je potrebné zriaďovať skládky zeminy alebo materiálu. Pre celú stavbu nie je potrebné budovať prístupové cesty.

B.2 STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

B.2.1 ÚČEL STAVBY

Rozšírením NN zemnej siete sa vybuduje nový káblový rozvod pre pripojenie budúcich nových odberateľov elektrickej energie.

B.2.2 TECHNICKÉ RIEŠENIE

Vid' popis technického riešenia v E.1 POPIS RIEŠENIA.

B.2.3 DOPRAVA

Doprava materiálu a pracovníkov na stavbu sa bude zabezpečovať motorovými vozidlami po štátnych komunikáciách a miestnych komunikáciách.

B.2.4 ÚPRAVA PLOCH

Vid'. B.1.3 Príprava výstavby

B.2.5 VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stavba je nevýrobného charakteru a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

B.2.6 BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Montáž sa bude realizovať v beznapäťovom stave. Je potrebné dodržať všetky zásady bezpečnosti pri práci. Pred každým začatím prác sa skontroluje beznapäťový stav vedenia. Vedenie sa zaistí skratovaním zo všetkých možných smerov napájania. Po ukončení prác sa odpojené skratovanie vedenia pripojí na sieť. Otázky zaistenia vedenia sa riešia v spolupráci so SSD, a. s. Všetci montážnici musia byť poučení o postupe montážnych prác a bezpečnosti práce. **Pred začatím prác sa vytýčia všetky inžinierske siete, podzemné káblové vedenia a vodovodné potrubia.**

Medzi základné normy v oblasti bezpečnosti práce pri montážnych prácach a prevádzke energetických zariadení patria:

- STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
- STN 34 3101 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach.
- STN 34 3103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. prístrojoch a rozvádzačoch.
- STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

Skúšky elektrického zariadenia sa budú vykonávať na základe nižšie uvedených noriem, pričom kritériom úspešnosti vykonaných skúšok je vydanie správy o odbornej prehliadke a skúške el. zariadenia.

- STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
- STN 33 1600 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického prenosného náradia počas používania.

STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení ustanovuje Slovenský úrad bezpečnosti práce vo vyhláske č. 59/1982 Zb. z.

Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pri príprave a vykonávaní stavebných prác ustanovuje SÚBP a SBU vo vyhláske č. 147/2013 Zb. z. Požiadavky na odbornú spôsobilosť (kvalifikáciu) pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach sú určené vyhláškou MJBVaR SR č. 508/2009 Zb. z. Podľa vyhlášky MJBVaR č. 508/2009 Zb. z. môžu na vyhradených elektrických zariadeniach (VEZ) vykonávať činnosť len odborne spôsobilí pracovníci v rozsahu osvedčenia:

- obsluhovať VEZ v rozsahu, v kt. bol preukázateľne poučený, **poučený pracovník §20**
- vykonávať činnosť na VEZ **elektrotechnik (§21)**,
- vykonávať samostatne činnosť na VEZ **samostatný elektrotechnik (§22)**,
- riadiť činnosť pracovníkov s osvedčením §21 a §22 **elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§23)**.

Riadiť výstavbu môže len odborne spôsobilá osoba v zmysle zákona č.136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti vo výstavbe – **stavbyvedúci**.

B.2.7 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Nakoľko sa práce budú realizovať v bez napäťovom stave a pri montážach sa nebudú používať horľavé látky zvyšujúce nebezpečenstvo požiaru, nie je potrebné zvláštne protipožiarne zabezpečenie stavby.

B.2.8 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 v rozvodnej sieti NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Ochrana v bežných podmienkach: | Ochrana izolovaním živých častí |
| | Ochrana zábranami alebo krytmi |
| | Ochrana umiestnením mimo dosahu |
| Ochrana pri poruche: | Ochrana samočinným odpojením napájania |

B.2.9 OCHRANA PRED PREPÄTÍM

Ochrana voči prieniku vzdušného prepätia je zabezpečená v existujúcej blo kovej trafostanice 198/ts/770. Ochrana voči prieniku vzdušného prepätia na NN strane sa zabezpečí zvodičmi prepätia v súlade s STN 38 0810:1986. NN zvodiče prepätia sa osadia v mieste prechodu NN vzdušných vedení do zeme. Odpor uzemnenia má byť najviac $R_z < 10 \Omega$. Uzemňovacie zvody zvodičov prepätia musia byť vodivo spojené s uzemňovacou sústavou. Umiestnenie zvodičov prepätia je zrejmé z jedнопólovej schémy zapojenia NN siete.

B.2.10 OCHRANA PRED KORÓZIOU

Na stavbu sú navrhnuté plastové respektíve pozinkované oceľové časti. Ochranné nátery nových častí nie sú potrebné.

B.2.11 OCHRANNÉ PÁSMO

V zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z. z., Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na ochranu zariadení sústavy zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo elektrických vedení je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných vodičov/káblov vedení vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného vodiča/kábla. Táto vzdialenosť je pre nové zemné NN vedenia a existujúce zemné VN vedenia je podľa ods. 7 písm. a) 1 m pri napätí do 110 kV

Zakázané činnosti v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia sú uvedené v zákone č. 251/2012 Z. z., § 43, ods. 8.

Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300, čl. 6.34). Podľa uvedenej normy, platia pre 1 kV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek nasledovné vodorovné/zvislé vzdialenosti od:

NN vedenia 1kV	VN vedenia 22kV	Oznam. vedenia	Plynovodu 0,005Mpa	Vodovodu
0,05m/0,05m	0,2m/0,2m	0,3m/0,3m	0,4m/0,1m	0,4m/0,4m

V prípade že je kábel v mieste križovania alebo v súbehu uložený v chráničke je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť na:

NN vedenia 1kV	VN vedenia 22kV	Oznam. vedenia	Plynovodu 0,005Mpa	Vodovodu
0,05m/0,05m	0,2m/0,2m	0,1m/0,1m	0,4m/0,1m	0,4m/0,2m

Realizáciou stavby sa neporušia ochranné pásma.

B.3 ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce sa budú realizovať po vytýčení inžinierskych sietí ktoré sa v mieste stavby nachádzajú. Uvažovaná zemina je triedy III a IV. Zemné práce sa budú vykonávať prevažne ručne a v technike dostupných miestach trasy navrhovaných vedení strojne.

Pri realizácii stavby je nutné postupovať podľa platných technologických postupov, smerníc a ostatných vnútorných predpisov platných v SSD, a. s. Pri spojovaní a ukončovaní je nutné používať nástroje doporučené výrobcom použitých káblových súborov, práce musí vykonávať kvalifikovaný a oprávnený montér pre daný druh činnosti a musia byť dodržané všetky postupy stanovené pre montáž. Po realizácii stavby sa komunikácie, spevnené plochy a terén po výkopových prácach uvedú do pôvodného stavu. Prebytočná zemina sa rozhrnie v teréne tak, aby po jej usadení nevznikali prepadliny.

Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Spôsob ukladania káblov určuje STN 34 1050 a 33 2000 5-52.

B.4 ODPADY

So vzniknutým odpadom sa bude zaobchádzať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. a 366/2015 Z. z. pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi.

Všetky údaje sú uvedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení neskorších predpisov. Predpokladané odpady a ich množstvo podľa katalógu:

Predpokladané a ich odhadované množstvo podľa katalógu:

Kat. č.	Názov odpadu	Kateg.	Množstvo	Likvidácia odpadu
20 01 36	Vyradené el. zariadenia iné ako 20 01 21 a 20 01 35	O	5 kg	Zberné suroviny
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako 17 05 03	O	0 kg	Rozhrnutie v teréne
17 03 02	Bitúmenové zmesi a iné ako 17 03 01	O	2000 kg	Skládka odpadov

Výkopová zemina sa použije na spätný zásyp a úpravu terénu v mieste stavby. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa podľa § 1 ods. 2 písm. h) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je realizátor stavby povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu. Recyklovateľné odpady sa odovzdajú sa na zhodnotenie oprávnenej organizácii.

E. TECHNICKÁ SPRÁVA

E.1 TECHNICKÉ RIEŠENIE

Názov stavby: 15980 – Ružomberok – Pod skalami - Rozšírenie NNK

E.1 TECHNICKÉ RIEŠENIE

Rozvodná sústava: NN-3+PEN, 50Hz, 230/400V, TN-C
Trasa: Trasa rozšírenia NNK je určená z vymenenej istiacej skrine VRIS 2.2 č.1437 po navrhovanú istiacu skriňu PRIS 5 č.1438.
Káble a vodiče: NN rozvodné vedenie:
Zemný kábel NAYY-J 4x240, celková trasa 102 m
Uloženie káblov: Káble budú uložené v zemi v PVC chráničkách D110.
Optická chránička: Optická chránička HDPE 40 čiernej farby s oranžovým pruhom, priemer 40/33 mm, min. mechanické zaťaženie 450 N, celková trasa 102 m
Istiacie skriň: Pilierové rozvodné istiacie skrine vyrobené z recyklovateľného tvrdého polyesteru vystuženého skleným vláknom bez obsahu halogénov v bezúdržbovom prevedení. Materiál je odolný voči UV žiareniu a poveternostným podmienkam.
Typy skríň:
VRIS 2.2 č. 1437 – typ VRIS 2K II P4+KKP, počet 1ks
PRIS 5 č. 1438 – typ PRIS 5 DIN1 L VV 6/0, P2 IP2x, počet 1 ks
Istenie: Nožovými poistkami gG v zmysle jednopólovej schémy zapojenia.

Technické riešenie:

Existujúca istiacia skriňa VRIS 1 Pod skalami 2 na existujúcom podpernom bode DB vzdušnej NN siete sa vymení za novú istiacu skriňu VRIS 2.2 č.1437. Nová ochrana voči vzdušnému prepätiu sa zabezpečí zvodíčkmi prepätia. Zvodiče prepätia sa v zmysle platných predpisov a noriem uzemnia pod min. hodnotu uzemnenia $R_z < 10\Omega$. Umiestnenie zvodíčkov prepätia je zrejmé zo situačného výkresu stavby.

Z vymenenej istiacej skrine VRIS 2.2 č.1437 sa novým NN zemným káblom NAYY-J 4x240 pripojí nová istiacia skriňa PRIS 5 č.1438. Zapojenie NN sietí sa vyhotoví v zmysle výkresu jednopólovej schémy zapojenia.

Každá istiacia skriňa sa uzemní uzemňovacou pásovinou FeZn 30x4. Uzemňovacia pásovina sa uloží do výkopu spolu s novým zemným NN vedením. Viď E.3 Uzemnenie.

Nové káblové vedenia sa uložia do káblových chráničiek D110, položia do zeme a prekryjú výstražnou PVC červenou fóliou tak, ako znázorňuje výkres uloženia káblových vedení. V celej trase navrhovaných NN zemných vedení sa do výkopu uloží aj optická chránička HDPE 40.

Pri ukladaní káblov je potrebné vyvarovať sa neprimeraným ťahom káblov, a je nutné dodržiavať výrobcom predpísané minimálne polomery ohybu. Pred ukončením montáže sa káble označia štítkami s označením čísla kábla a smerovania.

E.2 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 v rozvodnej sieti NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C:

Ochrana v bežných podmienkach: Ochrana izolovaním živých častí
Ochrana zábranami alebo krytmi
Ochrana umiestnením mimo dosahu
Ochrana pri poruche: Ochrana samočinným odpojením napájania

V NN rozvodnej sústave TN-C je ochrana pri poruche zabezpečená samočinným odpojením napájania. Podľa čl. N2.1.1, STN 33 2000-4-41 sa v distribučnej sústave odporúča čas odpojenia neprevyšujúci 5 s. V odôvodnených prípadoch sa pripúšťa čas odpojenia neprevyšujúci 30 s.

Charakteristiky ochranných prístrojov a impedancie obvodov musia spĺňať požiadavku N2.1.2, STN 33 2000-4-41 a vyhovovať STN 33 22000-4-43. Všetky neživé časti inštalácie v sieti NN sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných vodičov. V pevných el. rozvodoch môže funkciu ochranného aj neutrálneho vodiča zastávať jeden vodič PEN za predpokladu, že sú splnené predpoklady 543.4 v HD 60364-5-54.

E.3 UZEMNENIE

Uzemnenie zvodičov prepätia

Betónový podperný bod, ktorých súčasťou výzbroje sú ochrany voči prepätiu sa uzemnia. Ako zvod k zvodičom prepätia sa použije zemné lano FeZn 50 mm² (drôt FeZn 10 mm), ktoré sa spojí s do zeme uloženým uzemňovacím pozinkovaným pásom FeZn 30x4 mm, príp. zemnou doskou ZD 01 2000x250 mm. Hodnota zemného odporu uzemnenia nemá byť väčšia než $R_z < 10 \Omega$.

Uzemnenie istiacich skríň VRIS a PRIS

Podľa prílohy N2.3, STN 33 2000-4-41 sa pri ochrane samočinným odpojením napájania využíva ochranný vodič NN siete (PEN). Jednotlivé uzemnenia vodiča PEN musia byť vhodne rozmiestnené a majú mať odpor uzemnenia najviac 15Ω , (nie je potrebné ukladať uzemňovacie pásy dlhšie ako 20 m) koniec vedenia a koniec odbočiek najviac 5Ω (nie je potrebné ukladať uzemňovacie pásy dlhšie ako 50 m). Uzemnenie sa vyhotoví pásovinou FeZn 30x4, ktorá sa uloží do výkopu spolu s navrhovaným zemným NN vedením.

Výpočet zemného odporu R_p paprskového uzemňovača (pás) v homogénnej pôde:

Vstupné údaje: $L = 50 \text{ m}$ (dĺžka paprskového uzemňovača)
 $d = 0,015 \text{ m}$ (polovica šírky pásového uzemňovača)
 $\rho_s = 100 \Omega$ (rezistivita pôdy v mieste stavby)

$$R_p = \frac{\rho_s}{2\pi \cdot L} \ln \frac{L^2}{0,015} = 3,83 \Omega < R_z$$

Uzemňovacie vodiče je potrebné v mieste prechodu do zeme v dĺžke najmenej 20 cm nad povrchom a 30 cm pod povrchom zabezpečiť pasívnou ochranou.

E.4 ZAISTENIE BEZPEČNOSTI PRÁCE POČAS VÝSTAVBY A PREVÁDZKY

Pri práci na elektrických zariadeniach alebo v jeho blízkosti musí byť dokonale zaistené pracovisko a dozor pri práci. Pred uvedením do prevádzky musí byť elektrické zariadenie odskúšané. Pri montáži, ako aj pri prevádzke je nutné dôsledne dodržiavať ustanovenie príslušných noriem, a to najmä STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3103, STN 34 3108.

Prevádzkovateľ je povinný počas výstavby zabezpečiť zamedzenie vstupu nepovolaných osôb. Manipulovať a obsluhovať technické zariadenie na NN strane môžu len pracovníci na to určení podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. z.

E.5 ZÁSADY NA VYKONÁVANIE SKÚŠOK ZARIADENÍ

Prvá odborná skúška a odborná prehliadka:

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. z., § 13 sa po ukončení montáže musí vykonať na vyhradenom technickom zariadení odborná prehliadka a odborná skúška odborne spôsobilou osobou podľa § 24 – revízny technik. O vykonanej prehliadke a odbornej skúške sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje:

- a.) meno, priezvisko, podpis, číslo osvedčenia a odtlačok pečiatky
b.) zistenia odbornej prehliadky a odbornej skúšky
c.) záver o spôsobilosti VTZ na ďalšiu prevádzku.

Revízia elektrického zariadenia musí vyhovovať stanovám v zmysle STN 33 2000-6. Posudzované zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia bola ukončená so záverom, že zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení.

E.6 ZOSTATKOVÉ RIZIKÁ

Analýza zostatkových rizík nadväzuje na navrhované riešenie a na protokol o určení prostredia. Z navrhovaného riešenia môžu vzniknúť nasledovné riziká:

Elektrické ohrozenie:

- dotyk osôb so živými časťami (priamy dotyk) - pri oprave a údržbe
- dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenia izolácie (nepriamy dotyk)
- Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži.
- Otvorené dvere rozvádzačov.
- Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie príводы.
- Oprava poistiek
- Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami
- Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

Kombinácia ohrození:

- obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení
- vonkajší vplyv na elektrické zariadenie
- chyby obsluhy
- ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad
- nevhodné držanie tela a zvýšená námaha
- zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov
- neprimerané miestne osvetlenie
- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres
- ľudské chyby alebo správanie

Odhadovanie rizika:

- poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov

Návrh opatrení voči týmto rizikám:

- starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení
- dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhu, údržbe a opravách
- používaním osobných a ochranných pracovných prostriedkov
- preukázateľným a pravidelným poučením/ zaškolením / pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením

F. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

F.1 MIESTO STAVBY

Katastrálne územie: KÚ Ružomberok
Okres: Ružomberok
Kraj: Žilinský

F.2 POPIS STAVENISKA

Vid' B.1.1 Poloha a stav staveniska.

F.3 UPOZORNENIE

Pri križovaní a súbehu s cudzími inžinierskymi sieťami sa pred realizáciou stavby zabezpečí ich vytýčenie. Trasovanie inžinierskych sietí je zrejmé z priloženého situačného výkresu stavby. Hĺbku uloženia podzemných sietí určí ich správca na základe vytýčenia. Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

F.4 ČASOVÝ POSTUP PRÁC

Projekčné práce: 05/2023
Montážne práce: Po právoplatnom stavebnom povolení
Uvedenie do prevádzky: Po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí

F.5 VYPÍNANIE VEDENIA

Celá stavba sa bude prevádzať v beznapäťovom stave. Počas celej výstavby je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti pri práci. Pred každým začatím prác sa skontroluje beznapäťový stav vedenia. Otázky spojené s vypínaním vedenia sa budú riešiť v spolupráci so SSD, a. s. Všetci pracovníci budú oboznámení s každodennou situáciou napájania siete i s bezpečnostnými predpismi.

F.6 OSTATNÉ

Pri realizácii stavby je nutné postupovať podľa platných technologických postupov, smerníc a ostatných vnútorných predpisov platných v SSD, a. s. Pri spojovaní a ukončovaní je nutné používať nástroje odporúčané výrobcom použitých káblových súborov, práce musí vykonávať kvalifikovaný a oprávnený montér pre daný druh činnosti a musia byť dodržané všetky postupy stanovené pre montáž. Počas výstavby je potrebné dodržať všetky normy STN a PNE, prípadne ďalšie podnikové smernice, ako i všetky zásady BOZP. Po ukončení výstavby je potrebné uviesť terén do pôvodného stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť majiteľom.

Súpis použitých noriem

STN 33 2000-1:2009-04	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície
STN 33 2000-4-41:2019-03	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.
STN 33 2000-4-43:2010-12	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom
STN 33 2000-5-51: 2010-05	Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
STN 33 2000-5-52: 2012-04	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54: 2012-08	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče
STN 33 2000-6: 2022-06	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia
STN EN 60038: 2012-09	Normalizované napätia CENELEC
STN EN 61140: 2016-10	Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia
STN 33 3300: 1983-01	Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajších silových vedení
STN 34 3100: 2001-08	Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
STN 38 1754: 1974-07	Dimenzovanie elektrického zariadenia podľa účinku skratových prúdov
STN 73 6005: 1985-01	Priestorová úprava vedení technického vybavenia
STN EN 62305-1/2/3/4	Súbor noriem Ochrana pri zásahu blesku. Časť 1/ Časť 2/ Časť 3/ Časť 4
PNE 38 2161	Voľba a uloženie káblov v energetických zariadeniach
Vyhláška č. 508/2009 Z. z.	Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Protokol č. PO 23002

O určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou projekčnou komisiou
podľa normy STN EN 33-2000-5-51:2010

Názov stavby: 15980 – Ružomberok – Pod skalami - Rozšírenie NNK

Zloženie Komisie:

Predseda:	Ing. Mikušiak Patrik, zodpovedný projektant
Zodpovedný projektant:	Ing. Mikušiak Patrik, zodpovedný projektant
Členovia:	Šimurda Martin, projektant EZ
	Ing. Bublík Jozef, projektant EZ

Použité podklady:

- a) Obhliadka na mieste stavby
- b) Dokumentácia stavby
- b) Technické normy: STN 33 2000-5-51:2010.

Popis technického procesu:

Elektrické zariadenia budú slúžiť na prenos, rozpájanie a distribúciu elektrickej energie.

Rozhodnutie:

Komisia preprojektovanie posúdila prostredie na základe funkčnosti a umiestnenia el. zariadení podľa STN 33 2000-5-51:2010 a rozhodla nasledovne:

Rozvádzače VRIS a PRIS:

AA8, AB8, AC1, AD2, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AT3, AQ2, AR2, AS2, AU2, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Zemné vedenia NNK:

AA4, AC1, AE4, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AP1, AQ2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Zdôvodnenie:

Umiestnenie stavby je na vonkajšom prostredí. IP ochrana nových zariadení je určená výrobcom.

V Námestove 05/2023

predseda komisie

Tabuľka vonkajších vplyvov v zmysle normy STN 33 2000-5-51:2010		
Vonkajší vplyv	Kód	Charakteristika
A - Prostredie		
Teplota okolia	AA4	-5°C až +40°C
	AA8	-50°C až +40°C
Atmosférické podmienky - vlhkosť a teplota súčasne	AB8	-50°C až +40°C Relatívna vlhkosť:15-100% Absolútna vlhkosť 0,04-36 g/m ³
Nadmorská výška	AC1	Normálne, do 2000m
Výskyt vody	AD2	Voľne padajúce kvapky (dá žd')
Výskyt cudzích telies	AE4	Malá prašnosť, IP5X
Korozívne alebo znečisťujúce látky	AF2	Atmosférický, IP44
Mechanické namáhanie - nárazy	AG1	Slabé
Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1	Slabé
Výskyt rastlínstva alebo plesní	AK1	Bez nebezpečenstva
Výskyt živočíchov	AL2	Nebezpečný (hmyz, vtáctvo, ...)
Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy	AM1	
Slnečné žiarenie	AN3	Silné, 700-1120W/m ²
Seizmické účinky	AP1	Zanedbateľné, do 0,3m/s ²
Blesk	AQ3	Priame ohrozenie
Pohyb vzduchu	AR2	Stredný, 1-5m/s
Vietor	AS2	Stredný, 20-30 m/s
Snehová pokrývka	AT3	Významná, nad 40cm
Námraza	AU2	Ľahká námraza, do 1kg/m
B - Využitie		
Spôsobilosť osôb	BA1	Bežná, laici
Odpor ľudského tela	BB2	Normálny odpor
Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme)	BC2	Zriedkavý
Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	Malá hustota osôb/ľahký únik
Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1	Bez významného nebezpečenstva
C - Druh stavby		
Konštrukčné materiály	CA1	Nehorľavé
Stavebná konštrukcia	CB1	Zanedbateľné nebezpečenstvo

Legenda značiek:

- Navrh. zemné vedenie NN
- Navrh. istiača rozvodná skriňa PRIS
- Navrh. istiača rozvodná skriňa VRIS
- Navrh. uzemnenie NN
- Navrh. zvodice prepätia
- Exist. vzdušné NN vedenie
- Exist. vzdušné prípojkové vedenie NN
- Exist. zemné prípojkové vedenie NN
- Exist. odberné miesto
- Exist. elektromerový rozvádzač
- Exist. jednoduchý betónový podperný bod NN

- Budova (developer'ský zámer)
- Asfaltová plocha (cesta, chodník)
- Spevnená plocha (existujúca, budúca)
- Oplotenie
- Exist. drevený podperný bod telekom
- Exist. dvojité drevený podperný bod telekom
- Strom
- Rozrezenie betónu / rozrezenie asfaltu
- Exist. skriňa Telekom (demonťáž)


- Katastrálna mapa KNC
- Katastrálna mapa KNE

Legenda farieb:

- Navrhované časti NN siete
- Existujúce časti NN siete
- Navrhované postranné ochranné pásmo 1m

- Katastrálna mapa KNC
- Katastrálna mapa KNE

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v sieti NN - 3 - 230/400V, 50Hz, TN-C (STN 33 2000-4-41):
 Ochrana v bežných podmienkach: Ochrana izolovaním živých častí
 Ochrana zabránením alebo krytím
 Ochrana umiestnením mimo dosahu
 Ochrana pri poruche: Ochrana samočinným odpojením napájania

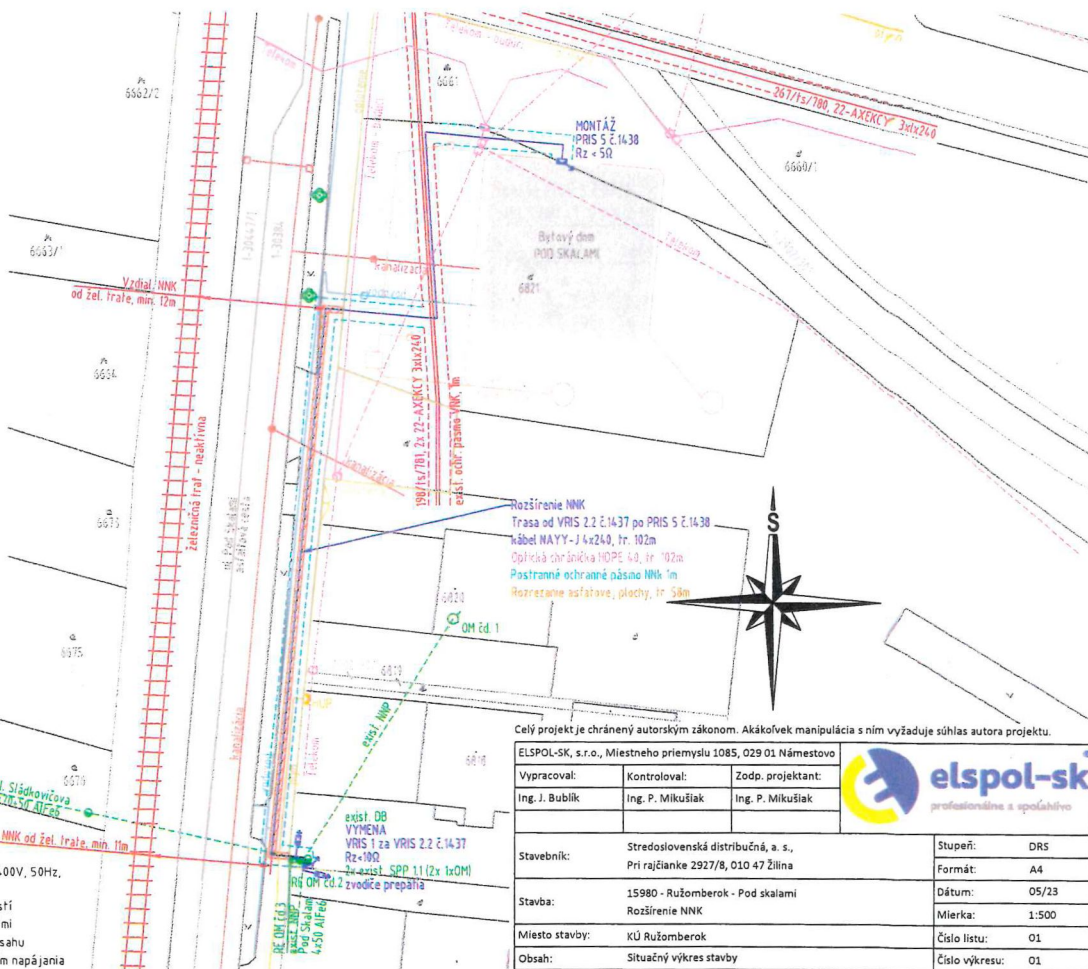

Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo

Vypracoval: Ing. J. Bubík Kontroloval: Ing. P. Mikušák Zodp. projektant: Ing. P. Mikušák



Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Stupeň: DR5

Stavba: 15980 - Ružomberok - Pod skalami Rozšírenie NNK

Formát: A4

Miesto stavby: KÚ Ružomberok


Dátum: 05/23

Obsah: Situačný výkres stavby

Mierka: 1:500

Číslo listu: 01

Číslo výkresu: 01


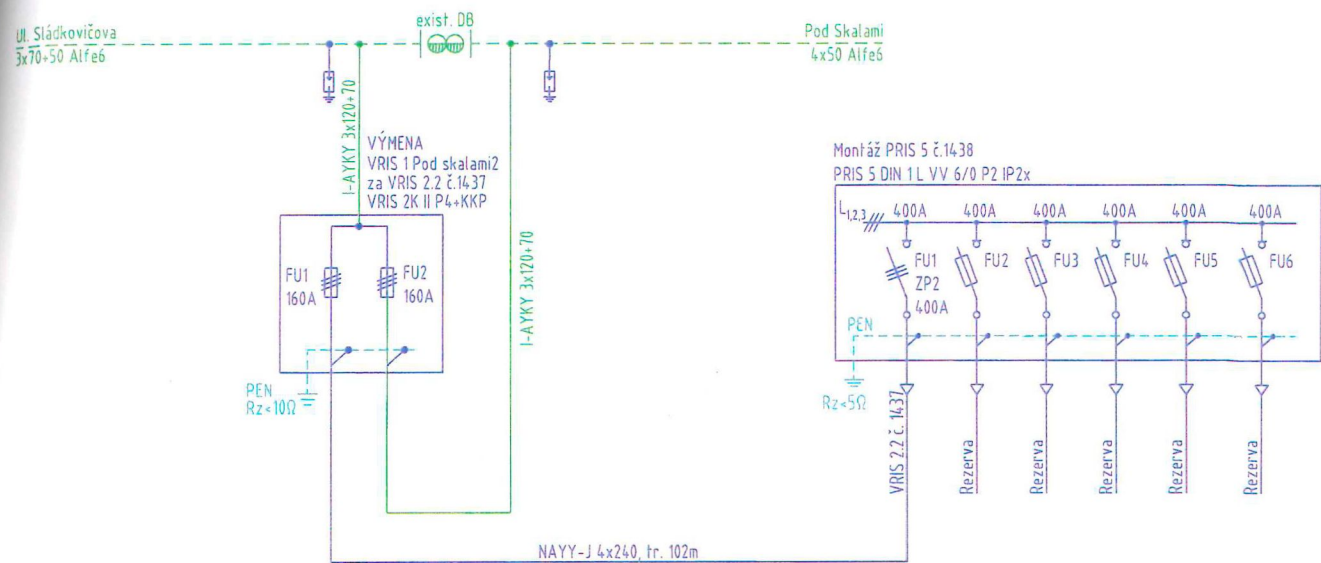


Legenda farieb: Navrhované časti NN siete
 Existujúce časti NN siete

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v sieti NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C (ISTN 33 2000-4-41):
Ochrana v bežných podmienkach: Ochrana izolovaním živých častí
Ochrana zábranami alebo krytmi
Ochrana umiestnením mimo dosahu
Ochrana pri poruche: Ochrana samočinným odpojením napájania

Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo			
Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	
Ing. J. Bublík	Ing. P. Mikušiak	Ing. P. Mikušiak	
Stavebník:	Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina		Stupeň: DRS
			Formát: A4
Stavba:	15980 - Ružomberok - Pod skalami Rozšírenie NNK		Dátum: 05/23
			Mierka: -
Miesto stavby:	KÚ Ružomberok		Číslo listu: 01
Obsah:	Jednopolová schéma zapojenia NN siete		Číslo výkresu: 02

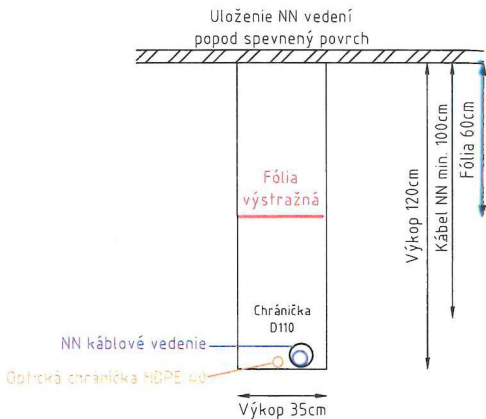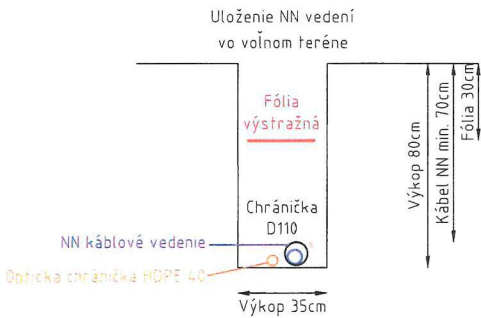

NAJMEŇŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ STN 73 6005												
Síťové káble	Síťové káble				Oznamovanie káble	Plynovody		Vodovodné potrubia	Teploty	Slabý	Kola, drôty elektrické	
	1 kV	10 kV	35 kV	110 kV		do 0,05 MPa	do 0,3 MPa					
Najmenšie dovolené vzdialenosti káblového vedenia pri súbehu [m] ⁽¹⁾												
1 kV	0,05	0,15	0,2	0,2	0,3 ⁽¹⁾	0,1 ⁽¹⁾	0,4	0,6	0,4	0,3	0,5	1,0
10 kV	0,15	0,15	0,2	0,2	0,8 ⁽¹⁾	0,3 ⁽¹⁾	0,4	0,6	0,4	0,7	0,5	1,0
35 kV	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8 ⁽¹⁾	0,3 ⁽¹⁾	0,4	0,6	0,4	1,0	0,5	1,0
Najmenšie dovolené vzdialenosti káblového vedenia pri križovaní [m] ⁽¹⁾												
1 kV	0,05	0,15	0,2	0,2	0,3 ⁽¹⁾	0,1 ⁽¹⁾	0,4 ⁽¹⁾	0,2 ⁽¹⁾	0,3 ⁽¹⁾	0,3	1,0	1,0
10 kV	0,15	0,15	0,2	0,2	0,8 ⁽¹⁾	0,3 ⁽¹⁾	0,4 ⁽¹⁾	0,2 ⁽¹⁾	0,4 ⁽¹⁾	0,5 ⁽¹⁾	0,3	1,0
35 kV	0,2	0,2	0,2	0,25 ⁽¹⁾	0,8 ⁽¹⁾	0,3 ⁽¹⁾	0,4 ⁽¹⁾	0,2 ⁽¹⁾	0,4 ⁽¹⁾	0,5 ⁽¹⁾	0,5	1,0

Poznámky:

1) Vzdialenosti sa merali medzi vonkajšími povrchmi káblov, potrubí, ochrannej konštrukcie, alebo kolajnice bližšie k vedeniu.

4) Nechránené.

5) V kanáloch alebo betónových chráničkách. Podľa ustanovenia ČSN/STN 34 1100.

6) Kábel je v chráničke s presahom 1,0m na každú stranu. Pre kábel bez ochranného krytu sa zväčšujú vzdialenosti takto: Pri križovaní NTL plynovodu s káblami do 35kV na 4,0m. Pri križovaní STL plynovodu káblami do 10kV na 1,0m, s káblami do 35kV na 1,5m.

7) Pri uložení v chráničke možno primerane znížiť.

8) Až k vonkajšiemu lícu stavebnej konštrukcie.

9) Kábel nižšieho napätia je uložený v chráničke.

Nové zemné káblové vedenia sa ukladajú do hĺbky v zmysle náčrtov pričných rezov uloženia NN vedení. NN káble sa ukladajú do korugovaných chráničiek D110. Do výšky 400mm nad faktom chránené a uložené káble sa umiestni výstražná PVC fólia červenej farby. Pred začatím výkopových prác sa požiadajú o vytyčenie všetkých inžinierskych sietí, ktoré sa v trase nových vedení nachádzajú. Pri uložení káblov do zeme sa dodržia podmienky súbehu a križovania inžinierskych sietí, podľa STN 73 6005. Hĺbku a trasovanie inžinierskej siete určí jej správca.

Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo			
Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	
Ing. J. Bubík	Ing. P. Mikušák	Ing. P. Mikušák	
Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina			Stupeň: DRS
Stavba: 15980 - Ružomberok - Pod skalami Rozšírenie NNK			Formát: A4
Miesto stavby: KÚ Ružomberok			Dátum: 05/23
Obsah: Uloženie káblov			Mierka: -
			Číslo listu: 01
			Číslo výkresu: 03



Mesto Ružomberok

Mestský úrad - oddelenie technickej správy

Mestský úrad Ružomberok
Oddelenie právnych služieb
Mgr. Michaela Buková

Váš list číslo/zo dňa 26.06.2023
Interný doklad

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Dávid Žerebák/044/4314444

Ružomberok
28.06.2023

Vec: Podmienky spätných povrchových úprav.

Listom zo dňa 26.06.2023 ste nás požiadali o stanovisko a špecifikáciu spätných povrchových úprav komunikácií, chodníkov, spevnených plôch, zelených pásov z hľadiska technickej infraštruktúry.

Stanovisko k žiadosti spoločnosti ELSPOL – SK, s. r. o., zhotoviteľa stavby „SO.01 – Rozšírenie NNK“ v katastrálnom území Mesta Ružomberok na pozemku parc. č. EKN 30384. Z hľadiska technickej infraštruktúry Vám dávame nasledovné podmienky Mesta Ružomberok:

- Samotná stavba bude podliehať stavebnému konaniu.
- Stavebník podľa zákona 135/1961 Zb. pre zvláštne užívanie MK je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí.
- Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné trasu prejsť so zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa stavby „SO.01 – Rozšírenie NNK“ a zodpovedným pracovníkom Mestského úradu Ružomberok.
- Na plochách, kde má MK živičný kryt je žiadateľ povinný narezať okraj ryhy v mieste výkopu.
- Živičný kryt MK pri priečnom prekopaní vozovky žiadateľ obnoví v šírke o 20cm väčšej na každú stranu od okraja ryhy výkopu.
- Živičný kryt MK pri pozdĺžnom prekopaní vozovky žiadateľ obnoví v šírke jedného jazdného pruhu alebo chodník, v celej jeho šírke (v prípade ak nebude dohodnuté inak).
- Povrchová úprava novo položeného živičného krytu s pôvodným bude zaliata asfaltovou zálievkou po celej dĺžke, aby nedochádzalo k zatekaniu a následnému poškodzovaniu MK.
- Zásyp ryhy v spevnených plochách MK žiadateľ vykoná štrkodrvou, pričom je povinný zásyp zhutňovať po vrstvách.
- Zásyp výkopu v plochách cestnej zelene vykoná žiadateľ zeminou, pričom vrchnú vrstvu výkopu o hrúbke 30cm zasype ornitou. Žiadateľ po vykonaní zásypu ryhy v cestnej zelene je povinný obnoviť pôvodnú zeleň.
- Ku kontrole kvality vykonanie zásypu rýh je žiadateľ povinný prizvať povereného pracovníka Mestského úradu. V prípade, že zásyp rýh žiadateľ vykoná bez prítomnosti správcu MK, je povinný potvrdiť správnosť kvality zásypu ryhy sondami, vykonanými za prítomnosti správcu MK. Počet sond sa určí na tvare miesta.
- Pred uvedením spevnených častí MK do pôvodného stavu je žiadateľ povinný predložiť správcovi MK doklad o vykonaní merania kvality zhutnenia podložia.
- Poškodené obrubníky a dlažbu žiadateľ vymení za nové z toho istého materiálu, farby a tvaru.
- Opravu poškodených častí MK žiadateľ vykoná podľa zákona 135/1961 Zb. pre zvláštne užívanie MK, podľa ktorého je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí.

Ing. Dávid Žerebák
oddelenie technickej správy

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Okres	: 508	Ružomberok	Dátum vyhotovenia	: 10.7.2023
Obec	: 510998	Ružomberok	Čas vyhotovenia	: 9:21:03
Katastrálne územie	: 853801	Ružomberok	Údaje platné k	: 7.7.2023 18:00:00

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 17033

ČIASTOČNÝ

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra „C“ nevyžiadané.

Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu

Počet parciel: 1

Parcelné číslo	Výmera v m ²	Druh pozemku	Pôvodné katastrálne územie	Spoločná nehnuteľnosť	Umiestnenie pozemku
30384	2908	Zastavaná plocha a nádvorie	1	1	1
Iné údaje: Bez zápisu					

Ostatné PARCELY registra „E“ nevyžiadané.

Legenda


- Umiestnenie pozemku
- 1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
- Spoločná nehnuteľnosť
- 1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
- Pôvodné katastrálne územie
- 1 RUZOMBEROK-KOMASACIA

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI

Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Poradové číslo	Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov Miesto trvalého pobytu / Sídlo Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj	Spoluvlastnícky podiel
1	Mesto Ružomberok, Mámostie A. Hlinku 1, Ružomberok, PSČ 034 01, SR, IČO: 315737	1/1
	Titul nadobudnutia	



Mesto Ružomberok

Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 315 737
zastúpené JUDr. Ľubomírom Kubáňom, primátorom mesta

samostatný územný samosprávny celok zriadený zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

ROZHODNUTIE primátora mesta Ružomberok zo dňa 19.06.2023

I. Primátor Mesta Ružomberok JUDr. Ľubomír Kubáň, podľa § 3 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 12, platné od 31.12. 2021 a účinné od 01.01.2022:

rozhodol o prebytočnosti majetku Mesta Ružomberok na základe ustanovenia § 14 ods. 1 a ods. 2 v spojení s § 15 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, a to časti:

- **pozemku EKN parc. č. 1-30384 o celkovej výmere 2908 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,**

ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 17033, vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre okres a obec Ružomberok, k.ú. Ružomberok,

II. Primátor Mesta Ružomberok JUDr. Ľubomír Kubáň podľa § 3 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok, verzia 12, platné od 31.12. 2021 a účinné od 01.01. 2022:

rozhodol o zriadení vecného bremena na prebytočnom majetku Mesta Ružomberok, uvedenom v I., na základe ustanovenia § 28 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Ružomberok **a uzatvorení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so: Stredoslovenskou distribučnou, a.s.,** so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L ako budúcim oprávneným z vecného bremena a so spoločnosťou boon.properties s.r.o. so sídlom Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava – Dúbravka, IČO: 52954285, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 144515/B ako investorom, v nasledovnom znení zmluvy v prílohe:

V Ružomberku, dňa 10.07.2023

JUDr. Ľubomír Kubáň,
primátor mesta



Stredoslovenská
distribučná

Z-D-00080524-2021

POVERENIE

Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, vložka č. 10514/L (ďalej aj ako „Poverovateľ“), zastúpená pánom Ing. Františkom Čuprom, MBA, predsedom predstavenstva a pánom Ing. Romanom Hušťavom, podpredsedom predstavenstva, týmto

p o v e r u j e

pána **JUDr. Mariána Cesneka**, riaditeľa sekcie Právne spoločnosti SSD, a.s., (ďalej len „Poverený zástupca“) na zastupovanie Poverovateľa v nižšie uvedenom rozsahu.

Na základe tohto udeleného poverenia je pán JUDr. Marián Cesnek oprávnený:

1) na podpisovanie nasledovných dokumentov zaväzujúcich Poverovateľa jednotlivo do hodnoty 10 000,- EUR, v prípade, že je cena určená znaleckým posudkom a v prípade ceny stanovenej dohodou do hodnoty 2000,- EUR:

- zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách,
- zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena,
- bezodplatných zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena,
- budúcich nájomných zmlúv,
- kúpnych zmlúv,
- zmlúv o zriadení vecného bremena,
- zmlúv o zrušení vecného bremena,
- bezodplatných zmlúv o zriadení vecného bremena,
- nájomných zmlúv,
- dohôd o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena v zmysle § 11 ods. 5, 9, a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a § 151 ods. 1 Občianskeho zákonníka
- dohôd o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená v zmysle ust. 7 ods. 3, § 35 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ustanovení Občianskeho zákonníka

2) na podpisovanie dohôd o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena v zmysle § 11 ods. 5, 9, a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a § 151 ods. 1 Občianskeho zákonníka a zmlúv o zriadení vecného bremena, pri ktorých odplatu v mene Poverovateľa hradí tretia strana

3) na podpisovanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a návrhov na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností a všetkých zmlúv, ktoré tento vklad vyžadujú v zmysle platných právnych predpisov.

4) na podpisovanie návrhov na vykonanie zápisu vecného bremena v súlade s ust. §11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.

5) na podpisovanie čestného vyhlásenia, že sa na Poverovateľa ako na nadobúdateľa nehnuteľností nevzťahujú podmienky uvedené v ustanovení §59a Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v spojení s ustanovením §30 ods. 4 písm. e) Zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon.

Toto poverenie je platné a účinné od 01.01.2022 do 31.12.2023 a môže byť kedykoľvek odvolané Poverovateľom.

V Žiline dňa 24.11.2021

Za spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s.:

Ing. František Čupr, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Roman Hušťava
podpredseda predstavenstva

Udelené poverenie prijímam v celom rozsahu. Zároveň sa zaväzujem predkladať na vyžiadanie informácie o činnosti vykonanej v mene Poverovateľa a to osobe, ktorá je na to oprávnená. Oprávnenou osobou je Ing. František Čupr, MBA, predseda predstavenstva.

JUDr. Marián Cesnek
riaditeľ sekcie Právne

poradové číslo poverenia: **156-001/2021**



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. František Čupr**, dátum narodenia:


ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným
spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: listinu predom mnou vlastnoručne
podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1082391/2021**.

Žilina dňa 24.11.2021

.....
Mgr. Miroslava Páchniková
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Roman Hušťava**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad
totožnosti - občiansky preukaz, číslo: , uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo
knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 1089344/2021**.

Žilina dňa 26.11.2021

Mgr. Miroslava Páchniková
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:
Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

