

Mapové prílohy:

Situačná mapa VVN vedenia v predmetnom úseku (žltý polygón – plocha odstránenia porastu)



Príloha číslo 1


Bezpečnostné pokyny spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Košice pre správcov pozemkov, cez ktoré prechádzajú nadzemné elektrické vedenia vysokého a veľmi vysokého napätia pri starostlivosti o dreviny rastúce v blízkosti vedenia.

Poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

Nadzemné elektrické vedenia sú technickými zariadeniami, u ktorých nie je možné vylúčiť poruchu. Priblíženie sa časťou tela, alebo predmetom k vodičom, alebo iným častiam vedenia pod napätím na vzdialenosti kratšie, ako sú ďalej uvedené, môže byť priamou príčinou úrazu z dôvodu zásahu elektrickým prúdom. Z uvedených bezpečnostných dôvodov, ako aj z dôvodu zaistenia spoľahlivosti prevádzky nadzemných elektrických vedení sú Zákonom o energetike číslo 251/2012 Z.z. zriadené ochranné pásma. Každá osoba vrátane vlastníkov nehnuteľnosti musí v blízkosti nadzemných elektrických vedení rešpektovať zákazy uvedené v predmetnom zákone.

Každá osoba pohybujúca sa, alebo vykonávajúca akúkoľvek činnosť v blízkosti nadzemných elektrických vedení musí predovšetkým dbať na vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj na bezpečnosť iných osôb nachádzajúcich sa v blízkosti vedenia. Musí tiež dbať na to, aby svojou činnosťou neohrozila bezpečnosť a spoľahlivosť samotného nadzemného elektrického vedenia.

Za dažďa, búrok a silného vetra je potrebné nezdržiavať sa a vyhnúť sa akýmkoľvek činnostiam v blízkosti nadzemných elektrických vedení vysokého a veľmi vysokého napätia.

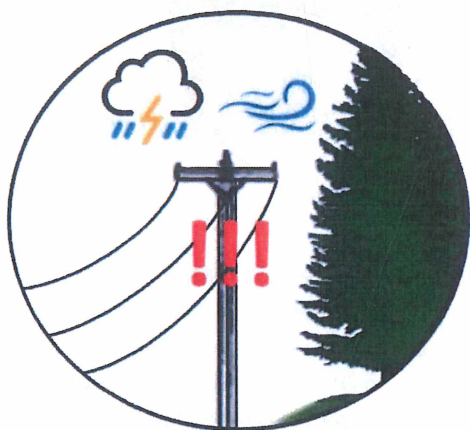


Pri starostlivosti o dreviny rastúce v blízkosti vedenia je zakázané vykonávať akékoľvek zásahy (odstraňovanie, okliesňovanie konárov, ..), ak sa ktorákoľvek časť dreviny nachádza vo vzdialenosti kratšej, alebo pri výkone zamýšľanej činnosti sa môže priblížiť k vodičom na vzdialenosť kratšiu ako je uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 1

Tabuľka č.1

Typ vonkajšieho nadzemného vedenia	Vzdialenosť od elektrického vedenia
Vedenie vysokého napätia (VN)	120 cm
Vedenie veľmi vysokého napätia (VVN)	300 cm

Nadzemné elektrické vedenia vysokého napätia sú postavené na betónových alebo drevených stĺpoch, prípadne na oceľových priehradových konštrukciách s obvyklou výškou do 12 m.

Nadzemné elektrické vedenia veľmi vysokého napätia sú postavené na oceľových priehradových konštrukciách vyšších ako 12 m.

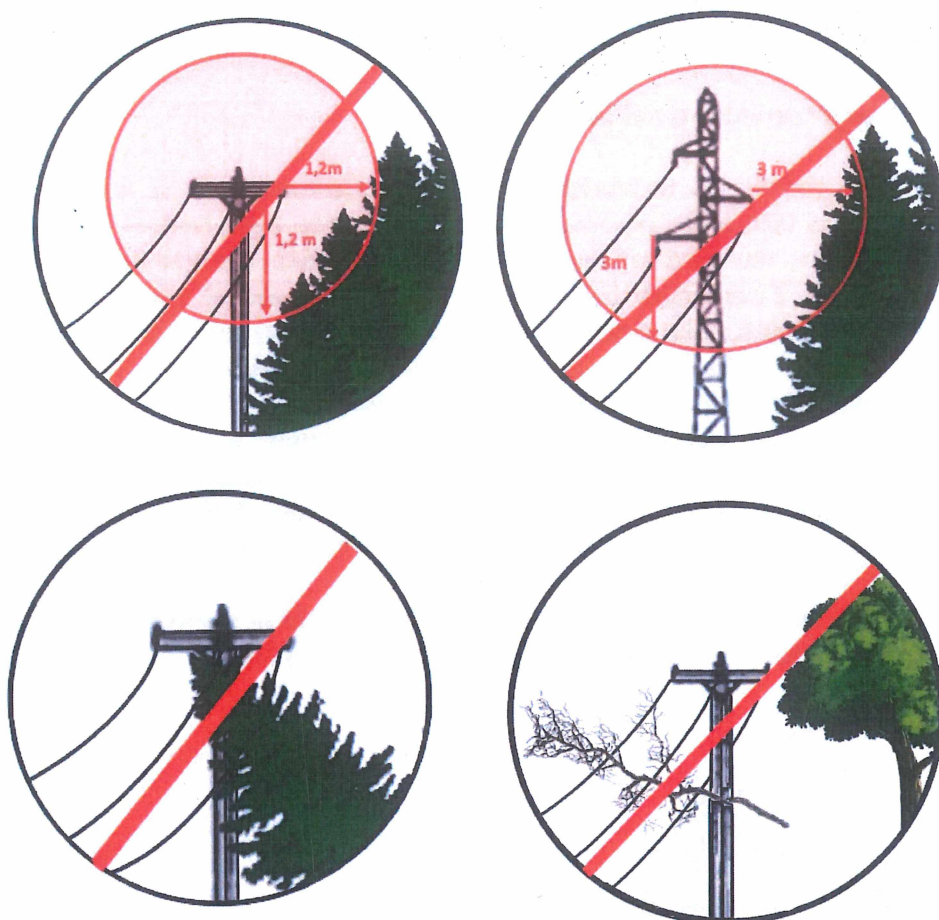


V prípade zamýšľaného zásahu do drevín, kde nie sú dodržané minimálne vzdialenosti podľa tabuľky číslo 1, alebo počas realizácie zásahu by mohlo dôjsť k priblíženiu sa dreviny k elektrickému vedeniu na vzdialenosť kratšiu, ako je uvedená v tabuľke číslo 1, je potrebné najskôr kontaktovať spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (v ďalšom VSD) a požiadať o vypnutie vedenia z prevádzky a zaistenie bezpečnosti. Kontaktovať je možné zamestnanca uvedeného vo výzve zaslanej správcovi na odstránenie drevín, v dohode o náhrade nákladov, alebo aj priamo Call centrum VSD. Následne je potrebné postupovať v súlade s pokynmi kompetentného zamestnanca VSD.

Pri prácach alebo pobyte v blízkosti nadzemných elektrických vedení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia sa nesmú osoby priblížiť telom (zdvihnutou alebo predpaženou rukou) ani držaným predmetom k vodičom a iným častiam elektrického vedenia pod napätím bližšie, ako na vzdialenosť uvedenú v tabuľke číslo 2.

Tabuľka č.2

Typ vonkajšieho nadzemného vedenia	Vzdialenosť od elektrického vedenia
Vedenie vysokého napätia (VN)	200 cm
Vedenie veľmi vysokého napätia (VVN)	300 cm


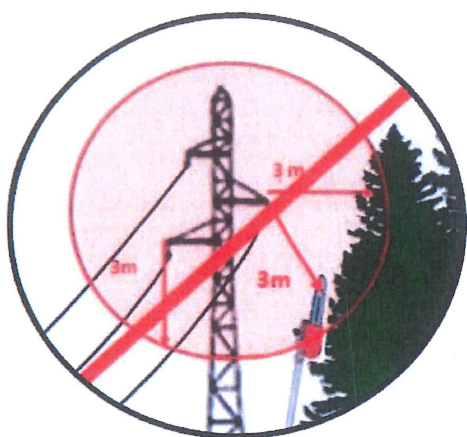


Opatrenia pre zdolávanie mimoriadnych situácií

Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k situácií, že bude ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia, alebo bude ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky nadzemného elektrického vedenia, je vlastník nehnuteľnosti, alebo ktorákoľvek osoba povinná nahlásiť takýto stav na telefónnu linku:

DDE „NÚDZA“ číslo 055/610 2221. Núdzová linka je nahrávaná!

Príkladom takýchto situácií je priamy kontakt drevín s vodičmi nadzemných elektrických vedení.

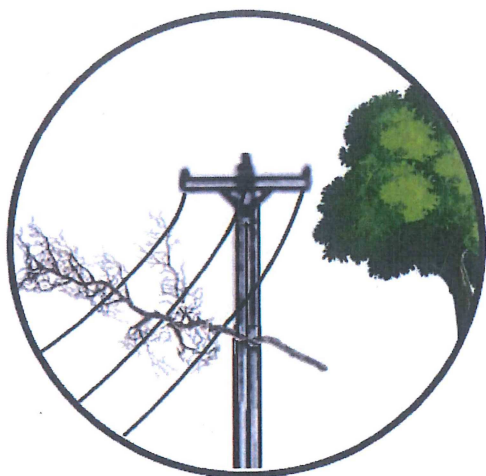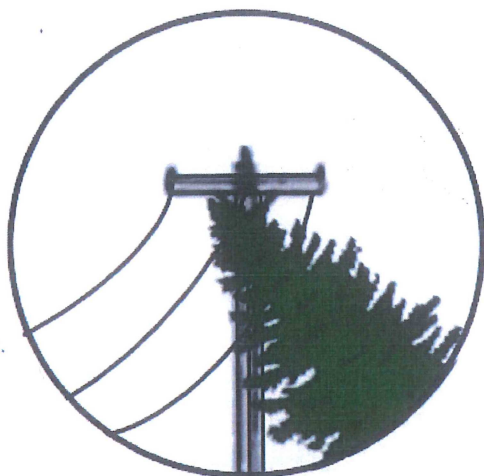

Správca sa zaväzuje oboznámiť s týmito bezpečnostnými pokynmi každú osobu, ktorá bude vykonávať starostlivosť o dreviny, alebo bude prítomná pri výkone starostlivosti o dreviny na jeho pozemku.

V dňa

Správca:

(meno a priezvisko, podpis)