

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

č. Zmluvy Objednávateľa: ZM-35-23-1-00511-02210
č. Zmluvy Poskytovateľa: 2/2024

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T
konajúci: JUDr. Vladimír Švigár, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Klein, podpredseda predstavenstva
RNDr. Peter Gerhart, PhD., člen predstavenstva

IČO: 35 946 024
DIČ: 2022036599
IČ DPH: SK2022036599
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK6111000000002629106127
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Erik Oravec, manažér odboru správy majetku a údržby
- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb, ISM
a riadenia dokumentácie

1.2 Poskytovateľ: **CHESTREAL PROGRESS a.s.**
Reca 622, 925 26 Reca
zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel: Sa, vložka č. 4905/B
konajúci: Ing. Maroš Holický, člen predstavenstva

IČO: 45 289 565
DIČ: 2022923298
IČ DPH: SK2022923298
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK03 7500 0000 0040 0931 8937
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Maroš Holický, projektový manažér
- zmluvných: Ing. Zuzana Escherová, vedúci obchodného úseku

Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 Všeobecných obchodných podmienok Objednávateľa (ďalej iba „VOP“), ktoré tvoria **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.

Článok 2

Podklad pre uzavretie Zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Predmet Zmluvy

- 3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy vykonávať pre Objednávateľa „**Opravy strojných zariadení v JAVYS, a.s.**“ (ďalej len „*Služby*“) podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a špecifikované v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy. Ak sa dohoda Zmluvných strán vzťahuje na viac druhov Služieb, tak sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať ktorúkoľvek Službu v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy, a to aj jednotlivo.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje objednané Služby za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (alebo v pracovnom príkaze podľa článku 5 tejto Zmluvy) prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.
- 3.3 Služby bude Poskytovateľ realizovať po častiach na základe skutočne vzniknutej potreby služby v čase platnosti Zmluvy a na základe Pracovných príkazov vystavených Objednávateľom v súlade s čl. 5 tejto Zmluvy.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za Služby v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške

1 849 390,- EUR bez DPH

(slovom: jedenmiliónosemstoštyridsaťdeväťtisícristodeväťdesiat EUR bez DPH)

(ďalej len „*Cena*“).

- 4.2 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť, objednať počas trvania tejto Zmluvy Služby (nevzťahuje sa na Služby podľa Prílohy č. 1, bod A. 1 – plánované bežné opravy a údržba, ktoré sú pevne stanovené, s výnimkou prípadov, kedy je na zariadeniach nevyhnutná mimoriadna oprava, po ktorej už plánovaná oprava nie je potrebná), a to za ceny uvedené v bode 4.3 tejto Zmluvy.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Služby budú mať počas trvania tejto Zmluvy ceny uvedené v Cenníku, ktorý tvorí **Prílohu č. 2** tejto Zmluvy (ďalej len „*Cenník*“).
- 4.4 Cena za Služby sa skladá z ceny určenej:
 - 4.4.1 za výkon plánovanej opravy alebo údržby (činnosti) uvedené v Prílohe č. 2,
 - 4.4.2 hodinovou zúčtovacou sadzbou za výkon neplánovanej opravy zariadení mimo kontrolovaného pásma a v kontrolovanom pásme,
 - 4.4.3 za prípravu tlakovej nádoby na výkon tlakovej skúšky,
 - 4.4.4 za prípravu tlakovej nádoby - ohrievača vody a vzdušníka k vnútornej kontrole,
 - 4.4.5 za diagnostiku poruchy zariadenia v kontrolovanom pásme (KP) a mimo kontrolovaného pásma
 - 4.4.6 za nešpecifikované náhradné diely (ND) a materiál dodaný spolu so Službou pri odstraňovaní neplánovaných opráv.
- 4.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytnuté Služby cenu, ktorá sa vypočíta ako súčet:
 - súčinov príslušnej jednotkovej ceny plánovaných činností uvedenej v Cenníku a počtu skutočne zrealizovaných týchto činností (bod 1 Cenníka),
 - súčinov skutočne odpracovaných hodín pri odstraňovaní neplánovaných opráv a príslušnej hodinovej zúčtovacej sadzby uvedenej v Cenníku (bod 3 až 12 a 16 až 22 Cenníka),

- súčinov za diagnostiku poruchy zariadenia a počet týchto zariadení (bod 23, 24 Cenníka),
 - cien náhradných dielov (bod 2 Cenníka).
- 4.6 Ak bude potrebné pri poskytovaní Služby dodať aj spotrebný materiál (SM), resp. náhradné diely (ND), Poskytovateľ na to vopred písomne upozorní Objednávateľa so špecifikáciou SM a ND. Poskytovateľ dodá SM a ND na vykonanie neplánovanej opravy až po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany Objednávateľa, pričom je Poskytovateľ povinný doložiť: v prípade existujúceho výrobcu - cenovú ponuku alebo cenník náhradných dielov od výrobcu, výhradného zástupcu z dôvodu overenia jednotkovej ceny za SM a ND. Ak Poskytovateľ nedokáže zaobstaráť cenovú ponuku alebo cenník od výrobcu z objektívnych dôvodov, ktoré musí písomne vysvetliť a Objednávateľ odsúhlasiť, musí predložiť nadobúdaciu faktúru resp. iný účtovný doklad. Kópie týchto faktúr resp. účtovných dokladov je Poskytovateľ povinný predložiť k príslušnej faktúre. Ak jednotková cena v účtovnom doklade je väčšia ako 100,- eur, fakturovaná jednotková cena nemôže byť väčšia, ako jednotková cena získaná Objednávateľom. Poskytovateľ musí danú jednotkovú cenu získanú Objednávateľom akceptovať. Poskytovateľ si pri dodávke ND a SM môže uplatniť na odsúhlasené jednotkové ceny maximálne 5% obstarávaciu prirážku.
- 4.7 Špecifikácia a cena náhradných dielov dodaných na vykonanie neplánovanej opravy budú schválené Objednávateľom aj v protokole o odovzdaní a prevzatí poskytnutej služby – v súpise vykonaných prác.
- 4.8 V jednotkových cenách položiek sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s riadnym poskytnutím Služby, vrátane ochranných osobných pracovných pomôcok (OOPP), prepravných nákladov, nákladov na likvidáciu odpadov, školenie pre vstup do areálu, a to aj náklady, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a účel uvedený v tejto Zmluve. Poskytovateľ si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady. Cena za náhradné diely a materiál musí byť odsúhlasená osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických za Objednávateľa vopred pred nástupom na prácu.
- 4.9 Objednávateľ má právo počas trvania Zmluvy aktualizovať zoznam zariadení uvedených v Cenníku. V prípade potreby vykonania neplánovaných činností na novom zariadení, budú tieto činnosti oceňované nasledovným spôsobom: Poskytovateľ pred výkonom neplánovaných činností na novom zariadení postúpi na odsúhlasenie cenovú ponuku na kontrolu porovnateľného zariadenia podľa Cenníka alebo cenovú ponuku na kontrolu neporovnateľného zariadenia zástupcovi Objednávateľa zodpovednému za veci technické. Odsúhlasená cenová ponuka bude súčasťou faktúry. Pri predkladaní a schvaľovaní cenovej ponuky bude Poskytovateľ postupovať tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1**, písmeno B, bod 3c, e. Po vykonaní činností je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi detailný rozpis činností a ich trvania, použitého materiálu a ND.
- 4.10 V prípade neplánovaných opráv oceňovaných hodinovou zúčtovacou sadzbou (bod 3 až 12 a 16 až 22 **Prílohy č. 2** Cenník) je Poskytovateľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie predbežnú kalkuláciu ceny danej činnosti s detailným rozpisom činností a doby trvania. Po vykonaní činnosti je Poskytovateľ povinný priložiť k zisťovaciemu protokolu vygenerovanému aplikáciou ARSOZ detailný rozpis činností a ich trvania. Pri predkladaní a schvaľovaní cenovej ponuky bude Poskytovateľ postupovať tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1**, písmeno B, bod 3c, e.
- 4.11 Cena za náhradné diely a materiál použitý pri poskytovaní Služieb je stanovená vo výške podľa Prílohy č. 2 k Zmluve ako maximálna z Ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy na celé zmluvné obdobie.
- 4.12 Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúry za časti poskytnutých Služieb najneskôr do pätnástich (15) dní od riadneho prevzatia časti Služieb. Poskytovateľ je povinný priložiť k faktúre zisťovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb vygenerovaný aplikáciou ARSOZ Objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí služieb.
- 4.13 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej riadneho doručenia Objednávateľovi.
- 4.14 Poskytovateľ služby berie na vedomie, že služby budú sčasti financované z prostriedkov Národného jadrového fondu (ďalej len „*NJF*“). Úhradu fakturovaného základu dane (cena

bez DPH) v tomto prípade je Objednávateľ povinný vykonať bezodkladne po pripísaní finančných prostriedkov z NJF na jeho bankový účet. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, pokiaľ nemá príslušné finančné prostriedky z NJF pripísané na bankovom účte. Splatnosť fakturovanej DPH je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

- 4.15 Vzhľadom na osobitný spôsob financovania predmetu tejto zmluvy - z prostriedkov Národného jadrového fondu (NJF) – si Objednávateľ vyhradzuje v prípade zmeny finančného krytia upraviť plnenie tejto Zmluvy dodatkom k tejto Zmluve a Poskytovateľ služby sa zaväzuje na zmenu Zmluvy z tohto dôvodu pristúpiť.

Článok 5

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 5.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
- 5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Služby kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy, a to na pracovný príkaz (ďalej len „PPr“).
- 5.3 Miesto poskytnutia Služieb a podrobnosti najmä o množstve, druhu a čase poskytovania, mieste poskytovania objednaných Služieb je Objednávateľ povinný uviesť v pracovnom príkaze.
- 5.4 Poskytovateľ je povinný si prevziať pracovný príkaz u koordinátora PPr najneskôr do 3 (slovom troch) pracovných dní od obdržania výzvy na prevzatie PPr. Prevzatie PPr Poskytovateľ potvrdí svojím podpisom do knihy záznamov o prevzatí a odovzdaní pracovných príkazov.
- 5.5 Pri prácach vykonávaných v kontrolovanom pásme Objednávateľa si tento vyhradzuje právo na poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov Poskytovateľovi s tým, že Objednávateľ je následne oprávnený fakturovať Poskytovateľovi odplatu za poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú pracovníci Poskytovateľa v zmysle platnej legislatívy povinní používať pri prácach v kontrolovanom pásme Objednávateľa vykonávaných na základe platného R-príkazu. Odplata za poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov je stanovená vo výške **25,15 eur** bez DPH za každého pracovníka Poskytovateľa a za každý deň práce v kontrolovanom pásme, bez ohľadu na dĺžku pobytu v kontrolovanom pásme a počet vstupov konkrétneho pracovníka Poskytovateľa za daný deň. **Poskytovateľ zohľadnil náklady za poskytnutie OOPP v príslušných jednotkových cenách za poskytnuté služby v zmysle bodu 4.4 Zmluvy.** Ostatné podmienky práce v kontrolovanom pásme sa riadia príslušnými ustanoveniami Bezpečnostných a technických podmienok (BaTP).
- 5.6 Poskytovateľ pred podpisom tejto Zmluvy:
- a) zložil na účet Objednávateľa finančnú čiastku vo výške **80 000 eur**
 - b) alebo Objednávateľovi predložil/zabezpečil predloženie originálu bankovej záruky vo výške **80 000 eur**, platnej počas celého zmluvného obdobia.
- Finančná čiastka alebo banková záruka bude slúžiť ako inštitút výkonovej záruky riadneho poskytovania služieb, ich kvality, včasnosti a dodržiavania ostatných zmluvných podmienok. V prípade, ak Poskytovateľ v priebehu platnosti Zmluvy závažným spôsobom poruší zmluvné povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo opakovane k dátumu začatia realizácie Plnenia nenastúpi na samotnú realizáciu predmetu Plnenia alebo nenastúpi s dostatočným počtom kvalifikovaných a vyškolených zamestnancov, výkonová záruka v plnej sume prepadá v prospech Objednávateľa. Výkonová záruka rovnako prepadá v prospech Objednávateľa aj v prípade, že Poskytovateľ opakovane nepredložil Objednávateľovi platné oprávnenia/osvedčenia a povolenia v zmysle bodu 5.8 tejto Zmluvy, resp. ak platnosť týchto dokladov nebude udržiavaná počas celého obdobia platnosti tejto Zmluvy.
- Objednávateľ je povinný do pätnástich (15) pracovných dní po uplynutí zmluvného obdobia vrátiť Poskytovateľovi výkonovú záruku prípadne zníženú o výšku uplatnených zmluvných pokút alebo uvoľniť bankovú záruku prípadne zníženú o výšku uplatnených zmluvných pokút.
- 5.7 Poskytovateľ je povinný, v prípade zámeru prenechania výkonu časti Diela subdodávateľom, plniť si povinnosti uvedené v bode 6.1.1, písm. (i) VOP, ktoré tvoria **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.

Poskytovateľ zašle informáciu o subdodávateľoch Objednávateľovi – osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických a na adresu:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.

Odbor obstarávania

Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice.

- 5.8 Poskytovateľ zodpovedá za to, že odborné činnosti podľa tejto Zmluvy budú vykonávať len odborne spôsobilé osoby, ktorými Poskytovateľ disponuje (zamestnanec alebo tretia osoba, s ktorou má zmluvný vzťah) a bude poskytovať Služby v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR a predpisov Objednávateľa a na základe platných oprávnení/osvedčení pracovníkov Poskytovateľa, ktoré musí Poskytovateľ predložiť Objednávateľovi pred nástupom na výkon príslušných prác, a to najmä (nielen však):

a) odborná spôsobilosť v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len ako „Vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) podľa § 17 ods. 2 pre viazanie bremien a odborná spôsobilosť na obsluhu zdvíhacieho zariadenia – žeriavnik na obsluhu plošín min. triedy A1, 2, 3 a B1, 2,3 a C1,

b) certifikát pracovníka na výkon činnosti v zmysle noriem STN EN ISO 9001 a ich aplikácie vo zvaraní podľa STN EN ISO 3834 a STN EN ISO 14731 - Medzinárodný zvaračský inžinier (IWE) resp. Európsky zvaračský inžinier (EWE),

c) zvaračské oprávnenie na spôsob zvarania: TIG/141, MMA/111, MAG/135, MIG/131, podľa STN EN 287-1,

d) certifikát pracovníka „Zvarač plastov“ podľa STN EN 13067,

e) spôsobilosť pracovníkov na výkon prác v prostredí, kde je povinná maska s filtrom,

f) odborná spôsobilosť – osvedčenie na vykonávanie činnosti podľa § 22 (samostatný elektrotechnik) vydané osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie - v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objekte triedy A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu, B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu, skupina E2 – technické zariadenie s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu podľa Prílohy č. 11 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. alebo ekvivalentný doklad,

g) osvedčenie podľa § 18 ods. 1 písm. a) Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vydané oprávnenou právnickou osobou - osoba na opravu, ak ide o parný kotol III. a IV. triedy, alebo ekvivalentný doklad,

h) písomným dokladom o overení odborných vedomostí pracovníka vyhotovený revíznym technikom o odbornej spôsobilosti podľa § 18 ods. 2 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - osoba na opravu vyhradeného technického zariadenia tlakového v rozsahu skupín Ab1, Ab2, Ba, Bb1, Bb2, Bf1 podľa časti I. Prílohy č. 1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. alebo ekvivalentný doklad.

V prípade, že Poskytovateľ opakovane nepredloží Objednávateľovi platné oprávnenia/osvedčenia a povolenia v zmysle požiadaviek uvedených vyššie, resp. ak počas celého obdobia platnosti tejto Zmluvy Poskytovateľ nezabezpečí výkon služby odborne spôsobilými osobami, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si sankciu v zmysle ustanovenia bodu 5.6 tejto Zmluvy.

- 5.9 Poskytovateľ je povinný počas celého zmluvného obdobia spĺňať požiadavky normy ISO 9001:2015 na systém manažérstva kvality, normy ISO 14001:2015 na systém environmentálneho manažérstva, normy ISO 45001:2018 na systém manažérstva BOZP v oblasti opráv a údržby strojných zariadení alebo musí mať zavedené rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. Na preukázanie skutočnosti podľa prvej vety je Poskytovateľ povinný disponovať certifikátmi systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému

manažerstva BOZP, vydanými nezávislou inštitúciou alebo príslušným orgánom členského štátu, potvrdzujúcim splnenie požiadaviek uvedených noriem alebo ekvivalentným dokladom. Certifikáty tvoria **Prílohu č. 6** tejto Zmluvy.

- 5.10 Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky oprávnenia alebo odborné osvedčenia o spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva činnosti podľa tejto Zmluvy boli platné (aktualizované, novo vydané) počas celého trvania tejto Zmluvy.
- 5.11 Osobitné povinnosti Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním Služieb sú uvedené v **Prílohe č. 1**.
- 5.12 Poskytovateľ je povinný plniť podmienky stanovené v Bezpečnostných a technických podmienkach Objednávateľa v rozsahu uvedenom v **Prílohe č. 4**.
- 5.13 Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby spôsobom a v súlade s povinnosťami Poskytovateľa a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v tejto Zmluve.
- 5.14 Počas poskytovania Plnenia budú aplikované podmienky ustanovenia § 124 ods. 1 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších prepisov. Poskytovateľ alebo jeho subdodávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi, ktorý realizuje výkon Plnenia, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce v zmysle uvedeného paragrafu (najmä poskytovanie Služieb v kontrolovanom pásme, t. j. v priestoroch pracoviska, v ktorých sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu). Kedykoľvek počas trvania Zmluvy má Objednávateľ právo uskutočniť u Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľa audit za účelom overenia dodržiavania povinnosti Poskytovateľa podľa prvej vety tohto bodu. Čas auditu je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi alebo jeho subdodávateľovi najneskôr 15 dní pred dňom navrhovaného začiatku auditu. Poskytovateľ alebo jeho subdodávateľ sú povinní umožniť Objednávateľovi audit vykonať a zároveň poskytnúť informácie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu. V prípade zistenia porušenia povinnosti Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľa podľa prvej vety tohto bodu je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. V prípade zistenia opakovaného porušenia tejto povinnosti Poskytovateľa je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na www.crz.gov.sk. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 6.2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia, najskôr však od 9.4.2024 do 31.12.2026.
- 6.3 Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť, predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace, a to aj opakovane - v prípade, ak cena podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednávateľ si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Poskytovateľa najneskôr do 31.12.2026, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 30.6.2027.
- 6.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia VOP Objednávateľa, ustanoveniami Obchodného zákonníka im najbližšími a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
- 6.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
 - 6.5.1 Príloha č. 1 – Špecifikácia Služieb
 - 6.5.2 Príloha č. 2 – Cenník

- 6.5.3 Príloha č. 3 – Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
- 6.5.4 Príloha č. 4 – Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.
- 6.5.5 Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov
- 6.5.6 Príloha č. 6 – Certifikáty noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018
- 6.5.7 Príloha č. 7 – Doklad o zložení výkonovej záruky
- 6.5.8 Príloha č. 8 – Doklady o zapísaní do Registra partnerov verejného sektora u Poskytovateľa, jeho iných osôb, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, každého člena skupiny a subdodávateľov
- 6.6 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne, formou dodatkov k tejto Zmluve.
- 6.7 Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred VOP; ustanovenia VOP sa použijú, ak Zmluva dané otázky neupravuje.
- 6.8 Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 6.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane dva (2) rovnopisy.

V Jaslovských Bohuniciach dňa

V Reci dňa

V mene Objednávateľa:

V mene Poskytovateľa:

RNDr. Peter Gerhart, PhD.

člen predstavenstva

Ing. Tomáš Klein

podpredseda predstavenstva

JUDr. Vladimír Švigár

predseda predstavenstva

Ing. Maroš Holický

člen predstavenstva

Špecifikácia Služieb
„Opravy strojných zariadení v JAVYS, a.s.“

A. Rozsah a miesto plnenia

Predmetom zmluvy sú plánované a neplánované opravy a údržba strojných zariadení v JAVYS, a.s., (ďalej len „Služby“).

Služby pozostávajú z nasledovných činností:

1. Plánované bežné opravy a údržba

- Plánované bežné opravy a údržba strojných a ostatných zariadení podľa návodu výrobcu a podľa platných noriem a zákonov a vyhlášok, kde je uvedené, akým spôsobom je vykonávaná pravidelná údržba, ktorej interval je daný výrobcom zariadenia a uvedená v technickom liste zariadenia. Zariadenia musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané v prevádzkyschopnom stave, čo je zároveň požiadavka aj Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z. z.

2. Neplánované (korektívne) opravy

- Neplánované opravy a údržba strojných a ostatných zariadení

3. Dodávka materiálu a náhradných dielov potrebných pre vykonanie opráv alebo údržby

- Dodávka nešpecifikovaných náhradných dielov

4. Diagnostika poruchy zariadenia v kontrolovanom pásme (KP) a mimo kontrolovaného pásma

5. Príprava tlakovej nádoby

- na výkon tlakovej skúšky
- ohrievača vody k vnútornej kontrole
- vzdušníka k vnútornej kontrole

Upozornenie:

Služby budú poskytované na pracoviskách:

- ~ Jadrové zariadenia a pracoviská JAVYS, a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice,
- ~ Jadrové zariadenia a pracoviská JAVYS, a.s. v lokalite Mochovce.

Služby budú vykonávané na len základe vystavených pracovných príkazov. Časť služieb bude poskytovaná v kontrolovanom pásme (KP) v predpokladanom rozsahu 60%. Poskytovateľ zohľadnil uvedenú skutočnosť a z toho vyplývajúce vzniknuté náklady za odplatu za poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle bodu 5.5 tejto Zmluvy v príslušných jednotkových cenách za poskytnuté služby.

B. Spôsob plnenia a spôsob odovzdávania a preberania diela

1. Poskytovateľ bude služby realizovať po častiach.

2. Poskytované služby budú realizované sčasti v kontrolovanom pásme. Informácia o umiestnení daného zariadenia v KP je uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy, v hárku „Plánovaná oprava strojných zar. SKR“ v stĺpci Q „KP“.
3. Poskytovateľ bude služby poskytovať podľa predpisov Objednávateľa pre realizáciu opráv a údržby nasledovne:
 - a) Objednávateľ vystaví pracovný príkaz (ďalej len „PPr“), ktorý bude obsahovať:
 - číslo zmluvy
 - miesto realizácie
 - požadovaný termín realizácie
 - názov a presnú špecifikáciu požadovanej činnosti
 - technologický postup Poskytovateľa na poskytovanie Služieb
 - podpis zodpovedného zamestnanca Objednávateľa
 - b) Poskytovateľ obdrží na požadovanú službu PPr
 - c) V prípade požiadavky Poskytovateľ pred nástupom na neplánovanú opravu predloží na schválenie cenovú ponuku – rozpočet, ktorú vypracuje a dodá najneskôr do troch dní po písomnej výzve (e-mailom) Objednávateľa. Nedodanie cenovej ponuky-rozpočtu do troch dní po písomnej výzve (e-mailom) sa stane sankcionovateľným v zmysle príslušného článku Prílohy č. 3 (VOP) Zmluvy. Na práce nastúpi po schválení rozpočtu Objednávateľom, osobou zodpovednou rokovať za veci technické, alebo ním povereného zamestnanca. V prípade nástupu na neplánovanú opravu s prioritou P1, P2 nie je potrebné vypracovať cenovú ponuku pred nástupom na neplánovanú opravu. Náklady na tieto opravy sa odsúhlasia podľa skutočne vykonaných prác.
 - d) Poskytovateľ prevezme pred začatím prác pracovisko podpisom v PPr od správcu príslušného zariadenia, resp. zodpovedným zamestnancom Objednávateľa.
 - e) Poskytovateľ neprekročí schválený rozpočet na požadovanú neplánovanú opravu. V prípade, že rozsah prác uvedených v PPr by prekročil schválený rozpočet, Poskytovateľ na prekročenie rozpočtu uvedených prác v PPr Objednávateľa upozorní písomným zápisom v denníku prác. Bez písomného súhlasu Objednávateľa v denníku prác nemôže Poskytovateľ požadovať uhradenie nákladov za vykonanie neplánovanej opravy nad schválený rozpočet.
 - f) Pracovná doba na výkon prác v pracovných dňoch je od 07:00 hod. do 18:00 hod.
 - g) V prípade poruchy na jadrovom zariadení je Poskytovateľ povinný nastúpiť na opravu zariadenia aj v sobotu a v nedeľu, resp. vo sviatok.
4. PPr sa po potvrdení Objednávateľom stane pre zmluvné strany záväzným a neplnenie schváleného rozsahu služieb, jeho kvality a času sankcionovateľným v zmysle príslušného článku Prílohy č. 3 (VOP) Zmluvy.
5. Objednávateľ vyzve Poskytovateľa na prevzatie PPr na výkon prác e-mailom holicky@chestreal.sk alebo telefonicky na č. 0903 251 383. Dátum nástupu prác uvedený v PPr ako „Plánovaný začiatok“ je pre Poskytovateľa záväzný.
6. Pred nástupom na práce je Poskytovateľ povinný prevziať si PPr u koordinátora uvedeného v PPr v zmysle bodu 5.4 Zmluvy. Pred prevzatím pracoviska je Poskytovateľ povinný posunúť

PPr v aplikácii ARSOZ do stavu 55 na realizáciu. V prípade porušenia uvedených povinností je Objednávateľ oprávnený uplatniť si ustanovenia príslušného článku Prílohy č. 3 (VOP) Zmluvy.

7. Po realizácii vykonaných prác je oprávnený zástupca Poskytovateľa povinný do troch dní ukončiť pracovný príkaz aj v aplikácii ARSOZ posunutím do stavu 58 na ekonomické vyhodnotenie a do 14 dní ukončiť pracovný príkaz s následnou fakturáciou.
 8. Po realizácii PPr oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpíšu „zistovací protokol o vykonaných dodávkach tovarov, prác a služieb“ vygenerovaný aplikáciou ARSOZ Objednávateľa a protokol o odovzdaní a prevzatí časti služieb – Súpis vykonaných prác. Protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela prác – Súpis vykonaných prác sa podpisuje v prípade spôsobu určenia ceny, ak cena nie je zrejmá. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, súpisy prác budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela prác – Súpis vykonaných prác - je výkaz skutočne vykonaných množstiev.
 9. Poskytovateľ je povinný v systéme ARSOZ v skupine stavov 50 doplniť všetkých pracovníkov, ktorí vykonávali práce na konkrétny pracovný príkaz a pri neplánovanej oprave aj s uvedeným odpracovaných hodín na pracovný príkaz s konkrétnym dátumom. Ďalej je povinný zaevidovať do ARSOZu všetkých tých zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce na pracovný príkaz.
 10. Poskytovateľ je povinný vykonať po ukončení prác aj technické vyhodnotenie v systéme ARSOZ, a to:
 - vyhodnotenie
 - nevykonané práce
 - navyč vykonané práce
 - zmeny údajov v dokumentácii
 - odporúčania.
 11. Poskytovateľ sa zaväzuje, že od nahlásenia požiadavky Objednávateľom nastúpi na výkon prác:
 - do 6 hodín na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 1 po oznámení Poskytovateľovi na mail resp. telefónne číslo uvedené v časti B bod 5. Poskytovateľ je povinný vykonať práce v rámci možností bez prerušenia až do ukončenia prác.
 - do 24 hodín na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 2 po oznámení Poskytovateľovi na mail resp. telefónne číslo uvedené v časti B bod 5. Poskytovateľ je povinný vykonať práce v rámci možností bez prerušenia až do ukončenia prác.
 - do 30 dní na neplánovanú opravu zariadení s prioritou 3.
- Za nahlásenie požiadavky Objednávateľom sa považuje odovzdanie a písomné prevzatie pracovného príkazu Poskytovateľom v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 18:00 hod.
12. Zodpovedný majster Poskytovateľa je povinný, v prípade ocenenia služby **hodinovou zúčtovacou sadzbou, vyplniť položku (ARSOZ – stípec NPRAC)**, ak bol dodaný materiál, vykazovať materiál ako samostatnú položku (ARSOZ – stípec N (mat)). Zistovací protokol môžu potvrdiť len osoby oprávnené rokovať vo veciach technických alebo nimi poverení – nedodržanie je dôvod na vrátenie faktúry. Zodpovedný majster Poskytovateľa je zodpovedný za dodržiavanie termínov, preberanie prác, vyplnenie potrebných údajov v ARSOZe. Za porušenie týchto povinností však zodpovedá Poskytovateľ.

C. Podmienky plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím realizácie predmetu plnenia oznámiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 42 ods. (1) Zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (§ 42 - Odborný zástupca).
2. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na práce absolvovať školenie pre vstup do spoločnosti JESS a JAVYS, a.s. v areáli Jaslovské Bohunice a školenie do priestorov JZ FS KRAO Mochovce v spoločnosti SE, a.s. v areáli Mochovce.
3. Poskytovateľ je povinný pred vstupom do vnútorných priestorov objednávateľa dokumentovať spôsobilosť svojich zamestnancov pracovať v kontrolovanom pásme v súlade s bodom 5. a) Prílohy č. 4 Zmluvy (BaTP JAVYS).
4. Poskytovateľ je, v súlade s BaTP, povinný do začiatku poskytovania Služieb predložiť Objednávateľovi:
 - a) menný zoznam zodpovedných majstrov, vrátane oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ. Predpokladaný rozsah školenia pre získanie oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ je cca 3 hodiny. Objednávateľ poskytne prvé školenie zodpovedných majstrov bez odplaty. **Každé ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 176 eur/1 školenie.**
 - b) menný zoznam vedúcich prác na pracovný príkaz, vedúcich prác na zabezpečovací príkaz, vedúcich prác na požiarne príkaz, vedúcich prác na B-príkaz so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami a dokladmi na výkon danej činnosti, a tento zoznam aktualizovať 1-krát ročne. Predpokladaný rozsah školenia je cca 2 - 3 hodiny. Periodicita tohto školenia je 12 mesiacov. Pred uplynutím uvedenej doby musí pracovník absolvovať periodické školenie, inak stráca všeobecnú spôsobilosť (vstupné školenie nenahrádza periodické školenie zamestnancov z BOZP a OPP povinné zo zákona, za absolvovanie ktorých je zodpovedný vykonávateľ prác a služieb). Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ poskytne prvé školenie vedúcich prác a periodické školenie vedúcich prác vo vopred stanovených 2 termínoch (oznámené na mail uvedený v časti B bod 5, najneskôr 1 mesiac pred periodickým školením) bez odplaty. **Každé ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 152 eur/1 školenie.**
5. Poskytovateľ musí byť držiteľom príslušného platného oprávnenia v zmysle požiadaviek právnych predpisov SR a predpisov objednávateľa a činnosť môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby (vlastní zamestnanci resp. subdodávateľa). Všetky oprávnenia Poskytovateľa a osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb, ktorými vykonáva činnosť, musia byť platné (aktualizované, novo vydané) počas celého trvania Zmluvy.
6. Každú zmenu - nástup novej odborne spôsobilej osoby, ako aj skončenie výkonu činnosti konkrétnou odborne spôsobilou osobou, zmenu jej všeobecnej, psychickej, zdravotnej, odbornej spôsobilosti (prechodnú alebo úplnú) Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi formou záznamu do denníka alebo osobitným listom a osobe oprávnenej rokovať za veci technické. V prípade nenahlásenia zmien uvedených v tomto bode má Objednávateľ právo vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- eur za každý zistený prípad.
7. Poskytovateľ je povinný predložiť oprávnenému zamestnancovi Objednávateľa, osobe oprávnenej rokovať za veci technické ku kontrole pred začatím činnosti zoznam osôb s dokladmi o ich zaškolení v zmysle všetkých príslušných právnych predpisov a požiadaviek

Objednávateľa o potrebnej odbornej spôsobilosti a kvalifikácii pracovníkov vo forme kópií ich platného osvedčenia/oprávnenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo neobmedzenej kontroly platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti, poučení jednotlivých pracovníkov kedykoľvek v priebehu plnenia Zmluvy. Poskytovateľ s touto kontrolou súhlasí.

8. Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ vykonáva činnosť osobami, ktoré nemajú platné oprávnenia a osvedčenia o všeobecnej, psychickej, zdravotnej alebo odbornej spôsobilosti, táto skutočnosť sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ má právo vyúčtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,- eur za každý zistený prípad porušenia povinností podľa tohto bodu.
9. Poskytovateľ preberá na seba zodpovednosť vyplývajúcu zo Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov ako pôvodca odpadov, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu Zmluvy. Zabezpečí nakladanie a konečnú likvidáciu vzniknutých odpadov podľa citovaného zákona a podľa smernice Objednávateľa BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
10. Poskytovateľ je povinný viesť denník prác odo dňa prevzatia pracoviska a začatia činnosti v súlade s bodom č. 11 BaTP.
11. Osoby oprávnené potvrdzovať záznamy v denníku:
 - a) Za Objednávateľa: osoby oprávnené rokovať vo veciach technických alebo nimi poverení zamestnanci alebo správca zariadenia.
 - b) Za Poskytovateľa: Ing. Maroš Holický

Okrem oprávnených zástupcov Zmluvných strán môžu zápisy v denníku prác vykonať orgány štátnej správy. Pokiaľ Poskytovateľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti Poskytovateľa.
12. Poskytovateľ je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku podľa § 18 Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
13. Objednávateľ má právo vykonať v sídle Poskytovateľa a na jeho pracoviskách externý audit systému kvality Poskytovateľa ktorého cieľom je overiť dodržiavanie požiadaviek na zabezpečovanie kvality dohodnutých v Zmluve alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Čas vykonania auditu je Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi najneskôr 15 dní pred dňom navrhovaného začiatku auditu. Poskytovateľ je povinný umožniť Objednávateľovi (alebo ním poverenej osobe) audit vykonať a zároveň poskytnúť príslušné informácie, dokumenty a doklady potrebné na vykonanie auditu.
14. Zapožičanie pracovných prostriedkov (viazacie prostriedky, náradia a pod.) sa budú fakturovať 10 eur/deň/ks podľa záznamov o zapožičaní v denníku prác. Zapožičanie pracovných strojov a výkon obsluhy sa budú fakturovať podľa CENEKON cenová úroveň podľa aktuálneho obdobia v čase zapožičania uvedených prostriedkov, strojov a obsluhy.
15. Poskytovateľ je povinný mať vyškolených svojich zamestnancov s platnými vstupmi do všetkých priestorov na pracoviskách JAVYS, a.s., prostredníctvom ktorých zabezpečuje výkon opráv na zmluvu. V prípade požiadavky o doprovod svojich zamestnancov (resp. subdodávateľov)

je Poskytovateľ povinný si sám zabezpečiť doprovod do areálu JAVYS, a.s. Ak bude Poskytovateľ potrebovať doprovod zamestnanca Objednávateľa, má v tomto prípade Objednávateľ právo si účtovať 25,- eur/osoba/začatá hodina, za každý takýto prípad.

D. Súvisiaca dokumentácia, ktorá sa odovzdáva s predmetom Plnenia

1. Vypracovanie protokolu o oprave zariadenia do Denníka zariadenia, ak taký denník existuje, vypracovanie revíznej správy.
2. Vystavenie dokladu o kontrole a odskúšaní.
3. Vystavenie protokolu o vykonaní servisnej prehliadky.
4. Vystavenie a odovzdanie inej dokumentácie, ktorú je potrebné dodať spolu s plnením zmluvy s dodržaním platnej legislatívy.

Počet vyhotovení jednotlivej dokumentácie je 1 ks v digitálnej forme formát DWG (ak to bude vyžadovať Objednávateľ) a v papierovej forme 2 ks. Ak bude potrebné odovzdať dokumentáciu len v papierovej forme, môže Objednávateľ požadovať počet výtlačkov individuálne.

E. Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia riadne poskytnutej služby. Poskytovateľ ručí, že bežné opravy vykoná v predpísanom termíne zadanom Objednávateľom.

F. Povinnosti Poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný postupovať podľa noriem požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018, spracovaných pracovných postupov pre opravy a podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľ je povinný pri zakúpení, dodaní a montáži nového zariadenia odovzdať Objednávateľovi STD v zmysle normy STN EN 13460 – Údržba. Dokumentácia údržby (návod na obsluhu, údržbu, prístupové kódy a inú dokumentáciu).

Ak bude Objednávateľ požadovať aj zaškolenie na obsluhu, opravy a údržbu týchto zariadení, Poskytovateľ je povinný toto školenie bezodplatne vykonať.

G. Denník

1. Poskytovateľ je povinný, podľa charakteru poskytovaných zmluvných výkonov, viesť Montážny/Stavebný denník / Denník služieb / Servisný výkaz („**Denník**“). Pokiaľ Poskytovateľ riadne nevedie Denník odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, bude táto skutočnosť považovaná za podstatné porušenie Zmluvy.
2. Denník dodá na pracovisko Poskytovateľ pri nástupe na výkon Plnenia a zabezpečí jeho zaevidovanie prostredníctvom oprávnenej osoby Objednávateľa. Denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v Denníku - nesmie sa vytrhávať. V priebehu pracovného času musí byť Denník trvale prístupný na pracovisku a musí byť neustále k dispozícii pre Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi predkladať na podpis záznamy v Denníku.

3. Odo dňa prevzatia staveniska alebo pracoviska oprávnená osoba Poskytovateľa do Denníka zaznamenáva:
 - Denne vykazovanie odpracovaných výkonov požadovaných v zmysle Zmluvy. Záznam musí obsahovať mernú jednotku a počet jednotiek podľa Zmluvy s jasnou identifikáciou výkonov pre jednotlivé pracovné príkazy, ktoré realizoval, spolu s informáciou o mieste výkonu plnení, pokiaľ toto miesto nedefinuje pracovný príkaz zo systému ARSOZ.
 - Informácie o problémoch pri Plnení a o rozhodujúcich okolnostiach spojených s Plnením a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Plnenia, s dôsledkom omeškania alebo predĺženia termínu Plnenia.
 - Stanoviská a vyjadrenia k požiadavkám Objednávateľa, a to do 3 pracovných dní po vykonaní zápisu požiadavky, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas so zápisom Objednávateľa.
 - Stanoviská k požiadavkám Objednávateľa nad rámec Plnenia dohodnutého v Zmluve.
 - Prevzatie zapožičaných špeciálnych prostriedkov (viazacie prostriedky, špeciálne náradia, pod. – dátum a rozsah).
4. Oprávnená osoba Objednávateľa v Denníku zaznamenáva:
 - Zápis o vstupnom zaškolení pracovníkov Poskytovateľa na pracovisku, obsahujúci podpisy oboch zmluvných strán.
 - Rozsah prác a výkonov požadovaných od Poskytovateľa, alebo odvolávku na iný záznam, ktorý tento rozsah/výkony definuje v súlade s predmetom Zmluvy. Každá zmena rozsahu musí byť písomne zdokumentovaná v súlade so Zmluvou.
 - Stanoviská Objednávateľa k zápisom a požiadavkám Poskytovateľa, a to do 3 pracovných dní po vykonaní zápisu požiadavky, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas so zápisom Poskytovateľa.
 - Kontrolu vykonávania Plnenia a dodržiavania ustanovení Zmluvy.
 - Potvrdenie s podpisom o zapožičaní špeciálnych prostriedkov (viazacie prostriedky, špeciálne náradia, pod.)
 - Potvrdenie s podpisom o vecnom plnení zmluvných výkonov.
5. V prípade, keď Objednávateľ zapíše do Denníka zistené nedostatky, je Poskytovateľ povinný tieto nedostatky odstrániť v termíne v ňom uvedenom. Ak tak neurobí, Objednávateľ je oprávnený nariadiť prerušenie zmluvných výkonov až do odstránenia nedostatkov.
6. Povinnosť viesť Denník končí odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Plnenia podľa Zmluvy obojstranným podpísaním Zápisnice o odovzdaní a prevzatí/Protokolom/resp. dňom, keď sú odstránené všetky vady podľa Zápisnice o odovzdaní a prevzatí/Protokolu.
7. Ak bude Poskytovateľ viesť elektronický denník v systéme ARSOZ Objednávateľa, ten nahrádza denné záznamy Denníka pri výkone neplánovaných opráv.

H. Iné povinnosti

V prípade, ak predmet plnenia zasiahne do oblasti ochrany utajovaných skutočností, Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať príslušné ustanovenia Zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a plniť všetky povinnosti z toho vyplývajúce.

Poskytovateľ sa zaväzuje pred začatím realizácie Predmetu plnenia identifikovať vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť Objednávateľovi. Z identifikovaných vplyvov sa zaväzuje vypracovať „Zoznam environmentálnych vplyvov“ a predložiť ho Objednávateľovi v písomnej forme na odsúhlasenie. Realizácia predmetu Plnenia môže začať až po odsúhlasení identifikovaných vplyvov na životné prostredie Objednávateľom.

Poskytovateľ je oprávnený začať s realizáciou predmetu Plnenia na pracovisku po vypracovaní plánu prevencie a bezpečnosti v spolupráci s Objednávateľom, zamestnancami Poskytovateľa vrátane

prípadných subdodávateľov a iných dodávateľov a subdodávateľov alebo tretích osôb zainteresovaných na Službách. V každom prípade a počas Plnenia Poskytovateľa jeho zamestnanci prispôbia svoje činnosti pracovisku v akejkoľvek fáze plnenia diela. Poskytovateľ bude brať ohľad na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď Objednávateľom, inými dodávateľmi a subdodávateľmi zainteresovanými na diele počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie uvedeného Poskytovateľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby dielo neovplyvnilo nijakým spôsobom postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol akémukoľvek obťažovaniu susedov (najmä pokiaľ ide o hluk, prach, olej alebo iný druh znečistenia) tak, aby nedošlo k uplatňovaniu zodpovednosti voči Objednávateľovi zo strany štátnej správy alebo tretích osôb. Poskytovateľ zabezpečí potrebnú súčinnosť svojho personálu v súlade s ustanoveniami Nar. vl. č. 396/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na pracovisku v znení neskorších predpisov pri dodržaní vypracovaného plánu bezpečnosti a zdravia ako aj pokynov splnomocnených koordinátorov.

Poskytovateľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Poskytovateľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť bez toho, aby Poskytovateľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov.

I. Definície pojmov

Doklady bezpečnej práce

Dokumenty aplikácie IIS ARSOZ vedené v elektronickej forme: Z-príkaz, B-príkaz, R-príkaz, PO-príkaz.

Jadrové zariadenia

Súbor civilných stavebných objektov a nevyhnutných technologických zariadení v projekte určenej konfigurácii, určených na:

1. výrobu elektrickej energie alebo na výskum v oblasti jadrovej energie, ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory, ktoré budú využívať, využívajú alebo využívali riadenú štiepnu reťazovú reakciu,
2. nakladanie s jadrovými materiálmi s množstvom väčším, ako jeden efektívny kg, okrem priestorov na skladovanie kontajnerov a krytov, v ktorých sa jadrový materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne žiariče, zariadení na úpravu uránovej rudy a skladov uránového koncentráta,
3. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, alebo
5. obohacovanie uránu alebo výrobu jadrového paliva.

Koordinátor

Zamestnanec zabezpečujúci koordináciu činností na technologickom aj netechnologickom zariadení.

Organizačné opatrenia pre zaistenie bezpečnej práce zabezpečuje:

- **Z-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce na technologických a netechnologických zariadeniach,
- **B-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce na elektrozariadeniach a sieťach VN, VVN, ZVN, na zariadeniach MN a NN a inom majetku (technologické zariadenia, stavby, pozemky), ak sa nachádzajú v blízkosti VN, VVN a ZVN
- **R-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce v priestoroch zvýšeného radiačného rizika,
- **PO-príkaz** - príkaz na zaistenie bezpečnej práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Pracovný príkaz

Základný doklad spisu prípravy údržby, ktorým je písomnou formou nariadená práca, ktorú je potrebné realizovať v rámci údržbárskeho resp. opravárenského zásahu. Predstavuje doklad umožňujúci vykonanie požadovaných prác na objekte, ktorý určuje objekt, jeho umiestnenie, čas, popis práce, rozpis operácií – ich kapacitné a materiálové zabezpečenie, zoznam predpísaných kontrol pre jednotlivé operácie, zoznam dokumentov potrebných pre vykonanie prác.

R-príkaz

Písomné nariadenie vykonania práce v podmienkach zvýšeného radiačného rizika, ktorý určuje miesto, čas a podmienky práce, nutné opatrenia a prostriedky pre zabezpečenie radiačnej ochrany, zloženie pracovnej skupiny a menovite uvádza osoby, zodpovedné za dodržiavanie pravidiel radiačnej ochrany. Opravy a ostatné práce v neobsluhovaných a poloobsluhovaných priestoroch JZ sa musia vykonávať na R-príkaz.

Na R-príkaz sa musia vykonávať tiež práce v ostatných prevádzkových priestoroch, pri ktorých sa predpokladá, že efektívna dávka bude vyššia ako 0,1 mSv alebo povrchová kontaminácia je vyššia ako 0,3 Bq/cm². Je platný obvykle jeden deň a povoľuje sa ním vykonanie práce, pri ktorej sa predpokladajú efektívne dávky vo výške maximálne 1 mSv. Pri predpoklade čerpania ED väčšej, ako 1 mSv, resp. KD väčšej ako 20 mSv, je potrebná autorizácia čerpania princípom ALARA. Obhliadku na zariadení alebo kontrolu zariadenia v poloobsluhovaných priestoroch môžu zmenoví zamestnanci vykonávať bez R-príkazu, pokiaľ efektívne dávky počas uvedených prác neprevýšia 0,1 mSv po oznámení TchRBz (pre V1), IRZP alebo TSIRO resp. dennému TchRBRÚRAO a s jeho súhlasom.

Príkaz „R“ pre dodávateľské organizácie vystaví zodpovedný zamestnanec útvaru uvedeného na ZoD s dodávateľskou organizáciou.

Na vystavenie, schvaľovanie a evidenciu R-príkazov je využívaná programová aplikácia „*R-príkazy*“, ktorá je súčasťou IIS ARSOZ.

Správca zariadenia

Vykonávateľ správy zvereného majetku.

Zodpovedný majster na pracovný príkaz

Zamestnanec JAVYS alebo Poskytovateľa služieb zodpovedný za koordináciu realizácie činností požadovaných v pracovných príkazoch. Musí mať oprávnenie pracovať v aplikácii ARSOZ. Vyplní zodpovedných pracovníkov – vedúcich prác za prevzatie majetku do opravy a odovzdanie majetku z opravy. Posunie PPr do stavu 55 na začatie prác. Zodpovedný majster zodpovedá za výkon a kvalitu prevedenia prác. Zabezpečuje zaškolenie a písomne požiada o doplnenie do databázy ARSOZ pracovníkov, ktorí budú vykonávať vedúcich prác. Hlavné povinnosti pri realizácii:

Príprava:

- Preveruje a vykonáva kontrolu (súvisiace PPr, sprievodné listy, atestový materiál) použitých materiálov na všetky súčasti, ND a pod. V príprave na stavebnú skúšku vyhotovuje výkaz súčastí doložených atestom.
- Dodržiava technologickú disciplínu (prípadné zmeny v technologických postupoch musia byť vopred odsúhlasené).
- Zabezpečuje výkon zvarovania iba úradne skúšanými zváračmi (s odpovedajúcou skúškou, platné skúšky), ktorí zvary označia štítkami (číslo zvaru, značka zvárača).
- Skontroluje pri preberaní PPr, či PPr má vypísaný zoznam príloh, ktoré obsahuje a či skutočne tieto prílohy sú súčasťou PPr. Ak nie, PPr vráti odboru koordinácie údržby a riadenia energií.
- Skontroluje úplnosť PPr. Prevzatím PPr osobne prípadne poverenou osobou alebo emailom sa stáva PPr záväzným pre zhotoviteľa.

- Vykoná pred nástupom na realizáciu akcie kontrolu pripravenosti (dokumentácia, materiál, atestové lístky, „Z-“, „R-“ príkazy, „Povolenie...“, vybavenosť pracovníkov, pripravenosť náradia, prípravkov a pod.), poučí pracovníkov a vydá príkaz na nástup na akciu.

Priebeh:

- Vykoná kontrolu pracoviska a jeho pripravenosť na akciu.

Ukončenie:

- Uzavrie po ukončení všetkých prác PPr. PPr posunie do stavu 58.
- Preskúma a schváli po vykonanej práci „Kontrolný list“.
- Odovzdá 1. kópiu PPr žiadateľovi a získa potvrdenie ukončenia prác a prevzatie STD v PPr zodpovedným zamestnancom útvaru žiadateľa.
- Doplní technické vyhodnotenie prác v ARSOZe.
- Doplní technické odporúčania v ARSOZe.
- Doplní práce navyše v ARSOZe.
- Preverí výkaz prác, spotrebu materiálu a ND. Doplní spotrebovaný materiál a použité náhradné diely v ARSOZe.
- Doplní nevykonané práce v ARSOZe, zmeny v TÚZ, zmeny v dokumentácii v ARSOZe.
- Vyhodnotí PSO v ARSOZe.
- Vyplní pracovníkov na PSO v ARSOZe.
- Vyplní odpracované hodiny pracovníkov na PSO v ARSOZe.
- Uzatvorením a vyhodnotením PPr potvrdí zaznamenané údaje a odovzdá PPr na technické vyhodnotenie (prípravárovi údržby) posunutím PPr do stavu 70.

Zamestnanec vydávajúci PO-príkaz

Zodpovedá za vydanie písomného povolenia na výkon prác so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a za vykonanie jemu nariadených opatrení v povolení.

Zodpovedný vedúci prác na PO-príkaz

Hlavné povinnosti:

Pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru sa smie pracovať na zariadení len na písomný PO-príkaz a po vykonaní v ňom nariadených doplňujúcich bezpečnostných opatrení. Zodpovedný vedúci prác na PO-príkaz zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení.

Zodpovedný vedúci prác na R-príkaz

Zamestnanec v zozname zamestnancov na R-príkaz označený ako vedúci prác. Zmena vedúceho prác na R-príkaze (tlačive) musí byť parafovaná zamestnancom, ktorý R-príkaz vydal, resp. pri jeho neprítomnosti jeho zástupcom.

Pre pracovníkov dodávateľských organizácií musí byť na práce v kontrolovanom alebo sledovanom pásme vždy vystavený príkaz „R“ na všetky vykonávané práce.

Zodpovednosti:

- Určiť zloženie členov pracovnej skupiny.
- Dodržiavať pravidlá radiačnej ochrany.
- Dodržiavať bezpečnostné pracovné postupy.
- Riadiť práce priamo na mieste.
- Dekontaminovať zariadenie, resp. pracovisko, ak bola kontaminácia spôsobená činnosťou pracovnej skupiny.
- Priebežne triediť odpad na aktívny a neaktívny.
- Likvidovať odpad okamžite po ukončení práce.

Zamestnanec vydávajúci B-príkaz

Zodpovedá za vydanie písomného povolenia na výkon prác na zariadeniach VN, VVN a ZVN, na zariadeniach MN a NN, ak sa nachádzajú v blízkosti VN, VVN a ZVN a za vykonanie nariadených opatrení v povolení.

Zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz

Zamestnanec evidovaný v IIS ARSOZ, ktorý riadi práce vykonávané na základe PPr s cieľom zaistenia bezpečného vykonania práce v požadovanom termíne, objeme a kvalite. Povolením nástupu na prácu a začatím prác zodpovedá za pracovnú skupinu z hľadiska dodržiavania platných legislatívnych predpisov, noriem a interných predpisov JAVYS a.s. Zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz plní súčasne aj funkciu koordinátora bezpečnosti v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Od okamihu povolenia vstupu pracovnej skupiny na pracovisko preberá vedúci práce dozor nad bezpečnosťou všetkých zamestnancov, ako aj nad správnym postupom prác a správnym používaním ochranných a pracovných pomôcok. Za správny postup práce zodpovedá vedúci práce. Pracujúci môžu vykonávať iba tie práce, ktoré im boli nariadené zodpovedným vedúcim práce. Aby zodpovedný vedúci práce mohol spoľahlivo vykonávať dozor, môže sa priamo zúčastniť na práci iba vtedy, ak je celá pracovná skupina sústredená na jednom mieste, a to v takej vzdialenosti, aby ju mohol bezpečne svojím dozorom a zo svojho pracoviska obsiahnuť. Práca sa môže zúčastniť aj vtedy, ak nehrozí ani iné nebezpečenstvo okolitými vplyvmi (napríklad dopravou). Ak sa musí zodpovedný vedúci práce nevyhnutne vzdialiť z pracoviska, je povinný ustanoviť svojho zástupcu s kvalifikáciou zodpovedajúcou vykonávanej práci. Ak takýto pracovník nie je, musí sa pred jeho odchodom z pracoviska práca zastaviť, musí sa odvolať pracovná skupina z pracoviska a zaistiť, aby neboli ohrozené osoby ani zariadenia. Poverí realizáciou zväračských prác na TS* iba zväračov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Zabezpečí dodržiavanie TP* a vykonanie jednotlivých operácií TP* zapisuje do „Kontrolného listu vykonaných operácií“. Nechá si vopred odsúhlasiť prípadné zmeny v TP* príslušným technologom prípravy údržby. Dodržiava zásady značenia technologického zariadenia, umiestni značenia technologického zariadenia na určené miesto po ukončení zásahu. Uvedie značenia technologického zariadenia do pôvodného stavu pri prípadnom poškodení počas zásahu.

Zodpovedný vedúci prác na Z – príkaz

Zamestnanec evidovaný v IIS ARSOZ, ktorý je zodpovedný za prevzatie zariadenia podľa Z-príkazu do údržby, resp. na definitívnu demontáž a riadenie činností v spolupráci s vedúcimi prác na PPr združenými v Z-príkaze s cieľom bezpečného vykonania predmetných činností v požadovanom termíne stanovenom Z-príkazom. Svojím podpisom v Z-príkaze potvrdzuje, že si fyzicky skontroloval všetky zaistenia, ktoré boli uvedené v Z-príkaze.

Zodpovedný zamestnanec

Zamestnanec zodpovedný za správnu činnosť v procese zabezpečenia a dodržiavania podmienok bezpečnej práce.

Súpis prác

Dokument, ktorý je súčasťou faktúry. Obsahuje údaje o objednávateľovi a dodávateľovi, číslo zmluvy, pracovného príkazu, názov tovaru, služby a prác, súpis vykonaných a ocenených prác a podpis oprávnených osôb podľa zmluvných podmienok.

Cenník

Opravy strojných zariadení v JAVYS, a.s.					
p.č.	položka	MJ (*)	predpokladaný počet MJ	cena za MJ v EUR bez DPH	cena za položku v EUR bez DPH
1	Plánovaná oprava strojných zariadení	súb	1	861 650,00 €	861 650,00 €
2	Náhradné diely nešpecifikované pre neplánovanú (korektívnu) opravu strojných zariadení	súb	1	600 000,00 €	600 000,00 €
3	Neplánovaná oprava kompresorov	hodina	600	35,00 €	21 000,00 €
4	Neplánovaná oprava čerpadiel mimo kontrolované pásma (KP)	hodina	900	32,00 €	28 800,00 €
5	Neplánovaná oprava čerpadiel v kontrolovanom pásme (KP)	hodina	1 200	35,00 €	42 000,00 €
6	Neplánovaná oprava armatúr a ventilov mimo kontrolované pásma (KP)	hodina	900	32,00 €	28 800,00 €
7	Neplánovaná oprava armatúr a ventilov v kontrolovanom pásme (KP)	hodina	1 500	35,00 €	52 500,00 €
8	Neplánovaná oprava potrubných rozvodov médií mimo kontrolované pásma (KP)	hodina	600	32,00 €	19 200,00 €
9	Neplánovaná oprava potrubných rozvodov médií v kontrolovanom pásme (KP)	hodina	500	35,00 €	17 500,00 €
10	Neplánovaná oprava, údržba vibračnej stolice, vibrátorov, prítlačného zariadenia foriem a zariadení výroby VBK	hodina	1 000	32,00 €	32 000,00 €
11	Neplánovaná oprava technologických zariadení, fragmentačných a dekontaminačných zariadení a zariadení OTECO	hodina	1 000	35,00 €	35 000,00 €
12	Neplánovaná oprava - nastavenie poistných ventilov	ks	20	300,00 €	6 000,00 €
13	Príprava tlakovej nádoby na výkon tlakovej skúšky	ks	12	550,00 €	6 600,00 €
14	Príprava tlakovej nádoby - ohrievača vody k vnútornej kontrole	ks	12	550,00 €	6 600,00 €
15	Príprava tlakovej nádoby - vzdušníka k vnútornej kontrole	ks	25	550,00 €	13 750,00 €
16	Neplánovaná oprava lisu v kontrolovanom pásme (KP)	hodina	150	35,00 €	5 250,00 €
17	Neplánovaná oprava dopravníkov	hodina	500	32,00 €	16 000,00 €
18	Neplánovaná oprava horákov spaľovacej pece v kontrolovanom pásme (KP)	hodina	120	32,00 €	3 840,00 €
19	Neplánované opravy pračiek a zariadení v špeciálnej práčovni V1 u objednávateľa	hodina	450	35,00 €	15 750,00 €
20	Neplánované opravy pračiek a zariadení v špeciálnej práčovni V1 u poskytovateľa	hodina	200	35,00 €	7 000,00 €
21	Neplánované opravy šijacích strojov v špeciálnej práčovni V1 u objednávateľa	hodina	50	35,00 €	1 750,00 €
22	Neplánované opravy šijacích strojov v špeciálnej práčovni V1 u poskytovateľa	hodina	40	35,00 €	1 400,00 €
23	Diagnostika poruchy zariadenia v kontrolovanom pásme (KP)	ks	120	150,00 €	18 000,00 €
24	Diagnostika poruchy zariadenia mimo kontrolované pásma (KP)	ks	90	100,00 €	9 000,00 €
Spolu					1 849 390,00 €
Cena celkom v EUR bez DPH					1 849 390,00 €

Popis položiek

1	Plánovaná oprava strojných zariadení	Jednotkové ceny pri plánovaných položkách kde je v stĺpci „ČDT popis“, prípadne v stĺpci „TPP“ alebo v stĺpci „Poznámka“, uvedené vrátane dodávky materiálu, musia tieto jednotkové ceny obsahovať aj dodaný materiál a náhradné diely. Spotrebný materiál je potrebné započítať do jednotkovej ceny napr. pri bežných opravách.
2	Náhradné diely nešpecifikované pre neplánovanú (korektívnu) opravu strojných zariadení	
13	Príprava tlakovej nádoby na výkon tlakovej skúšky	Táto činnosť pozostáva: Demontáž snímateľnej izolácie. Určenie miesta napojenia sa tlakovacieho zariadenia na výkon tlakovej skúšky. Zaslepenie všetkých prírubových spojov na tlakovej nádobe. Po tlakovej skúške vykonať odstránenie zásepok z prírubových spojov. Pretesnenie prírubových spojov. Spätná montáž izolácie
14	Príprava tlakovej nádoby - ohrievača vody k vnútornej kontrole	Táto činnosť pozostáva: Demontáž snímateľnej izolácie, odpojenie potrubia od napájania výhrevného telesa, demontáž výhrevného telesa z tlakovej nádoby, vyčistenie vnútorných priestorov a výhrevného telesa a odstránenie nečistôt z priestoru ohrievača. Po kontrole vykonať spätnú montáž výhrevného telesa, zapojenie výhrevného telesa a spätnú montáž snímateľnej izolácie
15	Príprava tlakovej nádoby - vzdušníka k vnútornej kontrole	Táto činnosť pozostáva: Demontáž prielezu vzdušníka, vyčistenie vnútorných častí vzdušníka kartáčom, škrabkou, vyčistenie od nánosov oleja a odstránenie nečistôt z priestoru vzdušníka. Po kontrole vykonať spätnú montáž prielezu vzdušníka.
19, 20, 21, 22	Neplánované opravy pračiek, šijacích strojov a zariadení v špeciálnej práčovni	Na šijacích strojoch sa bude vykonávať oprava elektronických, elektrických a mechanických častí zariadení. Zoznam zariadení v špeciálnej práčovni V1, na ktorých sa bude vykonávať neplánovaná oprava je uvedený v háрку „Zoznam zar. v špeciál. Práčovni“.
23, 24	Diagnostika poruchy zariadenia	Obhliadka zariadenia, zistenie závady na vypracovanie cenovej ponuky

Pozn.

KP - Kontrolované pásmo - Hárok „Plánovaná oprava strojných zar.“ stĺpec Q (umiestnenie zariadenia)

Hárok „Plánovaná oprava strojných zar.“, stĺpec P - obsahuje číslo TPP (technologický postup), ktorý je v háрку „TPP“ detailne rozpísaný

(*) v prípade položiek kde MJ je hodina, cena za MJ sa rovná HZS (t.j. hodinová zúčtovacia sadzba)

Jednotkové ceny bežných opráv, generálnych opráv musia obsahovať aj náklady na spotrebný materiál (handry, mazací tuk, spreje)

Pri bežných opravách (BO) ak je uvedený v TPP v postupe „V prípade zistenia závady, odstránenie závady na zariadení“, budú tieto závady oceňované mimo ceny za BO, a budú sa rátať ako práce navyše.

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Projektové číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	Typ (popis)	Výrobca	Výrobné číslo	430/2011	508/2009	ČDT	ČDT popis	TPP	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	Počet MJ	Celková cena u položku v EUR bez DPH	Poznámka	
1	3320	1C184	364-V1	34..01.1.NN	aktivačná nádrž č.1-triplex /jednoPC/	nádrž, nádoba, vzdušník	...						GO	Generálna oprava	34698	N	85000	1	85000	GO aktivačnej nádrže v zmysle projektovej dokumentácie na opravu	
2	3320	1C184	364-V1	34..01.2.NN	aktivačná nádrž č.2-triplex /jednoPC/	nádrž, nádoba, vzdušník	...						GO	Generálna oprava	34698	N	85000	1	85000	GO aktivačnej nádrže v zmysle projektovej dokumentácie na opravu	
3	3320	15034	760-1.3.V1	STSO/VCD/RCL-OO	Servis recyklačnej linky_PS 50.01-V1	Ostatné			ELDAN				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	19534	N	3000	3	9000	Autorizovaná preventívna ročná prehliadka	
4	2210	809BI	44/20	35.04K4012	Kompresor Schneider pre linku na predúpravu RAO	kompresor				AM B 7-10-500 XBDK			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34280	A	100	12	1200	Bežná oprava podľa návodu na používanie - výmena oleja a filtračných častí (autorizovaným servisom)	
5	3320	15034	441-V1	STSO/VCD/Km TeVz RK:OO	Servis kompresorov BOGE technol.vzduchu RK V-1					BOGE C9			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14060	N	2500	6	15000	Servisné práce s dodávkou náhradných dielov pre 2 ks stacionárnych, vzduchom chladených, skrutkových kompresorov so vstrekom oleja typu BOGE C9 technologického vzduchu pravidelne každých 2500 odprevádzkovaných hodín skrutkového kompresora (autorizovaným servisom)	
6	2210	POOKR	50/20.1	K-1	KOMPRESOR ATLAS COPCO	kompresor				GA45PLUS			GO	Generálna oprava	14372	N	17000	1	17000	Generálna oprava - Visit D v zmysle návodu výrobcu autorizovaným servisom	
7	2210	POOKR	50/20.1	K-2	KOMPRESOR ATLAS COPCO	kompresor				GA45PLUS	API 512863		GO	Generálna oprava	14372	N	17000	1	17000	Generálna oprava - Visit D v zmysle návodu výrobcu autorizovaným servisom	
8	2210	POOKR	50/20.1	K-3	KOMPRESOR ATLAS COPCO	kompresor				GA45PLUS			GO	Generálna oprava	14372	N	17000	1	17000	Generálna oprava - Visit D v zmysle návodu výrobcu autorizovaným servisom	
9	3320	15034	532-V1	21.1.01.1	Kompresor NTK KAESER KaCHS V-1	kompresor				ESD 441/8			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14165	N	3500	3	10500	Servis Kompresora NTK KAESER autorizovaným servisom	
10	3320	15034	532-V1	21.1.01.2	Kompresor NTK KAESER KaCHS V-1	kompresor				ESD 441/8			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14165	N	3500	3	10500	Servis Kompresora NTK KAESER autorizovaným servisom	
11	3320	15034	532-V1	21.1.01.1	Kompresor NTK KAESER KaCHS V-1	kompresor				ESD 441/8			VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	18500	1	18500	Výmena poškodeného chladiča oleja kompresora ESD 441/8 (s dodávkou chladiča)	
12	3320	1P048	800-V1	0.73.2/DKP	Servis deko liniek	zariadenie elektrárne - ostatné							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	100	3	300	Ročný servis DKP	
13	2210	MSVP	840M	9TP40D02	Kompresor KAESER	kompresor				ASK 32T	ASK32T/7,5bar		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34280	N	2500	3	7500	Bežná oprava autorizovaným servisom	
14	2210	POOKR	50/20.1	K-1	KOMPRESOR ATLAS COPCO	kompresor				GA45PLUS			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	17915	N	1500	2	3000	Malý servis A kompresora Atlas Copco autorizovaným servisom	
15	2210	POOKR	50/20.1	K-2	KOMPRESOR ATLAS COPCO	kompresor				GA45PLUS	API 512863		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	17915	N	1500	2	3000	Malý servis A kompresora Atlas Copco autorizovaným servisom	
16	2210	POOKR	50/20.1	K-3	KOMPRESOR ATLAS COPCO	kompresor				GA45PLUS			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	17915	N	1500	2	3000	Malý servis A kompresora Atlas Copco autorizovaným servisom	
17	2210	MSVP	840M	9TP40D01	Kompresor KAESER	kompresor				ASK 32T	ASK32T/7,5bar		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34280	N	2500	3	7500	Bežná oprava autorizovaným servisom	
18	2210	TESPA	808	UVCU 4004	Pneumatická armatúra	armatúra všeobecne				DF163/90-08-V27-G			Herberholz	VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	34284	A	800	3	2400	Výmena pohonu pneumatickej armatúry s dodávkou pohonu
19	3320	15034	441-V1	STSO/VCD/SuS TeVz RK:OO	Servis sušičov technologického vzduchu RK V-1	zariadenie elektrárne - ostatné							Eurodry	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	800	7	5600	Servisné práce s dodávkou náhradných dielov absorbný sušič technologického vzduchu pravidelne každých 2500 odprevádzkovaných hodín.
20	2210	TESPA	808	G-AP 40001.2	Čerpadlo práčky	čerpadlo, výveva				CMON - 50/20 PVDF FPM			AFFETTI PUMPS ITALY	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14105	A	800	3	2400	Výmena mechanickej upchávky, pretesnenie telesa čerpadla
21	2210	TESPA	808	G-AP 40002.2	Čerpadlo práčky	čerpadlo, výveva				CMON - 50/20 PVDF FPM			AFFETTI PUMPS ITALY	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14105	A	800	3	2400	Výmena mechanickej upchávky, pretesnenie telesa čerpadla
22	2210	TESPA	808	UVCU 4005	Pneumatická armatúra	armatúra všeobecne				DF163/90-08-V27-E			Herberholz	VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	34284	A	800	2	1600	Výmena pohonu pneumatickej armatúry s dodávkou pohonu
23	2210	809BI	44/20	TLAKOVÁ NÁDOBA.KOP-VNAO-44/20	Tlaková nádoba kompresora pri linke VNAO	nádrž, nádoba, vzdušník				B 50c 11 X (ORL 0050)	1983 691		TAB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14309	A	100	3	300	V rámci BO aj výmena oleja v kľukovej skrini
24	2210	809BI	28 tech.c.	TV-28/1	TEPLOVZDUŠNÝ VYMENNÍK	tepelný výmenník, chladič				HN23.UWALA B.EKD			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34285	A	100	3	300		
25	2210	809BI	28 tech.c.	TV-28/2	TEPLOVZDUŠNÝ VYMENNÍK	tepelný výmenník, chladič				HN23.UWALA B.EKD			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34285	A	100	3	300		
26	2210	041BI	41 tech.c.	ČER 041/1	Dávkovacie čerpadlo kyseliny	čerpadlo, výveva				IX-C150-TCR-TB1-E	11303642/2013		VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	A	500	1	500	Výmena čerpadla	
27	2210	041BI	41 tech.c.	ČER 041/2	Dávkovacie čerpadlo odpeňovadla	čerpadlo, výveva				EW-G45TC-20EYP6	M1130299/rok 2003		VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	A	500	1	500	Výmena čerpadla	
28	2210	041BI	41 tech.c.	OBC.41 KURENIE/2	Obehové čerpadlo vykurovania	čerpadlo, výveva				WILO R30/1-5			VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	A	500	1	500	Výmena čerpadla	

29	2210	041BI	41 tech.c.	OHRIEVAC EO 150/220	ELEKTRICKY OHRIEVAC VODY - TATRAMAT EO 150/220	tepelný výmenník, chladič	EOV 152		260100/rok 2016				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34098	A	100	3	300	
30	2210	TEKON	808	C-AP 10002:TA	CERPADLO CHEMIKALII C-AP 10002	čerpadlo, výveva	SPX 50	PERISTALTICKÉ (hadicové)					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14336	A	500	3	1500	
31	3320	1C184	364:V1	364.01:TA	DUCHADLO AERZEN	čerpadlo, výveva	GMA 11.4	GMA 11.4	373221				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	39815	N	500	2	1000	BO autorizovaným servisom
32	3320	1C184	364:V1	364.02:TA	DUCHADLO AERZEN	čerpadlo, výveva	GMA 11.4	GMA 11.4	334801				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	39815	N	500	2	1000	BO autorizovaným servisom
33	3320	1S034	441:V1	23.04.825.001:AA	Ventilový sací kôš čerp. č.1 z vychl. jamy NaRK V1	armatúra - spätná klapka	...						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14120	N	800	3	2400	Pravidelná demontáž a vyčistenie ventilového sacieho koša. Zabrúsenie dosadacích plôch- nové tesnenia. V prípade jeho nefunkčnosti- výmena za nový ventilový sací kôš. Firma realizujúca práce si musí sama vyčerpať vychladzovaciu jamu NaRK V 1 pred začiatkom prác.
34	3320	1S034	441:V1	23.04.825.002:AA	Ventilový sací kôš čerp. č.2 z vychl. jamy NaRK V1	armatúra - spätná klapka	...						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14120	N	800	3	2400	Pravidelná demontáž a vyčistenie ventilového sacieho koša. Zabrúsenie dosadacích plôch- nové tesnenia. V prípade jeho nefunkčnosti- výmena za nový ventilový sací kôš. Firma realizujúca práce si musí sama vyčerpať vychladzovaciu jamu NaRK V 1 pred začiatkom prác.
35	2210	809BI	28 tech.c.	Tlak nadoba poz.23:NV	Tlaková nadoba pre ohrev vody v obj. 28	tepelný výmenník, chladič	OVS-4-2500/H	OVS-4-2500/H	44517			TAB1	VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	1000	1	1000	Výmena výhrevnej vložky za novú po 26 rokoch
36	2210	809BI	809	AP27/1:TA	Čerpadlo rádioaktívnych vód	čerpadlo, výveva	32-NHD-125-11-YC-30-09						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14105	A	200	3	600	
37	2210	809BI	809	AP27/2:TA	Čerpadlo rádioaktívnych vód	čerpadlo, výveva	32-NHD-125-11-YC-30-09						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14105	A	200	3	600	
38	2210	VKSTR	641/VVBK	702-033-01-04:N	Forma tela	nádrž, nádoba, vzdušník	AEC Constructeur						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	1000	1	1000	V rámci bežnej opravy vykonať výmenu tesnenia, opravu skrutiek (výrobu nových) miestnosti: 112,213, médium: Ra-kvapaliny, tlak: 0 MPa, teplota: 25°C, rozmer: 21,3 x 2,0, materiál 1.4301 armatúry: CH 4011, CH 4012, CH 4014, kompenzátor-8
39	2210	TECEM	808	D-BR-LND.4009	PRÍV. STLAČ. VZDUCHU Z PS13 NA PREFUK AP 40001	potrubie, kanál, tvarový kus, zlievač							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21618	A	900	3	2700	
40	2210	POOKR	34 tech.c.	OVV CV 014	Výmenník na ohrev TUV	tepelný výmenník, chladič	ALFA LAVAL M3-FG						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	30734	A	800	6	4800	Demontáž výmenníka vyčistenie a naplnenie roztokom na odstránenie vodného kameňa a usadenín. Montáž výmenníka.
41	2210	POOKR	34 tech.c.	OVV-34.1	Výmenník vykurovacej vody	tepelný výmenník, chladič	ALFA LAVAL CB300-80M						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	30734	A	800	6	4800	Demontáž výmenníka vyčistenie a naplnenie roztokom na odstránenie vodného kameňa a usadenín. Montáž výmenníka.
42	2210	POOKR	34 tech.c.	OVV-34.2	Výmenník vykurovacej vody	tepelný výmenník, chladič	ALFA LAVAL CB300-80M						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	30734	A	800	6	4800	Demontáž výmenníka vyčistenie a naplnenie roztokom na odstránenie vodného kameňa a usadenín. Montáž výmenníka.
43	2210	POOKR	34 tech.c.	OVV-34.3	Výmenník vykurovacej vody	tepelný výmenník, chladič	ALFA LAVAL CB300-80M						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	30734	A	800	6	4800	Demontáž výmenníka vyčistenie a naplnenie roztokom na odstránenie vodného kameňa a usadenín. Montáž výmenníka.
44	2210	POOKR	47 tech.c.	OVV - OTUV-47	Výmenník TUV	tepelný výmenník, chladič	RBC 1500,						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	30734	N	800	3	2400	Demontáž výmenníka vyčistenie a naplnenie roztokom na odstránenie vodného kameňa a usadenín. Montáž výmenníka.
45	2210	POOKR	47 tech.c.	OVV-47.1	DOSKOVÝ VÝMENNÍK	tepelný výmenník, chladič	Vymennik teplovodny	PP-064	VT20 CDS-16				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	30734	N	800	6	4800	Demontáž výmenníka vyčistenie a naplnenie roztokom na odstránenie vodného kameňa a usadenín. Montáž výmenníka.
46	2210	POOKR	47 tech.c.	OVV-47.2	DOSKOVÝ VÝMENNÍK	tepelný výmenník, chladič	Vymennik teplovodny	PP-064	VT20 CDS-16				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	30734	N	800	6	4800	Demontáž výmenníka vyčistenie a naplnenie roztokom na odstránenie vodného kameňa a usadenín. Montáž výmenníka.
47	2210	041BI	41 tech.c.	CERPADLO 30/1:TA	CERPADLO NASTREKU ZNECISTENÝCH VOD DO QDPARKY	čerpadlo, výveva	25-NCU-175-03-LC-103	25-NCU-175-03-LC-103	6 741 229 108				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14132	A	150	3	450	
48	2210	041BI	41 tech.c.	CERPADLO 30/2:TA	CERPADLO NASTREKU ZNECISTENÝCH VOD DO QDPARKY	čerpadlo, výveva	25-NCU-175-03-LC-103	25-NCU-175-03-LC-103	784110				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14132	A	150	3	450	
49	2210	041BI	41 tech.c.	CERPADLO 4/1:TA	CERPADLO ZNECISTENEJ VODY	čerpadlo, výveva	32 NVD 160 09 ZC 30 09	32 NVD 160 09 ZC 30 09	922024				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14265	A	150	3	450	
50	2210	041BI	41 tech.c.	CERPADLO 4/2:TA	CERPADLO ZNECISTENEJ VODY	čerpadlo, výveva	32 NVD 160 09 ZC 30 09	32 NVD 160 09 ZC 30 09	922023				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14265	A	150	3	450	
51	2210	041BI	41 tech.c.	CERPADLO 5/1:TA	CERPADLO KONDENZATU BRIDOVEJ PARY	čerpadlo, výveva	32 NVD 160 09 ZC 30 09	32 NVD 160 09 ZC 30 09	922021				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14265	A	150	3	450	
52	2210	810IS	810	10PQ01V03	Oceľový uzáver s tieniacou vrstvou 140mm ocele	uzáver, brána, hradidlo, stavidlo	OUP 140FE		16/0052 0236				MAZ	Mazanie, premazanie	40556	A	400	6	2400	Premazanie čapu horných kladiek oceľového uzáveru- demontáž plechového krytu, premazanie kladiek, odskúšanie chodu, spätná montáž krytov
53	2210	041BI	41 tech.c.	CERPADLO 5/2:TA	CERPADLO KONDENZATU BRIDOVEJ PARY	čerpadlo, výveva	32 NVD 160 09 ZC 30 09	32 NVD 160 09 ZC 30 09	922022				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14265	A	150	3	450	
54	2210	FRG34	34 tech.c.	007 MOD 560 180:TA	PILA POZDZLNA PASOVA	strojné zariadenie a prvky - ostatné	MOD 560 CNC 180"		BTM s.r.l Taliansko				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	100	3	300	Kontrola stroja, odmastenie a premazanie pohyblivých častí stroja, kon. hydraulického systému, kon. hadíc a výmenu opotrebovaných, kon. rozvodu tlakového vzduchu, vyčistenie chladiena pilového pásu odstránenie netesnosí, dopl. hyd. oleja AGIP OSO 68 - 10l, doplnenie/výmena pre. oleja AGIP Blasias 150 - 5l

55	2210	FRG34	34 tech.c.	007 MOD 560 90:TA	PILA PRIECNA PASOVA	strojné zariadenie a prvky - ostatné	MOD 560 CNC 90°		BTM s.r.l Talliansko		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	100	3	300	Kontrola stroja, odmastenie a premazanie pohyblivých častí stroja, kon. hydraulického systému, kon. hadíc a výmenu opotrebovaných, kon. rozvodu tlakového vzduchu, vyčistenie chladienia pilového pásu odstránenie netesností, dopl. hyd. oleja AGIP OSO 68 - 10l, doplnenie/výmena pre. oleja AGIP Blasía 150 - 5l	
56	2210	FRG34	34 tech.c.	007 OTECO I:TA	OTRYSKAVACIE ZARIADENIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	OPTIMA10-14-T-2/7,5		OTECO Bučovice		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	500	3	1500	Kontrola stroja, premazanie pohyblivých častí stroja, vyčistenie našponovanie premazanie ťažných reťazí závesov, kontrola metalických kól, nastavenie clony, kontrola korčekového pásu elevátora ocelevej drte - našponovanie, typ zar. OPTIMA10-14-T-2/7,5, r. v. 2002, v. č. OP C37/61-26, výrobca OTECO Bučovice	
57	2210	FRG34	34 tech.c.	007 OTECO II:TA	OTRYSKAVACIE ZARIADENIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	OPTIMA-J 10-14-T-2/7,5		OTECO Bučovice		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	500	3	1500	Kontrola stroja, premazanie pohyblivých častí stroja, vyčistenie, našponovanie premazanie ťažných reťazí závesov, kontrola metalických kól, nastavenie clony, kontrola korčekového pásu elevátora ocelevej drte - našponovanie, typ zar. OPTIMA-J 10-14-T-2/7,5, r. v. 2013, v. č. F65/61-69, výrobca OTECO Bučovice	
58	2210	POOKR	42	0 05 01 DC CV 002:TA	ČERPADLO CIRKULACNEJ VODY	čerpadlo, výveva	125-CVEV-265-15/4-LN-00-09	125-CVEV-265-15/4-LN-00-09		1 059		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	N	1000	2	2000	
59	2210	POOKR	42	0 05 01 DC CV 003:TA	ČERPADLO CIRKULACNEJ VODY	čerpadlo, výveva	125-CVEV-265-15/4-LN-00-09	125-CVEV-265-15/4-LN-00-09		1 058		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	N	1000	2	2000	
60	2210	POOKR	42	0 05 01 DC CV 004:TA	ČERPADLO CIRKULACNEJ VODY	čerpadlo, výveva	125-CVEV-265-15/4-LN-00-09	125-CVEV-265-15/4-LN-00-09		1 057		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	N	1000	2	2000	
61	2210	POOKR	42	0 05 01 DP OD 012:TA	ČERPADLO OTEPLENEJ VODY	čerpadlo, výveva	150-CVEV-305-19/1-LN-00-09	150-CVEV-305-19/1-LN-00-09		1 066		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	N	1200	2	2400	
62	2210	POOKR	42	0 10 01 DP OD 010:TA	ČERPADLO CHLADIACEJ VODY	čerpadlo, výveva	150-CVEV-305-19/1-LN-00-09	150-CVEV-305-19/1-LN-00-09				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	N	1200	2	2400	
63	2210	POOKR	50/20.1	OSC-50/20	Olejový separátor kondenzu	strojné zariadenie a prvky - ostatné	OSC DIBT 355				YY	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou	14346	N	600	6	3600	Výmena filtrov - len práca	
64	2210	TESPA	808	G-BU 10004	BU 10004 Napajači box	zariadenie elektrárne - ostatné	...				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14259	A	300	6	1800		
65	2210	TESPA	808	UVCU 4006	Pneumatická armatúra	armatúra všeobecne	DF127/90-08-V22-E		Herberholz		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14847	A	800	2	1600		
66	2210	POOKR	42	0 05 01 DP OD 005:TA	ČERPADLO CHLADIACEJ VODY	čerpadlo, výveva	150-CVEV-305-19/1-LN-00-09	125-CVEV-265-15/2-LN-00-09		1 064		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	N	1200	2	2400	
67	2210	VKSTR	641/VVBK	701-01-8491-001:TR	Planéťové ústrojenstvo-miešačka na betón	Točivé stroje - prevodovky	PM MES 1500				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	100	2	200	Premazanie a vyčistenie pohyblivých častí od betónu a kontrola ramien a lopatiek.	
68	3320	1C184	364:V1	364.01:TA	DUCHADLO AERZEN	čerpadlo, výveva	GMA 11.4	GMA 11.4	373221		GO	Generálna oprava	29338	N	100	1	100	GO autorizovaným servisom	
69	3320	1C184	364:V1	364.02:TA	DUCHADLO AERZEN	čerpadlo, výveva	GMA 11.4	GMA 11.4	334801		GO	Generálna oprava	29338	N	100	1	100	GO autorizovaným servisom	
70	2210	OPUD	50	OHÝBAČKA	OHÝBAČKA RUČNÁ	strojné zariadenie a prvky - ostatné	XK-2000/2A			01-18713		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	500	1	500	Premazanie, údržba vodiacej kladky, čapového závesu, horného vedenia, nastavenie vôle, zabrusenie prítlačných hrán, vyčistenie
71	2210	OPUD	50	PROFILOVÉ NOŽNICE	PROFILOVÉ NOŽNICE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	NPM 10			38 347		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	500	1	500	Premazanie, nabrusenie strihacích nástrojov, nastavenie vôle vo vedení strihacej traverzy, nastavenie klinových remeňov, vyčistenie
72	2210	TESPA	808	G-BK 40001	BK40001 PRAČKA SPALÍN	nádriž, nádoba, vzdušník	...					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14308	A	500	3	1500	
73	2210	FSSTR	808/1-01	OKPG10AP001	čerpadlo bitumenu, TYP: 1 1/2"-ZOT-80-10-LO-010	čerpadlo, výveva						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14271	N	500	3	1500	V rámci BO výmena upchávky, tesnenia, oprava trasy napájania vykurovacej pary k čerpadlu prečistením. Cena je vrátane dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu
74	2210	FSSTR	808/1-01	OKPG10AP002	čerpadlo bitumenu, TYP: 1 1/2"-ZOT-80-10-LO-010	čerpadlo, výveva						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14271	N	500	3	1500	V rámci BO výmena upchávky, tesnenia, oprava trasy napájania vykurovacej pary k čerpadlu prečistením. Cena je vrátane dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu
75	2210	POOKR	34 tech.c.	CHLADIČ KON.	Chladič kondenzátu	tepelný výmenník, chladič	ALFA LAVAL M6-FGT					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	30734	A	800	2	1600	Demontáž/montáž chladiča - naplnenie roztokom na odstránenie vodného kameňa a usadenín.
76	2210	809BI	809	OVL-4 pre obj.809	Tlaková nádoba pre ohrev vody v obj.809	nádriž, nádoba, vzdušník	OVL				TAB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21575	A	100	3	300	
77	2210	041BI	44/10	KOMPRESOR-1 ZFK	KOMPRESOR PRE ZFK 1-ORLIK	kompresor	ORLIK SKS 9/200/12				TAB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34280	A	100	3	300	Servis kompresora autorizovaným servisom
78	2210	041BI	44/10	KOMPRESOR-2 ZFK	KOMPRESOR PRE ZFK 2-SCHNAIDER	kompresor	SCHNEIDER LUFT 960-500 ST				TBB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34280	A	100	3	300	Servis kompresora autorizovaným servisom
79	2210	TECEM	808	D-AP 20002	ionexové čerpadlo	čerpadlo, výveva	SPX 50 - 27261	PERISTALTICKÉ (hadicové)				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14336	A	500	3	1500	
80	2210	TESPA	808	G-BB200018	Tlakové delo	nádriž, nádoba, vzdušník	VB20HD				TAB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34287	A	400	3	1200	
81	2210	TESPA	808	G-DS 40001	Doplňovacia stanica a úprava vody	špeciálne sústrojenstvo, zariadenie	Variomat 2-1/60					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14369	A	1500	3	4500	

101	3320	15081	532:V1	21.2/51.2:TA	Obehové čerpadlo NCHV ACHJ KaCH5 obj,532 V-1	čerpadlo, výveva	GRUNDFOS CM	CM125-315/329-30AF01CAVV		prietok 250,1 m ³ /h			GO	Generálna oprava	39835	N	2000	1	2000	Demontáž elektromotora. Demontáž hydrauliky čerpadla. Výmena upchávkového tesnenia. Výmena a premazanie ložísk. Kontrola technického stavu demontovaných dielov. Vydávanie rotoru. Montáž hydrauliky čerpadla. Montáž elektromotora. Zosúšenie čerpadla. Diagnostické meranie. Odkúšanie zariadenia - odstránenie prípadných závad.
102	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15147-03:TR	Vibrátor /vib stôl-telo/	prevodovka točivého stroja	R 35B-100 ISU						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	300	2	600	Výmena oleja, skrutiek, gumených pružín
103	2210	TESPA	808	G-BB20001A	Tlakové delo	nádrž, nádoba, vzdušník	VB20HD		VSR			TAB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14175	A	400	3	1200	
104	2210	FRG34	32 tech.c.	009 PAS. DOPRAVNÍK 1:TA	DOPRAVNÍK PASOVY	kontinuálny dopravník, podávač (pohyblivé schody)	DK-300-1,24		TESACO CZ s.r.o.				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	300	3	900	Kontrola dopravníka, premazanie ložísk, vyčistenie dopravníka, našponovanie dopravníkového pásu, pretresenie krytovania dopravníka
105	2210	FRG34	32 tech.c.	009 PAS. DOPRAVNÍK 2:TA	DOPRAVNÍK PASOVY	kontinuálny dopravník, podávač (pohyblivé schody)	DK-400-1,1x5,6		TESACO Cz s.r.o.				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	300	3	900	Kontrola dopravníka, premazanie ložísk, vyčistenie dopravníka, našponovanie dopravníkového pásu, pretresenie krytovania dopravníka
106	2210	FRG34	32 tech.c.	009 PAS. DOPRAVNÍK 3:TA	DOPRAVNÍK PASOVY	kontinuálny dopravník, podávač (pohyblivé schody)	DK-300-9		TESACO CZ s.r.o.				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	300	3	900	Kontrola dopravníka, premazanie ložísk, vyčistenie dopravníka, našponovanie dopravníkového pásu, pretresenie krytovania dopravníka
107	2210	809BI	28 tech.c.	20/1:TA	Čerpadlo špeciálnej kanalizácie	čerpadlo, výveva	CHL-4-CBR-FE					BT-3N	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14105	A	100	3	300	
108	2210	TESPA	808	G-HVCH11003	Šikmý sedlový ventil	armatúra- rýchločinná							VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	A	1500	1	1500	Výmena a dodávka ventilu
109	2210	TESPA	808	G-PM40001	PUTZMAUS-prístroj na čistenie trubiek	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	Putzmaus L, XL						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	21594	A	3500	1	3500	spolu s dodávkou
110	2210	TESPA	808	G-TR 40001	TR 40001 chladiaca tryska spalín	strojné zariadenie a prvky - ostatné							VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39295	A	400	2	800	Dodávka náhradnej trysky - Zks
111	2210	809BI	28 tech.c.	20/2:TA	Čerpadlo špeciálnej kanalizácie	čerpadlo, výveva	CHL-4-CBR-FE					BT-3N	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14105	A	100	3	300	
112	2210	TESPA	808	G-UVCU4003	Ventil havarijného chladenia	armatúra - ovládací ventil				COAX			VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	A	2000	1	2000	Výmena a dodávka ventilu
113	2210	TESPA	808	HVCH 4004-AA	PNEUMATICKÁ ARMATURA HVCH 4004 20-20 H S-S	armatúra s elektropohonom	6660.2 TT	6660.2 TT		6660.2 TT			VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	16732	A	1800	1	1800	Výmena armatúry
114	2210	TESPA	808	K 5003-AA	RUCNÁ ARMATURA AA-150-150 K 5003 C-C	armatúra ručná	KBO 006 0150-040,SKODOCK GERM.	KBO 006 0150-040,SKODOCK GERM.		KBO 006 0150-040			VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39235	A	800	1	800	Dodanie a výmena
115	2210	TECEM	808	D-AP 20001:TA	ČERPADLO PERISTALTICKÉ NA ZIVICE	čerpadlo, výveva	BREDEL SPX 40	PERISTALTICKÉ (hadicové)		508259			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14336	A	500	3	1500	
116	2210	TECEM	808	D-AP 40001:TA	ČERPADLO PERISTALTICKÉ BREDEL	čerpadlo, výveva	BREDEL SPX 40	PERISTALTICKÉ (hadicové)		508260			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14336	A	500	3	1500	
117	2210	TESPA	808	V 4002-AA	Ventil uzatvárací membránový pogumovaný	armatúra ručná	V 69 111 910						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39235	A	400	3	1200	Dodanie a výmena
118	2210	TESPA	808	V 4006-AA	RUCNÁ ARMATURA AA-V 4006 C-C Typ:V 69111910 DN 80	armatúra ručná	V 69 111 910						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39235	A	400	1	400	Dodanie a výmena
119	2210	TESPA	808	V 4007-AA	RUCNÁ ARMATURA AA-80-80 V 4007 TYP V69111910 DN80	armatúra ručná	V 69 111 910						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39235	A	400	1	400	Dodanie a výmena
120	2210	TESPA	808	V 4014-AA	RUČNÁ ARMATURA	armatúra ručná	V 69 111 910						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39235	A	400	2	800	Dodanie a výmena
121	2210	TESPA	808	V 4015-AA	RUČNÁ ARMATURA	armatúra ručná	V 69 111 910						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39235	A	400	2	800	Dodanie a výmena
122	2210	TESPA	808	V 4019-AA	RUČNÁ ARMATURA	armatúra ručná	V 69 111 910						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39235	A	400	3	1200	Dodanie a výmena

123	2210	TESPA	808	V 4030:AA	RUČNÁ ARMATÚRA	armatúra ručná	V 69 111 910						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39235	A	400	3	1200	Dodanie a výmena
124	2210	TRRAO	34 tech.c.	ISO-1	KONTAJNER ISO 20' CONTEXCO KOMÁRNO	Ostatné	22U1		CONTEXCO	9502422			KO	Korektívna oprava	21436	A	700	3	2100	Oprava opláštenia kontajnera, uzatvárania strechy, uzatvárania dvier, výmena tesniacich prvkov dverí a strechy, oprava zvačenia.
125	2210	TESPA	808	G-AP110001	Cirkulačné čerpadlo - ionexy	čerpadlo, výveva	BREDEL SPX 25	PERISTALTICKÉ (hadicové)					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14336	A	400	3	1200	
126	2210	TESPA	808	G-AP90002:TA	NAPAJACIE ČERPADLO AP 90002	čerpadlo, výveva	DULCOflex DF8a016C320 8000H01	Prominent DULCOflex		DF8a016C320B000H01			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14332	A	400	3	1200	
127	2210	TESPA	808	G-BT40002	Rukávový filter	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	FR JET 66-Z						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14237	A	400	3	1200	Tesnenie pod revízie poklopy PTFE 20m
128	2210	809BI	809	OVL-VP-01	Ventil poistný	armatúra - poistný ventil	P 10 287 616						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	A	100	3	300	
129	2210	809BI	809	PV-VV-1RH/1	Ventil poistný dvojitankového výmennika tepla	armatúra - poistný ventil	DUCCO 1x1 1/4						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	A	100	3	300	
130	2210	809BI	809	PV-VV-1RH/2	Ventil poistný dvojitankového výmennika tepla	armatúra - poistný ventil	DUCCO 1x1 1/4						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	A	100	3	300	
131	2210	FRG34	34 tech.c.	008 SINCRO:TA	ZARIADENIE SEPARACIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SINCRO 415C		GUIDETTI s.r.l				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	300	3	900	Kontrola naostrenia nožov, kontrola našponovania klinových remenov SPZ2120, premazanie ložísk, vyčistenie roštu
132	2210	FRG34	34 tech.c.	001 SP	STOL PALIACI	strojné zariadenie a prvky - ostatné	...						KO	Korektívna oprava	14372	A	1000	3	3000	Výmena opotrebovaných paliacich roštov dĺžka 1270 mm, výška 100 mm, hrúbka 8 mm - 25 ks, materiál tr. 11, oprava osadenia - úchyty paliacich roštov
133	2210	POOKR	34 tech.c.	DC CV 009	Doplňovacie čerpadlo 3a	Točivé stroje - agregát	CR10-8						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	A	500	2	1000	
134	2210	FRG34	34 tech.c.	002 KAJMAN II	NOŽNICE ALIGÁTOROVÉ	strojné zariadenie a prvky - ostatné	Kajman 600		MISTRA s.r.o.				VND	Výroba náhradných dielov a konštrukčných prvkov	34219	A	1000	2	2000	Oprava - výmena s dodávkou strihacích nožov
135	2210	POOKR	42	0 05 01 DC CV 001:TA	ČERPADLO CIRKULACNEJ VODY	čerpadlo, výveva	125-CVEV-265-15/4-LN-00-09	125-CVEV-265-15/4-LN-00-09		1 060			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	N	1000	1	1000	
136	2210	FRG34	34 tech.c.	002 KAJMAN III	NOŽNICE ALIGÁTOROVÉ	strojné zariadenie a prvky - ostatné	Kajman 800		MISTRA s.r.o.				VND	Výroba náhradných dielov a konštrukčných prvkov	34219	A	1000	2	2000	Oprava - výmena s dodávkou strihacích nožov
137	2210	POOKR	42	0 05 01 DP OD 013:TA	ČERPADLO OTEPLENEJ VODY	čerpadlo, výveva	150-CVEV-305-19/1-LN-00-09	150-CVEV-305-19/1-LN-00-09		1 065			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	N	1200	1	1200	
138	2210	FRG34	34 tech.c.	002 KAJMAN:TA	NOŽNICE ALIGÁTOROVÉ	strojné zariadenie a prvky - ostatné	Kajman 600		MISTRA s.r.o.	395			VND	Výroba náhradných dielov a konštrukčných prvkov	34219	A	1000	2	2000	Oprava - výmena s dodávkou strihacích nožov
139	2210	POOKR	42	0 09 01 DP OD 009:TA	ČERPADLO CHLADIACEJ VODY	čerpadlo, výveva	150-CVEV-305-19/1-LN-00-09						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	N	1200	1	1200	
140	2210	FRG34	34 tech.c.	002 STM 1200x1200:TA	PILA PASOVA	strojné zariadenie a prvky - ostatné	STM 1200 x 1200		SO.FIN.A	1243			KO	Korektívna oprava	14372	A	100	3	300	Výmena kery na čistenie pilového pásu - Kefa radiálna 150 x 38 x 27 mm - 2 ks,
141	2210	FRG34	34 tech.c.	002 STM 1200x1200:TA	PILA PASOVA	strojné zariadenie a prvky - ostatné	STM 1200 x 1200		SO.FIN.A	1243			VND	Výroba náhradných dielov a konštrukčných prvkov	14372	A	500	3	1500	Výroba zábran na roztekanie chladiacej emulzie po pracovnom stole pily (T kus s gumou 50 x 50 mm šírka 1300 mm - 2ks, T kus s gumou 50 x 50 šírka 550 mm - 2 ks)
142	2210	RUSTR	202/RÜ	OKPT71AP003	ČERPADLO M1 V KŠA - META PLUS	čerpadlo, výveva							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	A	300	2	600	
143	2210	RUSTR	202/RÜ	OKPT71AP004	ČERPADLO M2 V KŠA - META PLUS	čerpadlo, výveva							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	A	300	2	600	
144	2210	RUSTR	202/RÜ	OKPT72AP003	ČERPADLO M1 V KŠB - META PLUS	čerpadlo, výveva							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	A	300	2	600	
145	2210	RUSTR	202/RÜ	OKPT72AP004	ČERPADLO M2 V KŠB - META PLUS	čerpadlo, výveva							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	A	300	2	600	
146	2210	FRG34	34 tech.c.	007 MOD 560 180:TA	PILA POZDLŽNA PASOVA	strojné zariadenie a prvky - ostatné	MOD 560 CNC 180°		BTM s.r.l Taliansko	5600238			KO	Korektívna oprava	14372	A	100	3	300	Výmena kery na čistenie pilového pásu - Kefa radiálna 125 x 16 x 25 mm - 2 ks
147	2210	RUSTR	202/RÜ	OKPT73AP003	ČERPADLO M1 V KŠC - META PLUS	čerpadlo, výveva							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	N	300	2	600	
148	2210	FRG34	34 tech.c.	007 MOD 560 90:TA	PILA PRIECNA PASOVA	strojné zariadenie a prvky - ostatné	MOD 560 CNC 90°		BTM s.r.l Taliansko	5600237			KO	Korektívna oprava	14372	A	100	3	300	Výmena kery na čistenie pilového pásu - Kefa radiálna 125 x 16 x 25 mm - 2 ks
149	2210	RUSTR	202/RÜ	OKPT73AP004	ČERPADLO M2 V KŠC - META PLUS	čerpadlo, výveva							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	N	300	2	600	

150	2210	FRG34	34 tech.c.	007 OTECO I:TA	OTRYSKAVACIE ZARIADENIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	OPTIMA10-14-T-2/7,5		OTECO Bučovice	OP C37/61-26				KO	Korektívna oprava	14372	A	3000	6	18000	Výmena sita nad šnekovým dopravníkom, výmena poškodených krabičiek elevátora ocefovej drte, výmena opotrebovaných hadíc dopravy drte, výmena opotrebovaných častí kabíny a metačích kôl, typ zar. OPTIMA10-14-T-2/7,5, r. v. 2002, v. č. OP C37/61-26, výrobca OPTIMA
151	2210	FRG34	34 tech.c.	007 OTECO I:TA	OTRYSKAVACIE ZARIADENIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	OPTIMA10-14-T-2/7,5		OTECO Bučovice	OP C37/61-26				VND	Výroba náhradných dielov a konštrukčných prvkov	14372	A	2000	6	12000	Výroba závesných košov do otryskávacieho zariadenia 1ks podľa výkresovej dokumentácie A-225-02
152	2210	RUSTR	202/RÚ	OKPT74AP003	ČERPADLO M1 V KŠD - META PLUS	čerpadlo, výveva								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	N	300	2	600	
153	2210	FRG34	34 tech.c.	007 OTECO II:TA	OTRYSKAVACIE ZARIADENIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	OPTIMA-J 10-14-T-2/7,5		OTECO Bučovice	F65/61-69				KO	Korektívna oprava	14372	A	3000	6	18000	Výmena sita nad šnekovým dopravníkom, výmena poškodených krabičiek elevátora ocefovej drte, výmena opotrebovaných častí kabíny a metačích kôl typ zar. OPTIMA-J 10-14-T-2/7,5, r. v. 2013, v. č. F65/61-69, výrobca OPTIMA
154	2210	FRG34	34 tech.c.	007 OTECO II:TA	OTRYSKAVACIE ZARIADENIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	OPTIMA-J 10-14-T-2/7,5		OTECO Bučovice	F65/61-69				VND	Výroba náhradných dielov a konštrukčných prvkov	14372	A	2000	6	12000	Výroba závesných košov do otryskávacieho zariadenia 1ks podľa výkresovej dokumentácie A-225-02
155	2210	RUSTR	202/RÚ	OKPT74AP004	ČERPADLO M2 V KŠD - META PLUS	čerpadlo, výveva								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	N	300	2	600	
156	2210	FRG34	34 tech.c.	008 BOBR I:TA	PARACKA KABLOVEJ IZOLACIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	BOBR		STRA spol. s.r.o.					KO	Korektívna oprava	14372	A	100	3	300	Výmena rezných nožov
157	2210	RUSTR	202/RÚ	CERP KJA	ČERPADLO KALOVE KJA - 50 NFM 125 11,5 LN 010 FE	čerpadlo, výveva								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21495	A	300	1	300	
158	2210	FRG34	34 tech.c.	008 BOBR II:TA	PARACKA KABLOVEJ IZOLACIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	BOBR		STRA spol. s.r.o.					KO	Korektívna oprava	14372	A	100	3	300	Výmena rezných nožov
159	2210	RUSTR	202/RÚ	CERP KJB	ČERPADLO KALOVE KJB - 50 NFM 125 11,5 LN 010 FE	čerpadlo, výveva								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21495	A	300	1	300	
160	2210	RUSTR	202/RÚ	CERP KJC	ČERPADLO KALOVE KJC - 50 NFM 125 11,5 LN 010 FE	čerpadlo, výveva								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21495	N	300	1	300	
161	2210	FRG34	34 tech.c.	008 SINCRO:TA	ZARIADENIE SEPARACIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SINCRO 415C		GUIDETTI s.r.l					KO	Korektívna oprava	14372	A	100	1	100	Výmena rezných nožov (Rotačné nože 3 ks, pevné nože - 2 ks), výmena klinových remenov BELT SPZ2120 6 ks
162	2210	RUSTR	202/RÚ	CERP KJD	ČERPADLO KALOVE KJD - 50 NFM 125 11,5 LN 010 FE	čerpadlo, výveva								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21495	N	300	1	300	
163	2210	RUSTR	202/RÚ	GM15KP001	ČERPADLO M1 V KŠE - META PLUS	čerpadlo, výveva								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	N	300	2	600	
164	2210	RUSTR	202/RÚ	GM15KP002	ČERPADLO M2 V KŠE - META PLUS	čerpadlo, výveva								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	N	300	2	600	
165	2210	RUSTR	202/RÚ	GM16KP001	ČERPADLO M1 V KŠF - META PLUS	čerpadlo, výveva								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	N	300	2	600	
166	2210	RUSTR	202/RÚ	GM16KP002	ČERPADLO M2 V KŠF - META PLUS	čerpadlo, výveva								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21494	N	300	2	600	
167	2210	VKSTR	641/VVBK	701-113-00:TA	Dopravník skrutkový na cement	kontinuálny dopravník, podávač (pohyblivé schody)	ZD-108/2700							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	300	1	300	
168	2210	VKSTR	641/VVBK	701-301-01:TA	Čerpadlo - na plastifikátor B	čerpadlo, výveva	Pro Minent Vario VAMB 06047TT							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	300	1	300	
169	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15151:TR	Vibrátor /vib. stôl veko/	prevodovka točivého stroja	R 35B-100 ISU							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	300	1	300	Výmena oleja, skrutiek, gumených pružín
170	2210	VKSTR	641/VVBK	704-02-00:TA	Kompresor čeriaceho vzd.	kompresor	ASK28	Kaeser ASK28		1251-8367272				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14165	N	1500	3	4500	Výmena - olejový filter, vzduchový filter, separátor,olej AGIP,servisná sada,odvážač kodenzátu (BO autorizovaným servisom)
171	2210	VKSTR	641/VVBK	704-01-00:TA	Kompresor-ovládaci vzduch	kompresor	ASK28	Kaeser ASK28		6801-7462305				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14165	N	1500	3	4500	Výmena - olejový filter, vzduchový filter, separátor,olej AGIP,servisná sada (BO autorizovaným servisom)
172	2210	VKSTR	641/VVBK	703-31-00	Kompresor laborat.	kompresor	COMPAIR 39/25							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14165	N	100	1	100	kontrola tesnosti, opotrebovania
173	3320	1C184	377:V1	32/04.1:TA	Kompresor vzdušnikov pitnej vody KVPIvo 1	čerpadlo, výveva	1-JSK-75-15-EKO	1-JSK-75-15-EKO		6260				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	17915	N	400	2	800	BO kompresora-výmena oleja, vzduchového filtra
174	2210	POOKR	32 tech.c.	PT- POTRUBNA TRASA PITNEJ VODY	Trasa pitnej vody v obj 32	potrubie, kanál, tvarový kus, zlievač								VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	21635	N	20000	1	20000	Výmena oceľového potrubia za plastové o priemere DN 100 - 50m, DN 50 - 50m, DN 25 - 50m na trase pitnej vody. Cena je vrátane dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a realizácie prác.
175	2210	POOKR	47 tech.c.	TRASA PITNEJ VODY	Trasa pitnej vody v obj 47	potrubie, kanál, tvarový kus, zlievač								VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	21635	N	3000	1	3000	Dodávka a montáž automatického zmäkčovača vody do potrubnej trasy pitnej vody do obj.47

176	2210	POOKR	32 tech.c.	TRASA CHLADIACEJ VODY	Potruba trasa chladiacej vody	potrubie, kanál, tvarový kus, zlievač											VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	21635	A	20000	1	20000	Výmena oceľového potrubia za oceľové o priemeru DN 270 na trase chladiacej vody 100m. Cena je vrátane dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a realizácie prác.	
177	3320	1C184	585a:V1	0.16.5.11.1:TA	Vertikálne odstredivé čerp. VAB 230/3-BG40EG8E-LA,	čerpadlo, výveva											BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14135	N	500	1	500	BO čerpadla	
178	3320	1C184	585a:V1	0.16.5.11.2:TA	Čerpadlo TVD 11 - TYP: A-300-CVfV-400-52/3	čerpadlo, výveva											BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14105	N	500	1	500	BO čerpadla technickej vody dôležitej ČTVD11.	
179	3320	1C184	585b:V1	0.16.4.12.1:TA	Čerpadlo CHV Z1 - TYP: A-300-CVfV-400-52/3	čerpadlo, výveva											BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14105	N	500	1	500	BO čerpadla	
180	3320	1C184	585b:V1	0.16.4.12.2:TA	Čerpadlo CHV Z2 - TYP: A-300-CVfV-400-52/3	čerpadlo, výveva											BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14105	N	500	1	500	BO čerpadla	
181	2210	809BI	809	OČ1:TA	Obehové čerpadlo vykurovacej vody	čerpadlo, výveva	32-NVD-125-11LC-1009										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14265	A	100	1	100		
182	2210	809BI	809	OČ2:TA	Obehové čerpadlo vykurovacej vody	čerpadlo, výveva	32-NVD-125-11LC-1009										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14265	A	100	1	100		
183	2210	TECEM	808	D-AM 40003:TA	SIKIMY ZMIESAVAC	čerpadlo, výveva	AMK		Transmisie								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14310	A	500	3	1500	V rámci BO výmena minerálneho vysokovýkonného prevodového oleja Lubex CLP220 (15 L)	
184	2210	RUSTR	312/1/RÚ	OKPT70AA003-M001	POSUVAC JEDNOSTRANNY TESNIACI DN 800	armatúra s elektrofonom											BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34286	N	300	2	600		
185	2210	RUSTR	312/1/RÚ	OKPT70AA004-M001	POSUVAC JEDNOSTRENNY TESNIACI DN 800	armatúra s elektrofonom											BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34286	N	300	2	600		
186	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15148:TA	Vibračný stôl veko	Točivé stroje - agregát	FRC										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	100	1	100	Výmena 8ks gumených silent blokov, 8ks pružín, premazanie pohyblivých častí.	
187	2210	OX105	53 tech.c.	CPPV03:TA	CERPADOLO PITNEJ VODY	čerpadlo, výveva	80-CVAV-200-10/7-LN-FE	80-CVAV-200-10/7-LN-FE		79111416							GO	Generálna oprava	39835	N	1500	1	1500		
188	2210	OX105	53 tech.c.	CPPV04:TA	CERPADOLO PITNEJ VODY	čerpadlo, výveva	80-CVAV-200-10/7-LN-FE	80-CVAV-200-10/7-LN-FE		79111415							GO	Generálna oprava	39835	N	1500	1	1500		
189	2210	OX105	53 tech.c.	CPPV05:TA	CERPADOLO PITNEJ VODY	čerpadlo, výveva	80-CVAV-200-10/7-LN-FE	80-CVAV-200-10/7-LN-FE		79111414							GO	Generálna oprava	39835	N	1500	1	1500		
190	2210	TELIS	808	H-AF 30003:TR	PREVODOVKA VALČEKOVEJ DRÁHY	prevodovka točivého stroja	R 43										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14360	A	500	1	500		
191	2210	TELIS	808	H-AF 30004:TR	PREVODOVKA VALČEKOVEJ DRÁHY	prevodovka točivého stroja	R 43										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14360	A	500	1	500		
192	2210	POOKR	34 tech.c.	DC CV 004	Obehové čerpadlo 1a	Točivé stroje - agregát	NK50-200/210										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	16032	A	800	1	800		
193	2210	POOKR	34 tech.c.	DC CV 007	Obehové čerpadlo 1d	Točivé stroje - agregát	NK50-200/210										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	16032	A	800	1	800		
194	2210	VKSTR	641/VVBK	701-505-00:P	Zásobovacia potrubie-cement	potrubie, kanál, tvarový kus, zlievač	N										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	600	1	600		
195	2210	VKSTR	641/VVBK	702-033-02-01:N	Forma veka	nádruž, nádoba, vzdušník	AEC Constructeur										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	1000	1	1000	Výmena tesnenia, oprava skrutiek	
196	2210	VKSTR	641/VVBK	702-033-02-02:N	Forma veka	nádruž, nádoba, vzdušník	AEC Constructeur										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	1000	1	1000	Výmena tesnenia, oprava skrutiek	
197	2210	VKSTR	641/VVBK	702-033-02-04:N	Forma veka	nádruž, nádoba, vzdušník	AEC Constructeur										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	1000	1	1000	Výmena tesnenia, oprava skrutiek	
198	2210	VKSTR	641/VVBK	704-02-29:Nf	Adsorb. sušička-kompresor čerľaceho vzd.	nádoba - filter	BEKOMAT 10										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14322	N	800	1	800		
199	2210	VKSTR	641/VVBK	702-033-01-01:N	Forma tela	nádruž, nádoba, vzdušník	AEC Constructeur										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	1000	1	1000	Výmena tesnenia, oprava skrutiek	
200	2210	POOKR	34 tech.c.	UA 34/B5-26:AA	Uzatv.armat. vykuv.vody na vytlaku obeh.cerp.c.2	armatúra ručná	S 35111-516	S 35111-516		S 35111-516							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14185	A	350	2	700		
201	2210	POOKR	34 tech.c.	UA 34/B5-28:AA	Uzatv.armat. vykuv.vody na vytlaku obeh.cerp.c.1	armatúra ručná	S 35111-516	S 35111-516		S 35111-516							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14185	A	350	2	700		
202	2210	VKSTR	641/VVBK	702-033-02-03:N	Forma veka	nádruž, nádoba, vzdušník	AEC Constructeur										BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	1000	1	1000	Výmena tesnenia, oprava skrutiek	
203	2210	809BI	809	45AC01001	Vzduchový chladič pre glykol	tepelný výmenník, chladič	BDDSE1004.2 BD84 P Feet CBP										TAB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34289	A	100	3	300	Kontrola tlaku v expanznej nádobe sa robí raz ročne
204	2210	809BI	809	45EN01001	Tlaková expanzná nádoba pre stlačený vzduch	Nádoby	Reflex N 600										TAB2	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34289	A	100	3	300	Kontrola tlaku v expanznej nádobe sa robí raz ročne
205	2210	809BI	809	45EN01002	Tlaková expanzná nádoba pre glykol	Nádoby	Reflex S 200										TAB2	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34289	A	100	3	300	Kontrola tlaku v expanznej nádobe sa robí raz ročne
206	2210	809BI	809	45SV01001	Teplu-vodný spalínový výmenník	Nádoby - výmenník	MBHU 140-02										TAB2	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34289	A	100	3	300	
207	2210	809BI	809	45TN01001	Vzdušník - filter číslo 1	Nádoby	E-159										TAB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34289	A	100	3	300	
208	2210	809BI	809	45TN01002	Vzdušník - filter číslo 2	Nádoby	E-159										TAB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34289	A	100	3	300	
209	2210	809BI	809	45TN01003	Doskový výmenník Alfa Laval	Nádoby - výmenník	T8-BFM		Alfa Laval								TAB2	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34289	A	100	3	300	Kontrola tlaku v expanznej nádobe
210	2210	809BI	809	45VD01001	Výmenník dochladzovania spalín	Nádoby - výmenník	MBHU 52-02										TAB2	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34289	A	100	3	300	
211	2210	809BI	810	10TH02B01	Tlaková expanzná nádoba	Nádoby	Valcová uzav.s klen.dnami 35L										TAB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34289	A	100	3	300	Kontrola tlaku v expanznej nádobe sa robí raz ročne
212	2210	810IS	810	10TH02B01a	Poistný ventil vykurovania	armatúra - poistný ventil	CW 617 N										VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	A	150	3	450	výmena a dodávka poistného ventilu	

213	2210	810IS	810	I0TH02B01b	Poistný ventil vykurovania	armatúra - poistný ventil	CW 617 N								VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	A	150	3	450	výmena a dodávka poistného ventilu
214	2210	POOKR	50/20.1	K-1	KOMPRESOR ATLAS COPCO	kompresor	GA45PLUS								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	17915	N	3500	2	7000	Veľký servis B kompresora Atlas Copco
215	2210	TEPOS	808	13.BH.06001A:NN	ABSORPCNA SUSICKA	nádrž, nádoba, vzdušník	GEN 145 - IP65	SPX FLOW - HHL 91	3471845-1121-9259						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	39355	A	1500	3	4500	Plánovaný servis absorpčnej sušičky SPX FLOW: HHL 91
216	2210	TEPOS	808	13.BH.06001B:NN	ABSORPCNA SUSICKA	nádrž, nádoba, vzdušník	GEN 145 - IP65	SPX FLOW - HHL 91							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	39355	A	1500	3	4500	Plánovaný servis absorpčnej sušičky SPX FLOW: HHL 91
217	2210	POOKR	50/20.1	K-2	KOMPRESOR ATLAS COPCO	kompresor	GA45PLUS								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	17915	N	3500	2	7000	Veľký servis B kompresora Atlas Copco
218	2210	FRG34	34 tech.c.	008 BOBR I:TA	PARACKA KABLOVEJ IZOLACIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	BOBR			STRA spol. s.r.o.					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	100	3	300	Kontrola nastavenie nabrúsenie nožov, premazanie pohyblivých častí stroja, kontrola dotiahnutie skrutkových spojov, kontrola napínača retaze, kontrola pružín výmena oleja PP90 0,5l
219	2210	FRG34	34 tech.c.	008 BOBR II:TA	PARACKA KABLOVEJ IZOLACIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	BOBR			STRA spol. s.r.o.					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	100	3	300	Kontrola nastavenie nabrúsenie nožov, premazanie pohyblivých častí stroja, kontrola dotiahnutie skrutkových spojov, kontrola napínača retaze, kontrola pružín výmena oleja PP90 0,5l
220	2210	POOKR	50/20.1	K-3	KOMPRESOR ATLAS COPCO	kompresor	GA45PLUS								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	17915	N	3500	2	7000	Veľký servis B kompresora Atlas Copco
221	2210	FSSTR	808/1-01	OKPG03AC001	Sušiareň	špeciálne sústrojenstvo, zariadenie							BT-3J		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	39875	A	500	3	1500	oprava a precistenie potrubnej trasy brýd. pár, očistenie turniketového podávača
222	2210	POOKR	50/20.1	OSC-50/20	Olejový separátor kondenzu	strojné zariadenie a prvky - ostatné	OSC DIBT 355								VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	14346	N	1500	3	4500	Veľká výmena filtrov uhlíkové filtre pre separátor ATLAS COPCO OSC 355- Kit B OSC 355 Atlas Copco 2901 1403 01 (sada filtrov odlučovača oleja - 2x filter s aktívnym uhlím, 2x malý adsorpčný filter, 2x predfilter)
223	2210	POOKR	34 tech.c.	DC CV 005	Obehové čerpadlo 1b	Točivé stroje - agregát	NK50-200/210								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	A	300	2	600	
224	2210	POOKR	PK1	PT-ROZVODU TLAKOVEHO VZDUCHU	Potrúbná trasa rozvodu tlakového vzduchu	Potrúbie									VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	21635	A	2000	1	2000	Výmena potrubia na trase rozvodu tlakového vzduchu 50m nerez DN65. Cena je vrátane dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a realizácie prác.
225	2210	POOKR	PK18	PT-TRASA SOKOMANU	Potrúbná trasa sokomanu	Potrúbie									VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	21635	A	25000	1	25000	Výmena oceľ.potrúbia na trase sokomanu 500m DN150. Cena je vrátane dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a realizácie prác.
226	2210	RUSTR	202/RÚ	CERPKJE	CERPADLO KALOVE KJF - 50 NFM 125 11,5 LN 010 FE	čerpadlo, výveva									BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21495	N	300	1	300	
227	2210	RUSTR	202/RÚ	CERPKJF	CERPADLO KALOVE KJF - 50 NFM 125 11,5 LN 010 FE	čerpadlo, výveva									BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21495	N	300	1	300	
228	2210	RUSTR	312/1/RÚ	OKPT70AA001	POSUVAC VYPUSTNY DN 300	armatúra ručná									BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34286	N	300	2	600	
229	2210	RUSTR	312/1/RÚ	OKPT70AA002	POSUVAC VYPUSTNY DN 300	armatúra ručná									BO	Bežná oprava v zmysle návodu	34286	N	300	2	600	
230	2210	VKSTR	641/VVBK	701-01-4271-01:NP	Zubové čerpadlo-miešačka na betón	čerpadlo, výveva	PM								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	N	100	2	200	
231	3320	1C184	364:V1	364.04:TA	CERPADLO SPLASK. VOD DO BIOLOG. CISTIARNE	čerpadlo, výveva	100 GFMU 270. 60 LN	100 GFMU 270. 60 LN	100 GFMU 270. 60 LN						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	16032	N	500	1	500	Bežná oprava čerpadla
232	3320	1C184	585b:V1	0.16.5.51.1:TA	Dúchadlo prania PGF	čerpadlo, výveva									BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14304	N	500	1	500	BO dúchadla
233	2210	VKSTR	641/VVBK	701-01:TA	Miešačka na betón	miešací, vlhčiaci stroj	PM 40 PMM 1125								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
234	3320	1S081	532:V1	21.1/705.5:AV	PV vzdušníka zaisteného vzduchu č.5 KaCHS V-1	armatúra - poistný ventil	56/Fgg316EL ND16/NV150	56/Fgg316EL ND16/NV150							NPV	Nastavenie poistného ventilu	29374	N	400	1	400	BO a nastavenie PV vzdušníka zaisteného vzduchu č.5 KaCHS V-1.
235	2210	809BI	28 tech.c.	AM26/2	Prevádzková nádrž koncentráta	nádoba - filter	80 MP	2275699, 4AP13254	6315.014.2.92			BT-3L			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21574	A	100	1	100	
236	2210	FRG34	32 tech.c.	009 DRVIC 1:TA	DRVIC č.1	drtič, triedič, mlyn	DUC16/900/50(30)					UNIKASSET Ostrava			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	100	1	100	Odstránenie netesnosti prevodoviek, premazanie pohyblivých častí, doplnenie/výmena prevodového oleja A RAL EP 85 W - 90, dotiahnutie spojov
237	2210	FRG34	32 tech.c.	009 DRVIC 2:TA	DRVIC č. 2	drtič, triedič, mlyn	DUC16/900/50(30)					UNIKASSET Ostrava			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	100	1	100	Odstránenie netesnosti prevodoviek, premazanie pohyblivých častí, doplnenie/výmena prevodového oleja A RAL EP 85 W - 90, dotiahnutie spojov
238	2210	TECEM	808	D-AE 30002	DRAPÁK NA PLECHOVÝ BUBON	zariadenie elektrárne - ostatné	MELI		760408						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21620	A	500	1	500	
239	2210	TECEM	808	D-AZ 30001	PREKLÁPACIE ZARIADENIE	zariadenie elektrárne - ostatné	DF 674/560								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21620	A	500	1	500	
240	2210	PRHVB	30 tech.c.	APU O-13B/ISANIE:AA	AUTOMATICKY PLYNOTESNY UZAVER APU O-13B/1 SANIE	armatúra s elektrophonom	FI 1000	FI 1000	658020						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14295	A	550	1	550	
241	2210	PRHVB	30 tech.c.	APU O-13B/ISANIE:AP	AUTOMATICKY PLYNOTESNY UZAVER APU O-13B/1 SANIE	armatúra s elektrophonom	96939 MO 20	96939 MO 20	5390410						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14262	A	550	1	550	
242	2210	VKSTR	36	IRAO-1	Hydraulické nožnice NH 1-100	strojné zariadenie a prvky - ostatné	Narimex NH 1-100		327						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	100	2	200	
243	2210	VKSTR	641/VVBK	701-01-4406-01:AP	Hydraulické ovládanie-miešačka na betón	armatúra s elektrophonom	PM								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	kontrola tesnosti, oleja a opotrebovania

244	2210	VKSTR	641/VVBK	701-306-01:TA	Čerpadlo - na na plastifikátor A	čerpadlo, výveva	Pro Minent Vario VAMB 06047TT					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	300	1	300		
245	2210	VKSTR	641/VVBK	701-500-01:TA	Čerpadlo oplachu miešačky	čerpadlo, výveva	MVI 819		4024756			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	N	300	1	300		
246	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15142:AP	Upínacie zariadenie formy /vib stôl telo/	armatúra s elektrophonom	VTN 35 E					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	2000	1	2000	V rámci BO výmena pružných zdvihákov Parker, priemer 410mm, typ:1.6x3 (spolu s dodávkou 2ks)	
247	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15152:AP	Upínacie zariadenie formy /vib. stôl veko/	armatúra s elektrophonom	NIEMEYER SÖNE 15146					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	800	1	800	V rámci BO výmena pružných zdvihákov Parker priemer 250mm, typ:1.0x2 (spolu s dodávkou 2ks)	
248	3320	1C184	900A/2:V1	900.07:TA	RETAZOVÝ ZHRABOVAC	čerpadlo, výveva	41 TGL 25646	41 TGL 25646	310			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	N	300	1	300	BO zhrabovača	
249	3320	1C184	900A/2:V1	900.08:TA	RETAZOVÝ ZHRABOVAC	čerpadlo, výveva	41 TGL 25646	41 TGL 25646	309			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	N	300	1	300	BO zhrabovača	
250	3320	1C184	900A/2:V1	900.09:TA	RETAZOVÝ ZHRABOVAC	čerpadlo, výveva	41 TGL 25646	41 TGL 25646	308			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	N	300	1	300	BO zhrabovača	
251	3320	1C184	900A/2:V1	900.10:TA	RETAZOVÝ ZHRABOVAC	čerpadlo, výveva	41 TGL 25646	41 TGL 25646	311			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	N	300	1	300	BO zhrabovača	
252	3320	1P048	800:V1	0.11.3.118.1:A P PK30A-1	PK30A-1 Pohon prívod. výk.pary na odparku ČN 30	armatúra s elektrophonom						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14262	A	300	1	300	Nastavenie koncových polôch, premazanie a doplnenie prevodovky olejom	
253	3320	1P048	800:V1	0.11.3.119.1:A P PK30A-2	PK30A-2 Pohon prívodu výk.pary na odparku ČN30	armatúra s elektrophonom		V30-113-516 80/16/l	V30-113-516 80/16/l			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14262	A	300	1	300	Nastavenie koncových polôch, premazanie a doplnenie prevodovky olejom	
254	3320	1P048	800:V1	2.11.3.02.1:TA ČN61C-1	ČN61C-1 Čerpadlo zb.nádrže ČN60N-1	čerpadlo, výveva	ZC N40-NHD-200-11-ZC-30-09	2ACH-4E-2G	66		BT-3N	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	A	500	1	500	BO čerpadla	
255	3320	1P048	800:V1	2.11.3.02.2:TA ČN62C-1	ČN62C-1 Čerpadlo zb.nádrže ČN60N-1	čerpadlo, výveva	ZC N40-NHD-200-11-ZC-30-09	2ACH-4E-2G	65		BT-3N	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	A	500	1	500	BO čerpadla	
256	3320	1P048	801:V1	0.03.3.04.1:TA ČK14C-1	ČK14C-1 Pomocné čerpadlo čistého kondenzátu	čerpadlo, výveva	1,5 X-6K-3-51	1,5 CH-6K-1	3396			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	A	500	1	500	BO čerpadla	
257	3320	1P048	801:V1	0.11.3.01.1:TA ČN21C-1	ČN21C-1 Čerpadlo nádrží ČN20N-1,2,3	čerpadlo, výveva	N50-32-NHD-160-9-YC-20	N50-32-NHD-160-9-YC-20	03-81060-1		BT-3N	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	A	500	1	500	BO čerpadla	
258	3320	1P048	801:V1	0.11.3.01.2:TA ČN22C-1	ČN22C-1 Čerpadlo nádrží ČN20N-1,2,3	čerpadlo, výveva	32 NHG 200 08 YC 30	32 NHG 200 08 YC 30	8510321			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	A	500	1	500	BO čerpadla	
259	3320	1P048	801:V1	0.11.3.14.1:TA ČN24C-1	ČN24C-1 Čerpadlo vypúšťania vód na Socoman	čerpadlo, výveva	40NHG200 11 YC00/09	40NHG200 11 YC00/09	8410776			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	A	500	1	500	BO čerpadla	
260	3320	1P048	801:V1	0.11.3.23.1:TA ČK20C-1	ČK20C-1 Čerpadlo vody vlastnej spotreby	čerpadlo, výveva	50-NCU-230-05-ZC-10-FE	50-NCU-230-05-ZC-10-FE	762825			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	A	500	1	500	BO čerpadla	
261	2210	VKSTR	641/VVBK	701-01-3316-02-SKZ	Čistiace zariadenie-miešačka na betón	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	PMS 30					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	300	1	300	Výmena trysiek, kontrola tesnosti	
262	3320	15034	532:V1	21.1/03.3:NN	Vzdušník nezaisteného vzduchu c.3 KS V-1	nádrž, nádoba, vzdušník	V 16/ PN10, D 2200 x 5000 mm	V 16/ PN10, D 2200 x 5000 mm	ČKD Praha	21660/55		TBB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14239	N	500	1	500	Prípravné práce k VNR technického zariadenia tlakového
263	3320	15034	532:V1	21.1/03.4:NN	Vzdušník nezaisteného vzduchu c.4 KS V-1	nádrž, nádoba, vzdušník	V 16/ PN10, D 2200 x 5000 mm	V 16/ PN10, D 2200 x 5000 mm	ČKD Praha	21658/55		TBB1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14239	N	500	1	500	Prípravné práce k VNR technického zariadenia tlakového
264	2210	VKSTR	641/VVBK	702-037-01:N	Forma zátky	nádrž, nádoba, vzdušník	AEC Constructeur					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	300	1	300	Oprava resp. výmena skrutiek	
265	2210	FRG34	32 tech.c.	009 LISPAKET:TA	LIS HYDRAULICKY PAKETOVACÍ S POJAZDOM	lis, paketovací stroj	HLP10S-P	INTECH s.r.o.				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	500	2	1000	Odstránenie netesnosti hyd. agregátu, doplnenie hydraulického oleja, výmena hydraulických hadíc, výmena olejového filtra	
266	2210	FRG34	34 tech.c.	006 POIS. VENTIL-KEMPER II	VENTIL POISTNY	armatúra - poistný ventil	SVW 15					NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	400	1	400	Nastavenie poistného ventilu, demontáž a montáž	
267	2210	PRET	34 tech.c.	37 POIS. VENTIL - CAMEL 1	VENTIL POISTNY	armatúra - poistný ventil	AD					NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	400	1	400	Nastavenie poistného ventilu, demontáž a montáž	
268	2210	PRET	34 tech.c.	37 POIS. VENTIL - CAMEL 2	VENTIL POISTNY	armatúra - poistný ventil	AD					NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	400	1	400	Nastavenie poistného ventilu, demontáž a montáž	
269	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPF01	KARUSEL	strojné zariadenie a prvky - ostatné	KK 5	ZTS VVÚ Košice	819 014			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	1000	3	3000	Kontrola karuselu, dotiahnutie skrutkových spojov pohonu otoču karuselu, kontrola hladiny oleja v prevodovke, premazanie reťazí pohonov, kontrola premazanie koliesok otoču, kontrola premazanie koliesok pojazdu, kontrola skrutiek panelov trenového štritu	
270	2210	PRET	34 tech.c.	37 PMF01	MAGNETICKÝ SEPARATOR	strojné zariadenie a prvky - ostatné	MS 60	ZTS VVÚ Košice	819 006			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola skrutkových spojov, stavu napnutia dopravníkového pásu, premazania ložísk, kontrola dotiahnutia krytov dopravníka	
271	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZ005.1	FRAGMENTACNÝ LIS VYMUROVKY	strojné zariadenie a prvky - ostatné	DL 600	ZTS VVÚ Košice	819 010			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola fragmentačného lisu, dotiahnutia skrutkových spojov, uchytenia hydraulických piestov, dotiahnutie hydraulických hadíc, tesnosť hydraulických rozvodov a agregátu, kontrola stavu oleja v hyd. agregáte, dotiahnutie skrutiek vibrátorov	
272	2210	PRET	34 tech.c.	37 PMF04	ZAVESNÝ DOPRAVNÍK	strojné zariadenie a prvky - ostatné	ZD 26	ZTS VVÚ Košice	819 007			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola ukotvenia dopravníka, dotiahnutie skrutkových spojov, premazanie ložísk, stavu stavu a napnutia pásu	

273	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ12.2	ZASOBNÍK OK	strojné zariadenie a prvky - ostatné	ZO 25		ZTS VVÚ Košice	819 002			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, stavu pneumatických prvkov a rozvodových hadíc vzduchu, upevnenia pneumatického valca, dotiahnutie skrutkových spojov
274	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ06	ZARIADENIE NASTREKU	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SZ 200		ZTS VVÚ Košice	819 005			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, lineárnych pohonov a napojenie na pneumatický rozvodov, pneumatické prvky, rozvod hadíc, dotiahnutie skrutkových spojov, premazanie lineárnych pohonov pohybových skrutiek, prečistenie rozvodov média,
275	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZW01	OHREV KOKIL	strojné zariadenie a prvky - ostatné	OK 5		ZTS VVÚ Košice	819 015			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	500	3	1500	Kontrola zariadenia, dotiahnutie skrutkových spojov, premazanie klzných plôch závesu, premazanie otočtu ramena, výmena tukovej náplne prevodovky pohybovej skrutky
276	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZW01	OHREV KOKIL	strojné zariadenie a prvky - ostatné	OK 5		ZTS VVÚ Košice	819 015			MAZ	Mazanie, premazanie	40555	A	500	1	500	Výmena tukovej náplne prevodovky zdvíhu a pohybovej skrutky (tuková náplň Shell tivila compound A 2.4 kg)
277	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ14	CHLADIACE ZARIADENIE	strojné zariadenie a prvky - ostatné	CHZ 20		ZTS VVÚ Košice	819 003			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, upevnenia lineárnych pohonov, premazanie skrutkovičky lineárneho pohonu tukom PM-AK2
278	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ11	POKLOP	strojné zariadenie a prvky - ostatné	PP 2,5		ZTS VVÚ Košice	819 022			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola čapov poklopu, stavu lineárnych pohonov, premazanie pohybových skrutiek pohonov, dotiahnutie skrutkových spojov.
279	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ05.2	DOPRAVNÍK PASOVY VYMUROVKY	strojné zariadenie a prvky - ostatné	PD 4600.500			711.18			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	500	3	1500	Kontrola zariadenia, upevnenia krytov, skrutkových spojov, pásu došponovanie, dopravných valcov, premazanie reťaze pohonu, premazanie ložísk
280	2210	PRET	34 tech.c.	37 PMF02	DOPRAVNÍK VIBRAČNY - DRVIC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	ZVB 060.033 P			60/18			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	400	3	1200	Kontrola zariadenia, skrutkových spojov, pružinový systém,
281	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ05.3	DOPRAVNÍK VIBRAČNY - LIS	strojné zariadenie a prvky - ostatné	ZVB 040.025 P			59/18			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	400	3	1200	Kontrola zariadenia, skrutkových spojov, pružinový systém,
282	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ12	FANUC ROBOT M-710iC/70	strojné zariadenie a prvky - ostatné	A05B-1125-B202		FANUC Europe Corporation, S.A. LUXEMBOURG	R17Y05551			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	400	3	1200	Kontrola zariadenia všetkých dielov, opotrebovanie dielov, dotiahnutie vonkajších skrutiek, opotrebovanie chápadiel a vodičích kolíkov, tesnosti prevodovky.
283	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ12	FANUC ROBOT M-710iC/70	strojné zariadenie a prvky - ostatné	A05B-1125-B202		FANUC Europe Corporation, S.A. LUXEMBOURG	R17Y05551			MAZ	Mazanie, premazanie	40555	A	400	2	800	Výmena maziva v hnacom mechanizme - v reduktoroch osy J1, J2, J3, v prevodovke osy J4 a v zápsti (mazaci tuk Kyodo Yushi VIGOGREASE RED Sncoc; A98L-0040-0174_7500l)
284	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPQ01	MANIPULATOR HYDRAULICKY THM500	strojné zariadenie a prvky - ostatné	THM 500		ZTS VVÚ KOŠICE, a. s.	112 500			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, pripevnenie krytov, kotviacich skrutiek, skrutkových spojov, kontrola tesnosti hydraulických spojov, hadíc, piestov, hydromotorov, premazanie kľobových ložísk, ozubenného prevodu základne, ložisko otoče základne, kontrola stavu oleja v prevodovke otoča
285	2210	PRET	34 tech.c.	37 PMQ01	DRVIC KOVOVEHO ODPADU S HYDRAULICKYM PRITLAKOM	strojné zariadenie a prvky - ostatné	DUC 16/550/60		UNIKASSET Ostrava	1 001			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, všetkých skrutkových spojov, matic silenblokov prevodoviek, tesnosti prevodoviek, premazanie ložísk, tesnosti hydraulického agregátu hydraulických hadíc, uchytenia pohonov, kontrola stavu olejoj, doplnenie oleja do prevodoviek ARAL EP 85W-90, hydraulického agregátu MOL Hydro HV 32
286	2210	PRET	34 tech.c.	37 PMF03	VOZIK KONTAJNER	strojné zariadenie a prvky - ostatné	VK 2500		ZTS VVÚ Košice	819 008			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, krytovania, všetkých skrutkových spojov, tesnosti prevodovky, našponovanie reťaze pohonu vozika, premazanie reťaze rotačných častí zariadenia
287	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZZFF01	VOZIK SUD	strojné zariadenie a prvky - ostatné	VS 400		ZTS VVÚ Košice	819 009			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, krytovania, všetkých skrutkových spojov, tesnosti prevodovky, našponovanie reťaze pohonu vozika, premazanie reťaze rotačných častí zariadenia
288	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ17	PRISTYKOVACIA HLAVICA - LIS	armatura s elektrophonom	PH 30		ZTS VVU Košice	819 015			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, skrutkových spojov, pneumatických valcov, rozvodov tlakového vzduchu, premazanie skrutky, tesnenia veka suda, tesniacej manžety
289	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ15.1	PRISTYKOVACIA HLAVICA 1	armatura všeobecne	PH 160		ZTS VVU Košice	819 016			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, dotiahnutie skrutkových spojov nožového posúvača, uchytenia pneumatických valcov, ovládacích pneumatických prvkov, rozvodov stlačeného vzduchu, tesnenia veka suda, tesniacej manžety
290	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ15.2	PRISTYKOVACIA HLAVICA 2	armatura všeobecne	PH 160		ZTS VVU Košice	819 017			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, dotiahnutie skrutkových spojov nožového posúvača, uchytenia pneumatických valcov, ovládacích pneumatických prvkov, rozvodov stlačeného vzduchu, tesnenia veka suda, tesniacej manžety
291	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ15.3	PRISTYKOVACIA HLAVICA 3	armatura všeobecne	PH 160		ZTS VVU Košice	819 018			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, dotiahnutie skrutkových spojov nožového posúvača, uchytenia pneumatických valcov, ovládacích pneumatických prvkov, rozvodov stlačeného vzduchu, tesnenia veka suda, tesniacej manžety

292	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ15.4	PRISTYKOVACIA HLAVICA 4	armatura všeobecne	PH 160		ZTS VVU Košice	819 019			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, dotiahnutie skrutkových spojov nožového posúvača, uchytenia pneumatických valcov, ovládačích pneumatických prvkov, rozvodov stlačeného vzduchu, tesnenia veka suda, tesniacej manžety
293	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ15.5	PRISTYKOVACIA HLAVICA 5	armatura všeobecne	PH 160		ZTS VVU Košice	819 020			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, dotiahnutie skrutkových spojov nožového posúvača, uchytenia pneumatických valcov, ovládačích pneumatických prvkov, rozvodov stlačeného vzduchu, tesnenia veka suda, tesniacej manžety
294	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ15.6	PRISTYKOVACIA HLAVICA 6	armatura všeobecne	PH 160		ZTS VVU Košice	819 021			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, dotiahnutie skrutkových spojov nožového posúvača, uchytenia pneumatických valcov, ovládačích pneumatických prvkov, rozvodov stlačeného vzduchu, tesnenia veka suda, tesniacej manžety
295	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPW03	HYDRAULICKÝ AGREGAT - PEC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	KA5/Z24-11kW/Z15-4kW/G24-JB2		HYDAC s.r.o. Martin	2021-01			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	500	3	1500	Kontrola zariadenia, tesnosti systému, poškodenia hydraulických hadíc, poškodenia bezpečnostných laniek koncoviek hyd. hadíc, v prípade nízkej hladiny oleja v agregáte doplnenie (hydraulický olej ISO VG46 podľa ISO TC28/SC4 - DIN 51524)
296	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPW03	HYDRAULICKÝ AGREGAT - PEC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	KA5/Z24-11kW/Z15-4kW/G24-JB2		HYDAC s.r.o. Martin	2021-01			VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	A	1000	1	1000	Výmena hydraulických hadíc hydraulického agregátu a doplnenia jednotlivých hydraulických piestov (PHD213x2500-2ks, PHD213x2000-2ks, PHD213x1050-2ks, PHD213x1100-1ks, PHD213x850-1ks, PKP210x750-1ks, PKP210x 700-2ks, sacej filtračnej vložky 0100 s 125WJ/-BO.2
297	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPW03	HYDRAULICKÝ AGREGAT - PEC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	KA5/Z24-11kW/Z15-4kW/G24-JB2		HYDAC s.r.o. Martin	2021-01			VYFD	Výmena filtrov vrátane kompletnej dodávky	14346	A	500	1	500	Výmena sacej filtračnej vložky 0100 s 125WJ/-BO.2 - 2ks
298	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPW03	HYDRAULICKÝ AGREGAT - PEC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	KA5/Z24-11kW/Z15-4kW/G24-JB2		HYDAC s.r.o. Martin	2021-01			VYO	Výmena oleja	40515	A	500	1	500	Výmena náplne hydraulického agregátu - hydraulický olej 160 I ISO VG46 podľa ISO TC28/SC4 - DIN 51524 (vrátane dodávky)
299	2210	PRET	34 tech.c.	37 PMQ01/2	HYDRAULICKÝ AGREGAT - DRVIC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	HST-11163		Hydrostatika CZ s.r.o. Ostrava	Neuvedené			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, tesnosti systému, poškodenia hydraulických hadíc, v prípade nízkej hladiny oleja v agregáte doplnenie (hydraulický olej MOL Hydro HV 32)
300	2210	PRET	34 tech.c.	37 PMQ01/2	HYDRAULICKÝ AGREGAT - DRVIC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	HST-11163		Hydrostatika CZ s.r.o. Ostrava	Neuvedené			VYO	Výmena oleja	40515	A	100	1	100	Výmena náplne hydraulického agregátu - hydraulický olej 70 I MOL Hydro HV 32 (vrátane dodávky)
301	2210	PRET	34 tech.c.	37 PMQ01/2	HYDRAULICKÝ AGREGAT - DRVIC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	HST-11163		Hydrostatika CZ s.r.o. Ostrava	Neuvedené			VYFD	Výmena filtrov vrátane kompletnej dodávky	14346	A	100	1	100	Výmena filtračnej vložky FD 201385 - 1ks
302	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ05.1/2	HYDRAULICKÝ AGREGAT - LIS	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SA4-400H-72/200-30kW		ARGO-HYTOS Protech s.r.o. Ostrava	72			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	1	100	Kontrola zariadenia, tesnosti systému, poškodenia hydraulických hadíc, poškodenia bezpečnostných laniek koncoviek hyd. hadíc, v prípade nízkej hladiny oleja v agregáte doplnenie (hydraulický olej HLP ISO VG 46)
303	2210	PRET	34 tech.c.	37 PKZQ05.1/2	HYDRAULICKÝ AGREGAT - LIS	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SA4-400H-72/200-30kW		ARGO-HYTOS Protech s.r.o. Ostrava	72			VYFD	Výmena filtrov vrátane kompletnej dodávky	14346	A	100	1	100	Výmena sacej filtračnej vložky - Zpätný filter E222-156 (V7.0833-06, 10 micro, Q=220l/min, G1 1/4") 1 ks, Tlakový filter HD 172-276+HD049.1410 (10micro, G3/4")
304	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPQ01/02	HYDRAULICKÝ AGREGAT - THM	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SA4-400H-72/200-30kW		ARGO-HYTOS Protech s.r.o. Ostrava	71			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, tesnosti systému, poškodenia hydraulických hadíc, poškodenia bezpečnostných laniek koncoviek hyd. hadíc, v prípade nízkej hladiny oleja v agregáte doplnenie (hydraulický olej HLP ISO VG 46)
305	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPQ01/02	HYDRAULICKÝ AGREGAT - THM	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SA4-400H-72/200-30kW		ARGO-HYTOS Protech s.r.o. Ostrava	71			VYFD	Výmena filtrov vrátane kompletnej dodávky	14346	A	100	1	100	Výmena sacej filtračnej vložky - Zpätný filter E222-156 (V7.0833-06, 10 micro, Q=220l/min, G1 1/4") 1 ks, Tlakový filter HD 172-276+HD049.1410 (10micro, G3/4")
306	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPW02/CHS	CHLADIACI SYSTEM - TPC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	neuvedené		TERMOLIT	neuvedené			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	200	6	1200	Kontrola systému chladenia, tesnosti, vyčistenie filtrov
307	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPW02/CHS	CHLADIACI SYSTEM - TPC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	neuvedené		TERMOLIT	neuvedené			VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40555	A	200	6	1200	Výmena destilovanej vody v okruhu chladenia TPC - 80l destilovanej vody, výmena náplne anexov AB-17-8hS v OH a katexov KU-2-8hSH (2 x 0,5 kg pomer zmesi Katexy/Anexy 1/1,4)
308	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPW01/02	CHLADIACI SYSTEM - PEC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	neuvedené		TERMOLIT	neuvedené			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	200	6	1200	Kontrola systému chladenia, tesnosti, vyčistenie filtrov
309	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPW01/02	CHLADIACI SYSTEM - PEC	strojné zariadenie a prvky - ostatné	neuvedené		TERMOLIT	neuvedené			VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40555	A	500	3	1500	Výmena destilovanej vody v okruhu chladenia Pece - 1000 l destilovanej vody, vyčistenie zásobnej nádrže od usadenín

310	2210	PRET	34 tech.c.	37 ZPW07	VIBRACNY ZAVAZACI VOZIK	strojné zariadenie a prvky - ostatné	ICMEF - 2,5		TERMOLIT	neuveденé			BO	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	14372	A	100	3	300	Kontrola zariadenia, skrutkových spojov, regulačných skrutiek, pružín, vyčistenie a namazanie refazových prevodov, tesnosť prevodovky, upevnenie hardoxových dosiek, výmena poškodených skrutiek
311	3320	1P048	800:V1	0.11.3.13.5.TA ČN80C-1	ČN80C-1 Čerpadlo plnenia doodparovača ČN30Z-2	čerpadlo, výveva	25-NCU-175-03-YC-20	25-NCU-175-03-YC-20	774328	BT-3N			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	A	500	1	500	
312	3320	1P048	800:V1	1.11.3.02.1.TA ČN11C-1	ČN11C-1 Čerpadlo zbernej nádrže odpadných vôd	čerpadlo, výveva	ZC N40-NHD-200-11-ZC-30-09	2ACH-4E-2G		BT-3N			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	A	500	1	500	BO čerpadla
313	3320	1P048	800:V1	1.11.3.02.2.TA ČN12C-1	ČN12C-1 Čerpadlo zb.nádrže ČN10N-1	čerpadlo, výveva	ZC N40-NHD-200-11-ZC-30-09	2ACH-4E-2G		BT-3N			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	A	500	1	500	BO čerpadla
314	2210	041BI	41 tech.c.	05 41 SP VD 008	POISTNY VENTIL	armatúra - poistný ventil	5 P 15 217 515 DN 40 PN 15						NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	400	1	400	Nastavenie a kontrola poistného ventilu 5 ročný interval
315	2210	809BI	44/20	PV- KOMPRESOR-1 VNAO	POISTNY VENTIL KOMPRESOR-1-VNAO	armatúra - poistný ventil	G1/4						NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	50	1	50	Nastavenie poistného ventilu, demontáž a montáž
316	2210	809BI	28 tech.c.	OVS-VP-01	Ventil poistný	armatúra - poistný ventil	06-205						NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	N	400	1	400	Kontrola a nastavenie poistného ventilu
317	2210	809BI	809	PV-VV-1RH/1	Ventil poistný dvojčlánkového výmenníka tepla	armatúra - poistný ventil	DUCO 1x1 1/4						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	A	100	1	100	
318	2210	809BI	809	PV-VV-1RH/2	Ventil poistný dvojčlánkového výmenníka tepla	armatúra - poistný ventil	DUCO 1x1 1/4						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	A	100	1	100	
319	2210	POOKR	42	0 05 01 SU VD 029	Armatúra odkalovacia	armatúra ručná	S13111-606						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14185	N	350	1	350	
320	2210	POOKR	50/20.1	PV- VZD-5	POISTNY VENTIL	armatúra - poistný ventil	TUVSV07-1090 40D/C				TAB1		NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	N	400	1	400	
321	2210	POOKR	50/20.1	PV- VZD-6	POISTNY VENTIL	armatúra - poistný ventil	TUVSV07-1090 40D/C				TAB1		NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	N	400	1	400	
322	2210	TRRAO	808	TMR 2	TRANSPORTNO MANIPULACNY RAM - Naves	strojné zariadenie a prvky - ostatné	...						KO	Korektívna oprava	14372	A	500	3	1500	Oprava plachty materiál PVC 680g/m2, tvar lichobežník - základňa spodná 2990 mm, výška 1510 mm, základňa horná 2315mm x 4 steny - 1 ks, plachta s kontrolným priezorom na protifaľových stranách, priezor o rozmere výška 200 mm šírka 500 mm, umiestnenie priezoru 1030 mm od spodnej základne v strede, plachta na spodnej a hornej základne musí mať kruhové oká na uchytienie, kotviace colne lanko s koncovkou 6 mm x 12,5 m - 1ks , 6 mm x 10m - 1ks
323	2210	TRRAO	808	TMR 3	TRANSPORTNO MANIPULACNY RAM - Vagon	strojné zariadenie a prvky - ostatné	...						KO	Korektívna oprava	14372	A	500	3	1500	Oprava plachty materiál PVC 680g/m2, tvar lichobežník - základňa spodná 2990 mm, výška 1510 mm, základňa horná 2315mm x 4 steny - 1 ks, plachta s kontrolným priezorom na protifaľových stranách, priezor o rozmere výška 200 mm šírka 500 mm, umiestnenie priezoru 1030 mm od spodnej základne v strede, plachta na spodnej a hornej základne musí mať kruhové oká na uchytienie, kotviace colne lanko s koncovkou 6 mm x 12,5 m - 1ks , 6 mm x 10m - 1ks
324	2210	TRRAO	808	TMR 4	TRANSPORTNO MANIPULACNY RAM - Vagon	strojné zariadenie a prvky - ostatné	...						KO	Korektívna oprava	14372	A	500	3	1500	Oprava plachty materiál PVC 680g/m2, tvar lichobežník - základňa spodná 2990 mm, výška 1510 mm, základňa horná 2315mm x 4 steny - 1 ks, plachta s kontrolným priezorom na protifaľových stranách, priezor o rozmere výška 200 mm šírka 500 mm, umiestnenie priezoru 1030 mm od spodnej základne v strede, plachta na spodnej a hornej základne musí mať kruhové oká na uchytienie, kotviace colne lanko s koncovkou 6 mm x 12,5 m - 1ks , 6 mm x 10m - 1ks
325	3320	1P048	800:V1	0.11.3.413.2 ČN30A-23	ČN30A-23 Odvzdušnenie ČN30Z-2 po parnej strane	armatúra ručná		V30-111-516 25/16/l		BT-3N			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14185	A	350	1	350	
326	3320	1P048	801:V1	0.11.7.436.8 PK53A-3	PK53A-3 Odvod PK kondenzátu od ohrievaku ČK20T-2	armatúra ručná		V30-111-516 NEREZ 50/16/l					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14185	A	350	1	350	
327	2210	TEUS	808	K- AK 10001	VYSOKOTLAKOVY LIS	lis, paketovací stroj	HDP 2000						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21596	A	500	3	1500	
328	2210	TRRAO	34 tech.c.	ISO-10	KONTAJNER ISO 20' MONZA	Ostatné	6478Atyp1			Monza CZ, s.r.o.	140036		KO	Korektívna oprava	21436	A	700	3	2100	Oprava opláštenia kontajnera, uzatvárania strechy, uzatvárania dverí, výmena tesniacich prvkov dverí a strechy, oprava značenia
329	2210	TRRAO	34 tech.c.	ISO-2	KONTAJNER ISO 20' CONTEXCO KOMARNO	Ostatné	22U1			CONTEXCO	9601944		KO	Korektívna oprava	21436	A	700	3	2100	Oprava opláštenia kontajnera, uzatvárania strechy, uzatvárania dverí, výmena tesniacich prvkov dverí a strechy, oprava značenia
330	2210	TRRAO	34 tech.c.	ISO-3	KONTAJNER ISO 20' MONZA	Ostatné	6478Atyp1			Monza CZ, s.r.o.	140023		KO	Korektívna oprava	21436	A	700	3	2100	Oprava opláštenia kontajnera, uzatvárania strechy, uzatvárania dverí, výmena tesniacich prvkov dverí a strechy, oprava značenia

331	2210	TRRAO	34 tech.c.	ISO-4	KONTAJNER ISO 20' MONZA	Ostatné	6478Atyp1		Monza CZ, s.r.o.	140026				KO	Korektívna oprava	21436	A	700	3	2100	Oprava opláštenia kontajnera, uzatvárania strechy, uzatvárania dverí, výmena tesniacich prvkov dverí a strechy, oprava značenia.
332	2210	TRRAO	34 tech.c.	ISO-5	KONTAJNER ISO 20' MONZA	Ostatné	6478Atyp1		Monza CZ, s.r.o.	140027				KO	Korektívna oprava	21436	A	700	3	2100	Oprava opláštenia kontajnera, uzatvárania strechy, uzatvárania dverí, výmena tesniacich prvkov dverí a strechy, oprava značenia.
333	2210	TRRAO	34 tech.c.	ISO-6	KONTAJNER ISO 20' MONZA	Ostatné	6478Atyp1		Monza CZ, s.r.o.	140028				KO	Korektívna oprava	21436	A	700	3	2100	Oprava opláštenia kontajnera, uzatvárania strechy, uzatvárania dverí, výmena tesniacich prvkov dverí a strechy, oprava značenia.
334	2210	TRRAO	34 tech.c.	ISO-7	KONTAJNER ISO 20' MONZA	Ostatné	6478Atyp1		Monza CZ, s.r.o.	140030				KO	Korektívna oprava	21436	A	700	3	2100	Oprava opláštenia kontajnera, uzatvárania strechy, uzatvárania dverí, výmena tesniacich prvkov dverí a strechy, oprava značenia.
335	2210	TRRAO	34 tech.c.	ISO-8	KONTAJNER ISO 20' MONZA	Ostatné	6478Atyp1		Monza CZ, s.r.o.	140032				KO	Korektívna oprava	21436	A	700	3	2100	Oprava opláštenia kontajnera, uzatvárania strechy, uzatvárania dverí, výmena tesniacich prvkov dverí a strechy, oprava značenia.
336	2210	TRRAO	34 tech.c.	ISO-9	KONTAJNER ISO 20' MONZA	Ostatné	6478Atyp1		Monza CZ, s.r.o.	140034				KO	Korektívna oprava	21436	A	700	3	2100	Oprava opláštenia kontajnera, uzatvárania strechy, uzatvárania dverí, výmena tesniacich prvkov dverí a strechy, oprava značenia.
337	2210	TRRAO	34 tech.c.	PK III/SUDY	KONTAJNER	nádrž, nádoba, vzdušník	PK III/SUDY		ZTS VVU Košice	897 022		BT-3N		KO	Korektívna oprava	14372	A	1000	3	3000	Oprava uzatváracích skrutiek veka, výmena závesného oka veka, výmena poškodených tesniacich prvkov
338	2210	TRRAO	808	TMR 1	TRANSPORTNO MANIPULACNY RAM - Naves	strojné zariadenie a prvky - ostatné	...							KO	Korektívna oprava	14372	A	800	3	2400	Oprava plachty materiál PVC 680g/m2, tvar lichobežník - základňa spodná 2990 mm, výška 1510 mm, základňa horná 2315mm x 4 steny - 1 ks, plachta s kontrolným priezorom na protifalchých stranách, priezor o rozmere výška 200 mm šírka 500 mm, umiestnenie priezoru 1030 mm od spodnej základne v strede, plachta na spodnej a hornej základne musí mať kruhové oká na uchytienie, kotviace colne lanko s koncovkou 6 mm x 12,5 m - 1ks , 6 mm x 10m - 1ks
339	2210	POOKR	34 tech.c.	DC CV 006	Obehové čerpadlo 1c	Točivé stroje - agregát	NK50-200/210							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	A	400	1	400	
340	2210	VKSTR	641/VVBK	701-01-8491-001:TR	Planétové ústrojenstvo-miešačka na betón	Točivé stroje - prevodovky	PM MES 1500							VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	2000	6	12000	Výmena 10ks miešacích lopatiek (katalógové číslo 12000060.000), ramien a upínacieho materiálu (katalógové číslo: 12005063.001).
341	2210	POOKR	34 tech.c.	DC CV 008	Obehové čerpadlo 2 leto	Točivé stroje - agregát	NK32-200,1/207							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	A	450	1	450	
342	2210	POOKR	34 tech.c.	DC CV 010	Doplňovacie čerpadlo 3b	Točivé stroje - agregát	CR10-8							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	A	500	1	500	
343	2210	VKSTR	641/VVBK	701-01-4242-01:NP	Ručné čerpadlo-miešačka na betón	čerpadlo, výveva	PM							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21414	N	300	1	300	
344	2210	VKSTR	641/VVBK	701-02-2782-01:TR	Rotor /miešačka SiO2/	prevodovka točivého stroja	PMS							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	100	1	100	Výmena miešacích lopatiek
345	2210	VKSTR	641/VVBK	701-14-01:TA	Podávač vibračný na kamenivo	Točivé stroje - agregát	2xEM25							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	300	1	300	kontrola /výmena- ložisk vibrátora
346	2210	VKSTR	641/VVBK	701-213-00:TA	Dopravník skrutkový na plnivo	kontinuálny dopravník, podávač (pohyblivé schody)	ZD-108/2700							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	300	1	300	
347	2210	VKSTR	641/VVBK	701-209-03:AV	Ventil pneumaticky-nádrž na plnivo	Armatúry - poistné ventily	FESTO							VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	N	100	1	100	Výmena a dodávka ventilu
348	2210	VKSTR	641/VVBK	701-300-02:NM	Miešadlo - nádrž na plastifikátor B	nádoba - filter	ABF71/4A-7							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
349	2210	VKSTR	641/VVBK	701-303-05:OO	Óplach. ventil -vaha na plastifikátor A	Ostatné	2VE10DA							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14262	N	200	1	200	
350	3320	1P048	801:V1	0.24.1.08.1:TA / ZT41c-1	ZT41C-1 - VYVEVA MONZIKA ZT40N-1	čerpadlo, výveva	40-UVHD-105-ZC-000	40-UVHD-105-ZC-000				BT-3N		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	300	1	300	BO-Výmena oleja + premazanie ložisk
351	3320	1P048	801:V1	0.24.1.08.2:TA / ZT42c-1	ZT42C-1 - VYVEVA MONZIKA ZT40N-1	čerpadlo, výveva	40-UVHD-105-ZC-001	40-UVHD-105-ZC-001				BT-3N		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	300	1	300	BO-Výmena oleja + premazanie ložisk
352	2210	VKSTR	641/VVBK	701-305-03:NN	Nádrž na plastifikátor A	nádrž, nádoba, vzdušník	PS- 7.5							VY	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou	34283	N	100	1	100	
353	3320	1P048	801:V1	0.24.1.14.1:TA / ZT51c-1	ZT51C-1 - DUHADLO ODVETRAVANIA SYST. ZT.CN.RB	čerpadlo, výveva	320/50 EJABO	320/50 EJABO	CZL059 110			BT-3N		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	300	1	300	BO-Výmena oleja + premazanie ložisk
354	3320	1P048	801:V1	0.24.1.14.2:TA / ZT52c-1	ZT52C-1 - DUHADLO ODVETRAVANIA SYST. ZT.CN.RB	čerpadlo, výveva	320/50 EJABO	320/50 EJABO	CZL059 110			BT-3N		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	300	1	300	BO-Výmena oleja + premazanie ložisk
355	2210	VKSTR	641/VVBK	702-033-01-02:N	Forma tela	nádrž, nádoba, vzdušník	AEC Constructeur							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	1000	1	1000	Výmena tesnenia, oprava skrutiek
356	2210	810IS	810	10TL01D01	Ventilátorová komora	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	H125-WXXX			13917C/2016				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26485	A	250	1	250	Vyčistenie ventilátorovej komory
357	2210	810IS	810	10TL01D02	Ventilátorová komora	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	H025-NVXM-WXXX-NVOM			13920A/2016				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26485	A	250	1	250	Vyčistenie ventilátorovej komory
358	2210	810IS	810	10TL01N01	Filtračná komora	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	H12.5-NVOM-FK3X			13917A/2016				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26487	A	250	1	250	
359	2210	810IS	810	10TL01N01a	Filtračná komora	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	H12.5-FK6X-NVXM			13917D/2016				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26487	A	250	1	250	
360	2210	810IS	810	10TL01N02	Filtračná komora	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	KSBK 17 U NEREZ			16/083				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26487	A	250	1	250	

361	2210	810IS	810	10TL01S10	Automatický plynotesný uzáver	armatúra s elektrophonom	APU 800			165011			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14359	A	400	1	400	
362	2210	VKSTR	641/VVBK	701-66-03:OOPP	Klapka K02-váha na piesok	strojné zariadenie a prvky - ostatné	KU-200						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	19054	N	100	1	100	Výmena a dodávka spätnej klapky
363	2210	810IS	810	10TL01W01	Komora vodného ohrievača	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	H12.5-OV2K			13917D/2016			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	39595	A	250	1	250	
364	2210	810IS	810	10TL02D01	Ventilátorová komora	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	H50						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26485	A	250	1	250	Výčistenie ventilátorovej komory
365	2210	810IS	810	10TL02N01	Filtračná komora	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	H12.5-NVOM-FK3X						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26487	A	250	1	250	
366	2210	810IS	810	10TL02N01a	Filtračná komora	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	H12.5-NVOM-FK3X						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26487	A	250	1	250	
367	2210	810IS	810	10TL02W01	Komora vodného ohrievača	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	H12.5-OV2K						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	39595	A	250	1	250	
368	2210	810IS	810	10TL03D01	Ventilátorová komora	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	H50			13921A/2016			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26485	A	250	1	250	Výčistenie ventilátorovej komory
369	2210	810IS	810	10TL03S01	Automatický plynotesný uzáver	armatúra s elektrophonom	APU 1500			165013			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14359	A	400	1	400	
370	2210	810IS	810	10TL03S02	Automatický plynotesný uzáver	armatúra s elektrophonom	APU 1500			165015			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14359	A	400	1	400	
371	2210	810IS	810	10TL03S03	Automatický plynotesný uzáver	armatúra s elektrophonom	APU 1500			165014			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14359	A	400	1	400	
372	3320	1P048	801:V1	0.11.7.13.1 PR28N-1	PR28N-1 Zásobná nádrž HNO3	nádrž, nádoba, vzdušník	STOJATA VALCOVA NER. ZVAROVANA			7535			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	400	1	400	Oprava hladinoznaku nádrže
373	3320	1P048	800:V1	1.11.3.801.1 ČN11A-2	Zpätný ventil na výtlaku ČN11C-1	armatúra ručná	1/2"ZOP-3-10-LO-02-FE	C23-407-025 50/25/I		100118	BT-3N		VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	19054	A	400	1	400	Výmena spätnej klapky
374	3320	1P048	800:V1	1.11.3.801.2 ČN12A-2	Zpätný ventil na výtlaku ČN12C-1	armatúra ručná	1/2"ZOP-3-10-LO-02-FE	C23-407-025		50/25/I	BT-3N		VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	19054	A	400	1	400	Výmena spätnej klapky
375	3320	1P048	801:V1	0.11.7.436.9 PK53A-4	PK53A-4 Odvod PK kondenzátu od ohrievaku ČK20T-1	armatúra ručná	V30 111-516	V30 111-516 50/16/I					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14185	A	350	1	350	
376	3320	1C184	377:V1	32/02.2:TA	Čerpadlo pitnej vody CPiV č.2	čerpadlo, výveva	L-VN-5/III-D-FE	L-VN-5/III-D-FE		7302038			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14135	N	400	1	400	Bežná oprava čerpadla pitnej vody CPiV č.2.
377	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15142:AP	Upinacie zariadenie formy /vib stól telo/	armatúra s elektrophonom	VTN 35 E						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	300	1	300	Výmena pneumatických pružinových valcov PARKER.
378	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15143:TA	Vibračný stól - telo	strojné zariadenie a prvky - ostatné	VTN 35 E						KO	Korektívna oprava	14372	N	1000	1	1000	Údržba, preventívna kontrola, nastavenie a dotiahnutie časti vibračného stola.
379	2210	810IS	810	10TL03N01	Filtračná jednotka	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	KS BK 46L NEREZ						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26487	A	250	1	250	
380	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15147-03:TR	Vibrátor /vib stól-telo/	prevodovka točivého stroja	R 35B-100 ISU						KO	Korektívna oprava	14372	N	500	6	3000	Výmena 8ks svorníkov na vibračnom stole
381	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15147-03:TR	Vibrátor /vib stól-telo/	prevodovka točivého stroja	R 35B-100 ISU						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	500	3	1500	Výmena 2ks rozvodových remeňov vibrátorov, typ: 600 H300 (šírka 7,5cm).
382	2210	FRG34	32 tech.c.	009 SEPARATOR AL-TA	SEPARATOR NEZELEZNYCH KOVOV	drtič, triedič, mlyn	WEC			WAMAG, spol.s.r.o.	211005		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	100	1	100	Kontrola a premazanie ložísk, kontrola a doplnenie oleja v redukčným súkolí motorov,
383	2210	FRG34	32 tech.c.	009 VV.DOP.:TA	VYNASACI DOPRAVNIK	kontinuálny dopravník, podávač (pohyblivé schody)	V1			UNIKASSET s.r.o.			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	100	1	100	Kontrola zariadenia, kontrola refazi, premazanie pohyblivých častí
384	2210	FRG34	32 tech.c.	009 ZVARUC	ZVARACKA MECHOV RUCNA	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SSI-500M			GP Plastics s.r.o.			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	A	100	1	100	Kontrola vzduchových rozvodov, vykurovacích telies, premazanie pohyblivých častí
385	2210	POOKR	34 tech.c.	DC CV 011	CERPADO TUV CIRKULACNE	čerpadlo, výveva	GRUNDFOS UP 32-25						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	A	450	1	450	
386	2210	POOKR	34 tech.c.	DC CV 012	CERPADO TUV CIRKULACNE	čerpadlo, výveva	GRUNDFOS UP 32-25						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	A	450	1	450	
387	2210	POOKR	34 tech.c.	DC CV 013	CERPADO TUV CIRKULACNE	čerpadlo, výveva	GRUNDFOS UP 32-25						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14220	A	450	1	450	
388	2210	VKSTR	641/VVBK	200-212:N	Silo na cement /cementové hosp./	nádrž, nádoba, vzdušník	ZC-125						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
389	2210	VKSTR	641/VVBK	701-01-4339-03:TR	Prevodovka-miešačka na betón	prevodovka točivého stroja	510 0371.00						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	podľa príručky SEW
390	2210	VKSTR	641/VVBK	701-01-8491-003:TR	Prevodovka planétového ústrojenstva-miešačka na be	prevodovka točivého stroja	621 1757.00						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	Výmena oleja
391	2210	VKSTR	641/VVBK	701-113-02:TR	Prevodovka-dopravník skrutkový na cement	prevodovka točivého stroja	031329-106						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	Výmena oleja
392	2210	VKSTR	641/VVBK	701-163-02:TR	Prevodovka-dopravník skrutkový na SiOxid	prevodovka točivého stroja	63/ED4HNP						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	Výmena oleja
393	2210	VKSTR	641/VVBK	701-213-02:TR	Prevodovka-dopravník skrutkový na plnivo	prevodovka točivého stroja	031329-106						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	Výmena oleja
394	2210	VKSTR	641/VVBK	701-451-03:TA	Pásová váha-navážací systém vlákien	Točivé stroje - agregát	DRUMO TM-R.RA11/142						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	podľa príř. SEW, vážiaci pás
395	2210	VKSTR	641/VVBK	701-63-02:TR	Prevodovka-dopravník skrutkový na piesok	prevodovka točivého stroja	031328-106						BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	Výmena oleja

396	2210	VKSTR	641/VVBK	701-63-03:T	Skrutkovica-dopravník skrutkový na piesok	Točivé stroje	P 200/2600/180					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	Kontrola ložísk, upchávok a premazanie pohyblivých častí zariadenia.
397	2210	VKSTR	641/VVBK	702-043-02:OO	Otáčacie zariadenie FORIEM stabilné	strojné zariadenie a prvky - ostatné	BG 1-5-08253846					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	Napnutie retáže mazanie
398	2210	VKSTR	641/VVBK	702-043-03:TR	Ložiská /výklopník formy/	prevodovka točivého stroja	NFE60-200.G32-150					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
399	2210	VKSTR	641/VVBK	702-052-04:TR	Miešacie ozubenie /portálový beton. stroj/	prevodovka točivého stroja	06 1116 00 Z212 A					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	podľa príručky ROLLIX
400	2210	VKSTR	641/VVBK	702-052-12:TR	Prevodovka na rozprestierač	prevodovka točivého stroja	P1 1V0 SL3					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
401	2210	VKSTR	641/VVBK	703-01-00	Miešadla cementovej kaše lab.	miešací, vlhčiaci stroj	MI - CM5A					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
402	2210	VKSTR	641/VVBK	703-11-00	Vibračný stôl laboratôr.	strojné zariadenie a prvky - ostatné	VIB 02					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
403	2210	VKSTR	641/VVBK	703-17-00	Sušiareň kameňa	Ostatné	AS - 50					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
404	2210	VKSTR	641/VVBK	703-18-00	Miešadla betón zmesi laboratórna	miešací, vlhčiaci stroj	LBM- 75					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
405	2210	VKSTR	641/VVBK	704-01-06:A	Poistný ventil potrubia /5/-prídavný vzduch	armatúra - poistný ventil	P 10287-616		10 674/107 RR10		TBF1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	29374	N	200	1	200	BO poistného ventilu
406	2210	VKSTR	641/VVBK	704-02-19:AV	Poistný ventil /2/- vzdušníka čeracieho vzduch	armatúra - poistný ventil	P 10287-616		1152/109 RR10		TBF1	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	29374	N	200	1	200	BO poistného ventilu
407	2210	VKSTR	641/VVBK	704-03-19:AV	Ventil poistný - vzdušník, čer.vzduch	armatúra - poistný ventil	P 10287-616	9648594				VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	N	200	1	200	BO poistného ventilu
408	2210	VKSTR	641/VVBK	704-04-19:AV	Ventil poistný-čeriaci vzduch	armatúra - poistný ventil	P 10287-616	9616878				VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	N	200	1	200	BO poistného ventilu
409	3320	1P048	801:V1	0.11.3.125.1A A ČN76A-3	ČN76A-3 Vypúšťanie ČN70N 1 na Socoman	čerpadlo, výveva	C23-204-025 80/25/l				BT-3N	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	17672	A	250	1	250	
410	2210	VKSTR	641/VVBK	702-052:TA	Portálový beton. stroj	Točivé stroje - agregát	C.3CZ.A.					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
411	2210	RUSTR	200/RÜ	OKPT31BH002	KONVEKTOR HC4000-25 BOSCH 2500W	vykurovacie zariadenie, ohrievač	F 2140/3 KW					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	20394	N	50	3	150	kontrola vyhrievacích telies, termostatov, ventilátorov vyčistenie
412	2210	RUSTR	200/RÜ	OKPT31BH005	KONVEKTOR HC4000-25 BOSCH 2500W	vykurovacie zariadenie, ohrievač	AD 45 RB/4,5 KW					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	20394	N	50	3	150	kontrola vyhrievacích telies, termostatov, ventilátorov vyčistenie
413	2210	RUSTR	200/RÜ	OKPT31BH008	KONVEKTOR HC4000-25 BOSCH 2500W	vykurovacie zariadenie, ohrievač	AD 45 RB/4,5 KW					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	20394	A	50	3	150	kontrola vyhrievacích telies, termostatov, vyčistenie
414	2210	RUSTR	200/RÜ	OKPT31BH010	KACHLE ELEKTRCKE	vykurovacie zariadenie, ohrievač	F 2141/4,5 KW					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	20394	A	50	3	150	kontrola vyhrievacích telies, termostatov, vyčistenie
415	2210	VKSTR	641/VVBK	701-6-00:TA	Elevátor korčkový - kamenivo	kontinuálny dopravník, podávač (pohyblivé schody)	KD-1-V					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	Výmena pásu 4.2010
416	2210	VKSTR	641/VVBK	702-052-03:AP	Hydraulický obvod /Portal. beton. stroj/	armatúra s elektropohonom	HDE2ED3AH					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	40515	N	200	1	200	Výmena prevodového oleja (5L)
417	2210	FRG34	32 tech.c.	009 KEMPER - POIS. VENTIL	NORMÁLNY POISTNÝ VENTIL	armatúra - poistný ventil	06-205				TBF1	NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	400	1	400	Nastavenie poistného ventilu, demontáž a montáž
418	2210	VDL34	34 tech.c.	VDL POIS. VENTIL TER. C1	POISTNÝ VENTIL TERMOSIFONU C1	armatúra - poistný ventil	SS-4R3A5-SETA	Swagelok				NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	400	1	400	Nastavenie poistného ventilu, demontáž a montáž
419	2210	VDL34	34 tech.c.	VDL POIS. VENTIL TER. C3	POISTNÝ VENTIL TERMOSIFONU C3	armatúra - poistný ventil	SS-4R3A5-SETA	Swagelok				NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	400	1	400	Nastavenie poistného ventilu, demontáž a montáž
420	2210	VDL34	34 tech.c.	VDL POIS. VENTIL TER. C4	POISTNÝ VENTIL TERMOSIFONU C4	armatúra - poistný ventil	SS-4R3A5-SETA	Swagelok				NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	400	1	400	Nastavenie poistného ventilu, demontáž a montáž
421	2210	VDL34	34 tech.c.	VDL POIS. VENTIL TER. C5	POISTNÝ VENTIL TERMOSIFONU C5	armatúra - poistný ventil	SS-4R3A5-SETA	Swagelok				NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	400	1	400	Nastavenie poistného ventilu, demontáž a montáž
422	2210	VDL34	34 tech.c.	VDL POIS. VENTIL VZDUSNIKA	POISTNÝ VENTIL ČISTIČA TLAKOVEHO VZDUCHU	armatúra - poistný ventil	P6-7438	65886				NPV	Nastavenie poistného ventilu	16572	A	400	1	400	Nastavenie poistného ventilu, demontáž a montáž
423	2210	810IS	810	10TL03S20	Protidážďová žalúzia	Ostatné	IMOS-PZ-ZN-2000x1000-R1					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26488	A	100	1	100	
424	2210	810IS	810	10TL03S20a	Regulačná klapka tesná	strojné zariadenie a prvky - ostatné	MOS-RKT-2000x1000-S-P2					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	
425	2210	810IS	810	10TL03S21	Protidážďová žalúzia	Ostatné	IMOS-PZ-ZN-2000x1000-R1					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26488	A	100	1	100	
426	2210	810IS	810	10TL03S21a	Regulačná klapka tesná	strojné zariadenie a prvky - ostatné	MOS-RKT-2000x1000-S-P2					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	
427	2210	810IS	810	10TL03S22	Protidážďová žalúzia	Ostatné	IMOS-PZ-ZN-2000x1000-R1					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26488	A	100	1	100	
428	2210	810IS	810	10TL03S22a	Regulačná klapka tesná	strojné zariadenie a prvky - ostatné	MOS-RKT-2000x1000-S-P2					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	

429	2210	810IS	810	10TL03S23	Protidažďová žalúzia	Ostatné	IMOS-PZ-ZN-2000x1000-R1							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26488	A	100	1	100	
430	2210	810IS	810	10TL03S23a	Regulačná klapka tesná	strojné zariadenie a prvky - ostatné	MOS-RKT-2000x1000-S-P2							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	
431	2210	810IS	810	10TL03S24	Protidažďová žalúzia	Ostatné	IMOS-PZ-ZN-2000x1000-R1							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26488	A	100	1	100	
432	2210	810IS	810	10TL03S25	Protidažďová žalúzia	Ostatné	IMOS-PZ-ZN-2000x1000-R1							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26488	A	100	1	100	
433	2210	810IS	810	10TL03S26	Protidažďová žalúzia	Ostatné	IMOS-PZ-ZN-2000x1000-R1							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26488	A	100	1	100	
434	2210	810IS	810	10TL03S27	Protidažďová žalúzia	Ostatné	IMOS-PZ-ZN-2000x1000-R1							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26488	A	100	1	100	
435	2210	FSSTR	808/1-01	OKPG03AZ001	Odstredivka-dekantér	špeciálne sústrojenstvo, zariadenie						BT-3J		BO	Bežná oprava v zmysle návodu	21457	A	100	1	100	
436	2210	VKSTR	641/VVBK	701-400-02:TA	Čistiace zariadenie WAP-rozprestierač	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	WAP 9000							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	200	1	200	
437	2210	VKSTR	641/VVBK	702-033-01-03:N	Forma tela	nádž, nádoba, vzdušník	AEC Constructeur							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14372	N	1000	1	1000	Výmena tesnenia, oprava skrutiek
438	2210	810IS	810	10TL01S20	Celoplošná klapka na saní zo servopoh. Belimo AF24	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SB - ELBA							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	
439	2210	810IS	810	10TL02S10	Celoplošná klapka na saní zo servopoh. Belimo AF24	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SB - ELBA							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	
440	2210	810IS	810	10TL02S11	Celoplošná klapka na saní zo servopoh. Belimo AF24	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SB - ELBA							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	
441	2210	810IS	810	10TL03S24a	Regulačná klapka tesná	strojné zariadenie a prvky - ostatné	IMOS-RKT-2000x1000-S-P2							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	
442	2210	810IS	810	10TL03S25a	Regulačná klapka tesná	strojné zariadenie a prvky - ostatné	IMOS-RKT-2000x1000-S-P2							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	
443	2210	810IS	810	10TL03S26a	Regulačná klapka tesná	strojné zariadenie a prvky - ostatné	IMOS-RKT-2000x1000-S-P2							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	
444	2210	810IS	810	10TL03S27a	Regulačná klapka tesná	strojné zariadenie a prvky - ostatné	IMOS-RKT-2000x1000-S-P2							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	26489	A	100	1	100	
445	2210	PRHVB	30 tech.c.	APU O-17/1SANIE:AA	AUTOMATICKY PLYNOTESNY UZAVER O-17/1 SANIE	armatúra s elektrophonom	FI 200	FI 200	650107					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14295	A	550	1	550	
446	2210	PRHVB	30 tech.c.	APU O-17/1VYTĽAK:A	AUTOMATICKY PLYNOTESNY UZAVER O-17/1 VYTĽAK	armatúra s elektrophonom	FI 200	FI 200	650105					BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14295	A	550	1	550	
447	2210	809BI	809	OVL-VP-01	Ventil poistný	armatúra - poistný ventil	P 10 287 616		70					VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	39275	A	100	1	100	
448	2210	809BI	809	328-SV-40-CFE	Patrubie stlačeného vzduchu v obj.809	Potrubie								VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	21635	A	3000	1	3000	Potrubie je DN80, 50 bm
449	2210	TESPA	808	G-AJ 70001	Drvič popola	drtič, triedič, mlyn								BO	Bežná oprava v zmysle návodu	32138	A	500	1	500	
450	2210	TESPA	808	G-AM110001	Miešadlo ionexy	Točivé stroje								GO	Generálna oprava	39575	A	1000	1	1000	
451	2210	POOKR	PK1	DČJ-1:PK1	DRENÁŽNÉ ČERPADLO JÁM J1 V PK1	čerpadlo, výveva	LOWARA DOC 7/A GT							VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	700	1	700	ponorné čerpadlo s plavákom, 1~230V/50Hz, 0.25-055kW, IP 68, 225L/min
452	2210	POOKR	PK1	DČJ-2:PK1	DRENÁŽNÉ ČERPADLO JÁM J2 V PK1	čerpadlo, výveva	LOWARA DOC 7/A GT							VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	700	2	1400	ponorné čerpadlo s plavákom, 1~230V/50Hz, 0.25-055kW, IP 68, 225L/min
453	2210	POOKR	PK18	DČJ-3:PK18	DRENÁŽNÉ ČERPADLO JÁM J3 V PK18	čerpadlo, výveva	LOWARA DOC 7/A GT							VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	700	2	1400	ponorné čerpadlo, 1~230V/50Hz, 0.25-055kW, IP 68, 225L/min
454	2210	POOKR	34 tech.c.	DČJ-1: OBJ34	DRENÁŽNÉ ČERPADLO JÁM J1 obj.34	čerpadlo, výveva	EBARA JEX/A080--AQC/190105							VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	A	700	1	700	výtlač 27m EBARA JEX/A080--AQC/190105
455	2210	POOKR	50/20.1	HANKISON F11-B	Filter Hankinson F11	kompresor	SMARD227							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14165	N	500	6	3000	
456	2210	POOKR	50/20.1	HANKISON HHD680	SUSICKA STLAČENEHO VZDUCHU	kompresor	SMARD227							BO	Bežná oprava v zmysle návodu	14165	N	500	3	1500	Demontáž sušičky, kontrola hadice, vyčistenie, pretesnenie, spätná montáž, odskúšanie funkčnosti a kontrola tlakov

457	3320	1S034	562:V1	28.101.1.7	Trojexcentrická klapka medziprírubová DN300 PN 40 L=114	armatúra s elektropohonom	M90						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	8500	1	8500	Pohon Regada. Jednu prírubu DN300 je potrebné v trase prevariť, táto trojexcentrická klapka má stav. dĺžku cca 130mm a teraz tam je 82mm. Teleso/tanier:ocef, tesnenie:kov/kov/nerez+grafit, úprava pod pohon. Pripojenie 300/40: rozteč skr.oproti sebe stredy: 450mm, rozteč skr.vedľa seba stredy: 88mm, skrutky: 16xM30
458	3320	1S034	562:V1	28.101.1.8	Trojexcentrická klapka medziprírubová DN300 PN 40 L=114	armatúra s elektropohonom	M90						VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	8500	1	8500	Pohon Regada. Jednu prírubu DN300 je potrebné v trase prevariť, táto trojexcentrická klapka má stav. dĺžku cca 130mm a teraz tam je 82mm. Teleso/tanier:ocef, tesnenie:kov/kov/nerez+grafit, úprava pod pohon. Pripojenie 300/40: rozteč skr.oproti sebe stredy: 450mm, rozteč skr.vedľa seba stredy: 88mm, skrutky: 16xM30
459	2210	VKSTR	641/VVBK	707_01_641/VVBK	Filtračné zariadenie neutralizácie odpadových vôd	čistiace, filtračné a deliace zariadenie							VYD	Oprava pošk.časti funkč.celku výmenou + dodávka	40535	N	600	3	1800	Výmena 24ks filtračných rukávov vo filtračnom zariadení neutralizácie odpadových vôd v obj. SO641/VVBK. Typ filtračného rukáva je: AP 200 P2P.
CENA CELKOM V EUR bez DPH																			861 650,00 €	

Pozn.

Jednotkové ceny bežných opráv (servisu), kontrol a nastavení musia obsahovať aj náklady na spotrebný materiál (handry, mazací tuk, spreje)

Pri bežných opravách (BO) ak je uvedená v TPP v postupe „V prípade zistenia závady, odstránenie závady na zariadení“, budú tieto závady oceňované mimo ceny za BO, a budú sa rátať ako práce navyše.

Číslo TPP	Názov TPP	Por.č. operácie	Názov operácie	Popis operácie
14060	Servis kompresora	1	Poučenie,cena podľa zmluvy	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČÍATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
14060	Servis kompresora	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
14060	Servis kompresora	3	Servis kompresora	1.Priprava pracoviska. 2.Postup a rozsah prác v zmysle schváleného technologického postupu výrobcu kompresora. 3.Práce vykonať v Zmysle smernice BZ/KB/SM-06 Organizácia bezpečnej práce. 4.Odskúšanie ,poriadok na pracovisku.
14060	Servis kompresora	4	Vypracovanie a odovzdanie protokolu	
14060	Servis kompresora	5	Poriadok a odovzdanie zariadenia	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
14105	Bežná oprava čerpadla	1	Kontrola a zaistenie pracoviska. Priprava náradia.	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČÍATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!! Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.
14105	Bežná oprava čerpadla	2	Demontáž čerpadla zo základu	
14105	Bežná oprava čerpadla	3	Demontáž čerpadla - rozobratie	
14105	Bežná oprava čerpadla	4	Čistenie demontovaných častí čerpadla, kontrola, poprípade výmena	

14105	Bežná oprava čerpadla	5	Montáž čerpadla- zloženie demontovaných častí	
14105	Bežná oprava čerpadla	6	Montáž čerpadla na základ	
14105	Bežná oprava čerpadla	7	Zosúsoenie čerpadla	
14105	Bežná oprava čerpadla	8	Odkúšanie čerpadla, poriadok na pracovisku, odovzdanie zariadenia do prevádzky	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
14120	Ventilový sací koš	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle herevedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
14120	Ventilový sací koš	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
14120	Ventilový sací koš	3	Oprava ventilového sacieho koša	1.Príprava pracociska. 2.Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska. 3.Postup a rozsah prác - odčerpanie vody z vychladzovacej nádrže,demontáž sacieho ventilového koša,očistenie koša,zabrúsenie dosadacej plochy sacieho ventilového koša,výroba tesnenia, spätná montáž. 4.Odkúšanie sacieho ventilového koša prevádzkovým médiom.
14120	Ventilový sací koš	4	Odkúšanie zariadenia	
14120	Ventilový sací koš	5	Odovzdanie	
14132	Oprava čerpadla	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle herevedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
14132	Oprava čerpadla	5	Kontrola spojky	
14132	Oprava čerpadla	10	Kontrola upchávky	
14132	Oprava čerpadla	15	Kontrola mazania ložísk	
14132	Oprava čerpadla	20	Kontrola skrutkových spojov	
14132	Oprava čerpadla	25	Zosúsoenie čerpadla	
14132	Oprava čerpadla	30	Skúška chodu čerpadla	
14132	Oprava čerpadla	35	Upratať pracovisko a odovzdať zariadenie do prevádzky	

14135	BO čerpadla vertikálne	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
14135	BO čerpadla vertikálne	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
14135	BO čerpadla vertikálne	3	Oprava čerpadla	1.Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska. 2.Opatrenia na zaistenie zariadenia proti vniknutiu cudzích predmetov. 3.Demontáž elektromotora. 4.Demontáž olejovej vane,demontáž axiálneho ložiska. 5.Demontáž upchávky a upchávkového tesnenia. 6.Čistenie demontovaných častí. 7.Montáž upchávky a upchávkového tesnenia. 8.Montáž olejovej vane a axiálneho ložiska. 9.Montáž elektromotora. 10.Odskúšanie zariadenia. 11.Poriadok na pracovisku odovzdanie
14135	BO čerpadla vertikálne	4	Odskúšanie zariadenia	
14135	BO čerpadla vertikálne	5	Odovzdanie	
14165	Servis kompresora	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
14165	Servis kompresora	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
14165	Servis kompresora	3	Servis kompresora	1.Priprava pracoviska. 2.Postup a rozsah prác v zmysle schváleného technologického postupu výrobcu kompresora. 3.Práce vykonať v Zmysle smernice BZ/KB/SM-06 Organizácia bezpečnej práce. 4.Odskúšanie ,poriadok na pracovisku.
14165	Servis kompresora	4	Vystaviť protokol o servise	
14165	Servis kompresora	5	Odovzdanie	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.

14175	Tlakové delo	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Pracovníci boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia.
14175	Tlakové delo	5	Demontáž prírubového spoja (8 x M10 skrutkový spoj)	
14175	Tlakové delo	10	Demontáž piesta (stahovák)	
14175	Tlakové delo	15	Vyčistenie a kontrola vnútorných častí, premazanie,	
14175	Tlakové delo	20	Vloženie piesta do valca, montáž zariadenia na prírubový spoj, dotiahnutie skrutkových spojov	
14175	Tlakové delo	25	Odskušanie zariadenia, poriadok na pracovisku, odovzdanie zariadenia do prevádzky	
14185	BO uzatváracieho ventilu	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.

14185	BO uzatváracieho ventilu	2	Oprava uzatváracieho ventilu	<p>2. Demontáž:</p> <p>a) demontáž ovládania b) demontáž matice upchávky c) vršku ventilu d) demontáž uzla upchávky e) demontáž kuželky z vretena f) demontáž vretena a vretenovej matice</p> <p>3. Čistenie:</p> <p>a) vyčistenie upchávkovej komory b) vyčistenie všetkých demont. častí a spojov. materiálu</p> <p>4. Oprava:</p> <p>a) kontrola, zabrúsenie a zalapovanie tesniacich plôch (kuželka, sedlo) b) oprava alebo výmena poškodených a opotrebovaných demontovaných častí</p> <p>5. Montáž:</p> <p>a) premazanie vretena a matice grafitom b) maticu upchávky a skrutku natrieť antizáderovou pastou 772 c) skompletovanie vretena s kuželkou d) skompletovanie vršku s vretenom e) skompletovanie uzla upchávky f) montáž vršku na teleso armatúry g) montáž ovládania</p>
14185	BO uzatváracieho ventilu	3	Odskúšanie funkčnosti zariadenia a poriadok na pracovisku	
14220	BO čerpadla	1	Poučenie	<p>Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.</p> <p>NAHLÁSIT ZAČÍATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!!</p> <p>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.</p>
14220	BO čerpadla	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
14220	BO čerpadla	3	Diagnostika ložísk a demontáž elektromotora.	
14220	BO čerpadla	4	Demontáž polovice spojky	
14220	BO čerpadla	5	Demontáž olejovej vane a ložiska	
14220	BO čerpadla	6	Demontáž čerpadla a upchávkového uzla	
14220	BO čerpadla	7	Demontáž vodiaceho ložiska a stúpacieho potrubia, vyťahnúť hriadeľ závesu	
14220	BO čerpadla	8	Demontáž roz. kola, púzdra a demont ďalších stupňov	

14220	BO čerpadla	9	Kontrola častí čerpadla, oprava, příp. výmena opotrebovaných častí	
14220	BO čerpadla	10	Spätná montáž čerpadla	
14220	BO čerpadla	11	Zosúsoenie čerpadla a el. motora	
14220	BO čerpadla	12	Skúška zariadenia	
14220	BO čerpadla	13	Poriadok a odovzdanie	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
14237	Čistenie chladiča spalín	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Pracovníci boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia.
14237	Čistenie chladiča spalín	2	Demontáž tepelnej izolácie	
14237	Čistenie chladiča spalín	3	Demontáž poklopov	
14237	Čistenie chladiča spalín	4	Demontáž potrubia chladiča spalín	
14237	Čistenie chladiča spalín	5	Po vyčistení chladiča (čistenie prevedú smenoví pracovníci) montáž potrubia	
14237	Čistenie chladiča spalín	6	Montáž poklopov	
14237	Čistenie chladiča spalín	7	Montáž tepelnej izolácie	
14237	Čistenie chladiča spalín	8	Poriadok na pracovisku a odovzdanie zariadenia do prevádzky	
14239	Prípravné práce - vzdušník,nádrž,ohrievak	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIŤ ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
14239	Prípravné práce - vzdušník,nádrž,ohrievak	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	

14239	Prípravné práce - vzdušník,nádrž,ohrievak	3	Prípravné práce k VNP	<p>Vzdušník,ohrieváč,nádrž- príprava k vnútornej kontrole ŠTANDARDNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP</p> <p>- Zariadenie je odstavené a zaistené! - Je postavené lešenie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demontáži PV. 2. Zdemontovať z veka prielezu páku pre ovládanie poist. ventilu. 3. Vykonať demontáž veka prielezu 4. Pripraviť nádobu k vnútornej kontrole: <ol style="list-style-type: none"> a) vyčistiť tesniace plochy a spojovací materiál - LPS ZERO TRI, prípadne Chesterton - štetec plochý - drátená kefa a škrabka - handra mycia b) vyčistiť vnútro nádoby - denaturovaný lieh - drátená kefa a škrabka - handra mycia 5. Vyrobíť nové tesnenie. 6. Prizvať prac. skupiny revízných činností k vykonaniu vnútornej kontroly a kontroly uzatváraného priestoru, či je čistý a či sa tam nenachádzajú cudzie predmety. Zistené závady odstrániť podľa samostatného TP. 7. Závitové časti spoj. materiálu natrieť tenkou vrstvou mazacieho tuku. 8. Uložiť tesnenie na tesniacu plochu príruby a vykonať montáž veka. Skrutky pevne dotiahnuť. 9. Vykonať montáž pripojovacieho potrubia. 10. Montáž PV a páky pre ovládanie PV. 11. V prítomnosti prac. skupiny revízných činností odskúšať na <u>tesnosť prevádzkovými parametrami.</u>
14239	Prípravné práce - vzdušník,nádrž,ohrievak	4	Poriadok a odovzdanie	<p>V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.</p>
14259	BO Napajacieho boxu	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	<p>Pracovníci zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Pracovníci boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia.</p>
14259	BO Napajacieho boxu	2	Kontrola pohyblivých častí saní, očistenie, premazanie	
14259	BO Napajacieho boxu	3	Očistenie, kontrola a premazanie zavážacieho mechanizmu	
14259	BO Napajacieho boxu	4	Poriadok na pracoviskau a odovzdanie zariadenia do prevádzky	

14262	BO pohonu armatúry	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
14262	BO pohonu armatúry	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
14262	BO pohonu armatúry	3	Oprava pohonu armatúry	TECHNOLOGICKÝ POSTUP Automatický plynový uzáver APU@TPB-APU ŠNEKOVÁ PREVODOVKA. 1. Demontáž servopohonu. 2. Demontáž šnekovej prevodovky. a) Demontáž krytu spojky. b) Demontáž veka skrine. c) Demontáž veka šneku. d) Demontáž šnekového kolesa. e) Demontáž šneku. 3. Čistenie demontovaných častí. 4. Kontrola demontovaných častí. a) Kontrola opotrebovania šnekového súkolesia. b) Kontrola samomazných ložísk šnekovej skrine. c) Kontrola trecích krúžkov šnekového kolesa, šneku a pätného krúžku šneku. 5. Správna montáž demontovaných častí. 6. Premazanie šnekového súkolesia a trecích krúžkov. 7. Kontrola a prípadné dotiahnutie pripojovacích skrutiek medzi uzáverom a šnekovou skriňou a medzi šnekovou skriňou a servomotorom. 8. Obnovenie poškodených ochranných náterov v súlade s farebným
14262	BO pohonu armatúry	4	Odkúšanie zariadenia a odovzdanie správcovi	
14262	BO pohonu armatúry	5	Poriadok na pracovisku	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
14265	BO čerpadla 32 NVD	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
14265	BO čerpadla 32 NVD	2	Demontovať kryt spojky	

14265	BO čerpadla 32 NVD	3	Vykonať kontrolu stavu spojky a čapov. V prípade opotrebovania, vadné čapy a vložky vymeniť	
14265	BO čerpadla 32 NVD	4	Kontrola tesnosti dvoj, mechanickej upchávky	
14265	BO čerpadla 32 NVD	5	Skontrolovať stav maz. tuku v ložiskách. V prípade potreby doplniť maz. tuk /NH2,AK2 /	
14265	BO čerpadla 32 NVD	6	Skontrolovať dotiahnutie skrutkových spojov čerpadla. V prípade potreby vymeniť skrutkové spoje	
14265	BO čerpadla 32 NVD	7	Vykonať zosúsoenie čerpadla s el.motorom	
14265	BO čerpadla 32 NVD	8	Skúška chodu čerpadla, odstránenie prípadných závad	
14265	BO čerpadla 32 NVD	9	Upratať pracovisko a odovzdať zariadenie do prevádzky	
14271	B Očerpadla 1/2"-ZOT-3-10-LO	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
14271	B Očerpadla 1/2"-ZOT-3-10-LO	2	Demontovať kryt spojky	
14271	B Očerpadla 1/2"-ZOT-3-10-LO	3	Rozpojiť spojku - skontrolovať spojku, čapy a vložky čapov na otláčenie	
14271	B Očerpadla 1/2"-ZOT-3-10-LO	4	Demontovať upchávkovú prírubu, vytiahnuť upchávkové tesnenie	
14271	B Očerpadla 1/2"-ZOT-3-10-LO	5	Očistiť jednotlivé súčiastky, skontrolovať, poškodené vymeniť	
14271	B Očerpadla 1/2"-ZOT-3-10-LO	6	Nasadiť upchávkové tesnenie, namontovať upchávkovú prírubu	
14271	B Očerpadla 1/2"-ZOT-3-10-LO	7	Zosúsoenie čerpadla s elektromotorom	
14271	B Očerpadla 1/2"-ZOT-3-10-LO	8	Skontrolovať chod čerpadla, tesnosť čerpadla a upchávok	
14271	B Očerpadla 1/2"-ZOT-3-10-LO	9	Skontrolovať dotiahnutie spojov	
14271	B Očerpadla 1/2"-ZOT-3-10-LO	10	Upratanie pracoviska a odovzdanie zariadenia z opravy	

14295	BO arm. APU	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
14295	BO arm. APU	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
14295	BO arm. APU	3	BO armatúry	TECHNOLOGICKÝ POSTUP Automatický plynový uzáver APU@TPB-APU KLAPKA. 1. Demontáž klapky. 2. Čistenie vnútorných plôch uzáveru, najmä sedla. 3. Kontrola demontovaných častí. a) Kontrola pryžového tesnenia uzatváracej dosky. b) Kontrola ťažných pružín. c) Kontrola závesného čapu listu uzáveru. d) Kontrola samomazných ložísk uzáveru. e) Kontrola utesnenia hriadeľa. 4. odstránenie zistených závad a výmena opotrebovaných častí. 5. Správna montáž demontovaných dielcov. 6. Obnovenie poškodených ochranných náterov v súlade s farebným značením technologických systémov.
14295	BO arm. APU	4	Odkúšanie	
14295	BO arm. APU	5	Poriadok a odovzdanie	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
14304	BO dúchadla	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!! Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.
14304	BO dúchadla	2	Kontrola zaistenie zariadenia a pracoviska	
14304	BO dúchadla	3	Demontáž krytu pohonu	
14304	BO dúchadla	4	Kontrola neporušenosti zariadenia	

14304	BO dúchadla	5	Kontrola sacieho ústia	
14304	BO dúchadla	6	Kontrola obežného kolesa, kontrola voľného otáčania	
14304	BO dúchadla	7	Kontrola ložísk a hriadeľa, kontrola voľného otáčania	
14304	BO dúchadla	8	Kontrola neporušenosti impulzného kotúča snímača otáčok na ventilátorovom hriadeľi	
14304	BO dúchadla	9	Kontrola tesniacích hriadeľových krúžkov	
14304	BO dúchadla	10	Kontrola neporušenosti a zosúsoenia spojky	
14304	BO dúchadla	11	Výmena mazacieho tuku Shel Alvania R 3 v ložiskách s regulátorom množstva tuku	
14304	BO dúchadla	12	Zpätná montáž demontovaných častí	
14304	BO dúchadla	13	Odkúšanie a odovzdanie zariadenia do prevádzky	
14304	BO dúchadla	14	Poriadok na pracovisku	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
14308	Práčka spalin	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Pracovníci boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia.
14308	Práčka spalin	2	Očistenie a kontrola demistera	
14308	Práčka spalin	3	Očistenie a kontrola cyklonu	
14308	Práčka spalin	4	Odstránenie zistených závad, poriadok na pracovisku	
14308	Práčka spalin	5	Odovzdanie zariadenia do prevádzky	

14309	BO kompresora	1	Poučenie	<p>Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzda!" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.</p> <p>NAHLÁSIT ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!!!</p> <p>Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.</p>
14309	BO kompresora	2	Zaistenie pracoviska a zariadenia	
14309	BO kompresora	3	Demontáž krytov kľukovej skrine	
14309	BO kompresora	4	Vypustenie oleja z kľukovej skrine	
14309	BO kompresora	5	Demontáž a vyčistenie olejového filtra	
14309	BO kompresora	6	Vyčistenie kľukovej skrine	
14309	BO kompresora	7	Kontrola zaistenia ojničných skrutiek	
14309	BO kompresora	8	Kontrola pracovných ventilov	
14309	BO kompresora	9	Kontrola chladiča vzduchu	
14309	BO kompresora	10	Vyčistiť a skontrolovať demontované časti, opotrebované časti nahradiť novými	
14309	BO kompresora	11	Osadiť chladič vzduchu	
14309	BO kompresora	12	Montáž ventilov	
14309	BO kompresora	13	Montáž krytov kľukovej skrine	
14309	BO kompresora	14	Odkúšanie kompresora, odstránenie závad a poriadok na pracovisku,	
14309	BO kompresora	15	Odovzdanie zariadenia do prevádzky	<p>V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.</p>

14322	Servis sušičov	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
14322	Servis sušičov	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
14322	Servis sušičov	3	Servis sušičov tech.vzduchu	1.Príprava pracoviska. 2.Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska. 3.Postup a rozsah prác v zmysle schváleného technologického postupu výrobcu absorčného sušiča technologického vzduchu. 4.Práce vykonať v zmysle smernice BZ/KB/SM-06 - Organizácia bezpečnej práce. 5.Odskušanie a odovzdanie - poriadok na pracovisku.
14322	Servis sušičov	4	Odovzdanie	
14332	BOčerpadla AP900	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. .
14332	BOčerpadla AP900	2	Kontrola spojky.	
14332	BOčerpadla AP900	3	Kontrola hydraulickéj časti čerpadla, v prípade poškodenia výmena	
14332	BOčerpadla AP900	4	Kontrola zosúsoenia el. motora a čerpadla	
14332	BOčerpadla AP900	5	Odskušanie zariadenia - odstránenie prípadných závad.	
14332	BOčerpadla AP900	6	Upratovanie pracoviska a odovzdanie zariadenia z opravy.	

14336	BO peristalického čerpadla	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
14336	BO peristalického čerpadla	2	Kontrola prevodovky, náplň oleja	
14336	BO peristalického čerpadla	3	Kontrola hadice a v prípade poškodenia výmena hadice + lubrikant	
14336	BO peristalického čerpadla	4	Kontrola vačky	
14336	BO peristalického čerpadla	5	Kontrola olejovej náplne	
14336	BO peristalického čerpadla	6	Odstránenie závad	
14336	BO peristalického čerpadla	7	Poriadok na pracovisku a odovzadanie zariadenia do prevádzky	
14346	Výmena filtra	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
14346	Výmena filtra	2	Kontrola zaisten.zariad. a pracoviska	
14346	Výmena filtra	3	Výmena filtra	1.Príprava pracoviska. 2.Postup a rozsah prác - demontáž zaneseného filtra podľa návodu výrobcu, očistenie nádoby filtra, dodávka a montáž nového filtra. 3.Odskušanie zariadenia.
14346	Výmena filtra	4	Poriadok a odovzдание	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.

14359	BO APU	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
14359	BO APU	2	Demontáž servopohonu	
14359	BO APU	3	Demontáž šnekovej prevodovky	
14359	BO APU	4	Demontáž krytu spojky.	
14359	BO APU	5	Demontáž veka skrine	
14359	BO APU	6	Demontáž veka šneku	
14359	BO APU	7	Demontáž šnekového kolesa	
14359	BO APU	8	Demontáž šneku.	
14359	BO APU	9	Očistenie a kontrola demontovaných častí	
14359	BO APU	10	Spätná montáž demontovaných častí	
14359	BO APU	11	Premazanie šnekového súkolesia a trecích krúžkov	
14359	BO APU	12	Demontáž klapky	
14359	BO APU	13	Očistenie a kontrola vnútorných plôch uzáveru, najmä sedla	
14359	BO APU	14	Odstránenie zistených závad a výmena opotrebovaných častí	
14359	BO APU	15	Spätná montáž demontovaných dielcov	
14359	BO APU	16	Odkúšanie zariadenia, poriadok a odovzdanie zariadenia do prevádzky	
14360	BO prevodovky pojazdu	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
14360	BO prevodovky pojazdu	2	Očistenie prevodovky	
14360	BO prevodovky pojazdu	3	Kontrola tesnosti	

14360	BO prevodovky pojazdu	4	Kontrola a utiahnutie spojov	
14360	BO prevodovky pojazdu	5	Odstránenie závad	
14360	BO prevodovky pojazdu	6	Kontrola olejovej náplne	
14360	BO prevodovky pojazdu	7	Odkúšanie zariadenia a odovzdanie do prevádzky	
14360	BO prevodovky pojazdu	8	Poriadok na pracovisku	
14370	BO úpravne vody	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Pracovníci boli pri prevzatí tohto PPr poučení o dodržiavaní podmienok BOZP na tomto pracovisku a o začatí prác na pracovisku až po prevzatí pracoviska od správcu zariadenia.
14370	BO úpravne vody	2	Odskrutkovanie valca čistiacej hlavice	
14370	BO úpravne vody	3	Vytiahnutie čistiacej vložky	
14370	BO úpravne vody	4	Očistenie valca od usadenín	
14370	BO úpravne vody	5	Vloženie novej filtračnej vložky do valca	
14370	BO úpravne vody	6	Naskrutkovanie valca do čistiacej stanice	
14370	BO úpravne vody	7	Odkúšanie tesnosti čistiacej stanice	

14370	BO úpravne vody	8	Poriadok na pracovisku a odovzdanie zariadenia do prevádzky	
14372	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
14372	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
14372	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	3	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	Priprava pracoviska. Postup a rozsah prác - bežná oprava zariadenia, podľa návodu a technologického postupu výrobcu zariadenia Výkonanie prác v zmysle smernice BZ/BK/SM-06-Organizácia bezpečnej práce. Odkúšanie.
14372	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	4	Odkúšanie a odovzdanie zariadenia	
14372	Bežná oprava podľa návodu výrobcu	5	Poriadok na pracovisku	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
14847	BO pneumatickej klapky	1	Zaistenie pracoviska a zariadenia	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁC NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, na klapku V1-2010 a A1-6677!!! Dodávateľ je povinný zabezpečiť výkon prác kvalifikovanými a zaškolenými pracovníkmi na daný typ zariadenia.
14847	BO pneumatickej klapky	2	Demontáž ovládania klapky	

14847	BO pneumatickej klapky	3	Demontáž veka klapky	
14847	BO pneumatickej klapky	4	Vyčistenie demontovaných častí	
14847	BO pneumatickej klapky	5	Premazanie pohybujúcich sa častí klapky	
14847	BO pneumatickej klapky	6	Montáž veka klapky	
14847	BO pneumatickej klapky	7	Montáž ovládania klapky	
14847	BO pneumatickej klapky	8	Odkúšanie funkčnosti klapky	
14847	BO pneumatickej klapky	9	Poriadok na pracovisku a odovzdanie zariadenia do prevádzky	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
16032	Oprava čerpadla	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIT ZAČIATOK,PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
16032	Oprava čerpadla	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
16032	Oprava čerpadla	3	Demontáž čerpadla zo základu	
16032	Oprava čerpadla	4	Demontáž čerpadla -rozobratie	
16032	Oprava čerpadla	5	Čistenie demontovaných častí čerpadla	
16032	Oprava čerpadla	6	Montáž čerpadla - v prípade poškodenia výmena opotrebovaných častí, zloženie	
16032	Oprava čerpadla	7	Montáž čerpadla na základ	
16032	Oprava čerpadla	8	Zosúosenie	

16032	Oprava čerpadla	9	Odkúšanie čerpadla	
16032	Oprava čerpadla	10	Poriadok a odovzdanie	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
16572	Nastavenie poistného ventilu	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. NAHLÁSIŤ ZAČIATOK, PRERUŠENIE A UKONČENIE PRÁČ NA TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENIACH KAŽDÝ DEŇ, V1-čt-2010 a A1-6677!!!
16572	Nastavenie poistného ventilu	2	Kontrola zaistenia zariadenia a pracoviska	
16572	Nastavenie poistného ventilu	3	Nastavenie poistného ventilu	1.Kontrola zaistenia pracoviska. -kontrola stavu pred začatím prác, označenie pracoviska páskou 2.Demontáž a čistenie: -povolenie pružiny a demontáž veka poistného ventilu -demontáž kompletu vretena -demontáž kuželky z vretena a osadenia pružiny -ak je PV vybavený aretačnou skrutkou vykonať vyčistenie závitov a kontrolu funkcie aretačnej skrutky -vyčistenie všetkých demontovaných častí 3.Oprava : -kontrola a oprava pevných častí poistného ventilu (príruba,závity) -kontrola,zabrúsenie a zalapovanie tesniacich plôch (kuželka,sedlo) -kontrola a oprava pružiny,osadenia pružiny -oprava alebo výmena poškodených a opotrebovaných demontovaných častí 4.Zloženie a nastavenie ventilu: -vreteno s maticou a spojovací materiál natrieť antizáderovou pastou 772 alebo Molyka (iný typ určí technolog) -ložiská a pohybové časti natrieť vazelínou PM-AK2 -montáž kuželky z vretenom -montáž vretena s pružinou a vekom -montáž veka na teleso armatúry -nastavenie poistného ventilu podľa udania hodnôt správcov zariadenia -potvrdiť skúšobný protokol o vykonaní nastavenia a skúšok poistného ventilu podľa parametrov udaných správcov zariadenia 5.Montáž ventilu na zariadenie. 6.Poriadok na pracovisku.
16572	Nastavenie poistného ventilu	4	Vypracovanie protokolu o nastavení ventilu a odovzdaní správcovi zariadenia	
16572	Nastavenie poistného ventilu	5	Odkúšanie a odovzdanie zariadenia	

16572	Nastavenie poistného ventilu	6	Poriadok na pracovisku	V mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
-------	------------------------------	---	------------------------	---

1 Popis súčasného stavu

Aktivačné nádrže na splaškovú vodu pozostávajú z deviatich valcových nádob. Tie sú osadené na teréne a prístupné niektoré časti značne skorodované a niektoré sú týmto poškodeným aj nefunkčné. Vo vnútri nádrží sú separačné st

Terminológia opravovaných častí:

- a. Vnútorne separačné steny – vo vnútri valcových nádob na jednej strane
- b. Vonkajšie krycie plechy – oddeľujú ukludňovaciu časť od aktívnej
- c. Vzduchové prúdnice – vo valcových nádobách na prívod vzduchu
- d. Jäckle na odvod vody – na hladine prečistenej vody v ukludňovacej nádrži
- e. Zberné jímky – zber a odvod čistej vody z jäcklov

2 Navrhovaná oprava

Vnútorne separačné steny budú odstránené v plnom rozsahu a nahradené novými. Materiál však už nebude gumol bude osadený na pôvodné miesto. Výmena bude vrátane prídržných pásov z rovnakého materiálu. Spojovací mat Vonkajšie krycie plechy budú novými z nerezového plechu. Na koncoch budú privarené montážne prerušovaným z montážnym prerušovaným zvarom. Každý segment bude privarený o výstuhu na valcovej nádobe.

Vzduchové prúdnice budú vymenené za nové, ktoré sa osadia na pôvodné miesto a v spodnej časti budú prichyten prvku očistiť a natrieť protikoróznym náterom. Zhora na prúdnice budú osadené guľové uzatváracie ventily, ktoré b zanesenia prúdnice bude možné ju prečistiť tlakom vzduchu po uzavretí ostatných ventilov na prúdniciach v danej

Jäckle na odvod vody budú nahradené novými prvkami vrátane priečných výstuh, ktoré nebudú pripojené skrz kryc kotevnej pätky z vonkajšej strany krycieho plechu na valcovú nádrž. Výstuhy spolu s jäcklom priskrutkovať až na mc hladiny vody.

V zberných jímkach je potrebné pred osadením vyrezať otvory na odvodné jäckle. Jímka je geometricky navrhnutá ta jímky.

V rámci opráv odporúčam opieskovať povrch valcovej nádoby tam, kde je očakávaná hladina vody a plochu znova r





Obrázok 1 Poloha detail postupujúcej korózie na valcovej nádrži v mieste hladiny vody

3 Použité materiály

Na stavbe budú použité tieto materiály:

- 2.4602 (bez povrchovej úpravy)
- S235JR (s povrchovou úpravou 1x základný náter a 2x vrchný syntetický)

Práce nad rámec dokumentácie: naváranie 144ks nerez matic, brúsenie bodovej korózie, naváranie L profilov, naváranie dier

Materiál:

- matice nerez M12 144ks
- L profil 30x30x3 S235 18bm
- 30 ks nátrubok 32 (18.42 EUR/ks)
- Plech 3mm nerez 1.4541 6m²
- 2 zložková farba polyuretan 5 kg
- Skrutka M12x40 nerez 20ks + podložky

4 Záver


Pred zhotovovaním je potrebné jestvujúce diely odmontovať, prvky, ktoré boli nimi zakryté opieskovať (odstrániť). Účelom vykonaných opráv je zefektívniť čistenie odpadovej vody a predĺžiť životnosť zariadenia o približne 30 rokov. Montážne zvary musia byť vybrúsené a zatreté protikoróznym náterom.

Pri výstavbe dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve vydané v zákone č. 124/2006 z 2.februára 2006 a doplnky a ochrana zdravia v práci a vo vyhláške 398/2013 a 508/2009 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými

Axonometria

Profil	Merica	Materiál	Pažeť	ks. dĺžka(m)	Celk. dĺžka(m)	Celk. rážer. plocha(m ²)	Celk. hmotnosť(kg)
CH54.4.5+3	5,235,8	90	3698	332180	44,08	991,4	
				Montážné:	332099	44,08	991,4
PL6+60	2,4602	18	9068	163889	21,54	460,9	
PL6+60	2,4602	86	971	8052	10,82	238,4	
				Montážné:	26,468	32,36	699,3
PL6+80	2,4602	42	2395	186590	19,34	379,0	
				Montážné:	186590	19,34	379,0
PL7+568	2,4602	36	2563	17378	241,68	963,5	
				Montážné:	17378	241,68	963,5
PL2+768	2,4602	6	2221	10321	39,68	260,2	
				Montážné:	10321	39,68	260,2
PL2+830	2,4602	6	2221	10321	35,53	298,3	
				Montážné:	10321	35,53	298,3
PL2+580	2,4602	24	2221	53388	168,82	1322,3	
				Montážné:	53388	168,82	1322,3
PL3+98	2,4602	12	225	2095	0,56	6,2	
				Montážné:	2095	0,56	6,2

PL3+280	2.660	12	100	1920	1.55	87.9
PL3+280	2.660	12	330	3960	2.25	26.1
			Metriid/et:	17201	9.83	76.8
PL3+285	2.660	6	365	2190	1.01	9.6
			Metriid/et:	2165	1.01	9.6
PL3+032	2.660	12	354	4248	36.82	407.9
			Metriid/et:	1931	36.82	407.9
PL5+68	5.235	84	80	6720	0.92	15.8
			Metriid/et:	6720	0.92	15.8
PL6+58	2.660	84	90	7560	0.58	8.9
			Metriid/et:	7560	0.58	8.9
PL6+300	5.235	90	130	2510	10.55	311.6
			Metriid/et:	2510	10.55	311.6
PL8+48	5.235	180	51	1637	1.51	34.9
			Metriid/et:	1637	1.51	34.9
PL8+65	2.660	6	250	1500	0.23	6.4
			Metriid/et:	1500	0.23	6.4
PL8+75	2.660	36	260	9360	1.66	44.1
			Metriid/et:	9360	1.66	44.1
20155+48+5	5.235	12	850	10200	43.05	1572.2
			Metriid/et:	10200	43.05	1572.2
Etikoa						
						688.75 m ²
						7425.4 kg

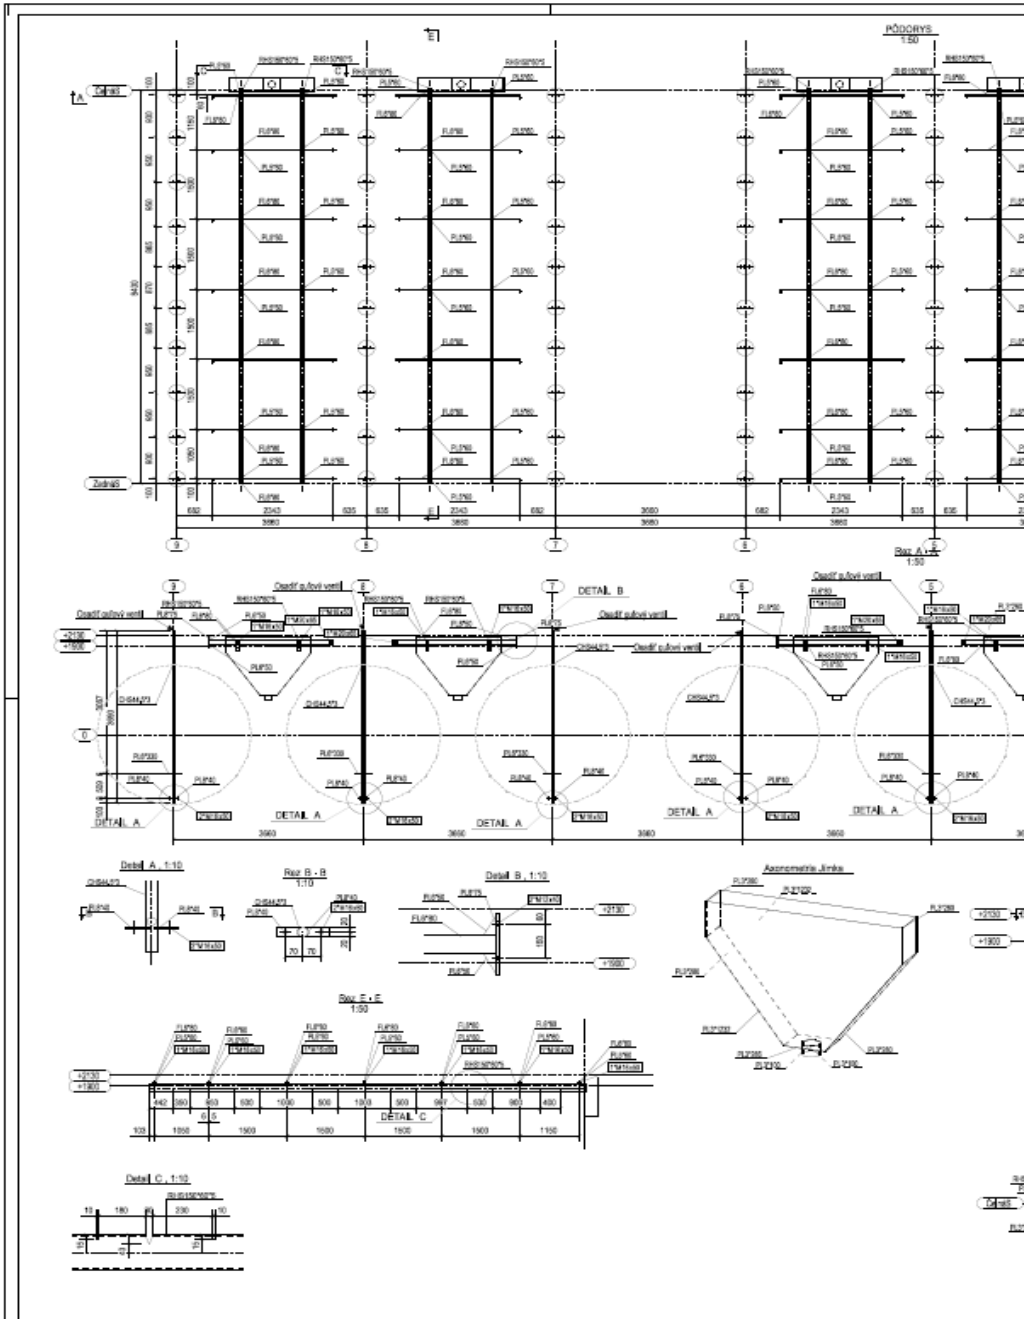

é po obslužnej lávke. Vzhľadom na vek zariadenia (cca. 40 rokov) sú
eny, ktoré sú na viacerých miestach roztrhnuté.

it, keďže dochádzalo k jeho roztrhnutiu, ale nerezový plech, ktorý
eriál A2.

arom k stene valcovej nádoby. Navzájom budú plechy zvarené

é o súčasnú kotevnú pätku. Tú je potrebné pred osadením nového
udú slúžiť na reguláciu tlaku pre jednu vetvu potrubia. V prípade
vetve.

í plech, ako tomu bolo doteraz. Ale budú sa pripájať pomocou
ontáži po usadení do správnej polohy vzhľadom na max. výšku


ak, aby sa dal vložiť do súčasnej bez nutnosti vyberania súčasnej

ratrieť protikoróznym náterom.

čistenie nádrubkov, pieskovanie s náterom 40m2, úprava a vŕtanie

čistiť povrchovú hrdzu) a opatřit protikoróznym náterom.
okov.

podľa zákona č. 154/2013 z 23.mája 2013 o bezpečnosti
zariadení.


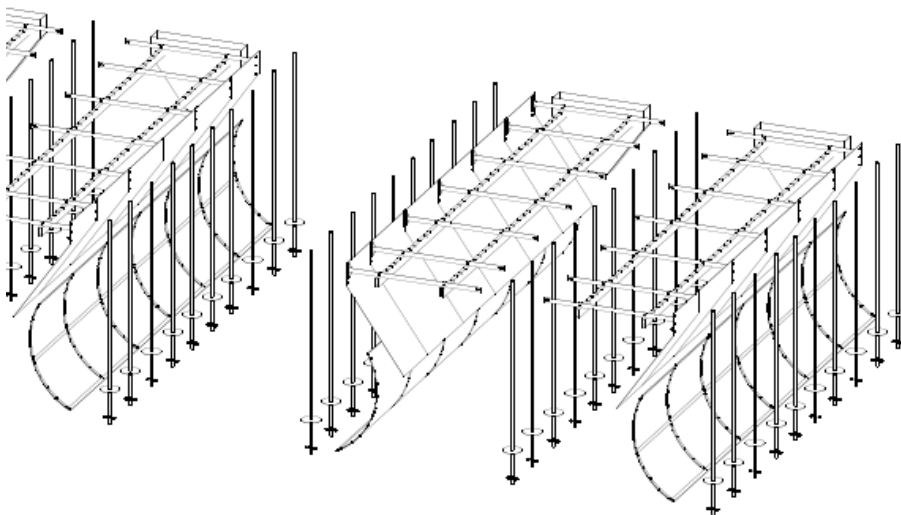


POZNÁMKY:

1. Kontaktné plochy vonkajších povrchov, ktoré sú v styku s vodou otryskať a natrieť
1x základným a 2x vrchným náterom proti korózii.


2. Gulové ventily osadíť na príručnicu vo výrobe.
3. Kryté pletchy navzájom zvariť prerušovaným zvarom na montáži.
4. Skrutkové prílohy na separačných stenách vo vnútri nádrže opatřit poistnou matičou.
5. Materiál pre pletchy Z4602, profilová oceľ S235JR s antikoróznym náterom.
Zvárať navzájom len rovnaké materiály!
6. Odvodný žlab Jacki osadíť do pôvodnej polohy (ako výškové lak pôdorysnej) na montáži.
Následne navíťť v daných miestach priechne výstupy a priskrutkovať!
7. Otvory v jímke pre Jacki vyrezať na montáži. Otvor utesniť!
8. Spojovací materiál DIN933-8.8, Galvanicky zinkovaný pre oceľ S235JR
1.4462 (AISI 316 LN) Duplex pre materiál Z4602
9. Dodávateľ vypracuje výročnú dokumentáciu a predložíť autorovi ľahko projektu na schválenie.

P. číslo	Názov - rozmer	Pokřov	Mat. značka	Materiál vzhľad	Tř. ošedá	Vřba	Hrubá váha	Číslo výkresu	Pos.
haAs	Inž. s r. o., Šomrochů 10, 821 02 Bratislava				REVIZIA				
	J. Třotřek s r. o. Zdroňská 97625, 50066 Lozorno				DÁTUM	19.11.2020			
	Projekt rekonštrukcie ok lúčnych nádrží				KREBĚL	Ing. P. Fřeka			
					ZOD. PRŮA	Ing. P. Fřeka			
					VED. PROJEKTU	Ing. J. C. Vampola			
					MĚŘKA			STUPEN	-
					ZÁKAZKA ČÍSLO			INDEX	
INVESTOR	JAVY, s. s., Bratislava				ČÍSLO VÝKRESU	FORMÁT	A3	DÁTUM	11/0220
DZM G	-				E1.3/001				
PR A	-								
SO 384VI	PS		DPS						
E1.3.0.01 KREBĚL					ČÍSLO ZMLUVY OBJEDNÁVATELA		FOR. Č.		
AXONOMETRIA					ZM20-12-2001 14-034-10		VÝKRESU		001
					EVIDENČNÉ ČÍSLO E1.3/001				
					ARCHIVNÉ ČÍSLO E1.3/001				

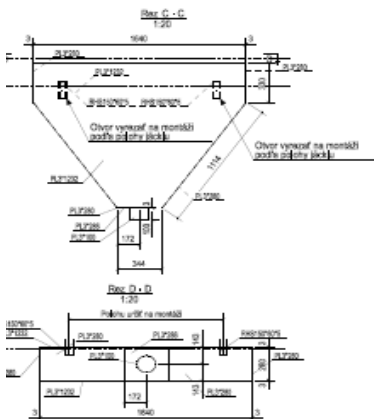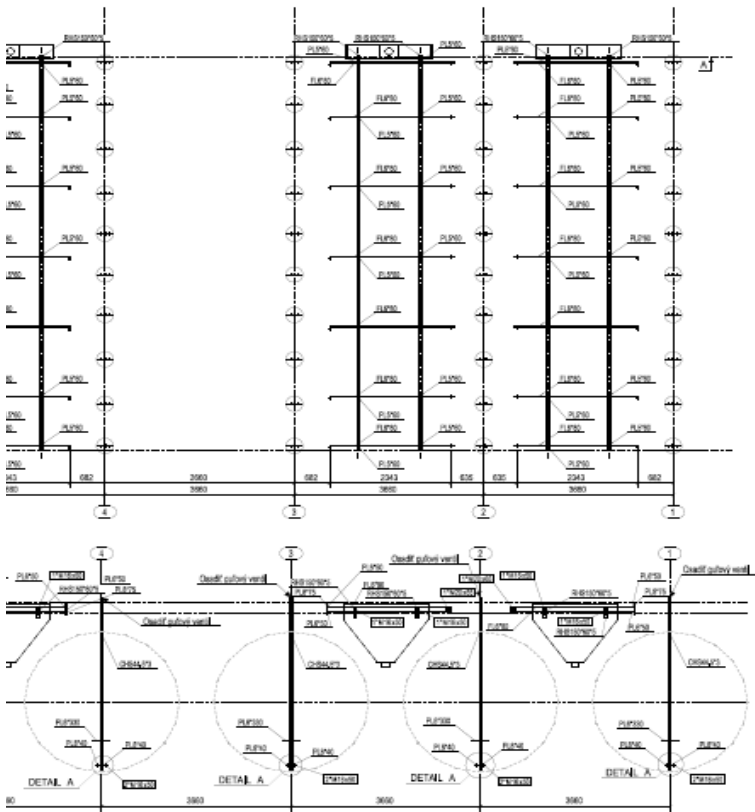

- PRŮBĚH:**
1. Kryté pletchy navzájom zvariť prerušovaným zvarom na montáži.
 2. Skrutkové prílohy na separačných stenách vo vnútri nádrže opatřit poistnou matičou.
 3. Materiál pre pletchy Z4602, profilová oceľ S235JR s antikoróznym náterom.
Zvárať navzájom len rovnaké materiály!
 4. Odvodný žlab Jacki osadíť do pôvodnej polohy (ako výškové lak pôdorysnej) na montáži.
Následne navíťť v daných miestach priechne výstupy a priskrutkovať!
 5. Otvory v jímke pre Jacki vyrezať na montáži. Otvor utesniť!
 6. Spojovací materiál DIN933-8.8, Galvanicky zinkovaný pre oceľ S235JR
1.4462 (AISI 316 LN) Duplex pre materiál Z4602
 7. Dodávateľ vypracuje výročnú dokumentáciu a predložíť autorovi ľahko projektu na schválenie.

P. číslo	Názov - rozmer	Pokřov	Mat. značka	Materiál vzhľad	Tř. ošedá	Vřba	Hrubá váha	Číslo výkresu	Pos.
haAs	Inž. s r. o., Šomrochů 10, 821 02 Bratislava				REVIZIA				
	J. Třotřek s r. o. Zdroňská 97625, 50066 Lozorno				DÁTUM	19.11.2020			
	Projekt rekonštrukcie ok lúčnych nádrží				KREBĚL	Ing. P. Fřeka			
					ZOD. PRŮA	Ing. P. Fřeka			
					VED. PROJEKTU	Ing. J. C. Vampola			
					MĚŘKA			STUPEN	-
					ZÁKAZKA ČÍSLO			INDEX	
INVESTOR	JAVY, s. s., Bratislava				ČÍSLO VÝKRESU	FORMÁT	A3	DÁTUM	11/0220
DZM G	-				E1.3/002				
PR A	-								
SO 384VI	PS		DPS						
					ČÍSLO ZMLUVY OBJEDNÁVATELA		FOR. Č.		

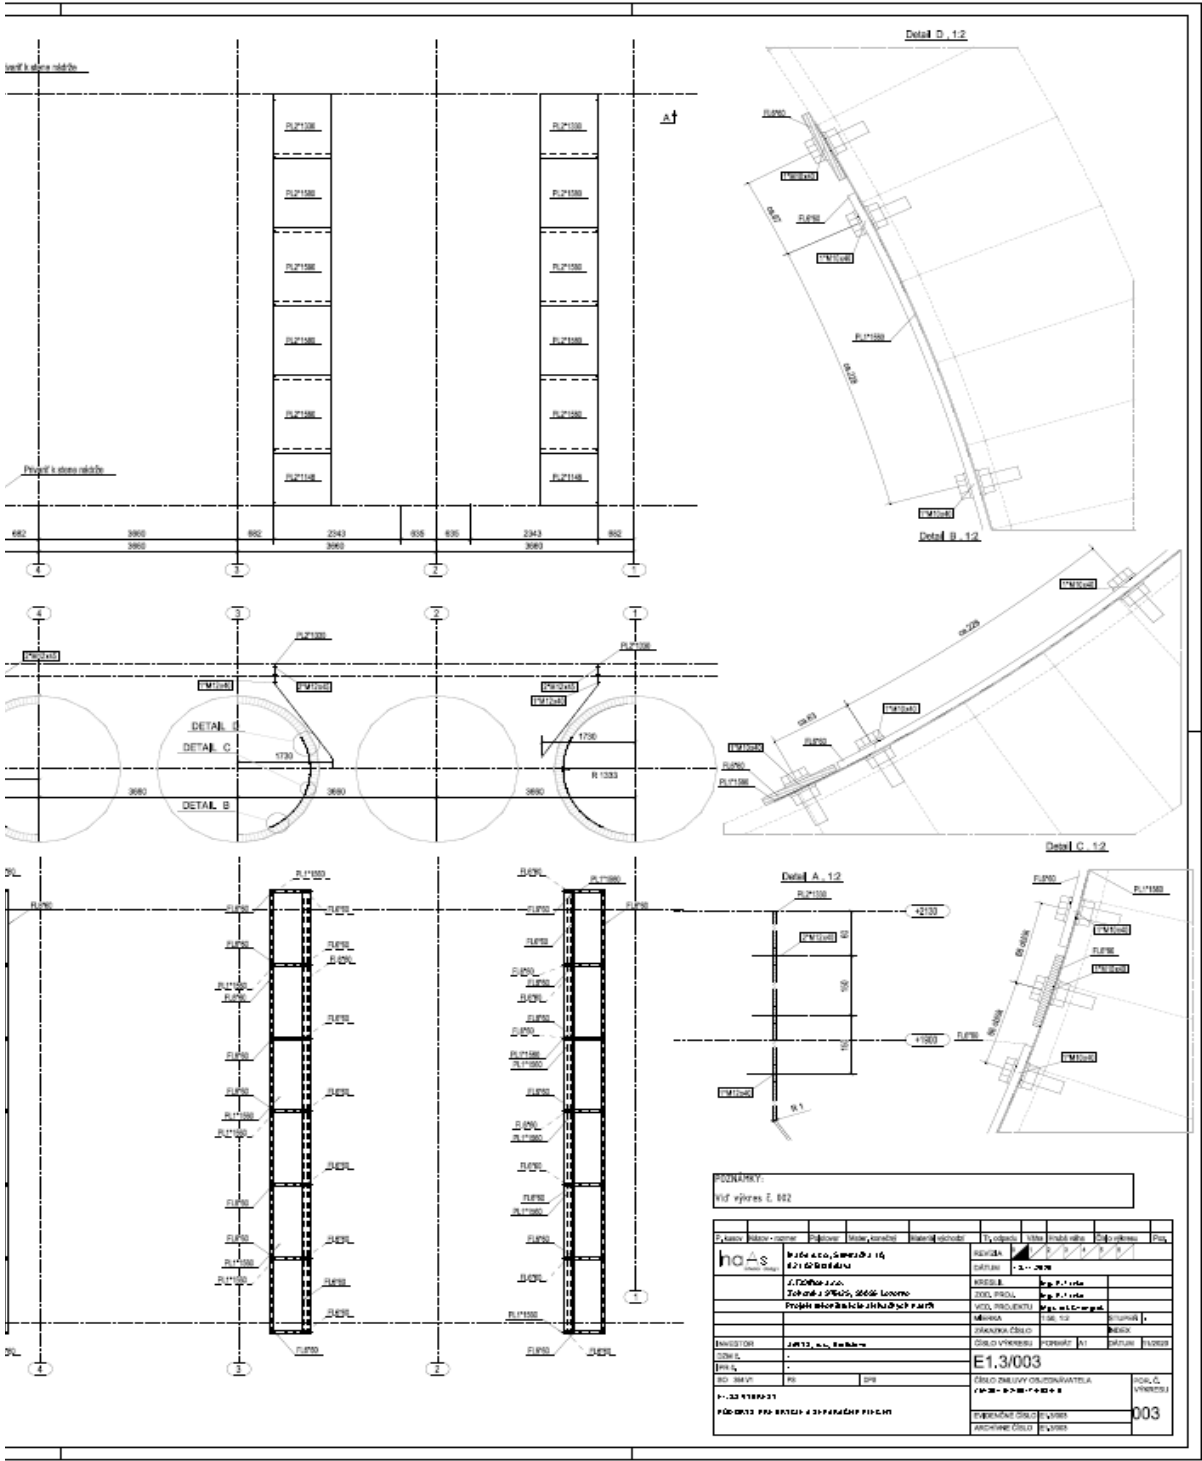

PROJEKCIÓK:
 Víz vízsz. E. 002

P. szám	Művelet	Dátum	Állapot	Előzetes	Ellőző	Ellőző	Ellőző	Ellőző	Ellőző
01	tervezés	2017.07.08	tervezés						
02	tervezés	2017.07.08	tervezés						
03	tervezés	2017.07.08	tervezés						
04	tervezés	2017.07.08	tervezés						
05	tervezés	2017.07.08	tervezés						
06	tervezés	2017.07.08	tervezés						
07	tervezés	2017.07.08	tervezés						
08	tervezés	2017.07.08	tervezés						
09	tervezés	2017.07.08	tervezés						
10	tervezés	2017.07.08	tervezés						
11	tervezés	2017.07.08	tervezés						
12	tervezés	2017.07.08	tervezés						
13	tervezés	2017.07.08	tervezés						
14	tervezés	2017.07.08	tervezés						
15	tervezés	2017.07.08	tervezés						
16	tervezés	2017.07.08	tervezés						
17	tervezés	2017.07.08	tervezés						
18	tervezés	2017.07.08	tervezés						
19	tervezés	2017.07.08	tervezés						
20	tervezés	2017.07.08	tervezés						
21	tervezés	2017.07.08	tervezés						
22	tervezés	2017.07.08	tervezés						
23	tervezés	2017.07.08	tervezés						
24	tervezés	2017.07.08	tervezés						
25	tervezés	2017.07.08	tervezés						
26	tervezés	2017.07.08	tervezés						
27	tervezés	2017.07.08	tervezés						
28	tervezés	2017.07.08	tervezés						
29	tervezés	2017.07.08	tervezés						
30	tervezés	2017.07.08	tervezés						
31	tervezés	2017.07.08	tervezés						
32	tervezés	2017.07.08	tervezés						
33	tervezés	2017.07.08	tervezés						
34	tervezés	2017.07.08	tervezés						
35	tervezés	2017.07.08	tervezés						
36	tervezés	2017.07.08	tervezés						
37	tervezés	2017.07.08	tervezés						
38	tervezés	2017.07.08	tervezés						
39	tervezés	2017.07.08	tervezés						
40	tervezés	2017.07.08	tervezés						
41	tervezés	2017.07.08	tervezés						
42	tervezés	2017.07.08	tervezés						
43	tervezés	2017.07.08	tervezés						
44	tervezés	2017.07.08	tervezés						
45	tervezés	2017.07.08	tervezés						
46	tervezés	2017.07.08	tervezés						
47	tervezés	2017.07.08	tervezés						
48	tervezés	2017.07.08	tervezés						
49	tervezés	2017.07.08	tervezés						
50	tervezés	2017.07.08	tervezés						
51	tervezés	2017.07.08	tervezés						
52	tervezés	2017.07.08	tervezés						
53	tervezés	2017.07.08	tervezés						
54	tervezés	2017.07.08	tervezés						
55	tervezés	2017.07.08	tervezés						
56	tervezés	2017.07.08	tervezés						
57	tervezés	2017.07.08	tervezés						
58	tervezés	2017.07.08	tervezés						
59	tervezés	2017.07.08	tervezés						
60	tervezés	2017.07.08	tervezés						
61	tervezés	2017.07.08	tervezés						
62	tervezés	2017.07.08	tervezés						
63	tervezés	2017.07.08	tervezés						
64	tervezés	2017.07.08	tervezés						
65	tervezés	2017.07.08	tervezés						
66	tervezés	2017.07.08	tervezés						
67	tervezés	2017.07.08	tervezés						
68	tervezés	2017.07.08	tervezés						
69	tervezés	2017.07.08	tervezés						
70	tervezés	2017.07.08	tervezés						
71	tervezés	2017.07.08	tervezés						
72	tervezés	2017.07.08	tervezés						
73	tervezés	2017.07.08	tervezés						
74	tervezés	2017.07.08	tervezés						
75	tervezés	2017.07.08	tervezés						
76	tervezés	2017.07.08	tervezés						
77	tervezés	2017.07.08	tervezés						
78	tervezés	2017.07.08	tervezés						
79	tervezés	2017.07.08	tervezés						
80	tervezés	2017.07.08	tervezés						
81	tervezés	2017.07.08	tervezés						
82	tervezés	2017.07.08	tervezés						
83	tervezés	2017.07.08	tervezés						
84	tervezés	2017.07.08	tervezés						
85	tervezés	2017.07.08	tervezés						
86	tervezés	2017.07.08	tervezés						
87	tervezés	2017.07.08	tervezés						
88	tervezés	2017.07.08	tervezés						
89	tervezés	2017.07.08	tervezés						
90	tervezés	2017.07.08	tervezés						
91	tervezés	2017.07.08	tervezés						
92	tervezés	2017.07.08	tervezés						
93	tervezés	2017.07.08	tervezés						
94	tervezés	2017.07.08	tervezés						
95	tervezés	2017.07.08	tervezés						
96	tervezés	2017.07.08	tervezés						
97	tervezés	2017.07.08	tervezés						
98	tervezés	2017.07.08	tervezés						
99	tervezés	2017.07.08	tervezés						
100	tervezés	2017.07.08	tervezés						

PROJEKCIÓK:
 Víz vízsz. E. 002

PROJEKCIÓK:
 Víz vízsz. E. 002

Zariadenia umiestnené v kontrolovanom pásme – špeciálna pracovňa V1

P. č.	Názov zariadenia	Výrobné číslo	Množstvo	MJ
1.	Automatická pračka LAVAMAC – LMA 660	66M000248LA, 66M000279LX	2	ks
2.	Sušička LS 680	35T002215JV,	1	ks
3.	Automatická pračka LH335	33F001747NG, 33F001691LV	2	ks
4.	Žehliaci lis Pressa P 88AP	08.1988, 08.1989	2	ks
5.	Žehliaci lis Pressa P 88AP	08.1990	1	ks
6.	Žehliaci lis SILC S/IDS-S	20072037	1	ks
7.	Priemyselná pračka DOMUS DHS 60	8101886775	1	ks
8.	Sušička DOMUS DTP 36	8101907732	1	ks
9.	Sušička DTM-36S	8102732969	1	ks

Zariadenia umiestnené mimo kontrolované pásma – špeciálna pracovňa V1

P. č.	Názov zariadenia	Výrobné číslo	Množstvo	MJ
1.	Automatická pračka LH95	10F008264NG, 10F007617LV, 10F007618LV, 10F006332LA	4	ks
2.	Sušička LS 680	35T002569LV	1	ks
3.	Žehliaci lis SILC S/IDS-S	20072038	1	ks
4.	Žehliaci lis SILC S/IGP 4-V	20072040	1	ks

Zoznam šijacích strojov v špeciálnej pracovni V1

P. č.	Názov zariadenia	Výrobné číslo	Množstvo	MJ
1.	Šijací stroj GARUDAN-527-443	5123044	1	ks
2.	Šijací stroj GARUDAN-527-443	7033002	1	ks
3.	Šijací stroj MINERVA 335	303	1	ks
4.	5-nitný šijací stroj overlock Siruba	K110044493	1	ks

Príloha č. 5 k Zmluve

Zoznam subdodávateľov

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba, tel. č., email subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH alebo v %
VÚEZ, a.s. Hviezdoslavova 35 934 39 LEVICE IČO: 36 522 457	Gabriel KABINA Krivínska 93/48 966 53 Hronský Beňadik Dátum nar.: 5.7.1978	Tlakové nádoby, zváračské práce, potrubné systémy a armatúry	20 %
RevTech, s.r.o. Boleráz-Klčovany 305 919 08 Boleráz IČO: 48 132 233	Martin Belica: Boleráz-Klčovany 305 919 08 Boleráz Dátum nar.: 22.9.1980	Poistné ventily, tlakové nádoby	5 %
EURO PUMPS TECH, s.r.o. Námestie sv. Michala 170/5 919 30 Jaslovské Bohunice IČO: 36 187 933	Ing. Samuel Nagy Vlčanská 19 927 01 Šaľa Dátum nar. 17.7.1978	Čerpadlá, točivé stroje	30 %



CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA

Číslo certifikátu:
287995-2019-AQ-CZS-RvA

Dátum pôvodnej certifikácie:
16. júl 2010

Platnosť:
16. júl 2022 – 15. júl 2025

Týmto sa potvrdzuje, že systém manažérstva spoločnosti
CHESTREAL PROGRESS a. s.
Reca 622, 925 26, Reca, Slovenská republika

je zhodný s požiadavkami normy systému manažérstva kvality:
ISO 9001:2015

Tento certifikát je platný pre nasledujúci rozsah:

Dodávka a inštalácia systémov a komponentov pre filtráciu atmosférického vzduchu. Rekonštrukcia a ochrana betónových konštrukcií a stavieb, realizácia liatych podláh a hydroizolácií. Ochrana kovových konštrukcií, strojných a technologických zariadení proti korózii, abrázii a erózii. Oprava a údržba strojnotechnologických zariadení.

Miesto a dátum vystavenia:
Praha, 30. máj 2023



Za vystavujúcu jednotku:
DNV - Business Assurance
Thákurova 4, 160 00 Praha, Czech Republic

Eva Merhoutová Kolenovská
Predstaviiteľ vedenia

Nesplnenie certifikačných podmienok uvedených v zmluve môže viesť k neplatnosti certifikátu.

AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance



DNV

CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA

Číslo certifikátu:
287996-2019-AE-CZS-RvA

Dátum pôvodnej certifikácie:
16. júl 2010

Platnosť:
16. júl 2022 – 15. júl 2025

Týmto sa potvrdzuje, že systém manažérstva spoločnosti
CHESTREAL PROGRESS a. s.
Reca 622, 925 26, Reca, Slovenská republika

je zhodný s požiadavkami normy systému environmentálneho manažérstva:
ISO 14001:2015

Tento certifikát je platný pre nasledujúci rozsah:

Dodávka a inštalácia systémov a komponentov pre filtráciu atmosférického vzduchu. Rekonštrukcia a ochrana betónových konštrukcií a stavieb, realizácia liatych podláh a hydroizolácií. Ochrana kovových konštrukcií, strojných a technologických zariadení proti korózii, abrázii a erózii. Oprava a údržba strojnotechnologických zariadení.

Miesto a dátum vystavenia:
Praha, 30. máj 2023



Za vystavujúcu jednotku:
DNV - Business Assurance
Thákurova 4, 160 00 Praha, Czech Republic

Eva Merhoutová Kolenovská
Predstaviteľ vedenia

Nesplnenie certifikačných podmienok uvedených v zmluve môže viesť k neplatnosti certifikátu.

AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance



DNV

CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA

Číslo certifikátu:
C597132

Dátum pôvodnej certifikácie:
30. máj 2023

Platnosť:
30. máj 2023 – 29. máj 2026

Týmto sa potvrdzuje, že systém manažérstva spoločnosti
CHESTREAL PROGRESS a. s.
Reca 622, 925 26, Reca, Slovenská republika

je zhodný s požiadavkami normy systému manažérstva BOZP:
ISO 45001:2018

Tento certifikát je platný pre nasledujúci rozsah:

Dodávka a inštalácia systémov a komponentov pre filtráciu atmosférického vzduchu. Rekonštrukcia a ochrana betónových konštrukcií a stavieb, realizácia liatych podláh a hydroizolácií. Ochrana kovových konštrukcií, strojných a technologických zariadení proti korózii, abrázii a erózii. Oprava a údržba strojnotechnologických zariadení.

Miesto a dátum vystavenia:
Praha, 30. máj 2023



Za vystavujúcu jednotku:
DNV - Business Assurance
Thákurova 4, 160 00 Praha, Czech Republic

Eva Merhoutová Kolenovská
Predstaviteľ vedenia

Nesplnenie certifikačných podmienok uvedených v zmluve môže viesť k neplatnosti certifikátu.

AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

Obchodné financovanie

Odosielateľ: - Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Vybavuje
Katarína Drahurádová
Telefón +421 2 5966 6532
www.csob.sk
CEKOSKBX

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 35 946 024
(ďalej aj "Objednávateľ")

Bratislava, 16. februára 2024

Záruka č. BRATGO0005718

Náš klient, spoločnosť **CHESTREAL PROGRESS a. s., Reca 622, 925 26 Reca, IČO: 45 289 565** zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4905/B (ďalej len „Poskytovateľ“), nás informoval, že má s Vami uzavrieť Zmluvu o poskytovaní služieb č. Objednávateľa: ZM-35-23-1-00511-02210, č. Poskytovateľa: 2/2024, ktorej predmetom sú "Opravy strojných zariadení v JAVYS, a.s." (ďalej len „zmluva“). Dobré prevedenie zmluvy má byť zaistené bankovou zárukou vo výške EUR 80.000,00.

Na žiadosť spoločnosti CHESTREAL PROGRESS a. s. sa my, Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4314/B, týmto neodvolateľne zaväzujeme zaplatiť Vám na požiadanie sumu až do výšky

EUR 80.000,00 slovom: osemdesiattisíc 00/100 euro

po obdržaní Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, v ktorej prehlásite, že si spoločnosť CHESTREAL PROGRESS a. s., IČO:45 289 565 nespĺnila svoje povinnosti vyplývajúce z horeuvedenej Zmluvy o poskytovaní služieb č. Objednávateľa: ZM-35-23-1-00511-02210, č. Poskytovateľa: 2/2024 so špecifikáciou nespĺnených povinností.

Z identifikačných dôvodov musí byť Vaša výzva, obsahujúca horeuvedené prehlásenie, podpísaná osobami oprávnenými konať vo Vašom mene, a ich podpisy musia byť:

- 1) úradne overené a zároveň ich oprávnenie konať vo Vašom mene musíte doložiť originálom výpisu z obchodného registra, nie starším ako 1 mesiac; alebo
- 2) verifikované Vašou bankou, ktorá potvrdí, že je Vaša výzva podpísaná osobami oprávnenými konať vo Vašom mene; alebo
- 3) v prípade, že vo Vašom mene koná osoba na základe plnej moci, doložené Vami udeleným písomným plnomocenstvom pre takúto osobu s úradne overenými podpismi Vašich štatutárnych zástupcov spolu s originálom výpisu z obchodného registra, nie starším ako 1 mesiac, alebo úplným výpisom z obchodného registra. Z predloženého výpisu musí byť zrejmé, že Vaši štatutárni zástupcovia, ktorí plnú moc podpísali, boli v čase jej podpisu oprávnení konať vo Vašom mene, pričom podpis splnomocnenca na výzve musí byť úradne overený.

Akékoľvek dokumenty predkladané v rámci tejto záruky musia byť v jazyku tejto záruky.

Táto záruka nadobúda účinnosť dňa 9.4.2024.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky znižuje o vyplatenú sumu.

Práva na uplatnenie tejto záruky nie je možné previesť ani postúpiť na tretiu osobu.

Platnosť tejto záruky končí dňom, kedy nám bude vrátený jej originál, alebo vyplatením celej záručnej sumy, najneskôr však **31. decembra 2026**. V prípade, že do tohto dňa neobdržíme Vašu písomnú výzvu v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, končí platnosť tejto záruky v plnom rozsahu.

Prosíme o vrátenie originálu tejto záruky, ihneď ako budú splnené záväzky z nej vyplývajúce. Po uplynutí platnosti sa stane naša záruka bezpredmetnou, aj keď nám nebude vrátený jej originál.

Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Československá obchodná banka, a.s.

Žitkova 11

811 02 Bratislava

-1346-

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **15.01.2024**

Číslo vložky: **4211**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : CHESTREAL PROGRESS a. s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Reca

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 622

c) **Názov obce**: Reca

d) **Psč**: 92526

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 45289565

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 17.02.2023

Obchodné meno : CHESTREAL PROGRESS a. s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Reca

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 622

c) **Názov obce**: Reca

d) **Psč**: 92526

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 45289565

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : [30.06.2021](#) - [16.02.2023](#)

Obchodné meno : CHESTREAL PROGRESS a. s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Reca

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 622

c) **Názov obce**: Reca

d) **Psč**: 92526

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 45289565

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : [14.09.2018](#) - [29.06.2021](#)

Obchodné meno : CHESTREAL PROGRESS a. s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Reca

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 622

c) **Názov obce**: Reca

d) **Psč**: 92526

e) **Štát:** Slovenská republika
IČO: 45289565
Právna forma: Akciová spoločnosť
Platnosť : 01.02.2017 - 13.09.2018

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Juraj Šikuta
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Alžbetínske námestie
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 328/6
c) **Názov obce:** Dunajská Streda
d) **Psč:** 92901
e) **Štát:** Slovenská republika
IČO : 50464671
Platnosť : od: 01.08.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Vladimír Hruban
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Svätoplukova
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 983/43
c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov
d) **Psč:** 82108
e) **Štát:** Slovenská republika
Dátum narodenia : 26.08.1960
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Zuzana Escherová
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Sadová
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 651/12
c) **Názov obce:** Limbach
d) **Psč:** 90091
e) **Štát:** Slovenská republika
Dátum narodenia : 20.04.1973
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.08.2017

Meno : Ing. Ľubomíra Hrubanová
Sídlo :
a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Reca
b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 567/0
c) **Názov obce:** Reca

d) Psč: 92526

e) Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia : 20.06.1963

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 01.08.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 03.01.2024

Dátum overenia : 03.01.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **15.01.2024**

Číslo vložky: **8967**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : VÚEZ, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hviezdoslavova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 35

c) **Názov obce:** Levice

d) **Psč:** 93439

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36522457

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 19.08.2017

Obchodné meno : VÚEZ, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hviezdoslavova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 35

c) **Názov obce:** Levice

d) **Psč:** 93439

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36522457

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : [01.02.2017](#) - [18.08.2017](#)

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Peter Senovský

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Tekovská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2337/22

c) **Názov obce:** Levice

d) **Psč:** 934 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 42210291

Platnosť : od: 19.08.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Cyril Švolík

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 710

c) **Názov obce:** Kozárovce

d) **Psč:** 935 22

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 19.01.1967

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 08.02.2018

Meno : Ing. Ivan Vicena

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 284

c) **Názov obce:** Hronské Kosihy

d) **Psč:** 935 27

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 01.03.1969

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 08.02.2018

Meno : Ing. Juraj Kubica

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ulica Svätej Anny

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 917/6

c) **Názov obce:** Rybník (Okres Levice)

d) **Psč:** 935 23

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 18.06.1978

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 27.06.2023

Meno : Ing. Zuzana Kováriková

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Viničná cesta

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6692/71

c) **Názov obce:** Nová Baňa

d) **Psč:** 968 01

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 03.04.1980

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 27.06.2023

Meno : Gabriel Kabina

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Krivínska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 93/48
c) **Názov obce:** Hronský Beňadik
d) **Psč:** 966 53
e) **Štát:** Slovenská republika
Dátum narodenia : 05.07.1978
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 27.06.2023

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 02.01.2024
Dátum overenia : 02.01.2024
Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **15.01.2024**

Číslo vložky: **5315**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : EURO PUMPS TECH, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Námestie sv. Michala

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 170/5

c) **Názov obce**: Jaslovské Bohunice

d) **Psč**: 91930

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO: 36187933

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Hviezdoslavovo námestie

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 25

c) **Názov obce**: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč**: 81102

e) **Štát**: Slovenská republika

IČO : 36833533

Platnosť : od: 27.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Štefan Schmidt

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva**: Nová

b) **Súpisné/Orientačné číslo**: 220/64

c) **Názov obce**: Jaslovské Bohunice

d) **Psč**: 91930

e) **Štát**: Slovenská republika

Dátum narodenia : 05.09.1955

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 27.05.2017

Meno : Ing. Tomáš Schmidt

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Agátová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 506/14

c) **Názov obce:** Jaslovské Bohunice

d) **Psč:** 91930

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 10.05.1981

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť' : od: 27.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 03.01.2024

Dátum overenia : 31.12.2023

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
