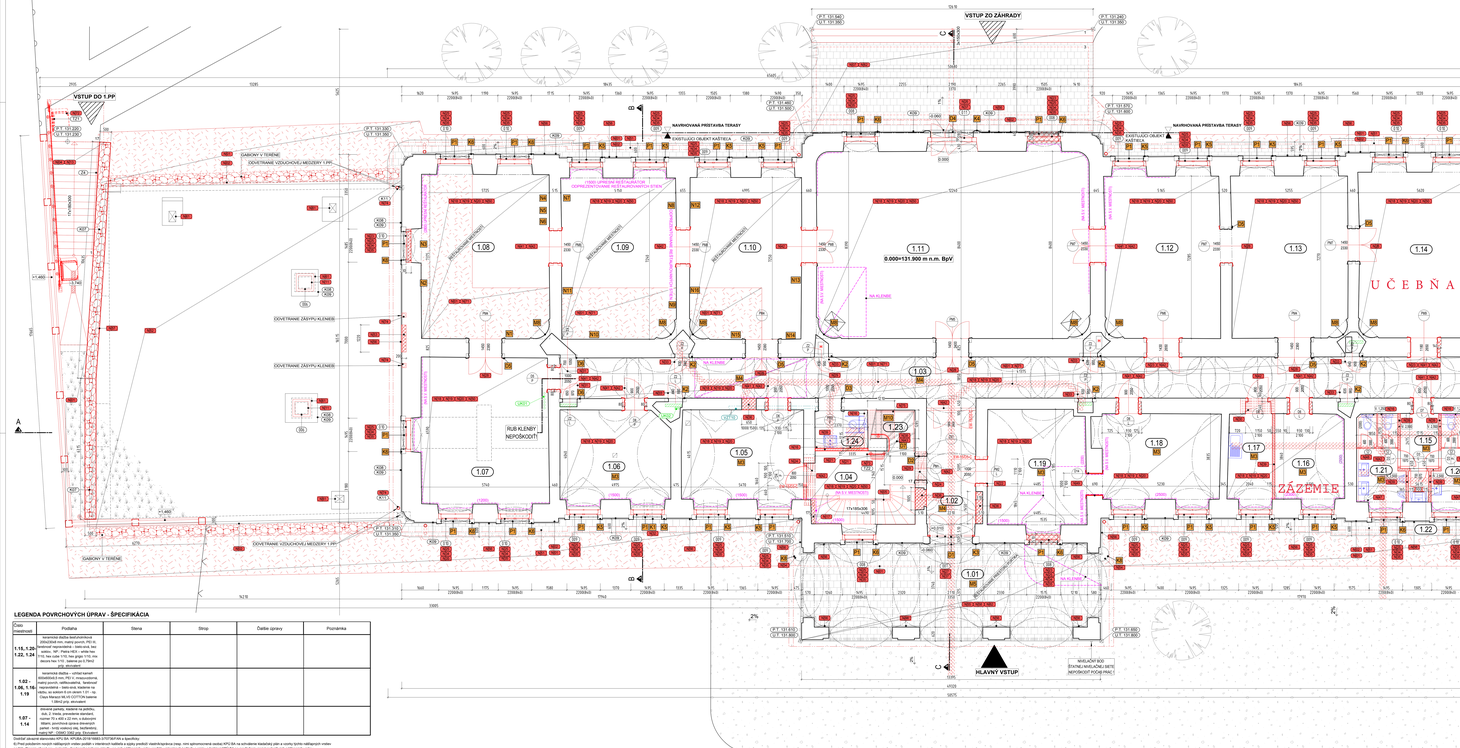

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV - ŠPECIFIKÁCIA

Číslo miestnosti	Podlaha	Stena	Strop	Ďalšie úpravy	Poznámka
1.15, 1.20, 1.22, 1.24	teracová dlažba bezfarebnosť hodnotiaca triedy A1 podľa STN EN 13748-1 hrubosť nejvýšenej opotrebenej – triedy AR4, tieň tvaru, 30*, Farba HE3 - sivého tvaru, 30*, Farba HE3 - sivého tvaru (tieň tvaru 1/10, dlaždice pod 2/3 TRAV) prip. ekvivalent				
1.02 1.06, 1.16, 1.19	teracová dlažba – cokoľ hrubosť 30MAXSIMÁLNE mm PEC V, mrazuvzdornosť triedy MS2 podľa STN EN 13748-1 odolnosť najvyššiemu – tieň tvaru dlaždice na 1/10, dlaždice pod 2/3 TRAV - tieň tvaru 1/10 - dlaždice pod 2/3 TRAV prip. ekvivalent				
1.07 1.14	mramor pomaly, vodoinv na podlahy, tieň tvaru 1/10 - dlaždice pod 2/3 TRAV - tieň tvaru 1/10 - dlaždice pod 2/3 TRAV prip. ekvivalent				

Dodržať ukladací predpis STN EN 12825 a STN EN 13670-2 ČASŤ STAVBA a špecifikácie.
Z Prvé podlahové nosné nátěrgrunt vrstvy podlah - interiérové nátěrky a úpravy predlisť vlastnéprepravu (resp. vrstv spomínaných nosba) NPC BA sa schválene kladajú plus a vrstvy tychto nátěrgrunt vrstvy podlah. Presný výber tvaru, materiálu, farebnosti i nátěrna detaily nosných nátěrgrunt vrstev podlah v interiérovi kabiliés a úpravy odsúhlasí KPO BA po predložení vzorek jednotlivých nátěrgrunt vrstev vzastrcnosťnosťpoznat (resp. vzrv spomínaneo nesba)

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC

- D.1 SPÄTNÉ ZASYPY VÝKOPOV ZEMNOU PREVANÉ Z ZMESI S KAMENOVMATERIÁLOM, ZHUTNENÉ PO KONŠTRUKCIE, SEM AJ VRÁTANE PÔVODNÉ STENY A ŠTRÓPOV A MONTÁŽOU PRVKOV A KONŠTRUKCIÍ
- D.2 VYKOPANÉ NOVÉ HYDROIZOLÁCIE LÍNEÁRNY VÝKOP NA BÁZE PVC-P FÓLIE S OCHRANNOU A SEPARAČNOU VRSTVOU VRÁTANE ZAPOJENIA DO EXISTUJÚCEJ SPRÁVNEJ SIETE SPECIFIKÁCIA - VÝKOPY A ŠTÓPY SÚ ŠTÚDENÉ V PRÍSLUŠNOSTI KZ - ALE TERMÍNY DEŠŤOVOU NA BÁZE SPR. SKÁLNA KONŠTRUKCIE - ZRK - ŠPP
- D.3 MONTÁŽ DEŠŤOVÉHO SCHODISKA - ŠPP - ZRK
- D.4 VYKONANIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRE SCHODISKO A OPORNÉ MÚRY
- D.5 VYKONANIE NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ INTERIÉROVÉHO SCHODISKA - ZÁKLADOVÉ PODKONŠ ŽB - ŠPP - ZRK - ŠPP - ZRK - ŠPP - ZRK