


Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-C

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá
podľa STN 33 2000-4-41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

čl. 415.1: Doplnková ochrana: prúdové chrániče

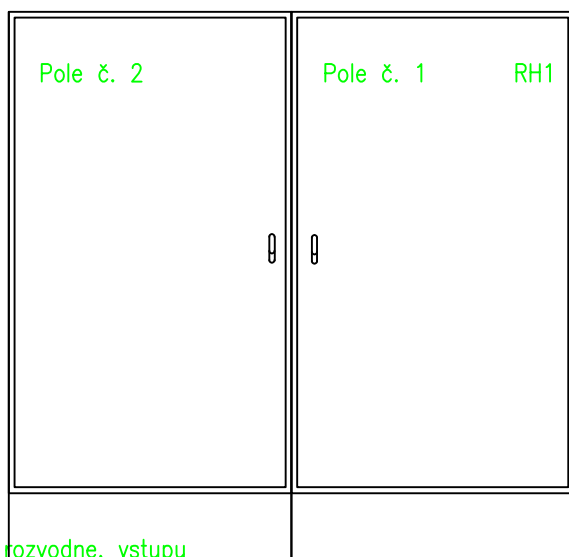

Podlaha rozvodne, vstupu

Pole č. 2 Priestor na uloženie prírodného kábla, odpojovacích
istiacich a meracích prístrojov budúcej prípojky pre objekt



VYPRACOVAL

Ing. Dušan Bartko

Necpaly 415

dusan.bartko@gmail.com
038 12 NECPALY

podpis

autorizácia autorské práva vyhradené

HLAVNÝ PROJEKTANT

A+Consulting, s.r.o.
Kollárova 49, 036 01 Martin

aplusconsulting.martin@gmail.com

PROJEKTANT

Ing. Dušan Bartko

PROJEKT

Prívod a uloženie elektrického kábla pre
objekt Správy Národného parku Veľká Fatra
so sídlom v Martine

INVESTOR

Správa Národného parku Veľká Fatra
Hviezdoslavova 73 / 38, Martin, 036 01

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

PROJEKT STAVBY PRE ÚZEMNÉ
ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE

ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO ZÁKAZKY PD-ELD-116/01-2024

DÁTUM 32024

MIERKA

ROZMER 2xA4

Doplnenie rozvádzača RH1
EL 2