

SUSTAVA 3 NPE AC 50Hz 400/230V TN-S
2 DC 24V (PELV)

DCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
KAPITOLA A.1 ZÁKLADNÁ DCHRANA - IZOLÁCIU
KAPITOLA A.2 ZÁKLADNÁ DCHRANA - ZÁBRANAMI A KRYTÍM
411 DCHRANA PRI PORUCHE - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
411.3.2 DCHRANA PRI PORUCHE - DCHRANÉ POSPÁJANIE
415.2 DCHRANA PRI PORUCHE - DOPLNKOVÉ DCHRANÉ POSPÁJANIE
412.5 DOPLNKOVÁ DCHRANA PRUDOVÝMI CHRÁNIČMI

Zákazník	Obec Chorvátsky Grob		Formát	A4
	Nám Josipa Andriča 3672/17 , 900 25 Chorvátsky Grob		Číslo zák.	90231002
Opis projektu	Napájaci a riadiaci rozvádzač čerpadiel kanalizačnej prečerpávacej stanice ČS1 - Chorvátsky Grob - miestna časť Čierna Voda		Dátum	13.10.2023
Názov projektu	Riadiaci rozvádzač prečerpávacej stanice RM-ČS1			
Výrobok	Rozvádzač RM-ČS1			
Výrobca	Abacisť, s.r.o.			
Projektant	Ing. Martin BAUČIČÁK, PhD. - Abacisť, s.r.o.			
Názov dig. súboru	Č. výkresu		List	1
E01_90231002	E01_90231002		Počet listov	8

1 2 3 4 5 6 7 8

516

323

SKRINA HASMA HYDRA 685 + KKH68 + KK53
KRYTIE: IP65
VSTUPY / VÝSTUPY – ZDOLA

RM-ČS1



ČERP. 1
ZAPNUTÉ

H1

ČERP. 2
ZAPNUTÉ

H2

ČERP. 3
ZAPNUTÉ

H3


PORUCHA

H4

NÍDZOVÁ
HLADINA

H5


616

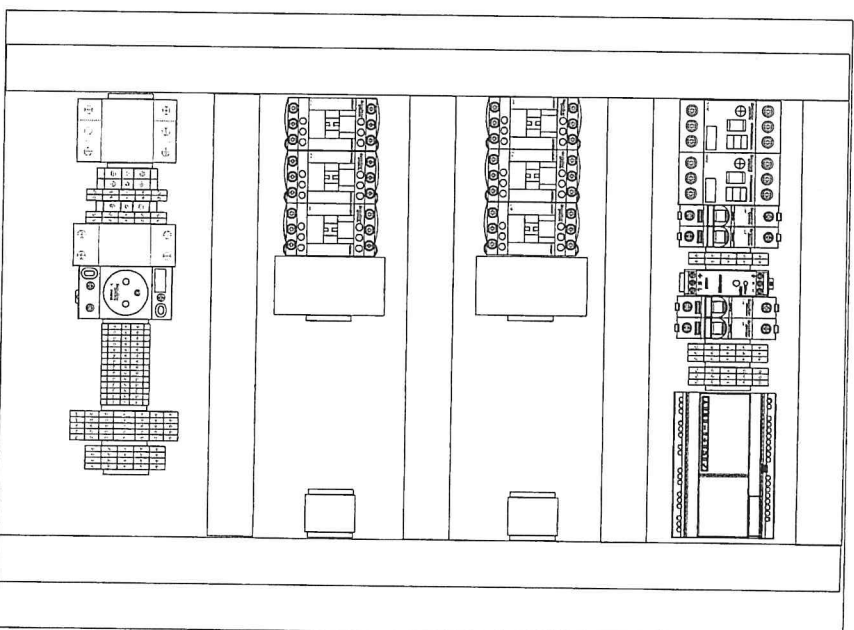



DVERE ROZVÁDZAČA

MONTÁŽNA PLATŇA

F		E		D		C		B		A	
No.	Revision	Date	Name	Norm	Origin.	Replac. by.	Replac. for.	Sheet name	DWG No	Sheet	Nr of sh.
-	-	10/2023	-	Check	-	-	-	-	-	2	8
Title		Date		Creat.		Check		Replac. by.		Replac. for.	
ROZVÁDZAČ RM-ČS1		22/2024		BAJČIČAK M.		-		-		-	
Distribution		Other		DWG No		Sheet		Nr of sh.			
-		-		-		-		-			

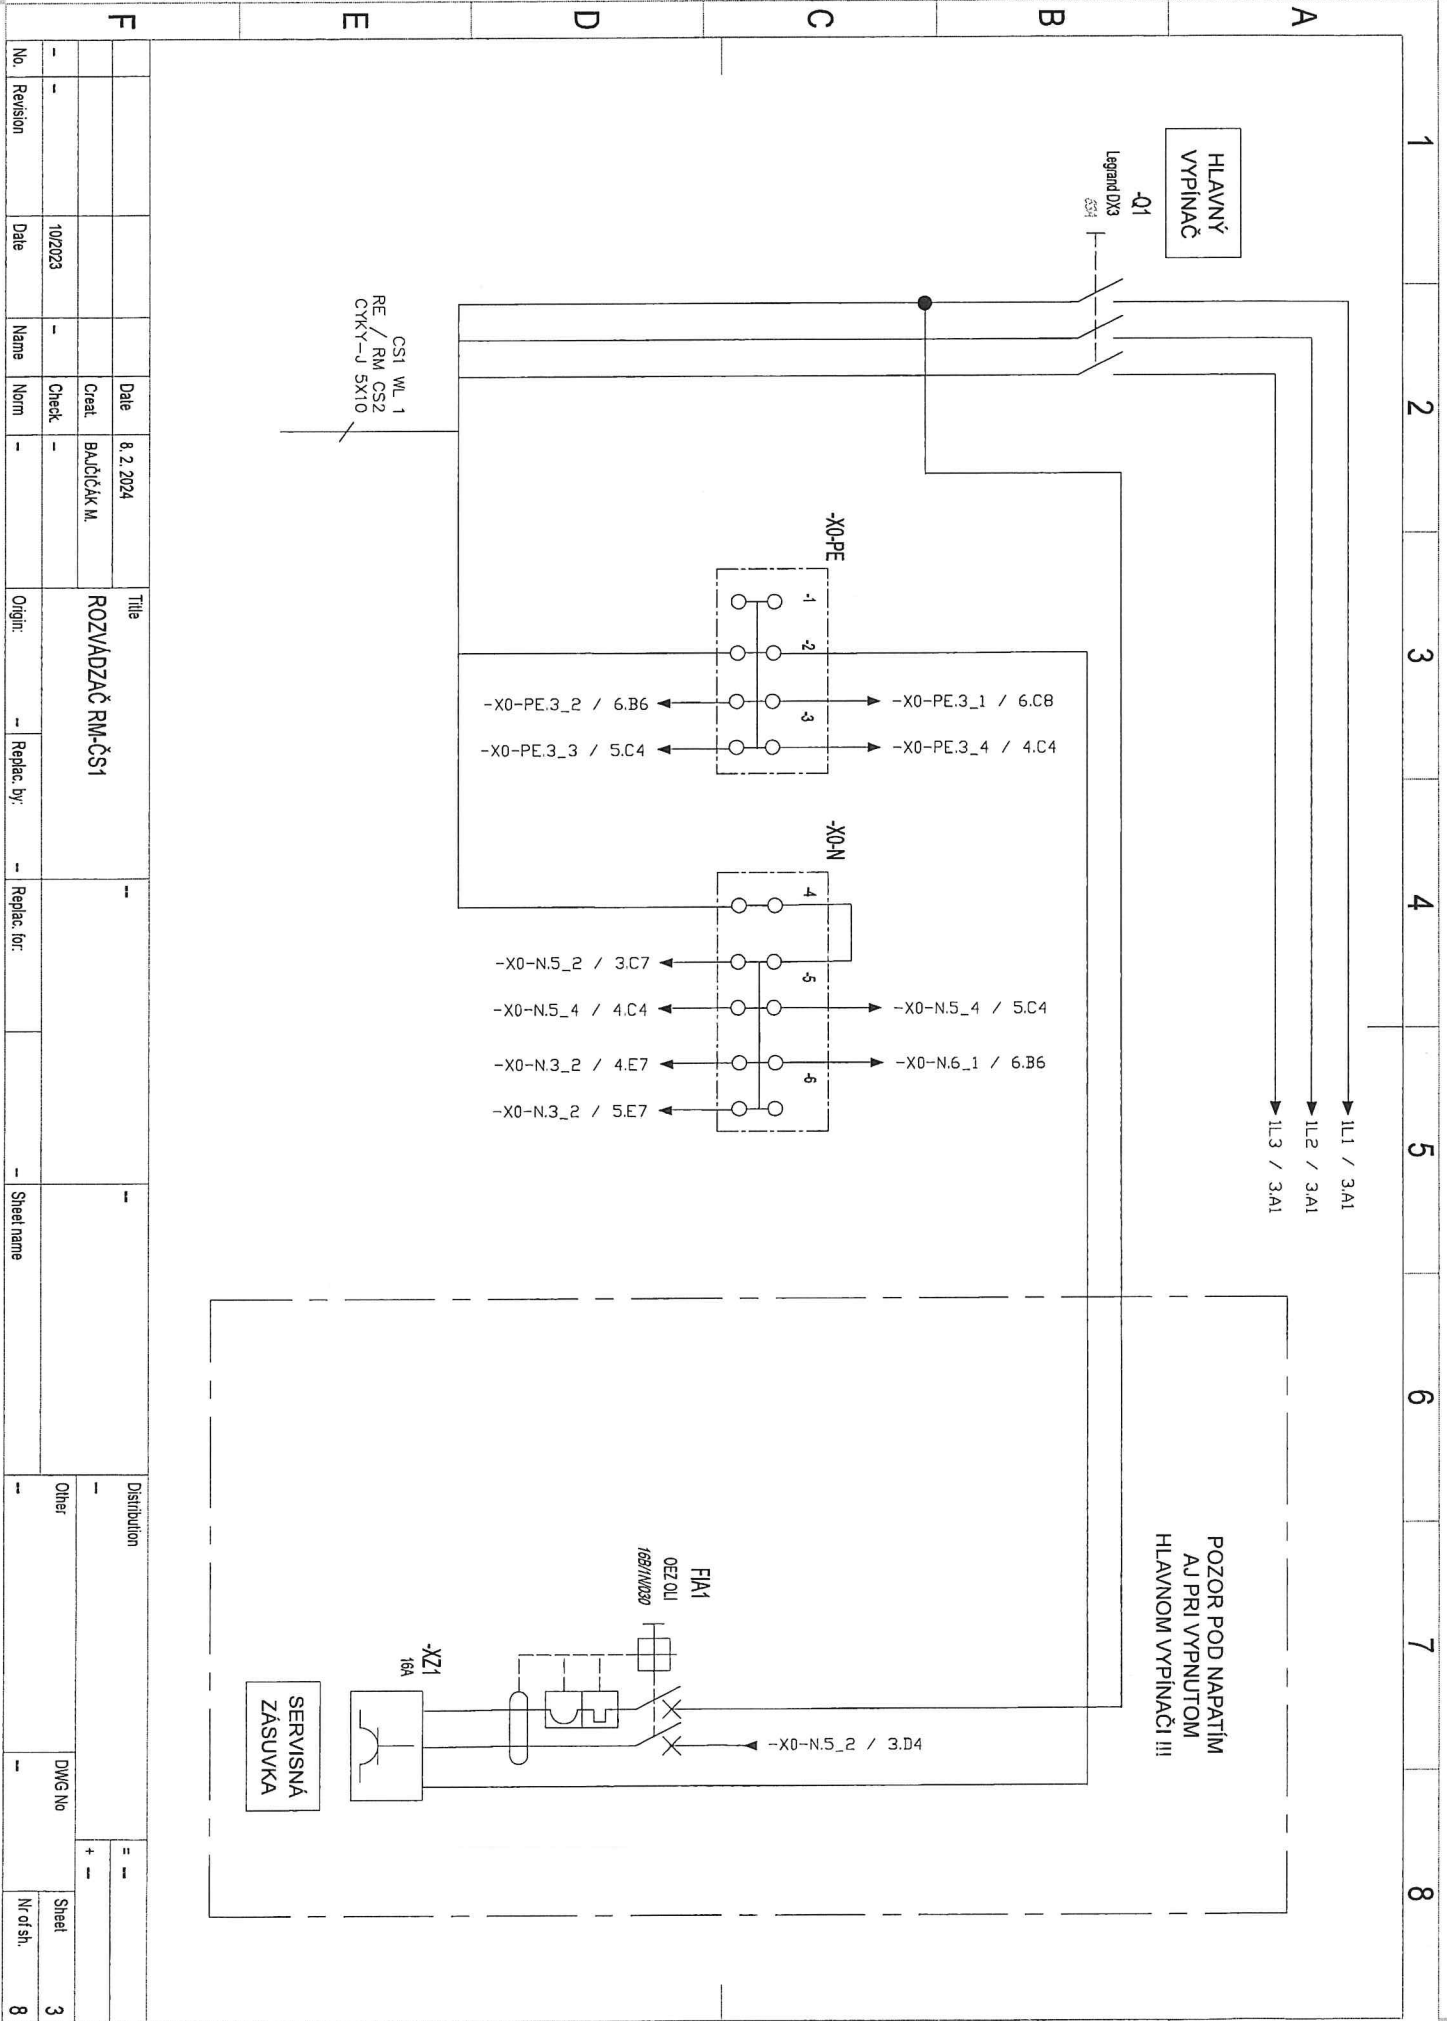

Na dverách rozvádzača

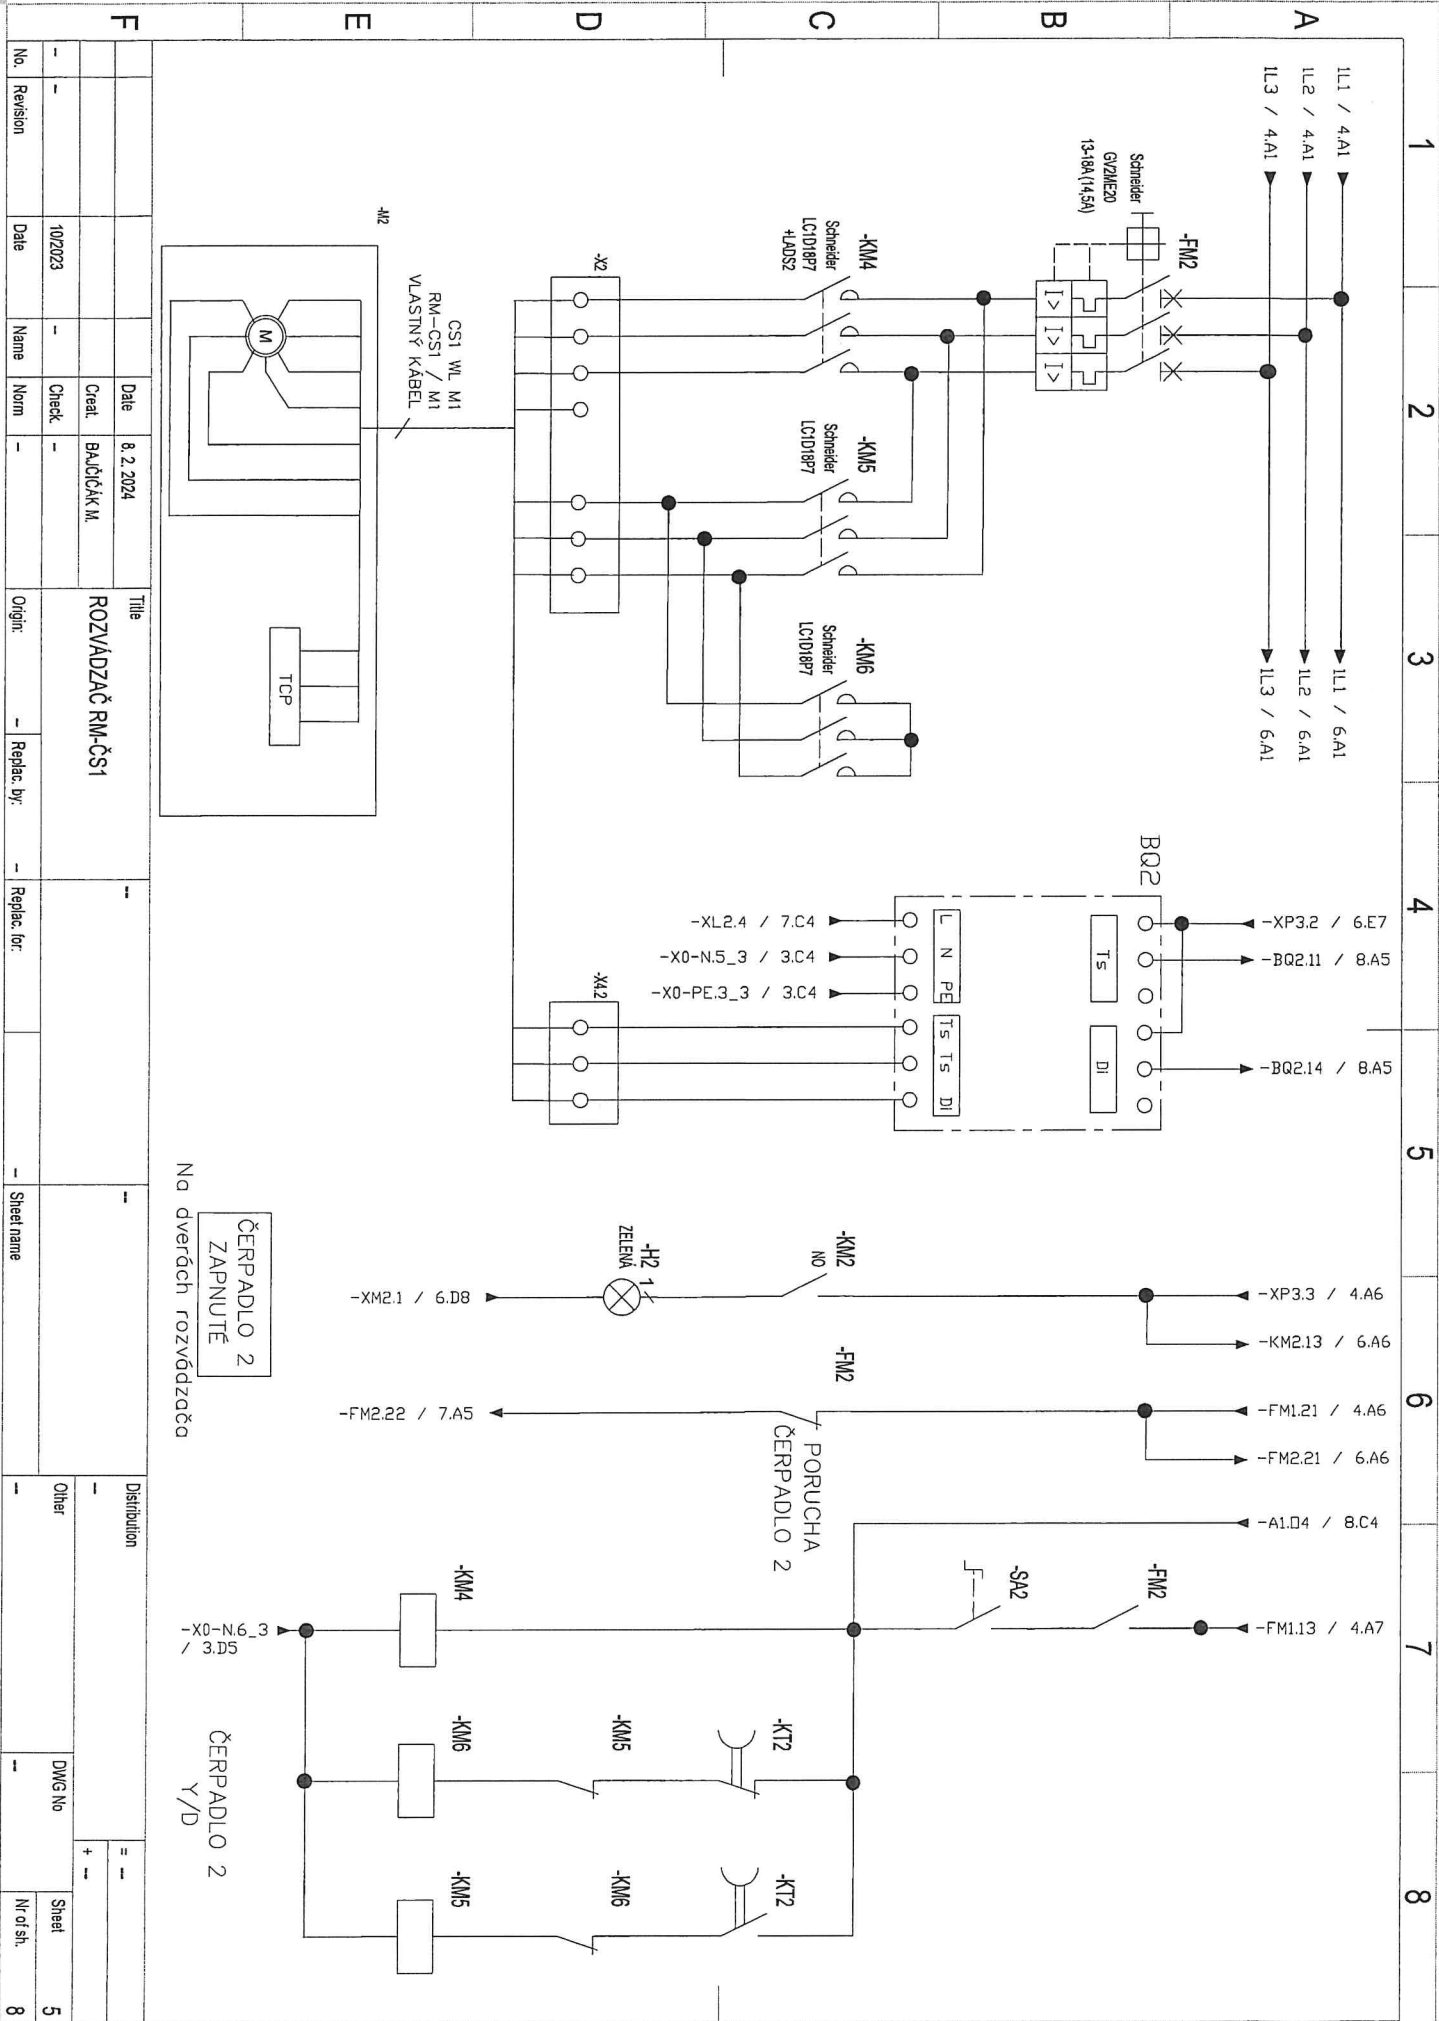


ČERPADLO 2
ZAPNUTÉ


ČERPADLO 2
Y/D



Na dverách rozvádzača

No.		Revision	Date	Name	Norm	Origin	Replac. by:	Replac. for:	Sheet name	Distribution		Other	DWG No	Sheet	Nr of sh.
			8. 2. 2024	BAJČIČAK M.						ROZVÁDZAČ RM-ČS1				5	8
			10/2023												

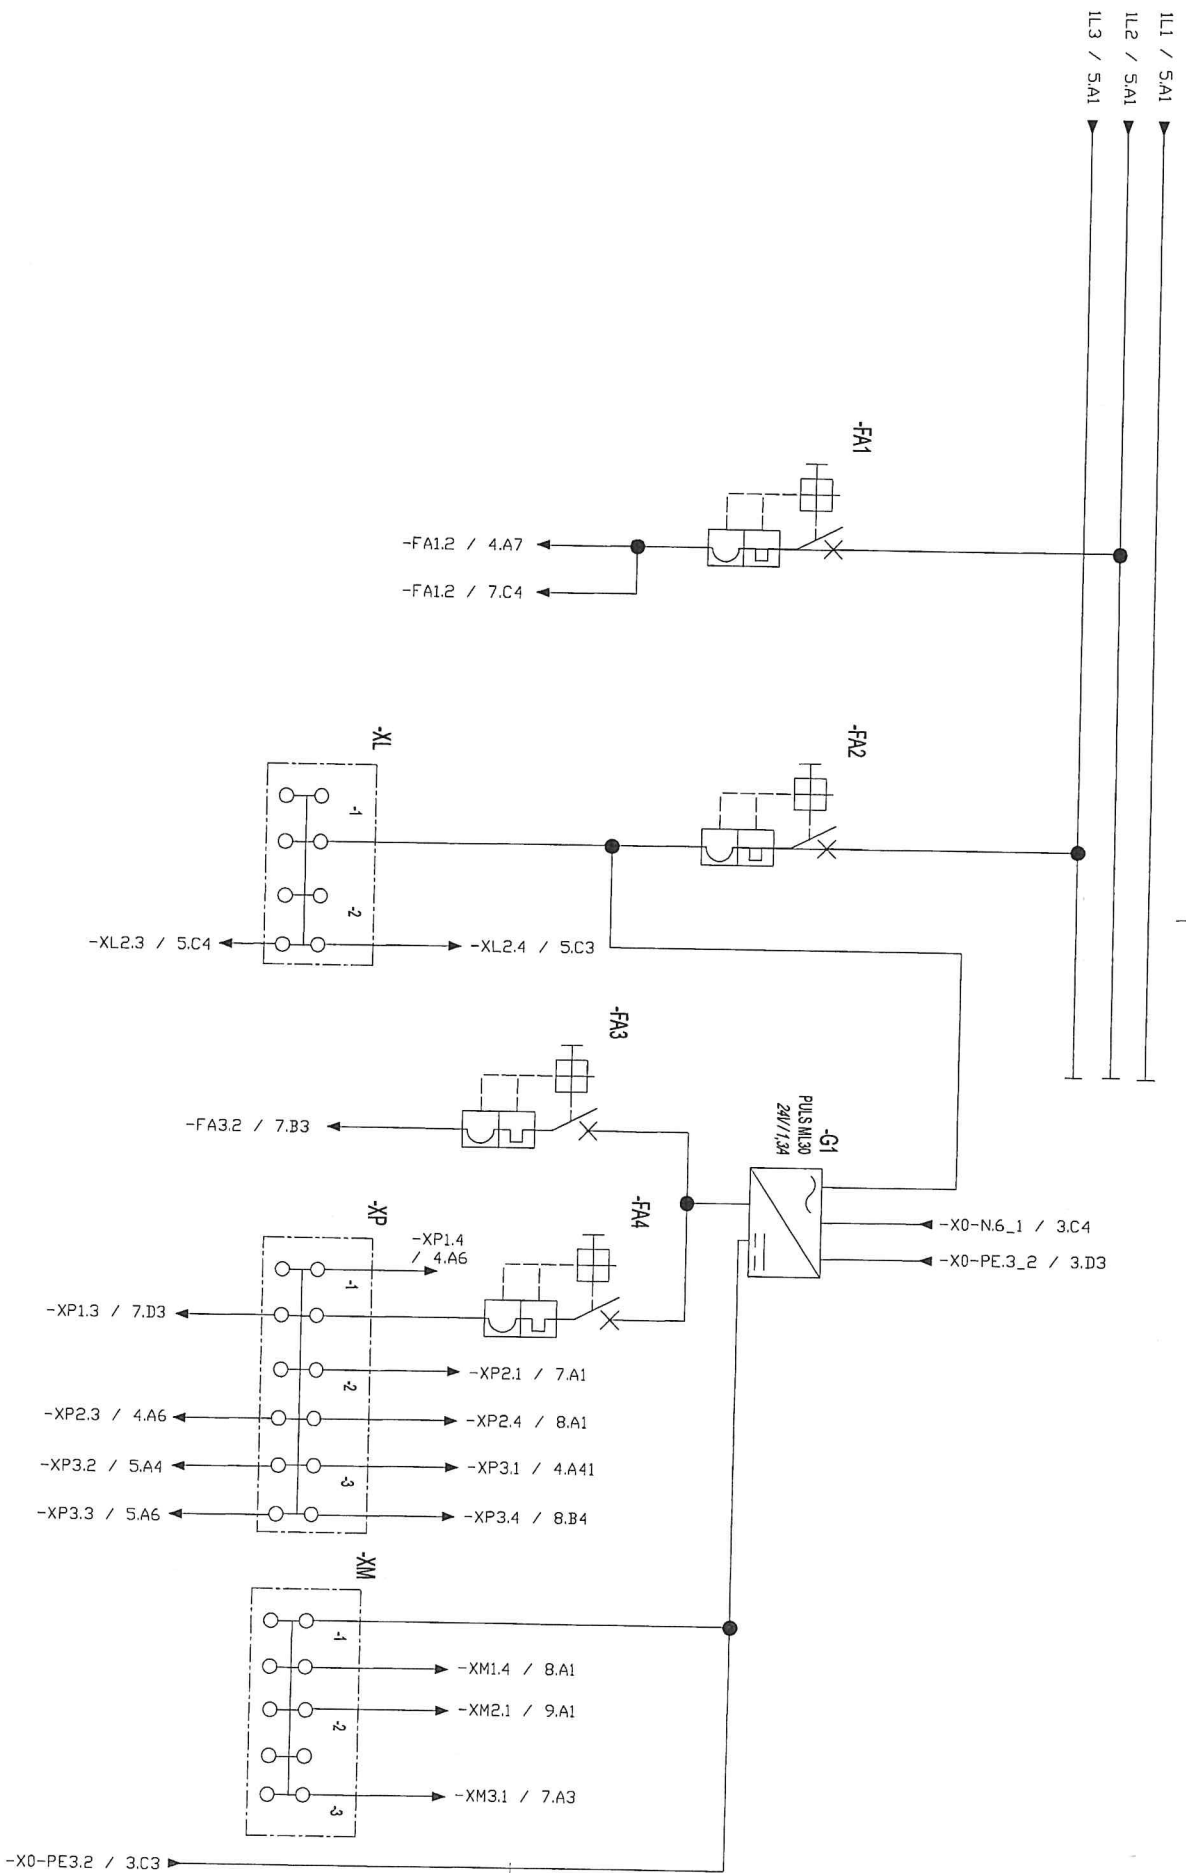


No.		Revision	Date	Name	Norm	Origin	Replac. by	Replac. for	Sheet name	Distribution		Other		DWG No	Sheet	Nr of sh.
			8.2.2024	BAJČIČAK M.						ROZVADZAČ RM-ČS1						
			10/2023													

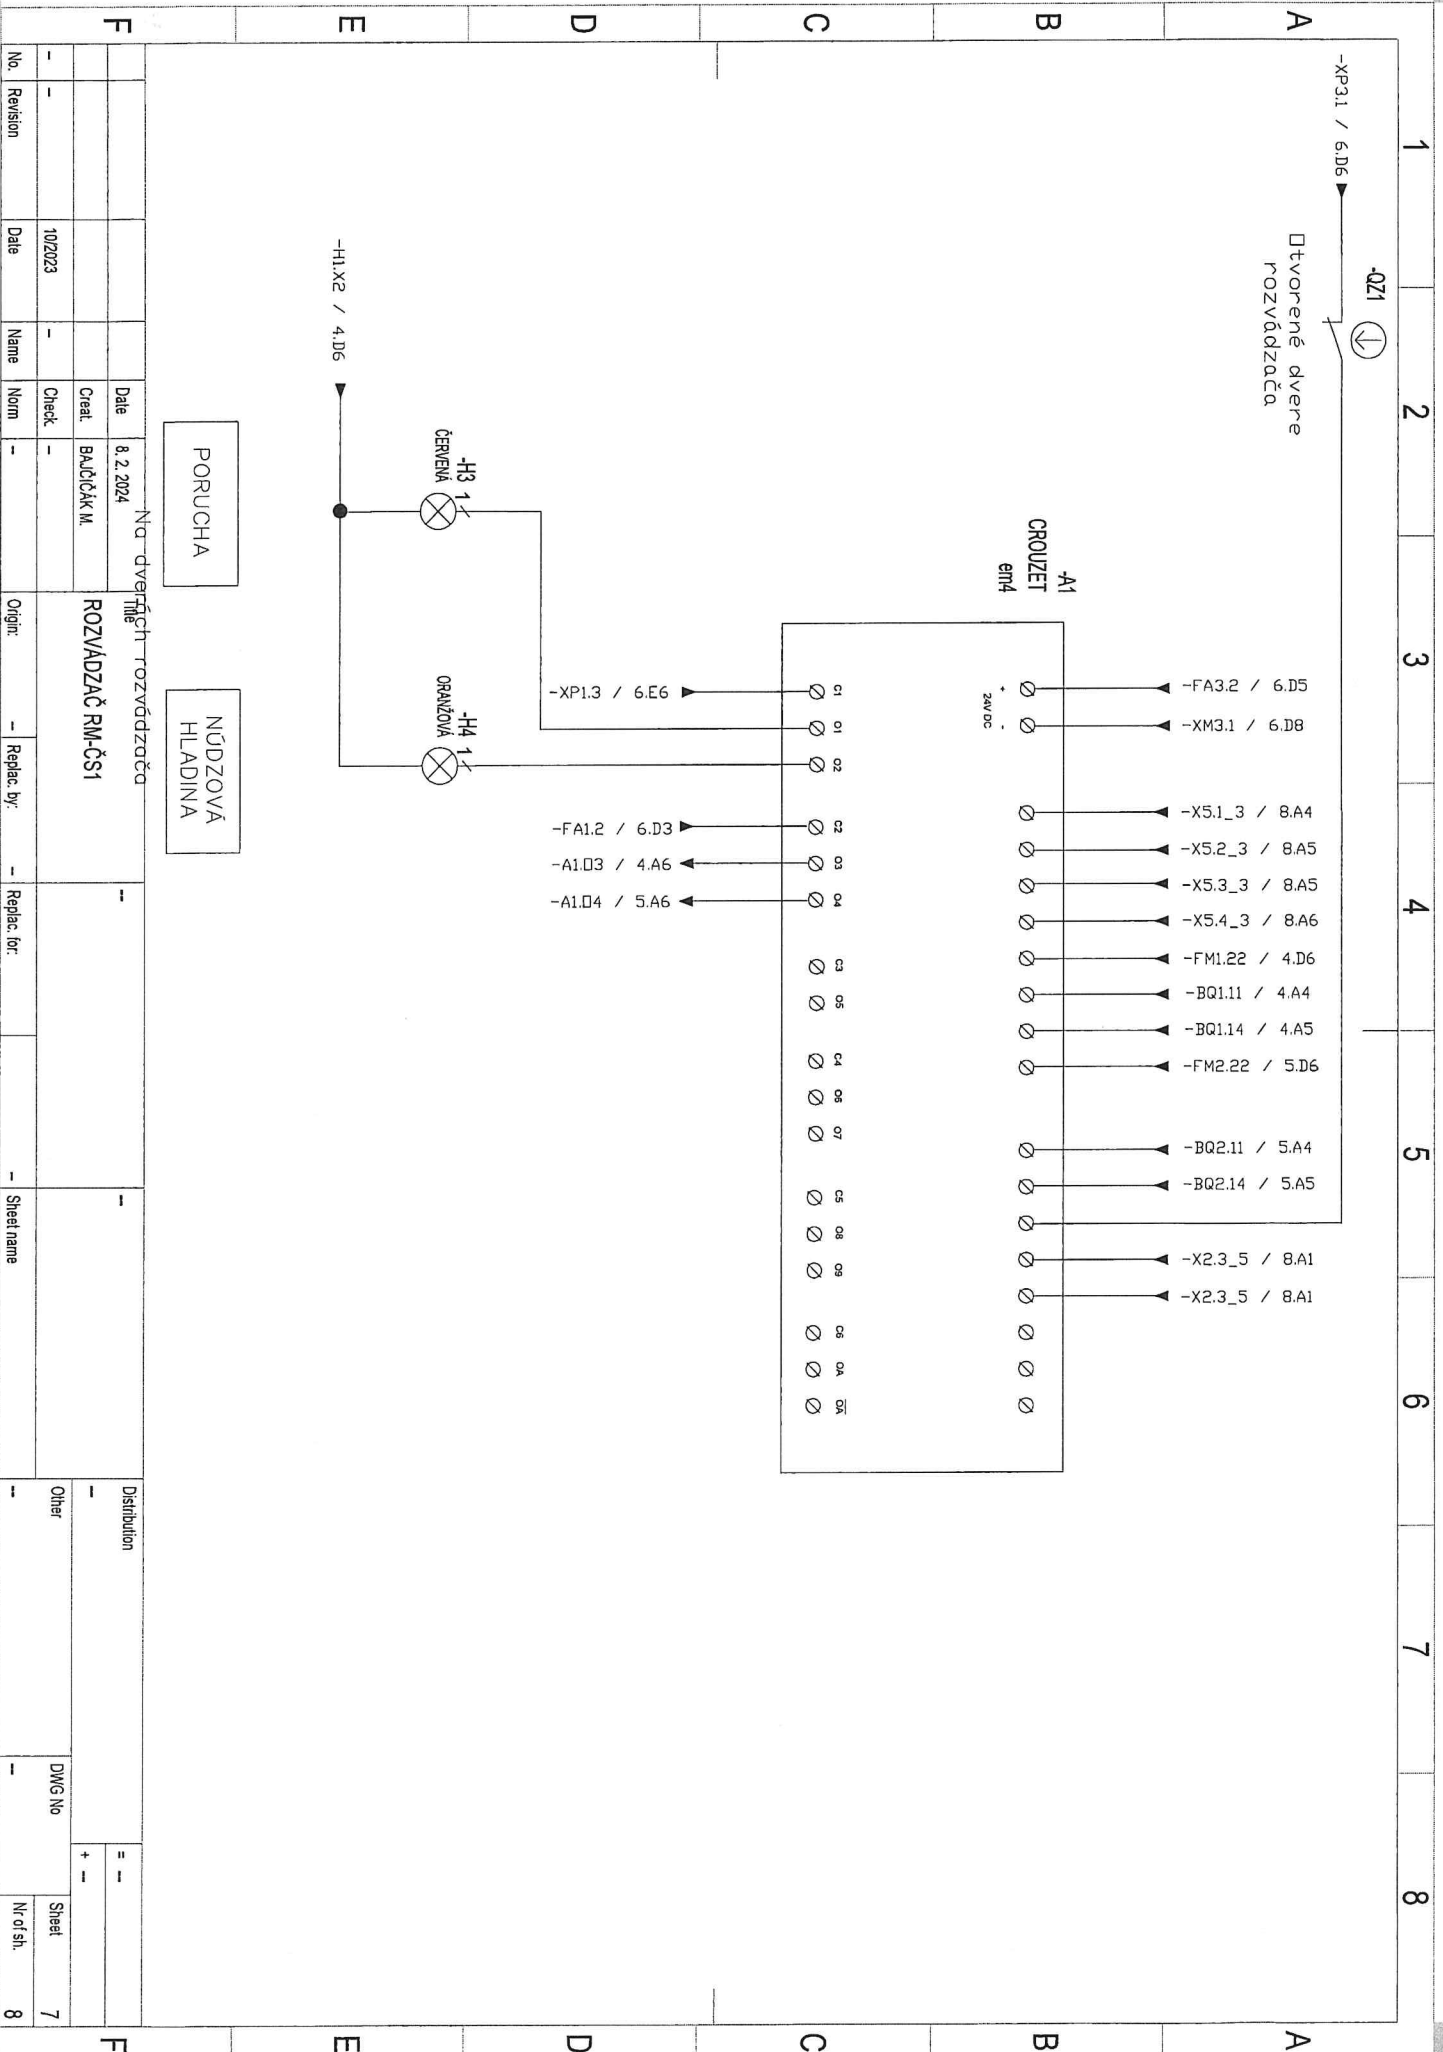

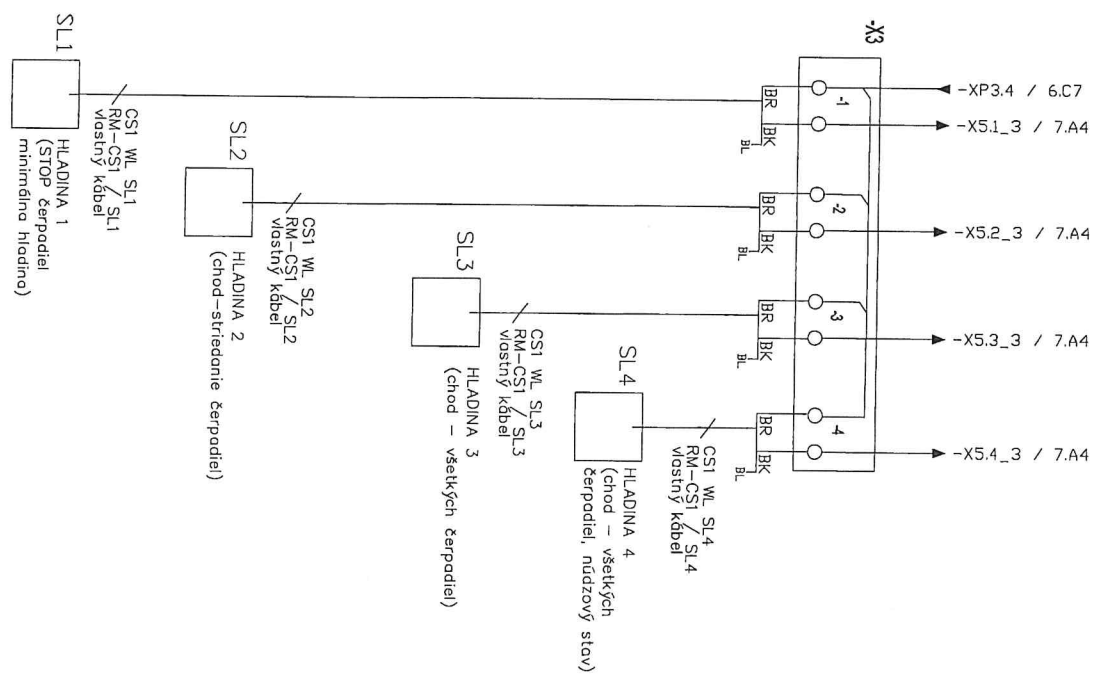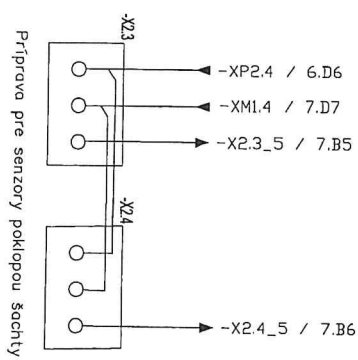

F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

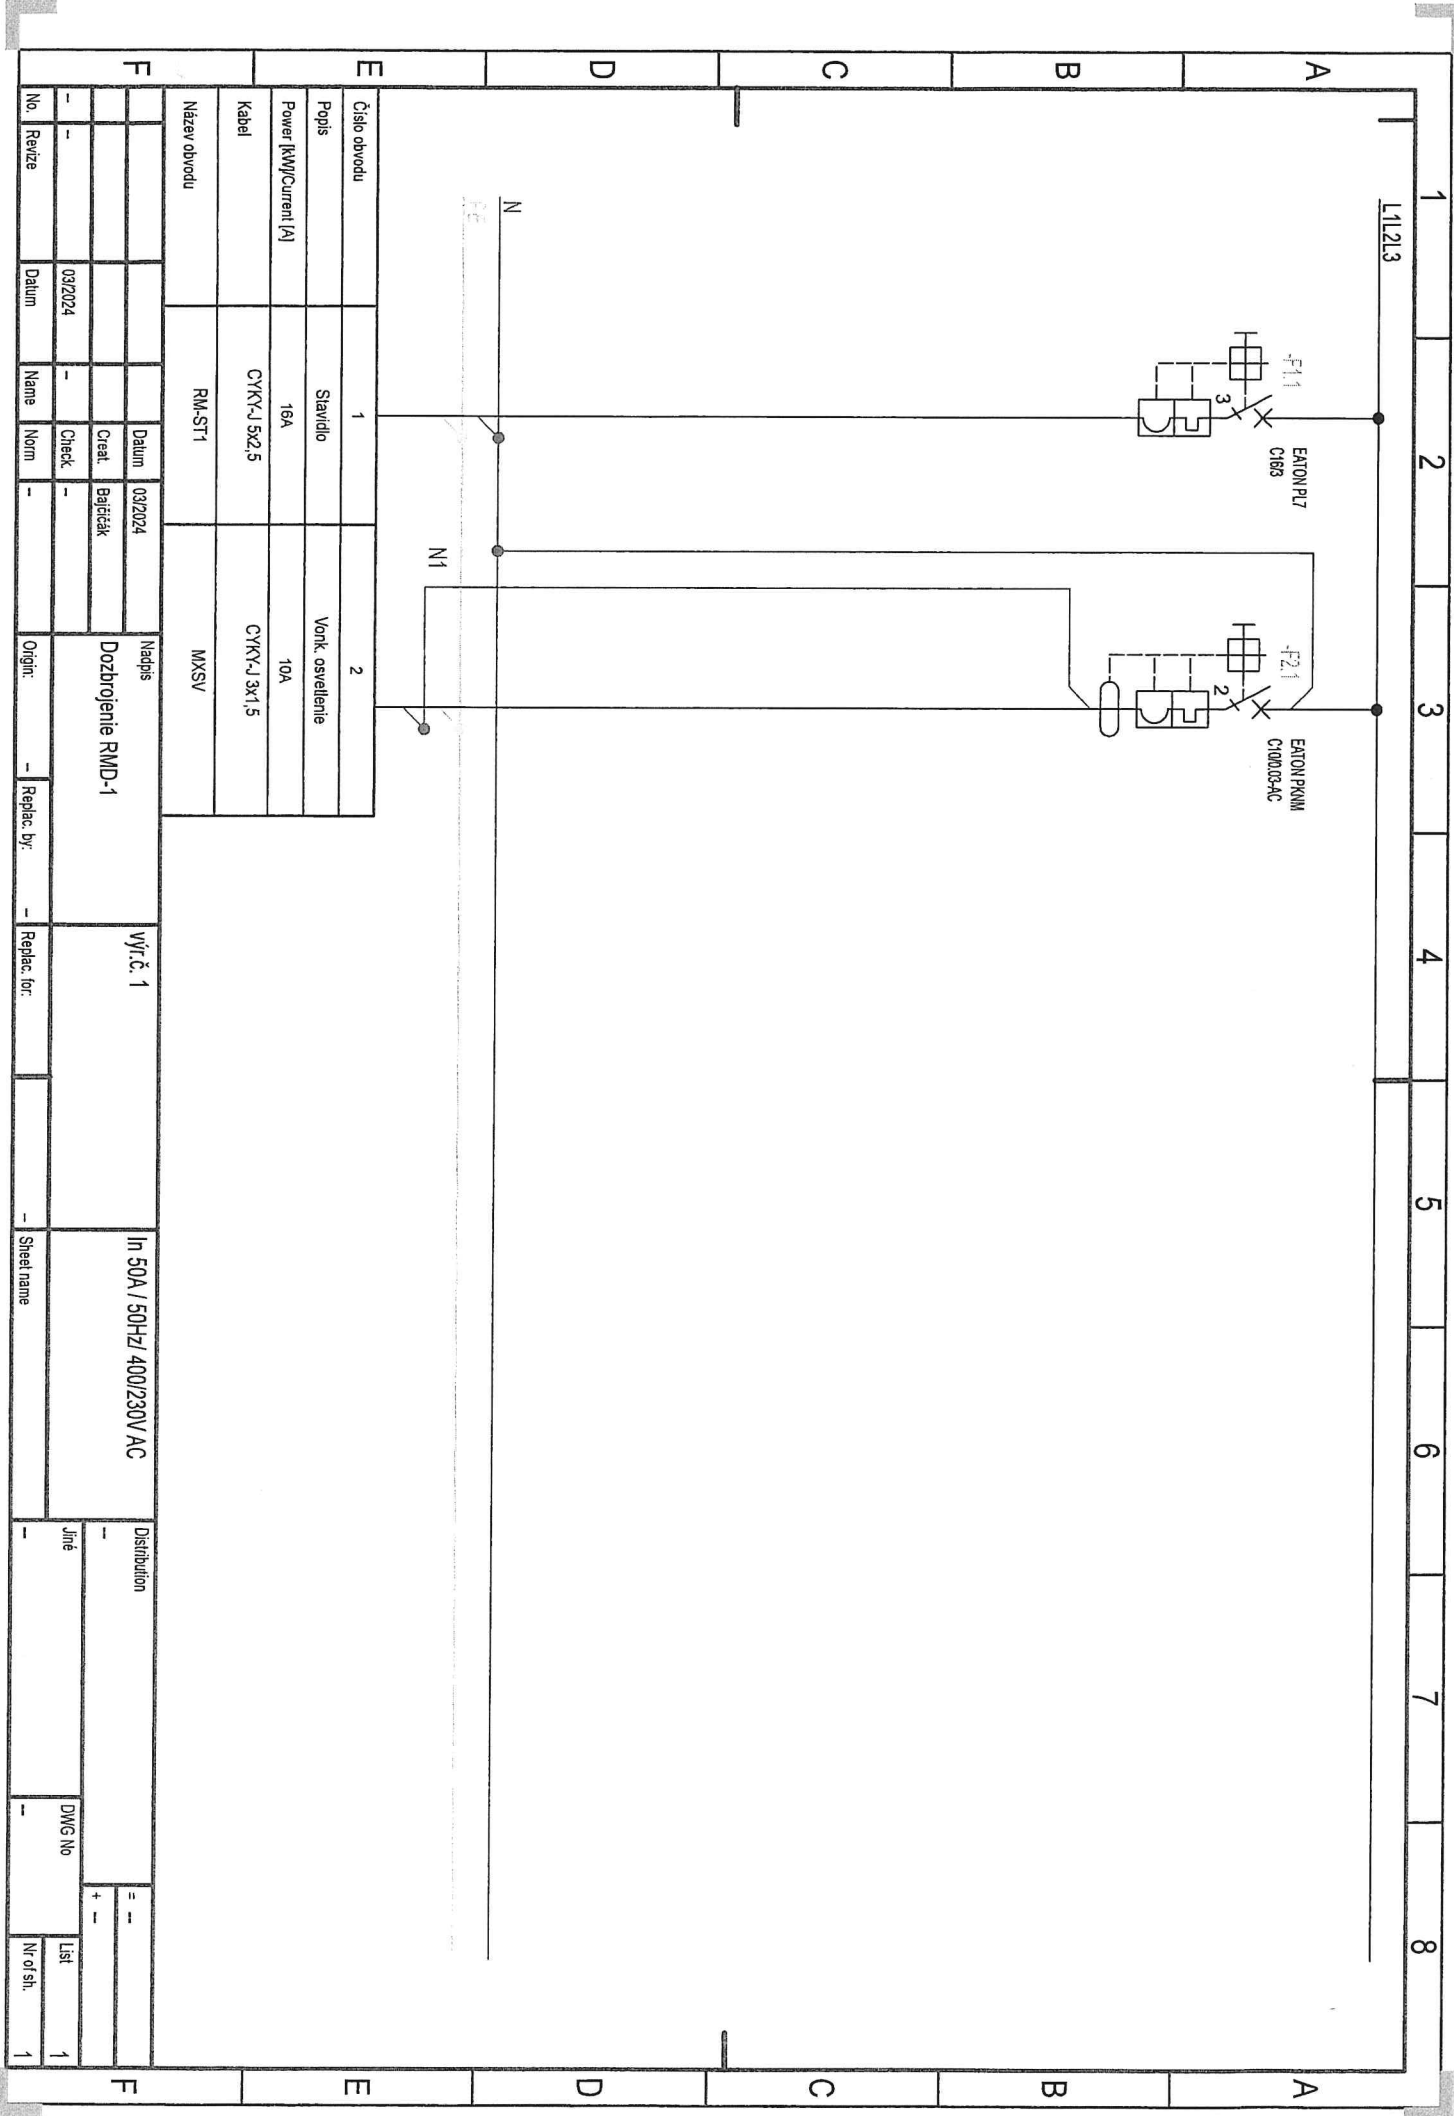

SÚSTAVA 3 NPE AC 50Hz 400/230V TN-S
2 DC 24V (PELV)

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
KAPITOLA A.1 ZÁKLADNÁ OCHRANA - IZOLÁCIOU
KAPITOLA A.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA - ZÁBRANAMI A KRYTÍM
411 OCHRANA PRI PORUCHE - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
411.3.2 OCHRANA PRI PORUCHE - OCHRANNÉ POSPÁJANIE
415.2 OCHRANA PRI PORUCHE - DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE
412.5 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

Zákazník		Obec Chorvátsky Grob		Formát	A4
		Nám Josipa Andriča 3672/17 , 900 25 Chorvátsky Grob		Číslo zák.	90231002
Opis projektu		Napájací a riadiaci rozvádzač stavidla ST1 - Chorvátsky Grob - miestna časť Čierna Voda		Dátum	01/2024
Názov projektu		Riadiaci rozvádzač stavidla RM-ST1			
Výrobok		Rozvádzač RM-ST1			
Výrobca		Abacisť, s.r.o.			
Projektant		Ing. Martin BAJČIČÁK, PhD. - Abacisť, s.r.o.			
Názov dig. súboru		Č. výkresu		List	1
E02_90231002		E02_90231002		Počet listov	5

12345678

A


B

C

D


E

F

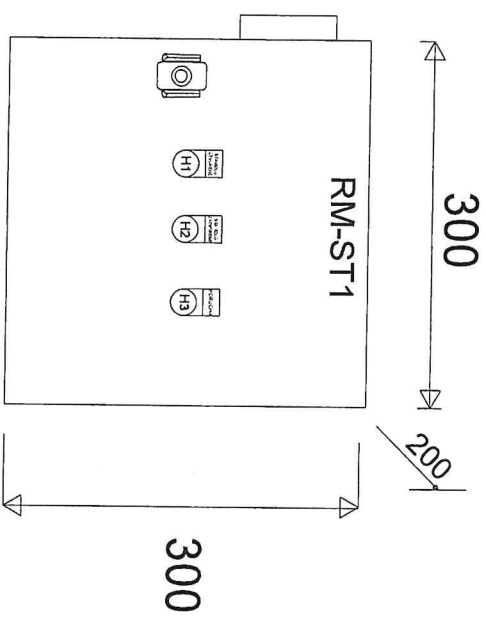

DVERE ROZVADZAČA

SKRINA SCHNEIDER NSYS3D3320P
300x300x200
KRYTIE: IP65
VSTUPY / VÝSTUPY – ZPRAVA



MONTÁŽNA PLATŇA

				Datum		01/2024		Nadpis		--		-		Distribution		=		-	
				Creat.		BAJČIČAK M.		ROZVÁDZAČ RM-ST1						Jiné		+		-	
				Check		-								DWG No		-		-	
				No. Revize		Datum		Name		Norm		-		Sheet name		-		List	
						10/2023												Nr of sh.	
																		2	
																		5	

