


TEPLOTY PRIMÁRNYCH ROZVODOV NA VÝSTUPE ZO ZDROJA TEPLA (MH Teplárenský holding a.s., závod Košice)

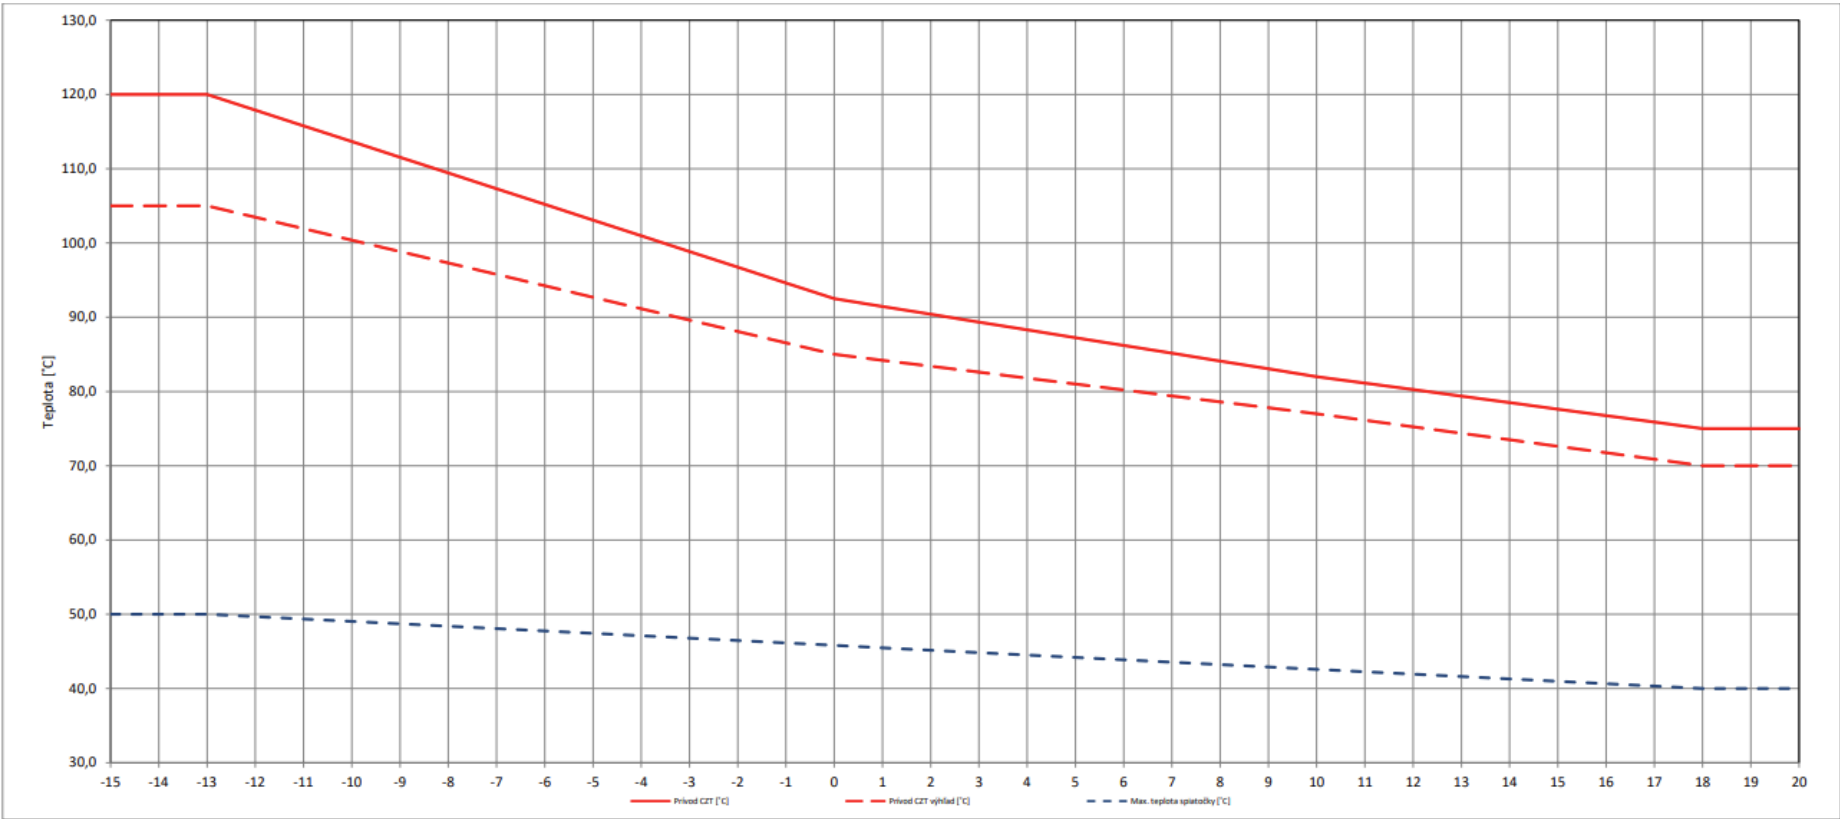

Vonkajšia teplota t _a [°C]	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Prívod CZT [°C]	120,0	120,0	120,0	117,9	115,8	113,7	111,5	109,4	107,3	105,2	103,1	101,0	98,8	96,7	94,6	92,5	91,5	90,4	89,4	88,3	87,3	86,2	85,2	84,1	83,1	82,0	81,1	80,3	79,4	78,5	77,6	76,8	75,9	75,0	75,0	
Prívod CZT výhľad [°C]	105,0	105,0	105,0	103,5	101,9	100,4	98,8	97,3	95,8	94,2	92,7	91,2	89,6	88,1	86,5	85,0	84,2	83,4	82,6	81,8	81,0	80,2	79,4	78,6	77,8	77,0	76,1	75,3	74,4	73,5	72,6	71,8	70,9	70,0	70,0	70,0
Max. teplota spätočky [°C]	50,0	50,0	50,0	49,7	49,4	49,0	48,7	48,4	48,1	47,7	47,4	47,1	46,8	46,5	46,1	45,8	45,5	45,2	44,8	44,5	44,2	43,9	43,5	43,2	42,9	42,6	42,3	41,9	41,6	41,3	41,0	40,6	40,3	40,0	40,0	40,0

Poznámky :

Tolerančná odchýlka regulácie výstupnej teploty je ±5 °C

Požadované vychladenie spätočky pod 40 °C pri te ≥ 18 °C platí pre odberovú špičku TV (odber TV nad 50% inštalovaného výkonu), mimo odberovú špičku TV je požiadavka na vychladenie pod 50 °C